

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
ISO 13680—  
2016

---

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ,  
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ  
И ТРУБНЫЕ ЗАГОТОВКИ  
ДЛЯ МУФТ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ  
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ  
И СПЛАВОВ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технические условия

(ISO 13680:2010, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2017

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ООО «Специализированная переводческая фирма «Интерсервис»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 марта 2017 г. № 86-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97	Код страны по МК (ISO 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г. № 166-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 13680—2016 введен в действие с 1 октября 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13680:2010 Petroleum and natural gas industries — Corrosionresistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock — Technical delivery conditions (Нефтяная и газовая промышленность. Бесшовные трубы из коррозионно-стойких сплавов для применения в качестве обсадных, насосно-компрессорных труб и муфтовых заготовок. Технические условия поставки).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 67 «Материалы, оборудование и морские конструкции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности», подкомитетом SC5 «Обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ.

Степень соответствия — идентичная (IDT)

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 13680—2011\*

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

\* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г. № 166-ст ГОСТ Р ИСО 13680—2011 отменен с 1 октября 2017 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))

© Стандартинформ, 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Соответствие . . . . .	1
2.1	Двойные нормативные ссылки . . . . .	1
2.2	Единицы измерения . . . . .	1
3	Нормативные ссылки . . . . .	2
4	Термины и определения, обозначения, сокращения . . . . .	4
4.1	Термины и определения . . . . .	4
4.2	Обозначения . . . . .	5
4.3	Сокращения . . . . .	6
5	Информация, предоставляемая потребителем . . . . .	6
6	Способ производства . . . . .	7
6.1	Производство коррозионно-стойких сталей и сплавов . . . . .	7
6.2	Производство изделий . . . . .	7
6.3	Калибровка концов труб . . . . .	8
6.4	Правка . . . . .	8
6.5	Процессы, требующие валидации . . . . .	8
6.6	Прослеживаемость . . . . .	8
7	Технические требования . . . . .	8
7.1	Химический состав . . . . .	8
7.2	Механические свойства при растяжении . . . . .	9
7.3	Твердость . . . . .	9
7.4	Свойства при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом. Общие требования . . . . .	9
7.5	Свойства при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом. Требования к работе удара для трубных заготовок для муфт . . . . .	10
7.6	Свойства при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом. Требования к работе удара для труб . . . . .	10
7.7	Свойства при испытании на сплющивание . . . . .	11
7.8	Коррозионная стойкость . . . . .	11
7.9	Микроструктура . . . . .	11
7.10	Состояние поверхности . . . . .	12
7.11	Дефекты . . . . .	12
7.12	Гидростатическое испытание . . . . .	12
8	Размеры, масса и предельные отклонения . . . . .	13
8.1	Наружный диаметр, толщина стенки и масса . . . . .	13
8.2	Длина . . . . .	13
8.3	Предельные отклонения . . . . .	13
8.4	Концы изделий . . . . .	13
9	Контроль и испытания . . . . .	13
9.1	Испытательное оборудование . . . . .	13
9.2	Виды и периодичность испытаний . . . . .	14
9.3	Контроль химического состава . . . . .	14
9.4	Контроль механических свойств . . . . .	14
9.5	Испытание на растяжение . . . . .	15
9.6	Контроль твердости . . . . .	15
9.7	Испытание на ударный изгиб или сплющивание . . . . .	16
9.8	Контроль микроструктуры . . . . .	18
9.9	Контроль размеров . . . . .	19
9.10	Контроль оправкой . . . . .	19
9.11	Контроль длины . . . . .	19
9.12	Контроль прямолинейности . . . . .	20
9.13	Определение массы . . . . .	20
9.14	Гидростатическое испытание . . . . .	20
9.15	Визуальный контроль . . . . .	20
9.16	Неразрушающий контроль . . . . .	21

10 Обработка поверхности . . . . .	25
10.1 Класс 1 . . . . .	25
10.2 Классы 2, 3 и 4 . . . . .	25
11 Маркировка . . . . .	25
11.1 Общие положения . . . . .	25
11.2 Маркировка изделий . . . . .	25
11.3 Дата изготовления . . . . .	26
12 Защита поверхности изделий из стали класса 1 . . . . .	26
13 Документация . . . . .	27
13.1 Электронные данные . . . . .	27
13.2 Сохранение записей . . . . .	27
13.3 Документ о качестве . . . . .	27
14 Погрузочно-разгрузочные операции, упаковка и хранение . . . . .	28
14.1 Общие положения . . . . .	28
14.2 Погрузочно-разгрузочные операции . . . . .	28
14.3 Упаковка . . . . .	28
14.4 Хранение . . . . .	28
Приложение А (обязательное) Таблицы . . . . .	29
Приложение В (обязательное) Рисунки . . . . .	47
Приложение С (обязательное) Инспекция, проводимая потребителем . . . . .	50
Приложение D (обязательное) Требования к качеству материала . . . . .	51
Приложение Е (обязательное) Требования к изделиям уровня PSL-2 . . . . .	53
Библиография . . . . .	55
Приложение ДА (справочное) Сопоставимость обозначений марок материалов по настоящему стандарту и ISO 13680 . . . . .	56
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам . . . . .	57

## Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13680:2010 «Промышленность нефтяная и газовая. Трубы бесшовные из коррозионно-стойких сплавов для применения в качестве обсадных, насосно-компрессорных и трубные заготовки для муфт. Технические условия поставки», широко используемому в мировой практике в части установления требований к трубам из высоколегированных сталей и сплавов для применения в оборудовании и системах нефте- и газодобычи, контактирующих с сероводородсодержащими средами, а также в установках для очистки высокосернистых природных газов.

В тексте настоящего стандарта по отношению к ISO 13680:2010 изменены отдельные фразы, заменены некоторые термины и обозначения на их синонимы и эквиваленты с целью соблюдения норм русского языка и в соответствии с принятой в межгосударственной системе стандартизации терминологией и системой обозначений. В том числе термин «corrosion-resistant alloy» заменен аналогичным термином «коррозионно-стойкие высоколегированные стали и сплавы», термины 4.1.9 Ряд 1 (label 1) и 4.1.10 Ряд 2 (label 2) с определениями заменены терминами «4.1.8 наружный диаметр» и «4.1.17 толщина стенки». Исключена предусмотренная в ISO 13680 (п. 11.3, второй абзац) маркировка даты изготовления изделий в переходный период между двумя различными изданиями ISO 13680.

С целью сопоставимости применяемых в национальной промышленности коррозионно-стойких сталей и сплавов, обладающих коррозионной стойкостью в сероводородсодержащих средах и агрессивных условиях окружающей среды, обозначения сталей и сплавов в настоящем стандарте указаны в соответствии с правилами, принятыми в национальной стандартизации. Таблица сопоставимости обозначений марок материалов по настоящему стандарту и ISO 13680 приведена в дополнительном приложении ДА.

Исключены значения единиц величин в американской системе единиц (USC) для приведения в соответствие с ГОСТ 8.417 и соответствующее приложение С. Заменены обозначения, принятые в американских стандартах, противоречащие обозначениям, принятым в международных стандартах.

Исключено приложение F, связанное с лицензированием, проводимым Американским нефтяным институтом.

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И ТРУБНЫЕ ЗАГОТОВКИ  
ДЛЯ МУФТ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ  
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технические условия

Seamless casing, tubing and coupling stock from corrosion-resistant high-alloy steels and alloys for petroleum and natural gas industries. Specifications

Дата введения — 2017—10—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные обсадные, насосно-компрессорные трубы и трубные заготовки для муфт из коррозионно-стойких высоколегированных сталей и сплавов, поставляемые по двум уровням требований к изделиям:

- PSL-1 — уровню, устанавливающему основные требования настоящего стандарта к изделиям;
- PSL-2 — уровню, устанавливающему помимо основных дополнительные требования к коррозионной стойкости и стойкости изделий к растрескиванию под действием окружающей среды и аттестации изделий в соответствии с ISO 15156-3, приведенные в приложении Е.

По усмотрению изготовителя вместо изделий уровня PSL-1 могут быть поставлены изделия уровня PSL-2.

Настоящий стандарт предусматривает четыре класса материалов, из которых могут быть изготовлены изделия:

- a) класс 1 — мартенситные и мартенсито-ферритные стали;
- b) класс 2 — аустенито-ферритные стали;
- c) класс 3 — аустенитные сплавы на основе железа;
- d) класс 4 — аустенитные сплавы на основе никеля.

В настоящем стандарте не рассматриваются соединения труб.

### П р и м е ч а н и я

1 Коррозионно-стойкие стали и сплавы, на которые распространяется настоящий стандарт, являются специальными сталью и сплавами, соответствующими ISO 4948-1 и ISO 4948-2.

2 На коррозионную стойкость материалов по настоящему стандарту может оказывать влияние способ соединения труб.

3 Необходимо учитывать, что материалы не всех классов и групп прочности, предназначенные для изделий уровня PSL-1, обладают стойкостью к растрескиванию, соответствующей требованиям ISO 15156-3, поэтому не все они предназначены для изделий уровня PSL-2.

## 2 Соответствие

### 2.1 Двойные нормативные ссылки

Использование ссылки одновременно на два стандарта означает, что эти стандарты взаимозаменяемы по своим требованиям.

### 2.2 Единицы измерения

В настоящем стандарте применены единицы международной системы СИ.

В написании значений показателей в качестве десятичного знака применима запятая.

### 3 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (Сталь и стальные изделия. Расположение и приготовление испытуемых образцов и образцов для конкретных механических испытаний)

ISO 404 Steel and steel products — General technical delivery requirements (Сталь и стальные заготовки. Общие технические условия поставки)

ISO 525 Bonded abrasive products — General requirements (Аbrasивы сцементованные. Общие требования)

ISO 783 Metallic materials — Tensile testing at elevated temperature (Материалы металлические. Прочность на разрыв при повышенной температуре)

ISO 4885 Ferrous products — Heat treatments — Vocabulary (Изделия из черных металлов. Виды термообработки. Словарь)

ISO 4948-1 Steels — Classification — Part 1. Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition (Стали. Классификация. Часть 1. Классификация сталей на нелегированные и легированные по химическому составу)

ISO 4948-2 Steels — Classification — Part 2: Classification of unalloyed and alloy steels according to main quality classes and main property or application characteristics (Стали. Классификация. Часть 2. Классификация нелегированных и легированных сталей по основным классам качества и основному свойству или области применения)

ISO 6508-1 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) [Материалы металлические. Испытание на твердость по Роквеллу. Часть 1. Метод испытаний (шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)]

ISO 6892-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature (Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Испытание при комнатной температуре)

ISO 6929 Steel products — Definitions and classification (Продукты из стали. Определение и классификация)

ISO 8501-1:2007 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степени ржавости и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий)

ISO 9303<sup>1)</sup> Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Full peripheral ultrasonic testing for the detection of longitudinal imperfections (Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Ультразвуковой контроль всей периферийной поверхности для обнаружения продольных несовершенств)

ISO 9304<sup>2)</sup> Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Eddy current testing for the detection of imperfections (Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Контроль методом вихревых токов для обнаружения несовершенств)

ISO 9305<sup>3)</sup> Seamless steel tubes for pressure purposes — Full peripheral ultrasonic testing for the detection of transverse imperfections (Трубы стальные бесшовные напорные. Ультразвуковой контроль всей периферийной поверхности для обнаружения поперечных несовершенств)

ISO 9402<sup>3)</sup> Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Peripheral magnetic transducer/flux leakage testing of ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal imperfections (Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Испытание труб из ферромагнитной стали методом рассеяния по всей окружности флюса с использованием магнитного преобразователя для обнаружения продольных дефектов

1) Действует ISO 10893-10:2011.

2) Действует ISO 10893-2:2011.

3) Действует ISO 10893-3:2011.

ISO 9598<sup>1)</sup> Seamless steel tubes for pressure purposes — Full peripheral magnetic transducer/flux leakage testing of ferromagnetic steel tubes for the detection of transverse imperfections (Трубы стальные бесшовные напорные. Контроль всей периферийной поверхности труб из ферромагнитной стали путем исследования магнитных полей рассеяния для обнаружения поперечных несовершенств)

ISO 10124<sup>2)</sup> Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections (Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля для обнаружения слоистых несовершенств)

ISO 10474 Steel and steel products — Inspection documents (Сталь и стальные изделия. Документы о контроле)

ISO 10543<sup>3)</sup> Seamless and hot-stretch-reduced welded steel tubes for pressure purposes — Full peripheral ultrasonic thickness testing (Трубы стальные напорные бесшовные и сварные, обжатые при горячей вытяжке. Ультразвуковой контроль толщины по всей периферийной поверхности)

ISO 11484 Steel products — Employer's qualification system for nondestructive testing (NDT) personnel (Изделия стальные. Система квалификация работодателя для персонала по неразрушающему контролю)

ISO 11496<sup>2)</sup> Seamless and welded steel tubes for pressure purposes — Ultrasonic testing of tube ends for the detection of laminar imperfections (Трубы стальные бесшовные и сварные напорные. Ультразвуковой контроль концов труб для обнаружения слоистых несовершенств)

ISO 12095<sup>4)</sup> Seamless and welded steel tubes for pressure purposes — Liquid penetrant testing (Трубы стальные сварные и бесшовные напорные. Испытание методом проникающих жидкостей)

ISO 13665<sup>5)</sup> Seamless and welded steel tubes for pressure purposes — Magnetic particle inspection of the tube body for the detection of surface imperfections (Трубы стальные напорные бесшовные и сварные. Контроль тела трубы магнитопорошковым методом для обнаружения поверхностных несовершенств)

ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (Сталь и чугун. Отбор и приготовление образцов для определения химического состава)

ISO 15156-3:2003<sup>6)</sup> Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production — Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys (Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 3. Трещиностойкие коррозионно-стойкие и другие сплавы)

ISO 80000-1 Quantities and units — Part 1: General (Величины и единицы. Часть 1. Общие положения)

ASNT SNT-TC-1A Recommended practice No. SNT-TC-1A — Non-destructive testing (Рекомендуемая практика № SNT-TC-1A. Неразрушающий контроль)

ASTM A 370 Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products (Стандартные методы испытаний и определения для механических испытаний стальных изделий)

ASTM A 604/A 604M Standard practice for macroetch testing of consumable electrode remelted steel bars and billets (Исследование макроструктуры заготовок, изготовленных в электродуговой печи с расходуемым электродом, методом травления)

ASTM A 941 Terminology relating to steel, stainless steel, related alloys, and ferroalloys (Терминология по стали, нержавеющим стали, родственным сплавам и ферросплавам)

ASTM E 18 Standard test methods for Rockwell hardness and Rockwell superficial hardness of metallic materials (Стандартные методы контроля твердости по Роквеллу и поверхностной твердости по Роквеллу металлических материалов)

ASTM E 21 Standard test methods for elevated temperature tension tests of metallic materials (Стандартные методы испытаний на растяжение металлических материалов при повышенной температуре)

ASTM E 23 Standard test methods for notched bar impact testing of metallic materials (Стандартные методы испытания на ударный изгиб металлических материалов на образцах с надрезом)

ASTM E 29 Standard practice for using significant digits in test data to determine conformance with specifications (Стандартная методика использования значащих разрядов в результатах испытаний для определения соответствия требованиям стандартов)

1) Действует ISO 10893-3:2011.

2) Действует ISO 10893-8:2011.

3) Действует ISO 10893-12:2011.

4) Действует ISO 10893-4:2011.

5) Действует ISO 10893-5:2011.

6) Действует ISO 15156-3:2009.

ASTM E 45-05e3 Standard test methods for determining the inclusion content of steel (Стандартные методы определения содержания неметаллических включений в сталью)

ASTM E 165 Standard practice for liquid penetrant examination for general industry (Стандартный метод контроля для исследования проникающей жидкостью)

ASTM E 213 Standard practice for ultrasonic testing of metal pipe and tubing (Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий)

ASTM E 309 Standard practice for eddy-current examination of steel tubular products using magnetic saturation (Стандартная практика вихревокового контроля стальных трубных изделий с применением эффекта магнитного насыщения)

ASTM E 340 Standard test method for macroetching metals and alloys (Стандартный метод контроля макроструктуры металлов и сплавов травлением)

ASTM E 381 Standard method of macroetch testing steel bars, billets, blooms, and forgings (Стандартный метод исследования макроструктуры стального проката, стальных заготовок, блюмов и поковок травлением)

ASTM E 562 Standard test method for determining volume fraction by systematic manual point count (Стандартный метод определения объемной доли путем систематического ручного подсчета точек)

ASTM E 570 Standard practice for flux leakage examination of ferromagnetic steel tubular products (Стандартная практика контроля ферромагнитных стальных трубных изделий методом рассеяния магнитного потока)

ASTM E 709 Standard guide for magnetic particle examination (Стандартное руководство по проведению магнитопорошковых испытаний)

NACE MR 0175 / ISO 15156-3 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production (Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в сероводородсодержащих средах при добыче нефти и газа. Часть 3. Стойкие к растрескиванию коррозионно-стойкие (CRA) стали и сплавы)

## 4 Термины и определения, обозначения, сокращения

### 4.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 377, ISO 404, ISO 4885, ISO 4948-1, ISO 4948-2, ISO 6929, ISO 10474, ASTM A 941, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**4.1.1 дефект (defect):** Несовершенство, имеющее размер, достаточный для отбраковки изделия на основании критериев, установленных настоящим стандартом.

**4.1.2 закалочное упрочнение, закалка (quench hardening, quenching):** Термообработка, предусматривающая нагрев выше критической температуры, выдержку при этой температуре (аустенизацию) и последующее охлаждение в условиях, при которых аустенит превращается в мартенсит.

#### П р и м е ч а н и я

- 1 После закалки обычно проводят отпуск.
- 2 Приведено в соответствии с ISO 4885.

**4.1.3 изделие, трубное изделие (product, tubular product):** Труба и/или трубная заготовка для муфт, по отдельности или в совокупности.

**4.1.4 изготовитель (manufacturer):** Предприятие, компания или корпорация, имеющая производственные мощности для изготовления бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб и трубных заготовок для муфт.

**4.1.5 контрольная партия, партия (inspection lot, lot):** Определенное количество продукции одного заданного наружного диаметра и одной толщины стенки, группы прочности, одного способа производства, в одном состоянии поставки после окончательной термообработки или с одинаковой степенью холодной деформации, длиной, указанной в таблице А.16.

П р и м е ч а н и е — Максимальное количество изделий в контрольной партии указано в таблице А.21.

**4.1.6 коррозионно-стойкая сталь или сплав; CRA (corrosion-resistant steel or alloy):** Сталь или сплав, обладающие стойкостью к общей и локальной коррозии и/или стойкостью к растрескиванию в окружающей среде, вызывающей коррозию углеродистых и низколегированных сталей.

**4.1.7 линейное несовершенство (linear imperfection):** Несовершенство, длина которого значительно превышает его ширину, такое как плены, закаты, трещина, задир, порез, царапина и другие.

**П р и м е ч а н и е** — В национальной стандартизации к неподвижным несовершенствам относятся несовершенства, длина которых соизмерима с их шириной.

**4.1.8 наружный диаметр:** Номинальный наружный диаметр, указываемый при заказе изделий.

**4.1.9 насосно-компрессорная труба (tubing):** Труба, размещаемая в скважине и служащая для подъема продукции скважин или нагнетания рабочей среды.

**4.1.10 несовершенство (imperfection):** Несплошность стенки или поверхности изделия, которая может быть выявлена визуальным контролем или методами неразрушающего контроля, предусмотренными настоящим стандартом.

**4.1.11 обсадная труба (casing):** Труба, опускаемая с поверхности для крепления стенок буровой скважины.

**4.1.12 отжиг на твердый раствор, отжиг (solution annealing):** Термообработка, предусматривающая нагрев до заданной температуры, выдержку при этой температуре, длительность которой должна быть достаточной для перехода одного или нескольких компонентов в твердый раствор, и последующее охлаждение, скорость которого должна быть достаточной для того, чтобы эти компоненты остались в твердом растворе.

**4.1.13 отпуск (tempering):** Термообработка, предусматривающая однократный или многократный нагрев до заданной температуры, ниже критической температуры, выдержку при этой температуре и последующее охлаждение.

**П р и м е ч а н и я**

1 Отпуск обычно проводят после закалки.

2 Приведено в соответствии с ISO 4885.

**4.1.14 плавка (cast, heat):** Изделия из стали или сплава одной марки, выплавленных за один цикл одного производственного процесса, разлитых в несколько слитков или непрерывнолитых заготовок.

**4.1.15 состояние после горячей деформации, горячедеформированное состояние (hot-finished condition):** Состояние поставки изделия после пластической деформации при определенной температуре и скорости, при которых одновременно с деформацией происходит рекристаллизация, предотвращающая деформационное упрочнение.

**4.1.16 состояние после холодной деформации, холоднодеформированное состояние (cold-hardened condition):** Состояние поставки изделия, механические свойства которого получены в результате окончательной холодной деформации без последующей термообработки.

**П р и м е ч а н и я**

1 Окончательная холодная деформация — пластическая деформация металла при температуре ниже температуры рекристаллизации, при которой происходит деформационное упрочнение.

2 Степень холодной деформации определяется установленным уровнем прочности для каждой марки стали или сплава, указанным в таблице А.3.

**4.1.17 толщина стенки:** Номинальная толщина стенки, указываемая при заказе изделий.

**4.1.18 трубная заготовка для муфт (coupling stock):** Бесшовная толстостенная труба, используемая для изготовления нескольких муфтовых заготовок.

**П р и м е ч а н и е** — В национальной промышленности муфтовая заготовка — это заготовка для муфт без резьбы, используемая для изготовления одной муфты.

**4.1.19 труба (pipe):** Общее наименование обсадной, насосно-компрессорной трубы и укороченной трубы.

**4.1.20 укороченная труба (rip joint):** Обсадная или насосно-компрессорная труба длиной, менее предусмотренной для группы длин 1.

## 4.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

$A$  — площадь поперечного сечения образца для испытания на растяжение,  $\text{мм}^2$ ;

$K_V$  ( $C_V$ ) — работа удара при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образца с V-образным надрезом, Дж;

$D$  — наружный диаметр изделия, мм;

$d$  — внутренний диаметр изделия, мм;

$\delta$  ( $\epsilon$ ) — минимальное удлинение на расчетной длине 50,0 мм, %;

$f$  — коэффициент (для гидростатического испытания), равный 0,8 для всех групп прочности и размеров;

$m$  — масса 1 м изделия, кг/м;  
 $m_x (w_x)$  — массовая доля элемента в химическом составе, %;  
 $P$  — давление гидростатического испытания, МПа;  
 $\sigma_b (R_m)$  — предел прочности, МПа;  
 $\sigma_{0,2} (R_{p0,2})$  — предел текучести (при непропорциональном удлинении 0,2 %), МПа;  
 $\sigma_{0,2 \max}$  — максимальный предел текучести, МПа;  
 $\sigma_{0,2 \min}$  — минимальный предел текучести, МПа;  
 $H (S)$  — расстояние между плитами при испытании на сплющивание, %;  
 $t$  — толщина стенки изделия, мм;  
 $t_{kp}$  — критическая толщина стенки, мм.

#### 4.3 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:  
 $\alpha$  — коэффициент для austenитных сплавов на основе железа класса 3;  
 $\beta$  — коэффициент для austenитных сплавов на основе никеля класса 4;  
AOD — аргонокислородное обезуглероживание;  
CH — изделия в холоднодеформированном состоянии, холоднодеформированные изделия;  
CRA — коррозионно-стойкая сталь или сплав;  
EDX — энергодисперсная рентгеновская спектрометрия;  
EMI — электромагнитный контроль;  
ESR — электрошлаковый переплав;  
HF — изделия в горячедеформированном состоянии, горячедеформированные изделия;  
HRC — твердость по шкале С Роквелла;  
L — продольный образец;  
MT — магнитопорошковый контроль;  
NA — не применимо;  
PRE — эквивалентный показатель стойкости к питтинговой коррозии;  
PSL — уровень требований к изделиям;  
QT — состояние после закалки и отпуска (улучшения);  
SA — состояние после отжига на твердый раствор (отжига);  
T — поперечный образец;  
UT — ультразвуковой контроль;  
UNS — единная нумерационная система;  
VAD — вакуумно-дуговая дегазация;  
VAR — вакуумно-дуговой переплав;  
VIM — вакуумно-индукционная выплавка;  
VOD — вакуумно-кислородное обезуглероживание.

### 5 Информация, предоставляемая потребителем

П р и м е ч а н и е — Ответственность за выбор уровня требований к изделиям (PSL-1 или PSL-2), класса коррозионно-стойких сталей и сплавов (CRA), группы прочности, марки стали или сплава, состояния поставки и остальных требований, являющихся дополнительными к установленным в настоящем стандарте, для обеспечения соответствия изделий условиям эксплуатации возлагается на потребителя. Для установления конкретных требований к изделиям, предназначенным для эксплуатации в среде, содержащей сероводород, рекомендуется использовать стандарты ISO 15156 (все части) или NACE MR 0175/ ISO 15156 (см. приложение Е).

5.1 В заказе потребитель должен указать следующую информацию в соответствии с приведенными ссылками:

- количество изделий;
- наименование изделий:
  - трубная заготовка для муфт;
  - обсадная или насосно-компрессорная труба без резьбы;
  - обсадная или насосно-компрессорная труба без резьбы с высадкой (потребитель должен предоставить чертеж высадки и указать размер оправки для контроля);
- обозначение настоящего стандарта;

- d) марку стали или сплава и группу прочности (таблицы А.2 и А.3);
  - e) наружный диаметр и толщину стенки труб (таблица А.15 или специальные);
  - f) наружный диаметр и толщину стенки трубной заготовки для муфт, в миллиметрах (специальные);
  - g) группу длин (8.2, таблица А.16 или специальную);
  - h) длину трубной заготовки для муфт (специальную);
  - i) критическую толщину стенки для испытания трубной заготовки для муфт на ударный изгиб (7.4.2);
  - j) предельные отклонения наружного диаметра, толщины стенки и массы трубной заготовки для муфт (8.3.1);
  - k) необходимость приемки, проводимой представителем потребителя (приложение С).
- 5.2 По своему выбору потребитель может указать следующие требования в соответствии с приведенными ссылками:
- a) химический состав и предельные отклонения массовой доли элементов для материалов уровня PSL-1 (7.1);
  - b) механические свойства при растяжении при повышенной температуре (7.2);
  - c) уровень PSL-2 (приложение Е). Если уровень PSL-2 не указан, то изделия поставляют по уровню PSL-1;
  - d) температуру испытания на ударный изгиб, если она ниже минус 10°C (7.4.6);
  - e) специальное состояние поверхности (7.10);
  - f) второй метод неразрушающего контроля наружной поверхности для изделий из стали класса 1 (9.16.9);
  - g) контроль снижения поверхностного содержания хрома (9.3.3);
  - h) защиту поверхности изделий из стали класса 1 (раздел 12);
  - i) проведение гидростатического испытания (7.12 и 9.14);
  - j) проведение испытания коррозионной стойкости (7.8);
  - k) долю феррита для стали 03Х13Н (7.9.1);
  - l) размер альтернативной оправки (8.3.4);
  - m) калибровку концов холодным экспандированием (6.3.2);
  - n) дополнительную маркировку в указанном формате (11.1);
  - o) защиту поверхности изделий из стали класса 1 для длительного хранения (12.2);
  - p) для сплава UNS N06975 ограничение суммы массовых долей молибдена и вольфрама не менее 6 % (таблица А.28);
  - q) дополнительное испытание на сплющивание для изделий из сплава классов 3 и 4 (7.7).

## 6 Способ производства

### 6.1 Производство коррозионно-стойких сталей и сплавов

Стали и сплавы, предусмотренные настоящим стандартом, должны быть изготовлены кислородно-конвертерным, электросталеплавильным или мартеновским способом выплавки (только для изделий из стали класса 1) с проведением последующих процессов AOD, VOD, VAR, ESR, VIM или VAD.

### 6.2 Производство изделий

Способ производства изделий, исходная заготовка, состояние поставки после холодной деформации или термической обработки указаны в таблице А.1.

При поставке труб с высадкой трубы из стали класса 2, поставляемые в состоянии после отжига, и трубы из стали класса 1 после высадки должны быть подвергнуты термической обработке по всей длине.

При проведении термообработки изделий изготовитель должен применять план контроля процесса, исключающий факторы, которые могут привести к изменению состояния поверхности изделий (например, для изделий из материала классов 2, 3 и 4 к снижению поверхностного содержания хрома менее 12,0 %) и изменению коррозионной стойкости.

Изделия из стали класса 2 изготавливают в следующих состояниях поставки:

- a) после отжига с быстрым охлаждением в жидкой среде;
- b) после отжига с быстрым охлаждением в жидкой среде и последующей холодной деформации.

### 6.3 Калибровка концов труб

6.3.1 После окончательной термообработки допускается калибровка концов труб из стали класса 1, например обжатием или экспандированием. Если пластическая деформация концов труб при этом превышает 3 %, трубы должны быть подвергнуты отжигу для снятия напряжений при соответствующей температуре или термической обработке по всей длине в соответствии с документированной процедурой.

Если изготовителем документально подтверждено, что обжатие не оказывает неблагоприятного воздействия на коррозионную стойкость изделий, то по согласованию между изготовителем и потребителем трубы из стали класса 1 могут быть подвергнуты холодному обжатию с пластической деформацией, превышающей 3 %, без проведения последующей термообработки.

Если калибровку концов труб проводят до окончательной термической обработки труб по всей длине, допускается не подвергать трубы отжигу для снятия напряжений.

6.3.2 Допускается калибровка концов труб из материала классов 2, 3 и 4 способами холодного обжатия или экспандирования перед нарезанием резьбы. Однако калибровку концов труб холодным экспандированием проводят только в том случае, если это согласовано между изготовителем и потребителем.

#### П р и м е ч а н и я

1 Отжиг для снятия напряжений труб из двухфазных сталей может привести к образованию сигма-фазы.

2 Калибровка концов может привести к снижению коррозионной стойкости труб, установленной в настоящем стандарте.

### 6.4 Правка

Не допускается после окончательной термической обработки подвергать холодной деформации растяжением или экспандированием трубы из стали класса 2, поставляемые в состоянии после отжига, и трубы из мартенситной стали класса 1, если только такая деформация не является обычной составляющей правки труб и не превышает 3 %.

При необходимости трубы из стали класса 1 должны быть подвергнуты горячей ротационной правке при температуре конца правки не ниже 400 °C, если в заказе не указана более высокая температура. Допускается проведение холодной ротационной правки труб с последующим отжигом для снятия напряжений при температуре не ниже 510 °C.

Допускается правка труб на правильном прессе с пластической деформацией, не превышающей 3 %.

### 6.5 Процессы, требующие валидации

Заключительные операции, выполняемые при изготовлении изделий, влияющие на их соответствие требованиям настоящего стандарта (кроме химического состава и размеров), должны пройти процедуру валидации.

Процессы, требующие валидации:

- неразрушающий контроль (9.16.8);
- окончательная термообработка (включая окончательную термообработку перед любой холодной деформацией);
- холодная деформация, если применима.

### 6.6 Прослеживаемость

Изготовитель должен установить и выполнять процедуры сохранения идентификации исходной плавки, плавки после переплава и/или партии до окончания проведения всех требуемых для них испытаний и получения результатов, соответствующих требованиям настоящего стандарта.

## 7 Технические требования

### 7.1 Химический состав

В таблице А.2 приведен химический состав сталей и сплавов для изделий уровня PSL-1.

В таблице А.28 приведен химический состав сталей и сплавов для изделий уровня PSL-2.

Для изделий уровня PSL-1 согласованные между изготовителем и потребителем химический состав и предельные отклонения массовой доли элементов должны быть указаны в заказе.

В соответствии с настоящим стандартом изделия из стали класса 2 должны обладать стойкостью к питтинговой коррозии, соответствующей требованиям, указанным в таблице А.2 для изделий уровня PSL-1 или в таблице А.28 для изделий уровня PSL-2.

## 7.2 Механические свойства при растяжении

Механические свойства при комнатной температуре изделий, изготавляемых по настоящему стандарту, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице А.3 для изделий уровня PSL-1 и в таблице А.27 для изделий уровня PSL-2.

Кроме того, изделия должны соответствовать требованию, указанному в перечислении а) или б):  
а) предел прочности изделия должен превышать установленный минимальный предел текучести на 70 МПа;

б) если изделие не соответствует требованию перечисления а), то разность между измеренными пределом прочности и пределом текучести изделия должна быть не менее 35 МПа. Допускается по согласованию между изготавителем и потребителем снижение этой разности до значения менее 35 МПа.

Если потребитель требует проведения испытаний механических свойств при повышенной температуре, уровень свойств и процедура испытаний должны быть согласованы между изготавителем и потребителем.

## 7.3 Твердость

Твердость изделий, изготавляемых по настоящему стандарту, должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице А.3 для изделий уровня PSL-1 и в таблице А.27 для изделий уровня PSL-2.

Разброс твердости по толщине стенки должен соответствовать требованиям, указанным в таблице А.4.

Отдельное значение твердости не должно превышать установленного среднего значения твердости более чем на 2 HRC.

## 7.4 Свойства при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом. Общие требования

### 7.4.1 Оценка результатов испытания

Испытанию подвергают комплект из трех образцов от одного отобранного для испытаний изделия. Среднее значение результатов испытаний трех образцов должно быть не ниже минимального значения работы удара, указанного в 7.5 и 7.6. Для одного из образцов допускается работа удара менее установленного минимального значения, но не менее двух третей установленного значения.

Для определения соответствия этим требованиям результат испытания округляют до целого числа. Значение работы удара для комплекта образцов (т.е. среднее значение по результатам испытаний трех образцов) также указывают в виде целого числа, при необходимости, с округлением. Округление выполняют в соответствии с методом округления по ISO 80000-1 или ASTM E 29.

### 7.4.2 Критическая толщина стенки

Минимальные значения работы удара установлены для критической толщины стенки изделия. Для трубы критической толщиной стенки является номинальная толщина стенки. Для трубной заготовки для муфты критическая толщина стенки должна быть указана в заказе.

Критическая толщина стенки трубных заготовок для муфты должна быть не менее расчетной толщины стенки муфты в плоскости торца ниппеля (при механическом свинчивании соединения).

### 7.4.3 Размер, ориентация и порядок выбора образцов

Если не могут быть изготовлены поперечные образцы полного размера (10 × 10 мм), должен быть изготовлен наибольший из возможных поперечных образцов меньшего размера, указанных в таблице А.5. Если не могут быть проведены испытания с использованием одного из таких поперечных образцов, то для изделий из стали класса 1 необходимо использовать наибольший из возможных продольных образцов, указанных в таблице А.6, а для изделий из материала классов 2, 3 и 4 — провести испытание на сплющивание. Порядок выбора образцов для испытания на ударный изгиб по ориентации и размерам приведен в таблице А.6.

В таблице А.7 (для поперечных образцов) и в таблице А.8 (для продольных образцов) приведены значения расчетной толщины стенки, необходимой для механической обработки образцов полного

размера или меньших образцов для испытания на ударный изгиб (см. таблицу А.5). По этим таблицам должен быть выбран наибольший из образцов для испытания на ударный изгиб с расчетной толщиной стенки менее заданной толщины стенки трубы или трубной заготовки для муфт.

#### 7.4.4 Образцы для испытания на ударный изгиб альтернативного размера

По выбору изготовителя вместо образцов наименьшего размера, указанного в таблице А.7 или в таблице А.8, допускается использовать образцы размеров, альтернативных приведенным в таблице А.5. Однако альтернативный образец должен выбираться в соответствии с порядком выбора образов, приведенным в таблице А.6, а требуемая работа удара должна быть скорректирована с учетом ориентации и размера образца.

#### 7.4.5 Образцы меньшего размера

Работа удара при испытании на ударный изгиб образцов меньшего размера должна быть не менее установленного минимального значения для образцов полного размера, умноженного на понижающий коэффициент, приведенный в таблице А.5.

#### 7.4.6 Температура испытания

Испытания должны быть проведены при температуре минус 10 °С. По требованию потребителя, указанному в заказе, или по выбору изготовителя испытание материала любого класса может быть проведено при альтернативной, более низкой температуре. Предельные отклонения температуры испытания —  $\pm 3$  °С.

### 7.5 Свойства при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом. Требования к работе удара для трубных заготовок для муфт

#### 7.5.1 Общие положения

Трубные заготовки для муфт, которые могут быть использованы для нарезания нескольких типов соединений, должны быть испытаны на соответствие наиболее высоким требованиям.

#### 7.5.2 Требования для всех материалов

Требования к работе удара  $K_v$  для образцов полного размера приведены в таблицах А.9 — А.11. Требуемые значения рассчитаны по формулам, приведенным в таблице 1, где

$\sigma_{0,2 \max}$  — установленный максимальный предел текучести, МПа;  
 $t_{kp}$  — критическая толщина стенки (7.4.2), мм.

Т а б л и ц а 1 — Формулы расчета требований к работе удара для заготовок для муфт при испытании образцов полного размера

Класс материала	Работа удара в поперечном направлении $K_v$ не менее	Работа удара в продольном направлении $K_v$ не менее
1	$\sigma_{0,2 \max} (0,001 18 t_{kp} + 0,012 59)$ или 40 Дж, в зависимости от того, что больше (таблица А.9)	$\sigma_{0,2 \max} (0,001 18 t_{kp} + 0,012 59)$ или 40 Дж, в зависимости от того, что больше (таблица А.10)
2, 3 и 4	$\sigma_{0,2 \max} (0,001 18 t_{kp} + 0,012 59)$ или 27 Дж, в зависимости от того, что больше (таблица А.11)	— <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Если для изделий из материала классов 2, 3 и 4 не могут быть проведены испытания на ударный изгиб на образцах  $1/2$ -размера, должны быть проведены испытания на сплющивание.

### 7.6 Свойства при испытании на ударный изгиб по методу Шарпи образцов с V-образным надрезом. Требования к работе удара для труб

Требования к работе удара  $K_v$  для образцов полного размера приведены в таблицах А.12 — А.14. Требуемые значения рассчитаны по формулам, приведенным в таблице 2, где

$\sigma_{0,2 \max}$  — установленный максимальный предел текучести, МПа;  
 $t_{kp}$  — критическая толщина стенки (7.4.2), мм.

Таблица 2 — Формулы расчета требований к работе удара для труб при испытании образцов полного размера

Класс материала	Работа удара в поперечном направлении $K_{\text{y}}$ не менее	Работа удара в продольном направлении $K_{\text{y}}$ не менее
1	$\sigma_{0,2 \text{ max}} (0,00118 t_{\text{kp}} + 0,01259)$ или 40 Дж, в зависимости от того, что больше (таблица А.12)	$\sigma_{0,2 \text{ max}} (0,00118 t_{\text{kp}} + 0,01259)$ или 40 Дж, в зависимости от того, что больше (таблица А.13)
2, 3 и 4	$\sigma_{0,2 \text{ max}} (0,00118 t_{\text{kp}} + 0,01259)$ или 27 Дж, в зависимости от того, что больше (таблица А.14)	— <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Если для изделий из материала классов 2, 3 и 4 не могут быть проведены испытания на ударный изгиб на образцах  $1/2$ -размера, должны быть проведены испытания на сплющивание.

### 7.7 Свойства при испытании на сплющивание

Для изделий из материала классов 2, 3 и 4 испытания на сплющивание проводят в качестве альтернативного испытания в случае, если наружный диаметр или толщина стенки изделия не позволяют вырезать образец для испытания на ударный изгиб  $1/2$ -размера или большего размера. По согласованию между изготовителем и потребителем для изделий из сплава классов 3 и 4 испытание на сплющивание может быть проведено как дополнительное испытание, помимо испытания на ударный изгиб, для которого могут быть изготовлены образцы  $1/2$ -размера или большего размера.

Если необходимо испытание на сплющивание, то ему подвергают изделия с отношением  $D/t$  от 3 до 15 и проводят его до тех пор, пока расстояние между плитами не станет равным или менее расстояния, рассчитанного по следующей формуле

$$H = 100 - [3,8458 \ln(\sigma_{0,2 \text{ max}}) - 24,344] D/t, \quad (1)$$

где  $H$  — расстояние между плитами при испытании на сплющивание, %;

$\ln$  — натуральный логарифм установленного максимального предела текучести;

$\sigma_{0,2 \text{ max}}$  — заданный максимальный предел текучести, МПа;

$D$  — номинальный наружный диаметр, мм;

$t$  — номинальная толщина стенки изделия, мм.

Если отношение  $D/t$  более или менее указанных пределов, проведение испытания на сплющивание должно быть согласовано между изготовителем и потребителем.

Каждый кольцевой образец должен быть сплющен до указанного выше максимального расстояния между плитами.

Падение нагрузки до достижения требуемого сплющивания должно определяться по диаграмме зависимости нагрузки от величины сплющивания. Падение нагрузки, превышающее 5 % значения нагрузки, предшествующей падению, является основанием для отбраковки. Если диаграмма не показывает падения нагрузки, превышающее 5 %, трещины не должны являться основанием для отбраковки.

### 7.8 Коррозионная стойкость

Испытание коррозионной стойкости материала изделий не является обязательным требованием настоящего стандарта. Такое испытание может быть проведено по требованию потребителя, указанному в заказе.

### 7.9 Микроструктура

#### 7.9.1 Класс 1

Для мартенситных сталей содержание дельта-феррита не должно превышать 5 %.

Для стали 03Х13Н допускается содержание феррита, превышающее 5 %, по согласованию между изготовителем и потребителем.

Микроструктура сталей не должна иметь сплошных выделений фаз по границам зерен или ферритной сетки.

#### 7.9.2 Класс 2

Микроструктура стали должна быть ферритно-аустенитной.

Микроструктура стали не должна иметь сплошных выделений фаз по границам зерен. Общее содержание интерметаллических фаз, нитридов и карбидов не должно превышать 1,0 %. Содержание сигма-фазы не должно превышать 0,5 %.

В сталях 02Х22Н5М3 и 02Х25Н7М3 объемная доля феррита должна составлять от 40 % до 60 %.

В сталях 02Х25Н7М4 и 04Х26Н5М3 объемная доля феррита должна составлять от 35 % до 55 %.

### 7.9.3 Классы 3 и 4

Микроструктура сплавов не должна иметь сплошных выделений фаз по границам зерен. Общее содержание интерметаллических фаз, нитридов и карбидов не должно превышать 1,0 % в сумме. Содержание сигма-фазы не должно превышать 0,5 %.

### 7.10 Состояние поверхности

На внутренней поверхности труб не должно быть окалины и остаточных продуктов отжига. Если у потребителя есть специальные требования к поверхности труб, то они должны быть согласованы и указаны в заказе. В этом случае потребитель должен указать метод, периодичность, критерии и объем контроля.

### 7.11 Дефекты

#### 7.11.1 Трубы

Трубы не должны иметь следующих дефектов:

а) закалочных трещин и прожогов;

б) поверхностных несовершенств, уменьшающих толщину стенки до значений менее 87,5 % номинального значения для горячедеформированных изделий и 90 % — для холоднодеформированных изделий;

с) линейных несовершенств любой ориентации на наружной или внутренней поверхности глубиной более 5 % номинальной толщины стенки или 0,3 мм, в зависимости от того, что больше;

д) неповерхностных несовершенств, проекция которых на наружную поверхность имеет площадь более 260  $\text{мм}^2$ ;

е) поверхностных несовершенств на высаженных концах труб любой ориентации глубиной более 5 % номинальной толщины стенки, на переходной части высадки и совпадающих внутренних и наружных несовершенств на любом участке, приводящих к уменьшению оставшейся толщины стенки менее 87,5 % номинальной толщины стенки;

ж) на всех изделиях с внутренней высадкой — острых углов или резких изменений сечения, которые могут вызвать зависание Г-образного инструмента (см. рисунок В.3).

#### 7.11.2 Трубные заготовки для муфт

Трубные заготовки для муфт не должны иметь закалочных трещин и прожогов. Трубные заготовки для муфт не должны иметь несовершенств, нарушающих сплошность наружной поверхности, имеющих глубину более 5 % толщины стенки или выводящих наружный диаметр или толщину стенки за предельные значения, или такие несовершенства должны быть четко обозначены. Кроме этого, к трубным заготовкам для муфт применимо требование, приведенное в 7.11.1, перечисление д).

#### 7.11.3 План контроля процесса

Изготовитель, с учетом особенностей технологии производства и требований раздела 9, должен применять план контроля процесса, обеспечивающий выполнение указанных выше требований.

### 7.12 Гидростатическое испытание

Трубы HF, SA и QT должны проходить гидростатические испытания, если иное не указано в заказе. Испытание труб СН проводится по согласованию между изготовителем и потребителем.

Из-за возможных ограничений испытательного оборудования давление гидростатического испытания по согласованию между изготовителем и потребителем может быть ограничено значением 69,0 МПа. В таком случае изготовитель должен иметь документированное обоснование физического ограничения возможностей оборудования для гидростатического испытания. Это не исключает проведения последующих гидростатических испытаний при напряжении не более 80 % предела текучести в соответствии с 9.14.

## 8 Размеры, масса и предельные отклонения

### 8.1 Наружный диаметр, толщина стенки и масса

8.1.1 Наружный диаметр, толщина стенки и масса обсадных и насосно-компрессорных труб без резьбы, на которые распространяется настоящий стандарт, указаны в таблице А.15. Значения массы, указанные в таблице А.15, рассчитаны с использованием коэффициента, равного 1. Для определения значений массы различных сталей и сплавов необходимо значения, приведенные в таблице А.15, умножить на один из следующих коэффициентов:

- 0,989 — для мартенситных и мартенсито-ферритных сталей класса 1;
- 1 — для аустенито-ферритных сталей класса 2;
- $\alpha$  — для аустенитных сплавов на основе железа класса 3;
- $\beta$  — для аустенитных сплавов на основе никеля класса 4.

Значения  $\alpha$  и  $\beta$  должны быть определены изготовителем.

8.1.2 По согласованию между изготовителем и потребителем трубы могут быть изготовлены размерами, отличающимися от указанных в таблице А.15.

8.1.3 Диаметр труб более 168,28 мм должен измеряться с точностью до одного десятичного знака после запятой. Значения диаметров в настоящем стандарте приведены с точностью до двух десятичных знаков после запятой для обеспечения взаимозаменяемости.

### 8.2 Длина

Трубы должны поставляться группами длин в интервалах, указанных в таблице А.16.

### 8.3 Предельные отклонения

#### 8.3.1 Предельные отклонения наружного диаметра, толщины стенки и массы

Наружный диаметр, толщина стенки и масса труб, предназначенных для использования в качестве обсадных и насосно-компрессорных, должны быть в пределах отклонений, указанных в таблице А.17.

Предельные отклонения наружного диаметра, толщины стенки и массы трубных заготовок для муфт должны быть согласованы и указаны в заказе.

#### 8.3.2 Внутренний диаметр

Предельные отклонения внутреннего диаметра ограничены предельными отклонениями наружного диаметра и массы.

#### 8.3.3 Прямолинейность

Отклонения от прямолинейности не должны превышать следующих значений:

- а) отклонения от общей прямолинейности — 0,2 % общей длины трубы, измеренной от одного торца до другого, для труб диаметром более 101,6 мм (рисунок В.1);
- б) отклонения от концевой прямолинейности — 3,18 мм на длине 1,52 м от каждого торца трубы (рисунок В.2).

#### 8.3.4 Контроль оправкой

Каждая труба должна подвергаться контролю оправкой по всей длине. Размеры стандартных оправок для обсадных и насосно-компрессорных труб указаны в таблице А.18.

По требованию потребителя трубы могут быть подвергнуты контролю альтернативными оправками. Размеры альтернативных оправок указаны в таблице А.19.

### 8.4 Концы изделий

Изделия должны поставляться с гладкими концами. На концах изделий не должно быть заусенцев, отклонения перпендикулярности торцов не должны превышать  $0,01D$ .

## 9 Контроль и испытания

### 9.1 Испытательное оборудование

Изготовитель должен установить и документировать необходимую периодичность калибровки и подготовить контрольные эталоны для того, чтобы обеспечить возможность подтверждения соответствия всех изделий требованиям настоящего стандарта.

Если испытательное или измерительное оборудование, подвергаемое калибровке или проверке в соответствии с требованиями настоящего стандарта, используется в необычных или неблагоприятных условиях, что может повлиять на его точность, то перед дальнейшим использованием оборудования следует провести его повторную калибровку или проверку.

## 9.2 Виды и периодичность испытаний

Виды и периодичность испытаний труб указаны в таблице А.20.

Для укороченных труб, изготовленных из обсадных или насосно-компрессорных труб, не требуется проведение испытаний при условии, что эти трубы были испытаны ранее, соответствуют установленным требованиям и после этого не подвергались термической обработке.

## 9.3 Контроль химического состава

### 9.3.1 Химический анализ

Изготовитель должен предоставить результаты химического анализа каждой плавки.

Результаты должны включать количественное определение следующих химических элементов:

- для изделий уровня PSL-1 — элементов, перечисленных в таблице А.2, а также Si, Mn, S, P и Al;
- для изделий уровня PSL-2 — элементов, перечисленных в таблице А.28;
- для изделий уровней и PSL-1 и PSL-2 — любых других элементов, используемых изготовителем для получения требуемых свойств изделий.

Для анализа готовых изделий отбирают:

- а) для плавки стали и сплава, не подвергаемых переплаву — две пробы;
- б) для плавки стали и сплава, подвергаемых переплаву — одну пробу.

По согласованию между изготовителем и потребителем пробы могут быть отобраны от передельных труб.

Отбор проб проводят в соответствии с ISO 14284.

### 9.3.2 Метод контроля

Метод химического анализа выбирает изготовитель. Обычно используют метод спектрального анализа.

В спорных случаях метод анализа изделий должен быть согласован с учетом международных стандартов.

**П р и м е ч а н и е** — Перечень стандартов, в которых указаны методы химического анализа, в том числе информация об их области применения и точности, приведен в [2] — [5].

### 9.3.3 Контроль снижения поверхностного содержания хрома для классов 2, 3 и 4

Если это указано в заказе, должен быть проведен контроль поверхностного содержания хрома методом энергодисперсной рентгеновской спектрометрии (EDX) или эквивалентным методом на одной пробе от партии (4.1.5). Пробу отбирают от изделия в окончательном состоянии поставки и до испытания не проводят никакой специальной подготовки поверхности. Содержание хрома на наружной и внутренней поверхностях пробы должно быть не менее 12,0 %. Между изготовителем и потребителем может быть согласовано более высокое минимальное содержание хрома.

Если проба не соответствует установленным требованиям, проводят контроль двух дополнительных проб от того же изделия. Если результат контроля какой-либо из дополнительных проб неудовлетворительный, то изготовитель может провести контроль каждого из остальных изделий в контрольной партии или переработку изделий (то есть, дополнительное травление и/или шлифование) и испытать партию как новую.

## 9.4 Контроль механических свойств

### 9.4.1 Контрольная партия

Количество изделий в контрольной партии (4.1.5) должно соответствовать требованиям, указанным в таблице А.21.

### 9.4.2 Отбор и подготовка проб и образцов

Пробы и образцы должны быть отобраны от концов изделий и должны соответствовать требованиям ISO 377.

## 9.5 Испытание на растяжение

### 9.5.1 Ориентация образцов

Отбор образцов проводят в направлении, продольном к оси изделия, в соответствии с требованиями ISO 6892-1 или ASTM A370.

### 9.5.2 Метод испытания

Испытание на растяжение проводят при комнатной температуре в соответствии с ISO 6892-1 или ASTM A 370.

При испытании на растяжение определяют предел прочности  $\sigma_b$ , предел текучести  $\sigma_{0,2}$  и относительное удлинение после разрушения  $\delta$ .

Результаты испытания на растяжение должны соответствовать требованиям 7.2 и значениям, указанным для конкретного материала и группы прочности в таблице А.3 для изделий уровня PSL-1 или в таблице А.27 для изделий уровня PSL-2.

Если это согласовано при заказе, то испытание на растяжение проводят при повышенной температуре в соответствии с ISO 783 или ASTM E 21. Предел текучести  $\sigma_{0,2}$  определяют при температуре, согласованной и указанной в заказе. Результаты испытания на растяжение должны соответствовать требованиям, согласованным и указанным в заказе.

### 9.5.3 Признание испытания недействительным

Если какой-либо из образцов для испытания на растяжение окажется неправильно подготовленным или дефектным, он может быть забракован и заменен другим образцом.

Образцы с некачественной подготовкой или несовершенствами материала, обнаруженными до или после испытаний и не имеющими отношения к проводимому испытанию, могут быть забракованы и заменены другими образцами от того же изделия. Образцы не должны считаться дефектными только потому, что результаты их испытаний не соответствуют установленным требованиям.

### 9.5.4 Повторные испытания

Если результат испытания на растяжение изделия, представляющего партию, не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести повторные испытания трех дополнительных изделий из той же партии. Если контрольная партия состоит из трех или менее изделий, испытанию подвергают каждое изделие. Если результаты повторных испытаний соответствуют установленным требованиям, то партия должна быть принята, за исключением изделия, не прошедшего испытания.

Если результат повторных испытаний хотя бы одного из образцов не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести испытание каждого из остальных изделий в партии. Изделия, показавшие неудовлетворительные результаты при испытаниях, должны быть забракованы. Образцы для повторных испытаний отбирают так же, как указано в 9.4.2.

Забракованная партия может быть подвергнута повторной термообработке и испытана как новая партия, если это применимо.

## 9.6 Контроль твердости

### 9.6.1 Образцы

Образец для контроля в виде кольца должен быть отрезан от конца изделия, отобранного для контроля. Длина образца должна быть не менее 12,7 мм.

### 9.6.2 Метод испытания

Контроль проводят на поперечном сечении образца в одном из квадрантов для контроля твердости, как показано на рисунке В.4. В каждом положении (вблизи наружной поверхности, посередине толщины стенки, вблизи внутренней поверхности) выполняют по три отпечатка и определяют среднее значение твердости для каждого положения.

Контроль твердости проводят по Роквеллу в соответствии с ISO 6508-1 или ASTM E 18. Для контроля используют шкалу С Роквелла. Среднее значение твердости в каждом из положений должно соответствовать требованиям 7.3 и требованиям, указанным в таблице А.4, а также требованиям к твердости, указанным для материалов и групп прочности в таблице А.3 для изделий уровня PSL-1 и таблице А.27 для изделий уровня PSL-2.

Первый отпечаток на образце для контроля твердости выполняют примерно посередине толщины стенки образца для того, чтобы улучшить осадку образца и уменьшить возможные погрешности. Результат измерения твердости по этому отпечатку можно не учитывать.

### 9.6.3 Признание испытания недействительным

Если какой-либо образец для контроля твердости окажется неправильно подготовленным или дефектным, он может быть забракован и заменен другим образцом.

Образцы с некачественной подготовкой или несовершенствами материала, обнаруженными до или после испытаний и не имеющими отношения к проводимому испытанию, могут быть забракованы и заменены другими образцами от того же изделия. Образцы не должны считаться дефектными только потому, что результаты их испытаний не соответствуют установленным требованиям.

### 9.6.4 Повторный контроль твердости

Если среднее значение твердости не соответствует установленным требованиям, но при этом превышает установленное значение не более чем на 2 HRC, в непосредственной близости от него должны быть выполнены три дополнительных отпечатка и определено дополнительное среднее значение.

Если дополнительное среднее значение твердости соответствует установленным требованиям, изделие должно быть принято.

Если дополнительное среднее значение твердости не соответствует установленным требованиям, изделие должно быть забраковано.

Если результаты контроля твердости изделия превышают максимальное среднее значение твердости или разброс твердости, изготовитель может провести повторный контроль трех дополнительных изделий из той же партии, отбирая образцы от тех же концов изделий, что и при первоначальном контроле. Если результаты повторного контроля соответствуют установленным требованиям, то партия должна быть принята. Если хотя бы один из образцов, подвергнутых повторному контролю, не соответствует установленным требованиям, изготовитель может принять решение о проведении контроля каждого из остальных изделий партии или об отбраковке партии.

Забракованная партия может быть подвергнута повторной термообработке и испытана как новая партия, если это применимо.

## 9.7 Испытание на ударный изгиб или сплющивание

### 9.7.1 Образцы

а) Образцы для испытания на ударный изгиб отбирают в соответствии с ASTM E 23 и 7.4 — 7.6 (см. рисунок B.5).

Поверхность поперечных образцов после механической обработки может сохранять исходную кривизну поверхности изделия при условии соблюдения требований, указанных на рисунке B.6.

Образцы для испытания на ударный изгиб от изделий из стали класса 1 и подвергаемых отжигу изделий из стали класса 2 не должны подвергаться выпрямлению.

Поперечные образцы от изделий из материала классов 2, 3 и 4, подвергаемых холодному упрочнению, могут быть подвергнуты выпрямлению только по согласованию между изготовителем и потребителем.

б) Образец для испытания на сплющивание должен быть в виде кольца или отрезка конца изделия длиной не менее 50,8 мм. Допускается удаление заусенцев с торцов образца перед сплющиванием.

### 9.7.2 Периодичность испытаний

Испытания должны проводиться со следующей периодичностью:

а) для обсадных и насосно-компрессорных труб из стали класса 1 — для каждого из концов двух труб от каждой плавки;

б) для обсадных и насосно-компрессорных труб из материала классов 2, 3 и 4 — для каждого из концов двух труб, изготовленных из каждого слитка или непрерывнолитой заготовки: одной трубы, изготовленной из верхней части слитка или непрерывнолитой заготовки, другой трубы — из нижней части слитка или непрерывнолитой заготовки.

По усмотрению изготовителя могут быть проведены альтернативные испытания на ударный изгиб или на сплющивание для каждого из концов двух труб, отобранных произвольно от каждой контрольной партии, при условии, что изготовитель имеет документированную процедуру обрезки концов слитков или непрерывнолитых заготовок и подтверждения качества материала, гарантирующую соответствие поставляемых изделий требованиям приложения D. Периодически должна проводиться проверка качества материала для подтверждения соответствия установленным критериям. По требованию потребителя ему должны предоставляться соответствующие данные;

с) для трубных заготовок для муфт — для каждого из концов каждой трубной заготовки для муфт.

По усмотрению изготовителя могут быть проведены альтернативные испытания на ударный изгиб или на сплющивание для каждого из концов двух трубных заготовок для муфт, отобранных произвольно от каждой контрольной партии, при условии, если изготовитель выполнит одно из следующих действий:

- продемонстрирует прослеживаемость всех трубных заготовок для муфт в контрольной партии до исходных заготовок и подтвердит, что они изготовлены не из верхней и не из нижней части слитка или непрерывнолитой заготовки;
- представит документированную процедуру обрезки концов слитков или непрерывнолитых заготовок и подтверждения качества материала, гарантирующую соответствие поставляемых изделий требованиям приложения D. Периодически должна проводиться проверка качества материала для подтверждения соответствия установленным критериям. По требованию потребителя ему должны представляться соответствующие данные.

### 9.7.3 Метод испытания на ударный изгиб

Испытание образцов с V-образным надрезом на ударный изгиб проводят в соответствии с ASTM A 370 и ASTM E 23. Оценку результатов испытаний проводят в соответствии с 7.4.1.

### 9.7.4 Метод испытания на сплющивание

#### 9.7.4.1 Метод испытания

Образцы сплющивают между параллельными плитами. По каждому испытанию на сплющивание должны сохраняться диаграммы зависимости нагрузки от величины сплющивания. Диаграммы должны быть идентифицированы по каждому из концов испытуемого изделия.

Кольцевой образец сплющивают до тех пор, пока расстояние между плитами не станет таким, как указано в 7.7.

Точность измерения нагрузки должна составлять  $\pm 1,0\%$  максимального значения, а точность измерения расстояния между плитами —  $\pm 1,0\%$  исходного наружного диаметра кольцевого образца. Записи по испытаниям должны включать требуемую точность измерений нагрузки и расстояния между плитами. Скорость сплющивания во время испытания не должна превышать 1 см/мин.

#### 9.7.4.2 Критерии приемки и отбраковки

Изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в 7.7.

### 9.7.5 Повторное испытание на ударный изгиб

Для сталей класса 1, если результат испытания какого-либо образца от одного из концов изделия не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести испытания трех дополнительных образцов от того же конца изделия. Перед отбором проб для повторного испытания конец изделия может быть дополнительно обрезан. Работа удара каждого из образцов при повторном испытании должна быть не менее установленной минимальной работы удара или изделие должно быть забраковано.

Если результаты повторного испытания не соответствуют требованиям настоящего стандарта, то проводят испытание образцов от обоих концов дополнительных трех изделий из той же партии. Если результаты всех дополнительных испытаний соответствуют установленным требованиям, то контрольная партия должна быть принята, кроме изделия, которое было первоначально забраковано. Если результат хотя бы одного из дополнительных испытаний не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести отдельные испытания всех остальных изделий из контрольной партии или забраковать партию. Забракованная партия может быть подвергнута повторной термообработке и испытана как новая партия.

Для материалов классов 2, 3 и 4 при испытании изделий, изготовленных из верхней и нижней частей слитка или непрерывнолитой заготовки, если результат испытания какого-либо образца от одного из концов изделия не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести испытания трех дополнительных образцов от того же конца изделия. Перед отбором проб для повторного испытания конец изделия может быть дополнительно обрезан. Если результат испытания какого-либо образца при повторном испытании не соответствует установленным требованиям, изготовитель может снова обрезать конец изделия и провести еще одно испытание или забраковать это изделие и провести испытания каждого из концов остальных изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки. Изготовитель может провести повторную термообработку партии изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки и поставляемых в состоянии после отжига, и испытать ее как новую партию.

Для материала классов 2, 3 и 4 при испытании изделия, выбранного произвольно из контрольной партии, если результат испытания какого-либо образца от одного из концов изделия не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести испытания трех дополнительных образцов от того же конца изделия, однако обрезка конца изделия при этом не допускается. Работа удара каждого из образцов при повторном испытании должна быть не менее установленной минимальной работы удара или изделие должно быть забраковано. Изготовитель может провести испытания каждого из концов остальных изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки. Изготовитель может провести повторную термообработку партии изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки и поставляемых в состоянии после отжига, и испытать ее как новую партию.

#### 9.7.6 Повторные испытания на сплющивание

При испытании изделий, изготовленных из верхней и нижней частей слитка или непрерывнолитой заготовки, если результат испытания какого-либо образца от одного из концов изделия не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести испытания двух дополнительных образцов от того же конца изделия. Перед отбором проб для повторного испытания конец изделия может быть дополнительно обрезан. Если результат испытания какого-либо образца при повторном испытании не соответствует установленным требованиям, изготовитель может снова обрезать конец изделия и провести еще одно испытание или забраковать это изделие и провести испытания каждого из концов остальных изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки.

При испытании изделия, выбранного произвольно из контрольной партии, если результат испытания какого-либо образца от одного из концов изделия не соответствует установленным требованиям, изготовитель может провести испытания двух дополнительных образцов от того же конца изделия, однако обрезка конца изделия при этом не допускается. Если результат испытания какого-либо образца при повторном испытании не соответствует установленным требованиям, изготовитель может забраковать это изделие или провести испытания каждого из концов остальных изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки. Изготовитель может провести повторную термообработку партии изделий, изготовленных из этого слитка или непрерывнолитой заготовки и поставляемых в состоянии после отжига, и испытать ее как новую партию.

#### 9.7.7 Признание испытания недействительным

Образцы с некачественной подготовкой или несовершенствами материала, обнаруженными до или после испытаний и не имеющими отношения к проводимому испытанию, могут быть забракованы и заменены другими образцами от того же изделия. Образцы не должны считаться дефектными только потому, что результаты их испытаний не соответствуют установленным требованиям.

### 9.8 Контроль микроструктуры

#### 9.8.1 Образцы

Контроль микроструктуры материала проводят на сечении образца с продольным относительно оси изделия направлением волокон.

Образец должен включать всю толщину стенки изделия и иметь длину не менее 6 мм.

Образцы отбирают после окончательной термообработки и до холодной деформации изделий.

#### 9.8.2 Метод контроля

Контроль микроструктуры материала проводят в соответствии с ASTM E 562 в не менее чем в 30 полях зрения. Объемную долю феррита определяют тем же методом при увеличении не менее 400<sup>Х</sup>.

#### 9.8.3 Повторное испытание

Если результаты контроля микроструктуры не соответствуют установленным требованиям, изготовитель может провести повторные испытания трех произвольно выбранных изделий из партии. При непрерывном процессе термообработки для испытаний отбирают изделия, обработанные в начале, середине и конце цикла термообработки.

Если результаты повторного контроля соответствуют установленным требованиям, то контрольная партия должна быть принята, кроме изделия, которое было первоначально забраковано.

Если хотя бы один из результатов повторного контроля не соответствует установленным требованиям, партия должна быть забракована. Если изготовитель может подтвердить случайность неудовлетворительного результата контроля, он может провести контроль микроструктуры каждого изделия партии и по его результатам отбраковать изделия, не соответствующие требованиям.

Забракованная партия может быть подвергнута повторной термообработке и испытана как новая партия, если это применимо.

## 9.9 Контроль размеров

### 9.9.1 Общие положения

Каждое изделие должно быть подвергнуто контролю для проверки соответствия требованиям раздела 8.

### 9.9.2 Наружный диаметр

Наружный диаметр измеряют с использованием механического средства измерений или микрометром в положениях  $0^\circ$  и  $90^\circ$  на каждом конце изделия, или с помощью непрерывной лазерной установки в положениях  $0^\circ$  и  $90^\circ$ , или по спирали в одном направлении вдоль всей длины изделия.

Периодичность измерений может быть уменьшена при условии, что изготовитель применяет план контроля процесса для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта.

### 9.9.3 Толщина стенки на концах изделия

Измерение толщины стенки проводят с использованием механического средства измерений или калиброванного устройства для неразрушающего контроля соответствующей точности. В случае разногласий предпочтение должно быть отдано измерениям, проводимым механическим средством измерений. Необходимо применять механическое средство измерений с контактными наконечниками с сечением диаметром не более 6,35 мм. Торец наконечника, контактирующего с внутренней поверхностью изделия, должен быть скруглен радиусом не менее 3,18 мм и не более 38,10 мм — для изделий наружным диаметром 168,28 мм и выше, радиусом не более  $D/4$  — для изделий наружным диаметром менее 168,28 мм. Торец наконечника, контактирующего с наружной поверхностью трубы, должен быть плоским или скругленным, с радиусом скругления не менее 38,10 мм.

### 9.9.4 Толщина стенки тела трубы

Должен быть проведен непрерывный контроль толщины стенки тела трубы в соответствии с ISO 10543. Охват автоматического контроля должен составлять не менее 25 % поверхности тела трубы. Если длина трубы слишком мала для применения автоматического оборудования, проводят ручной контроль толщины стенки.

## 9.10 Контроль оправкой

### 9.10.1 Трубы без высадки и с наружной высадкой

Контроль проводят стандартной оправкой с цилиндрической частью, размеры которой приведены в таблице А.18, или, если это указано в заказе, альтернативной оправкой, размеры которой приведены в таблице А.19. Кромки цилиндрической части оправки должны быть скруглены для того, чтобы облегчить введение оправки в трубу. Оправка должна свободно проходить через всю трубу при ее продвижении вручную или механическим способом. В спорных случаях предпочтение отдают продвижению оправки вручную. Труба должна быть очищена от посторонних материалов и установлена надлежащим образом для предотвращения провисания, чтобы это не могло стать причиной отбраковки при проведении контроля оправкой.

### 9.10.2 Трубы с внутренней высадкой

Контроль оправкой насосно-компрессорных и обсадных труб с внутренней высадкой проводят по всей длине трубы до высадки с помощью стандартной оправки размерами, приведенными в таблице А.18, или альтернативной оправки размерами, приведенными в таблице А.19, или с помощью оправки размерами, согласованными и указанными в заказе. Контроль оправкой концов труб после высадки не требуется.

### 9.10.3 Покрытие оправки

Оправка должна иметь наружное покрытие или должна быть изготовлена из специального не железного материала или из того же металла, что и трубы, для исключения контакта с железом. На поверхности оправки не должно быть постороннего железосодержащего материала.

## 9.11 Контроль длины

Длину каждого готового изделия измеряют с помощью автоматического или ручного устройства.

### 9.12 Контроль прямолинейности

Трубы подвергают визуальному контролю.

Прямолинейность труб, имеющих чрезмерный изгиб или загнутые концы, проверяют с помощью:

- поверочной линейки или струны, натянутой между концами трубы (рисунок В.1);
- поверочной линейки длиной не менее 1,83 м, опирающейся на поверхность трубы за пределами загнутого конца (8.3.3 и рисунок В.2).

### 9.13 Определение массы

Трубы, предназначенные для использования в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб, взвешивают по отдельности или удобными для взвешивания партиями. Для определения соответствия требованиям таблицы А.17 должна быть рассчитана масса труб на единицу длины.

### 9.14 Гидростатическое испытание

Стандартное гидростатическое испытательное давление  $P$  вычисляют по формуле (2) с округлением до 0,5 МПа. При соблюдении условий, приведенных в 7.12, испытательное давление может быть ограничено верхним пределом 69,0 МПа.

$$P = (2f\sigma_{0,2 \text{ min}} t)/D, \quad (2)$$

где  $f$  — коэффициент, равный 0,8 для всех групп прочности и размеров;  
 $\sigma_{0,2 \text{ min}}$  — заданный минимальный предел текучести тела трубы, МПа;

$t$  — номинальная толщина стенки, мм;

$D$  — номинальный наружный диаметр, мм.

Трубу выдерживают под полным испытательным давлением не менее 5 с.

Испытательная установка должна быть оснащена устройствами, которые гарантируют выполнение требований по заданному испытательному давлению и продолжительности выдержки под давлением. Устройство для измерения давления должно быть калибровано с помощью грузопоршневого манометра или эквивалентного прибора не ранее чем за четыре месяца до каждого использования. Записи по калибровке и поверке должны сохраняться, как указано в 13.2.

### 9.15 Визуальный контроль

#### 9.15.1 Общие положения

Изделия подвергают визуальному контролю для подтверждения соответствия требованиям 7.11 и 8.4. Визуальный контроль изделий должен выполняться в соответствии с утвержденной документированной процедурой.

Визуальный контроль должен осуществлять обученный персонал, обладающий остротой зрения, обеспечивающей обнаружение поверхностных несовершенств. Изготовитель должен иметь документированные нормы освещения для визуального контроля. Минимальный уровень освещенности контролируемой поверхности должен составлять 500 лк.

Визуальному контролю должна подвергаться поверхность изделий после механической обработки, но до нанесения покрытия, если это предусмотрено.

#### 9.15.2 Тело труб и трубные заготовки для муфт

Каждая труба или трубная заготовка для муфт должны проходить визуальный контроль по всей наружной поверхности для выявления несовершенств.

#### 9.15.3 Концы труб

Визуальный контроль внутренней поверхности концов труб без высадки проводят на длине не менее  $2,5D$  или 450 мм, в зависимости от того, что меньше.

Визуальный контроль внутренней поверхности концов труб с высадкой проводят на длине не менее длины высадки, включая переходную зону.

Визуальный контроль не требуется, если применяют другой метод контроля с документированной способностью выявлять дефекты, указанные в 7.11.

Если для удаления дефектов обрезают конец трубы, то после обрезки он должен быть повторно подвергнут такому же контролю внутренней поверхности, как и проведенный ранее.

#### 9.15.4 Действия, принимаемые по выявленным несовершенствам

По поверхностным несовершенствам, выявленным при визуальном контроле, принимают действия в соответствии с 9.16.12 — 9.16.14.

### 9.16 Неразрушающий контроль

#### 9.16.1 Общие положения

Требования к неразрушающему контролю и уровни контроля труб и трубных заготовок для муфт установлены в 9.16.2 — 9.16.14. Перечень обязательных операций неразрушающего контроля для труб и трубных заготовок для муфт приведен в таблице А.20. Трубы и трубные заготовки для муфт, для которых требуется проведение неразрушающего контроля (кроме визуального контроля), подвергают дефектоскопическому контролю по всей длине (от торца до торца).

Стандартные методы неразрушающего контроля труб являются традиционными проверенными методами и предусматривают процедуры неразрушающего контроля, широко применяемые для контроля трубных изделий во всем мире. Допускается, однако, применение других методов и процедур неразрушающего контроля, способных выявлять дефекты, указанные в 7.11. Записи по неразрушающему контролю должны сохраняться в соответствии с 9.16.8.

По выбору изготовителя искусственные дефекты, приведенные в таблице А.22, могут быть ориентированы под таким углом, чтобы оптимизировать выявление дефектов, типичных для производственного процесса. Для изменения ориентации должно быть разработано документированное техническое обоснование.

Если в заказе указано требование о проведении потребителем приемки труб и/или о присутствии потребителя при проведении неразрушающего контроля, то это должно проводиться в соответствии с приложением С.

Удовлетворительные результаты контроля, проведенного в соответствии с 9.16 с помощью оборудования, калиброванного по искусственным дефектам, указанным в таблице А.22, не следует рассматривать как гарантию соответствия изделий требованиям 7.11.

#### 9.16.2 Персонал по неразрушающему контролю

Все операции неразрушающего контроля по настоящему стандарту, кроме визуального контроля, должен осуществлять персонал по неразрушающему контролю, аттестованный в соответствии с ISO 11484 или ASNT SNT-TC-1A, ответственность за проведение контроля возлагается на персонал уровня 3, сертифицированный по ASNT SNT-TC-1A или по эквивалентному документу.

#### 9.16.3 Изделия

Если не указано иное, все обязательные операции неразрушающего контроля должны проводиться после окончательной термообработки или для изделий СН после окончательного холодного упрочнения, а также после правки со следующими исключениями:

- для укороченных труб — в соответствии с 9.16.4;
- для изделий из стали класса 1 при применении более одного метода неразрушающего контроля — контроль по одному из них (кроме ультразвукового контроля) может проводиться до термообработки и ротационной правки.

#### 9.16.4 Укороченные трубы

Для укороченных труб, изготовленных из обсадных и насосно-компрессорных труб полной длины, обязательный контроль внутренней и наружной поверхностей должен проводиться до или после перекрытия конечные длины при условии, что после этого не проводятся высадка или термообработка.

#### 9.16.5 Неконтролируемые концы изделий

Небольшие участки с обоих концов изделий остаются не охватываемыми автоматическим неразрушающим контролем, предусмотренным настоящим стандартом. В этих случаях:

- неконтролируемые концы изделий отрезают;
- неконтролируемые концы изделий подвергают ручному или полуавтоматическому контролю с достижением не менее чем такой же степени достоверности контроля, как при автоматическом неразрушающем контроле (ISO 11496);
- неконтролируемые концы изделий из стали класса 1 подвергают магнитопорошковому контролю наружной и внутренней поверхностей по всему периметру и на всей длине неконтролируемых концов;

d) неконтролируемые концы изделий из материала классов 2, 3 и 4 подвергают капиллярному контролю наружной и внутренней поверхностей по всему периметру и всей длине.

#### 9.16.6 Высаженные концы

Высаженные концы (включая переходную часть высадки) труб всех групп прочности подвергают после окончательной термообработки неразрушающему контролю, предусмотренному в настоящем стандарте, для выявления поперечных и продольных дефектов на наружной и внутренней поверхностях высадки, следуя критериям приемки, приведенным в 7.11.

#### 9.16.7 Стандартные образцы

Для проверки сигнала от искусственных дефектов оборудования ультразвукового и электромагнитного контроля, за исключением контроля расслоений и проверки толщины стенки, следует использовать стандартные образцы с надрезами или отверстиями, указанными в таблице А.22.

Искусственный дефект для выявления расслоений должен представлять собой точеное плоскодонное отверстие на внутренней поверхности изделия площадью не более 260  $\text{мм}^2$ . Форма искусственного дефекта определяется по усмотрению изготовителя и должна обеспечивать выявление дефектов, типичных для производственного процесса, применяемого изготовителем.

Изготовитель может использовать любые документированные процедуры для установления порога отбраковки при ультразвуковом или электромагнитном контроле при условии, что искусственные дефекты по таблице А.22, могут быть выявлены в динамическом режиме при обычных условиях работы. Такая способность выявлять дефекты должна быть подтверждена в динамическом режиме и по выбору изготовителя в производственном потоке или вне потока.

В таблицах А.23 и А.22 приведены уровни приемки с искусственными дефектами, которые должны использоваться изготовителем при установлении пороговых значений отбраковки при контроле труб, имеющих дефекты по 7.11, кроме расслоений. Искусственные дефекты, используемые при автоматическом ультразвуковом или электромагнитном контроле, не должны рассматриваться как дефекты с размерами, описанными в 7.11, или использоваться кем-то, кроме изготовителя, в качестве единственного основания для отбраковки труб.

При калибровке оборудования для контроля вихревоковым методом или методом магнитного потока рассеяния, система контроля должна показывать сигналы от надрезов на наружной и внутренней поверхностях, равные или превышающие порог отбраковки, установленный с помощью сверленого отверстия. Записи по контролю должны сохраняться в соответствии с 9.16.8.

#### 9.16.8 Записи о возможностях системы неразрушающего контроля

Изготовитель должен сохранять записи о системе неразрушающего контроля, в которых подтверждается проверка ее способности выявлять искусственные дефекты, используемые для установления чувствительности оборудования.

Проверка должна включать:

- a) расчет зоны контроля (т.е., план сканирования), включая контроль толщины стенки;
- b) пригодность для контролируемой толщины стенки;
- c) сходимость;
- d) ориентацию преобразователя, обеспечивающую выявление дефектов, типичных для производственного процесса (9.16.1);

e) документацию, подтверждающую, что дефекты, типичные для производственного процесса, выявляются с помощью методов неразрушающего контроля по таблице А.23;

f) параметры установки порогового значения.

Кроме того, изготовитель должен сохранить следующую документацию по:

- рабочим процедурам системы неразрушающего контроля;
- описанию оборудования для неразрушающего контроля;
- информации об аттестации персонала неразрушающего контроля;
- данным динамических испытаний, подтверждающим, что система неразрушающего контроля обладает необходимыми возможностями в условиях производства.

#### 9.16.9 Неразрушающий контроль по всему телу изделий из стали класса 1

Изделия должны подвергаться:

- ультразвуковому контролю для выявления продольных и поперечных несовершенств на наружной и внутренней поверхностях с уровнем приемки L2 в соответствии с ISO 9303 или ASTM E 213 (продольные несовершенства) и ISO 9305 или ASTM E 213 (поперечные несовершенства) и

- ультразвуковому контролю для выявления расслоений, площадь проекции которых на наружную поверхность составляет не более 260  $\text{мм}^2$ , в соответствии с ISO 10124.

Отношение сигнал/шум должно быть не менее 3:1, если иное не согласовано между изготовителем и потребителем.

Причина — Предпочтительно более высокое минимальное значение, которое может быть указано потребителем.

Кроме того, если это указано в заказе, изделия должны подвергаться для выявления несовершенств на наружной поверхности одному из следующих видов контроля:

- а) контролю рассеяния магнитного потока с уровнем приемки L2 в соответствии с ISO 9402 или ASTM E 570 (продольные несовершенства) и ISO 9598 или ASTM E 570 (поперечные несовершенства);
- б) вихретоковому контролю с уровнем приемки L2 в соответствии с ISO 9304 или ASTM E 309;
- с) магнитопорошковому контролю в соответствии с ISO 13665 или ASTM E 709.

#### 9.16.10 Неразрушающий контроль по всему телу изделий из материала классов 2, 3 и 4

Изделия подвергают:

а) ультразвуковому контролю для выявления продольных и поперечных несовершенств на наружной и внутренней поверхности с уровнем приемки L2 в соответствии с ISO 9303 или ASTM E 213 (продольные несовершенства) и ISO 9305 или ASTM E 213 (поперечные несовершенства) и

б) ультразвуковому контролю для выявления расслоений, площадь проекции которых на наружную поверхность составляет не более 260  $\text{мм}^2$ , в соответствии с ISO 10124.

Отношение сигнал/шум должно быть не менее 3:1, если иное не согласовано между изготовителем и потребителем.

Причина — Желательно, чтобы потребитель указал более высокое отношение сигнал/шум, однако, для таких сплавов как UNS N10276 может потребоваться более низкое отношение сигнал/шум.

#### 9.16.11 Трубы и трубные заготовки для муфт, требующие дополнительной оценки

При получении в результате проведения неразрушающего контроля показаний, превышающих пороговый уровень, должна быть проведена оценка полученных показаний в соответствии с 9.16.12, если только не может быть подтверждено, что несовершенства, вызвавшие показания, не являются дефектами, описанными в 7.11.

#### 9.16.12 Оценка показаний

При наличии показания, равного или превышающего порог отбраковки, изготовитель должен оценить его в соответствии с настоящим пунктом или принять действия по этому показанию как по дефекту в соответствии с 9.16.14. Оценку показаний проводят специалисты по неразрушающему контролю, аттестованные по уровню 1, под наблюдением специалистов NDE, аттестованных по уровню 2, или инспекторов, сертифицированных по уровню 3, или проводиться специалистами NDE, аттестованными по уровню 2, или инспекторами, сертифицированными по уровню 3. Оценка показаний проводится в соответствии с документированными процедурами.

Если в области первоначально полученного показания никакие несовершенства не обнаружены и не найдено объяснение причины возникновения показания, то изделие должно быть забраковано или по выбору изготовителя повторно проконтролировано по всей длине тем же методом контроля или с помощью методов ультразвукового контроля. Оборудование может быть настроено по выбору изготовителя на тот же уровень чувствительности, что и при первоначальном контроле, или на пониженную чувствительность, но соответствующую установленным требованиям.

Для оценки выявленных несовершенств необходимо измерить их глубину одним из следующих способов:

а) с использованием механического измерительного устройства (например, глубинометра, штангенциркуля и т. п.). При зачистке труб шлифованием или иным способом для облегчения измерения глубины несовершенства не должна уменьшать оставшуюся толщину стенки до значения менее предусмотренного;

б) в 7.11.1, перечисление б), при зачистке трубной заготовки для муфт — не должна уменьшать оставшийся наружный диаметр или толщину стенки ниже минимального значения, указанного в заказе. Резкие изменения толщины стенки, связанные с удалением металла при зачистке, должны быть сглажены;

с) ультразвуковым (и) методом (ами), основанным (и) на измерении времени и/или амплитуды или иным сопоставимым методом. Проверка ультразвукового оборудования должна быть документирована с подтверждением его способности различать несовершенства большего и меньшего размера, чем установленный размер дефекта по 7.11.

Если изготовитель и потребитель не согласны с оценкой результатов контроля, любой из них может потребовать проведения разрушающего контроля изделий; дальнейшие действия в отношении таких изделий приведены в приложении С.

По несовершенствам, признанным дефектами, должны быть приняты действия в соответствии с 9.16.13 и 9.16.14, по применимости.

#### 9.16.13 Действия в отношении труб с дефектами

Несовершенства, соответствующие требованиям к изделиям и имеющие размеры, не превышающие размеры дефектов, указанные в 7.11, допускается не удалять.

Ремонт сваркой не допускается.

В отношении труб с дефектами могут быть приняты следующие действия:

а) проведена абразивная зачистка или механическая обработка.

Абразивная зачистка или механическая обработка закалочных трещин или прожогов не допускается.

Другие дефекты должны быть полностью удалены абразивной зачисткой или механической обработкой, при этом толщина стенки должна оставаться в пределах, указанных в таблице А.17. Радиус зачистки должен исключать резкие изменения толщины стенки трубы. Шероховатость поверхности после местной зачистки или механической обработки должна быть не хуже шероховатости, получаемой при шлифовании абразивным кругом номер 36 по ISO 525. Толщина стенки после зачистки должна быть проверена на соответствие требованиям 9.9.3 и должна находиться в установленных пределах. Документированные процедуры изготовителя по оценке несовершенств должны учитывать возможность наличия совпадающих дефектов на участке зачистки или механической обработки. После удаления дефекта должен быть проведен повторный контроль участка зачистки по одному из следующих вариантов:

1) тем же методом и при той же чувствительности, что и при первоначальном контроле;

2) капиллярным методом в соответствии с ISO 12095 или ASTM E 165 или для изделий из стали класса 1 магнитопорошковым контролем в соответствии с ISO 13665 или ASTM E 709, или

3) иным методом неразрушающего контроля или комбинацией методов, обладающей такой же или более высокой чувствительностью, чем первоначальный метод неразрушающего контроля.

Если используют вариант 3), то применяемый метод или комбинация методов неразрушающего контроля должна быть документирована с подтверждением чувствительности не ниже, чем у первоначального метода контроля. Кроме того, вариант 3) должен учитывать, что на этом участке могут быть другие совпадающие дефекты;

б) участок трубы с дефектом отрезан с учетом требований к длине изделия;

с) труба забракована.

Трубы с закалочными трещинами должны быть забракованы.

#### 9.16.14 Действия в отношении трубной заготовки для муфт с дефектами

Несовершенства, соответствующие требованиям к изделиям и имеющие размеры, не превышающие размеры дефектов, указанные в 7.11, допускается не удалять. Ремонт сваркой не допускается. В отношении трубной заготовки для муфт с дефектами могут быть приняты следующие действия:

а) проведена абразивная зачистка или механическая обработка.

Абразивная зачистка или механическая обработка закалочных трещин или прожогов не допускается.

Другие дефекты должны быть полностью удалены абразивной зачисткой или механической обработкой, при этом наружный диаметр должен оставаться в допустимых пределах. Абразивная зачистка или механическая обработка должны выполняться таким образом, чтобы зачищенный участок плавно переходил в контур трубной заготовки для муфт. После удаления дефекта необходимо измерить наружный диаметр на участке зачистки для проверки соответствия его установленным требованиям. Должен быть также проведен повторный контроль участка зачистки по одному из следующих вариантов:

1) тем же методом и при той же чувствительности, что и при первоначальном контроле;

2) капиллярным методом в соответствии с ISO 12095 или ASTM E 165 или для изделий из стали класса 1 магнитопорошковым контролем в соответствии с ISO 13665 или ASTM E 709;

3) иным методом неразрушающего контроля или комбинацией методов, обладающей такой же или более высокой чувствительностью, чем первоначальный метод неразрушающего контроля.

Если используют вариант 3), то применяемый метод или комбинация методов неразрушающего контроля должна быть документирована с подтверждением чувствительности не ниже, чем у первоначального метода контроля. Кроме того, вариант 3) должен учитывать, что на этом участке могут быть другие совпадающие дефекты:

б) обозначена область расположения дефекта.

Если дефект не может быть удален с трубной заготовки для муфт при соблюдении допустимых пределов, то область расположения дефекта должна быть обозначена краской в виде полосы по окружности трубной заготовки для муфт, покрывающей всю область расположения дефекта, если длина этой области в продольном направлении не превышает 50 мм; если же длина этой области превышает 50 мм, то ее обозначают перекрещивающимися полосами. Цвет полосы устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем;

с) участок с дефектом обрезан с учетом требований к длине изделия;

д) трубная заготовка для муфт забракована.

Трубные заготовки для муфт с закалочными трещинами должны быть забракованы.

## 10 Обработка поверхности

### 10.1 Класс 1

Трубы должны поставляться с внутренней поверхностью после травления или дробеструйной очистки. Дробеструйная очистка должна выполняться с помощью дроби из нержавеющей стали или окиси алюминия.

Уровень дробеструйной очистки должен соответствовать ISO 8501-1, Sa 2 1/2.

### 10.2 Классы 2, 3 и 4

Трубы должны поставляться с чистыми наружной и внутренней поверхностями.

Очистка должна включать следующие операции в указанной последовательности:

- обезжиривание (для холоднодеформированных изделий);
- промывку в воде;
- травление;
- окончательную промывку в чистой воде с содержанием ионов хлорида менее 200 мг/л.

П р и м е ч а н и е — При низких концентрациях единица измерения миллиграмм/литр примерно эквивалентна ppm (числу частей на миллион), которое не рекомендуется для применения.

В конце цикла очистки вся поверхность трубы должна быть сухой.

## 11 Маркировка

### 11.1 Общие положения

Изделия, изготовленные по настоящему стандарту, должны иметь маркировку, выполненную изготовителем в соответствии с настоящим разделом.

Маркировка изделий должна состоять из цветовой маркировки и маркировки данных, выполненной краской. Маркировка клеймением наносится только в том случае, если она указана в заказе.

Расположение, последовательность и размер знаков маркировки должны соответствовать требованиям 11.2 и 11.3. Допускается нанесение дополнительной маркировки, согласованной и указанной в заказе. Знаки маркировки не должны перекрываться и должны наноситься таким образом, чтобы не повредить поверхность изделия.

### 11.2 Маркировка изделий

#### 11.2.1 Расположение и размер маркировки

Маркировку данных, выполненную клеймением или краской, размещают на наружной поверхности каждого изделия после нанесения цветовой маркировки.

Высота знаков маркировки должна соответствовать указанной в таблице А.24.

### 11.2.2 Цветовая маркировка

Если в заказе не указано иное, изделия должны иметь следующую цветовую маркировку:

- две полосы для идентификации марки материала в соответствии с таблицей А.25;
- одна полоса для идентификации группы прочности в соответствии с таблицей А.26.

Полосы должны располагаться на расстоянии не более 600 мм от конца изделия.

Полосы, идентифицирующие марку материала, располагают рядом с полосой, идентифицирующей группу прочности, как показано на рисунке В.7.

Ширина полос должна быть не менее 25 мм, за исключением муфт с медным покрытием наружной поверхности, для которых максимальная ширина полос должна быть не менее 12,7 мм.

П р и м е ч а н и е — Медное покрытие наружной поверхности муфт может привести к снижению адгезии краски и затруднению удаления краски.

Состав краски или чернил не должен оказывать вредное воздействие на изделия.

### 11.2.3 Маркировка клеймением

Если в заказе указана маркировка клеймением, то она должна быть выполнена скругленными клеймами, вибрационным клеймением или эквивалентным способом и должна включать индивидуальную идентификацию каждого изделия (индивидуальный идентификационный номер).

### 11.2.4 Маркировка краской или чернилами

Маркировка краской или чернилами должна наноситься в последовательности:

- наименование или товарный знак изготовителя;
- обозначение настоящего стандарта;
- дата изготовления;
- марка материала и группа прочности;
- если согласовано (см. 7.2) — буквы ТУ, после которых наносят согласованное значение вместо 35 МПа;

f) для изделий уровня PSL-2 — знак L2 и номер UNS; для изделий по Е.2 — знак L2A (Е.3 и Е.4, приложение Е);

g) номер плавки;

h) наружный диаметр и толщина стенки;

i) идентификационный номер изделия;

j) длина в миллиметрах, округленная до целого значения, или в метрах с двумя десятичными знаками после запятой;

k) номер контрольной партии при механических и других испытаниях;

l) гидростатическое испытательное давление (МПа); если изделия не подвергались гидростатическому испытанию у изготовителя, указывают два нуля: 00.

После указанной маркировки может быть нанесена дополнительная маркировка, согласованная между изготовителем и потребителем.

### 11.3 Дата изготовления

Дату изготовления изделий указывают в виде четырехзначного числа, в котором первые два знака соответствуют последним цифрам года, два последние — номеру месяца выполнения маркировки.

## 12 Защита поверхности изделий из стали класса 1

12.1 Для обеспечения защиты поверхности при транспортировании наружная поверхность изделий должна быть покрыта лаком.

Рекомендуется учитывать следующее:

- нет необходимости удалять защитное покрытие перед установкой труб в скважину;
- для правильного нанесения покрытия следует оценивать следующие факторы:
  - 1) чистоту поверхности трубы;
  - 2) температуру нанесения покрытия;
  - 3) толщину защитного слоя.

После высушиивания на торцы труб должны быть установлены предохранительные приспособления или внутренняя поверхность изделий должна быть защищена каким-либо другим способом, однако предохранительные приспособления должны иметь вентиляционное отверстие для предотвращения образования конденсата внутри изделия.

12.2 Наружное и внутреннее защитные покрытия и торцевые предохранительные приспособления для длительного хранения должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

## 13 Документация

### 13.1 Электронные данные

Протоколы испытаний, документы о приемочном контроле и другие документы, используемые в электронной форме или распечатанные из системы электронного обмена данными (EDI), должны иметь такую же силу, как и соответствующие документы, напечатанные изготовителем на бумажном носителе. Содержание таких документов должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и действующим соглашениям между изготовителем и покупателем относительно EDI.

### 13.2 Сохранение записей

Контроль и испытания, требующие сохранения записей, перечислены в таблице А.20. Изготовитель должен сохранять эти записи, и они должны быть доступны по требованию потребителя в течение трех лет с момента продажи изделий изготовителем.

### 13.3 Документ о качестве

Документ о качестве изготовителя должен содержать ссылку на настоящий стандарт, по которому изготовлены изделия, год его утверждения и уровень PSL. Для каждой позиции заказа на поставку изготовитель должен указать в нем следующие данные, если это применимо:

а) заданный наружный диаметр, толщину стенки, класс материала, марку материала, группу прочности, номер материала по UNS (если применимо), способ производства, вид термообработки или способ холодной деформации, количество труб в плавке или контрольной партии;

б) минимальную температуру отпуска, допустимую по документированной процедуре термообработки для каждой партии изделий, подвергаемых закалке и отпуску;

с) химический состав (плавки и изделий) с указанием массовой доли в процентах всех элементов, которые имеют ограничения или должны быть указаны по настоящему стандарту;

д) результаты испытания на растяжение, требуемые по настоящему стандарту, включая предел текучести, предел прочности и удлинение, с указанием ориентации образцов.

Должна быть указана номинальная ширина образца для испытаний, если применялся образец в виде полосы, диаметр и расчетная длина, если применялся цилиндрический образец, или должно быть указано, что применялись образцы полного сечения;

е) результаты испытания на ударный изгиб, включая критерии испытания, размер, расположение и ориентацию образцов, номинальную температуру испытания, измеренную работу удара для каждого образца и среднее значение работы удара для каждого комплекта образцов, если такие испытания требуются по настоящему стандарту;

ф) результаты контроля твердости, включая каждое значение твердости по Роквеллу и среднее значение твердости, критерий испытания и расположение образца;

г) результаты испытания на сплющивание;

х) результаты контроля микроструктуры, если применимо, содержание дельта-феррита, объемную долю феррита и/или процентное содержание сигма-фазы;

и) минимальное испытательное гидростатическое давление и продолжительность испытания;

ж) результаты визуального контроля;

к) результаты неразрушающего контроля с указанием применяемого метода контроля (ультразвуковой, электромагнитный или магнитопорошковый), типа (ориентация, наружный или внутренний) и размера применяемого искусственного дефекта;

л) указание о соответствии установленным требованиям каждого геометрического параметра изделий, в том числе диаметра, толщины стенки, длины, прямолинейности, отделки концов (перпендикулярность торцов), а также массы и результатов контроля оправкой;

м) результаты всех испытаний или контроля, проводимых по требованию потребителя.

## 14 Погрузочно-разгрузочные операции, упаковка и хранение

### 14.1 Общие положения

Погрузочно-разгрузочные операции, упаковка и хранение должны соответствовать группе прочности изделий и требованиям к транспортированию и хранению, а также требованиям заказа на поставку.

### 14.2 Погрузочно-разгрузочные операции

Схема погрузки должна предотвращать повреждение изделий при перемещении. Не допускается применение крюков или подобных подъемных приспособлений для зацепления за концы изделий, также для изделий из материала классов 2, 3 и 4 не допускается контакт изделий с железосодержащими металлическими материалами.

### 14.3 Упаковка

#### 14.3.1 Общие положения

Изделия упаковывают в ящики или по согласованию между изготовителем и потребителем в другую транспортную тару. Для предотвращения контакта между изделиями следует применять пластмассовые или другие прокладки, между изделиями и деревянными материалами — полимерной пленки толщиной не менее 0,2 мм. Должны быть приняты необходимые меры предосторожности для предотвращения образования конденсата под полимерной пленкой.

Материал упаковки должен предотвращать контакт изделий с железом.

#### 14.3.2 Маркировка

На упаковке должны быть указаны:

- а) наименование или товарный знак изготовителя;
- б) вид изделий и обозначение настоящего стандарта;
- с) марка материала и группа прочности;
- д) уровень требований к изделиям PSL;
- е) размеры;
- ф) количество изделий;
- г) масса-брутто;
- х) номер заказа;
- и) наименование и адрес потребителя.

### 14.4 Хранение

Изделия до отправки их потребителю или дальнейшей механической обработки следует хранить в закрытом сухом месте, где нет таких источников загрязнения, как металлическая пыль, брызги морской воды или прямой доступ воды.

На поверхности изделий не должно быть коррозии и потребителю не должны поставляться изделия с коррозией.

Ящики или другая транспортная тара должны быть размещены не ниже 100 мм от пола. При погрузке необходимо соблюдать меры предосторожности для исключения повреждения упаковки и защитных приспособлений.

Приложение А  
(обязательное)

## Таблицы

Таблица А.1 — Способ производства, исходная заготовка, способ деформации и вид термической обработки изделий

Исходная заготовка	Способ окончательной деформации	Состояние поставки изделия	Обозначение
Слиток или непрерывнолитая заготовка, катаная или кованая заготовка	Горячая деформация: - горячая прокатка - горячее прессование	После закалки и отпуска	QT
		После отжига	SA
Слиток или непрерывнолитая заготовка, катаная или кованая, или механически обработанная заготовка	Холодная деформация <sup>a</sup> : - холодное волочение - холодная прокатка	После холодной деформации	CH
		После отжига	SA
Горячедеформированная трубная заготовка	Холодная деформация <sup>a</sup> : - холодное волочение - холодная прокатка	После холодной деформации	CH
		После отжига	SA

<sup>a</sup> Для изделий в состоянии поставки после холодной деформации должна использоваться заготовка, коэффициент деформации которой от исходного слитка или непрерывнолитой заготовки до окончательной горячей деформации или термической обработки должен быть не менее 3:1.

Таблица А.2 — Химический состав сталей и сплавов для изделий уровня PSL-1

Материал			Основной состав, массовая доля элемента, %							Группа прочности <sup>b</sup>						PRE <sup>c</sup> , не менее
Класс	Структура	Марка <sup>d</sup>	C	Cr	Ni	Mo	N	Другие	65	80	95	110	125	140		
1	Мартенситная	02Х13Н5М2	0,02	13,0	5,0	2,0	—	—	N	Y	Y	Y	N	N	—	
	Мартенсито-ферритная	03Х13Н	0,03	13,0	0,5		0,01	—	N	Y	Y	Y	N	N	—	
2	Аустенито-ферритная	02Х22Н5М3	0,02	22,0	5,0	3,0	0,18	—	Y	N	N	Y	Y	Y	35,0	
		02Х25Н7М3	0,02	25,0	7,0	3,0	0,18	—	Y	N <sup>d</sup>	N	Y	Y	Y	37,5	
		02Х25Н7М4	0,02	25,0	7,0	3,8	0,27	—	N	Y	N <sup>e</sup>	Y	Y	Y	40,0	
		04Х26Н5М3	0,04	25,5	4,75	2,5	1,17	—	N	Y	Y	Y	Y	Y	40,0	
3	Аустенитная на основе железа	02Х27Н31М4	0,02	27,0	31,0	3,5	—	—	N	N	N	Y	Y	Y	—	
		02Х25Н32М3	0,02	25,0	32,0	3,0	—	—	N	N	N	Y	Y	Y	—	
		03Х22Н35М4	0,03	22,0	35,5	4,5	—	—	N	N	N	Y	Y	N	—	
4	Аустенитная на основе никеля	02Х21Н42М3	0,02	21,0	42,0	3,0	—	—	N	N	N	Y	Y	N	—	
		02Х22Н50М7	0,02	22,0	50,0	7,0	—	—	N	N	N	Y	Y	Y	—	
		03Х25Н50М6	0,03	25,0	50,0	6,0	—	—	N	N	N	Y	Y	Y	—	
		01Х20Н54М9	0,01	20,0	54,0	9,0	—	Fe17	N	N	N	Y	Y	Y	—	
		02Х22Н52М11	0,02	21,5	52,0	11,0	—	—	N	N	N	Y	Y	N	—	
		01Х15Н60М16	0,01	15,0	60,0	16,0	—	W4	N	N	N	Y	Y	Y	—	

Окончание таблицы А.2

<sup>a</sup> В обозначении марки стали или сплава:  
 Х — номинальное содержание хрома, %;  
 Н — номинальное содержание никеля, %;  
 М — номинальное содержание молибдена, %.

<sup>b</sup> Y — обычно допускается, N — обычно не допускается.

<sup>c</sup> PRE = 3 % Cr + 3,3 % Mo + 0,5 % W + 16 % N. Допускается содержание вольфрама.

<sup>d</sup> Допускается для изготовления группы прочности 75.

<sup>e</sup> Допускается для изготовления группы прочности 90.

Таблица А.3 — Механические свойства при комнатной температуре

Класс	Марка	Группа прочности	Состояние поставки	Предел текучести $\sigma_{0.2}$ , МПа		Предел прочности $\sigma_u$ , МПа, не менее	Удлинение $\delta$ , %, не менее	Среднее значение твердости, HRC, не более
				не менее	не более			
1	02Х13Н5М2	80	HF или QT	552	655	621	b	27
		95	HF или QT	655	758	724	b	28
		110	HF или QT	758	965	793	b	32
	03Х13Н	80	HF или QT	552	655	655	b	23
		95	HF или QT	655	758	724	b	26
		110	HF или QT	758	965	827	b	32
2	02Х22Н5М3	65	SA	448	621	621	25	26
		110	CH	758	965	862	11	36
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
	02Х25Н7М3	75	SA	517	689	621	25	26
		110	CH	758	965	862	11	36
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
	02Х25Н7М4	80	SA	552	724	758	20	28
		90	SA	621	724	793	20	30
		110	CH	758	965	862	12	36
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
3	04Х26Н5М3	80	SA	552	724	758	20	28
		90	SA	621	724	793	20	30
		110	CH	758	965	862	12	36
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
	04Х26Н5М3	80	SA	552	724	758	20	28
		90	SA	621	724	793	20	30
		110	CH	758	965	862	12	36
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
	02Х27Н31М4	110	CH	758	965	793	11	35
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
	02Х25Н32М3	110	CH	758	965	793	11	35
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38
	03Х22Н35М4	110	CH	758	965	793	11	35
		125	CH	862	1034	896	10	37
		140	CH	965	1103	1000	9	38

Окончание таблицы А.3

Материал			Состояние поставки	Предел текучести $\sigma_{0,2}$ , МПа		Предел прочности $\sigma_u$ , МПа, не менее	Удлинение $\delta$ , %, не менее	Среднее значение твердости, HRC, не более
Класс	Марка	Группа прочности		не менее	не более			
4	02Х21Н42М3	110 125	СН СН	758 862	965 1034	793 896	11 10	35 37
	02Х22Н50М7	110 125 140	СН СН СН	758 862 965	965 1034 1103	793 896 1000	11 10 9	35 37 38
	03Х25Н50М6	110 125 140	СН СН СН	758 862 965	965 1034 1103	793 896 1000	11 10 9	35 37 38
	01Х20Н54М9	110 125 140	СН СН СН	758 862 965	965 1034 1103	793 896 1000	11 10 9	35 37 38
	02Х22Н52М11	110 125 140	СН СН СН	758 862 965	965 1034 1103	793 896 1000	11 10 9	35 37 38
	01Х15Н60М16	110 125 140	СН СН СН	758 862 965	965 1034 1103	793 896 1000	11 10 9	35 37 38

<sup>a</sup> Требование к соотношению предела прочности и предела текучести материала приведено в 7.2.

<sup>b</sup>  $\delta = 1944 (A^{0.2}/\sigma_u^{0.9})$ ,

где  $\delta$  — минимальное удлинение, %, при расчетной длине 50,0 мм;

$A$  — площадь поперечного сечения образца для испытания на растяжение,  $\text{мм}^2$ , рассчитанная по номинальному наружному диаметру и ширине образца или номинальной толщине стенки, округленная до 10  $\text{мм}^2$  или равная 490  $\text{мм}^2$ , в зависимости от того, что меньше;

$\sigma_u$  — установленный минимальный предел прочности, МПа.

При мечание — Обозначение группы прочности означает минимальный предел текучести материала, ksi, где 1 ksi = 1000 psi = 6,89476 (6,895) МПа.

Таблица А.4 — Допустимый разброс среднего значения твердости

Толщина стенки $t$ , мм	Допустимый разброс среднего значения твердости HRC	
	в состоянии после холодной прокатки	в другом состоянии
До 9,0	3	3
От 9,0 до 12,7	4	3
От 12,7 до 19,05	5	4
От 19,05 до 25,4	6	5
От 25,4	6	6

Таблица А.5 — Допустимые размеры образцов для испытания на ударный изгиб и понижающий коэффициент для расчета работы удара

Тип образца	Размеры образца, мм	Понижающий коэффициент
Полный размер	10,0 × 10,0	1,00
¾-размера	10,0 × 7,5	0,80
½-размера	10,0 × 5,0	0,55

Таблица А.6 — Порядок выбора образцов по ориентации и размеру

Порядок выбора	Ориентация	Размер
1	Поперечная	Полный размер
2	Поперечная	$\frac{3}{4}$ -размера
3	Поперечная	$\frac{1}{2}$ -размера
4	Продольная	Полный размер <sup>а</sup>
5	Продольная	$\frac{3}{4}$ -размера <sup>а</sup>
6	Продольная	$\frac{1}{2}$ -размера <sup>а</sup>

<sup>а</sup> Если для изделий из материала классов 2, 3 и 4 не может быть проведено испытание на ударный изгиб на поперечных образцах менее  $\frac{1}{2}$ -размера, то должно быть проведено испытание на сплющивание.

Таблица А.7 — Требования к размерам поперечных образцов для испытания на ударный изгиб

Наружный диаметр	Расчетная толщина стенки, необходимая для изготовления поперечных образцов для испытания на ударный изгиб		
	полного размера	$\frac{3}{4}$ -размера	$\frac{1}{2}$ -размера
88,90	20,53	18,03	15,53
101,60	19,09	16,59	14,09
114,30	18,05	15,55	13,05
127,00	17,26	14,76	12,26
139,70	16,64	14,14	11,64
168,28	15,62	13,12	10,62
177,80	15,36	12,86	10,36
193,68	14,99	12,49	9,99
196,85	14,92	12,42	9,92
219,08	14,51	12,01	9,51
244,48	14,13	11,63	9,13
273,05	13,80	11,30	8,80
298,45	13,56	11,06	8,56
339,72	13,24	10,74	8,24

Примечание — Указанные размеры учитывают припуск на механическую обработку: 0,50 мм — по внутреннему диаметру и 0,50 мм — по наружному диаметру.

Таблица А.8 — Требования к размерам продольных образцов для испытания на ударный изгиб

Наружный диаметр	Расчетная толщина стенки, необходимая для изготовления продольных образцов		
	полного размера	$\frac{3}{4}$ -размера	$\frac{1}{2}$ -размера
26,67	11,97	9,47	6,97
33,40	11,77	9,27	6,77
42,16	11,60	9,10	6,60
48,26	11,52	9,02	6,52
52,40	11,48	8,98	6,48

Окончание таблицы А.8

Наружный диаметр	Расчетная толщина стенки, необходимая для изготовления продольных образцов		
	полного размера	¾-размера	½-размера
60,32	11,42	8,92	6,42
73,02	11,34	8,84	6,34
88,90	11,28	8,78	6,28
101,60	11,25	8,75	6,25
114,30	11,22	8,72	6,22
127,00	11,20	8,70	6,20
139,70	11,18	8,68	6,18
168,28	11,15	8,65	6,15
177,80	11,14	8,64	6,14
193,68	11,13	8,63	6,13
196,85	11,13	8,63	6,13
219,08	11,11	8,61	6,11
244,48	11,10	8,60	6,10
273,05	11,09	8,59	6,09
298,45	11,08	8,58	6,08
339,72	11,07	8,57	6,07

П р и м е ч а н и е — Расчетная толщина стенки приведена с учетом припусков на механическую обработку: 0,50 мм — по внутреннему диаметру и 0,50 мм — по наружному диаметру.

Т а б л и ц а А.9 — Требования к работе удара при испытании на ударный изгиб в поперечном направлении трубных заготовок для муфт из стали класса 1

Критическая толщина стенки для групп прочности <sup>а</sup> . мм, не более			Работа удара в поперечном направлении, Дж, не менее
80	95	110	
41,73	34,61	24,89	40
—	—	25,77	41

<sup>а</sup> Для толщины стенки, превышающей указанную в настоящей таблице, работа удара должна быть рассчитана по формуле, учитывающей критическую толщину стенки и группу прочности.

Т а б л и ц а А.10 — Требования к работе удара при испытании на ударный изгиб в продольном направлении для трубных заготовок для муфт из стали класса 1

Критическая толщина стенки для групп прочности <sup>а</sup> . мм, не более			Работа удара в продольном направлении, Дж, не менее
80	95	110	
41,73	34,61	24,89	40
—	—	25,77	41

<sup>а</sup> Для толщины стенки, превышающей указанную в настоящей таблице, работа удара должна быть рассчитана по формуле, учитывающей критическую толщину стенки и группу прочности.

Таблица А.11 — Требования к работе удара при испытании на ударный изгиб в поперечном направлении для трубных заготовок для муфт из материала классов 2, 3 и 4

Критическая толщина стенки для групп прочности <sup>а</sup> , мм, не более						Работа удара в поперечном направлении, Дж, не менее
65	75	80 и 90	110	125	140	
26,85	23,15	21,51	13,48	11,86	10,45	27
	24,38	22,69	14,35	12,68	11,22	28
	25,61	23,86	15,23	13,50	11,99	29
		25,03	16,11	14,32	12,76	30
		26,20	16,99	15,14	13,53	31
			17,87	15,96	14,30	32
			18,75	16,78	15,06	33
			19,62	17,60	15,83	34
			20,50	18,42	16,60	35
			21,38	19,24	17,37	36
			22,26	20,06	18,14	37
			23,14	20,88	18,91	38
			24,01	21,70	19,67	39
			24,89	22,52	20,44	40
			25,77	23,34	21,21	41
				24,16	21,98	42
				24,98	22,75	43
				25,80	23,52	44
					24,28	45
					25,05	46
					25,82	47

<sup>а</sup> Для толщины стенки, превышающей указанную в настоящей таблице, работа удара должна быть рассчитана по формуле, учитывающей критическую толщину стенки и группу прочности.

Таблица А.12 — Требования к работе удара при испытании на ударный изгиб в поперечном направлении для труб из стали класса 1

Заданная толщина стенки для групп прочности <sup>а</sup> , мм, не более			Работа удара в поперечном направлении, Дж, не менее
80	95	110	
51,50	41,73	34,61	40

<sup>а</sup> Толщина стенки, превышающая стандартную, приведена здесь для справки, для специальных случаев применения. Для толщины стенки, превышающей указанную в настоящей таблице, работу удара рассчитывают по формуле, учитывающей критическую толщину стенки и группу прочности.

Таблица А.13 — Требования к работе удара при испытании на ударный изгиб в продольном направлении для труб из стали класса 1

Заданная толщина стенки для групп прочности <sup>a</sup> , мм, не более			Работа удара в продольном направлении, Дж, не менее
80	95	110	
51,50	41,73	34,61	40

<sup>a</sup> Толщина стенки, превышающая стандартную, приведена здесь для справки, для специальных случаев применения. Для толщины стенки, превышающей указанную в настоящей таблице, работу удара рассчитывают по формуле, учитывающей критическую толщину стенки и группу прочности.

Таблица А.14 — Требования к работе удара при испытании на ударный изгиб в поперечном направлении для труб из материала классов 2, 3 и 4

Заданная толщина стенки для групп прочности <sup>a</sup> , мм							Работа удара в поперечном направлении, Дж, не менее
65	75	80	90	110	125	140	
41,35	34,40	31,54	26,85	20,07	16,36	13,48	27
				21,19	17,34	14,35	28
				22,31	18,33	15,23	29
				23,43	19,31	16,11	30
				24,54	20,29	16,99	31
				25,66	21,28	17,87	32
					22,26	18,75	33
					23,24	19,62	34
					24,23	20,50	35
					25,21	21,38	36
					26,19	22,26	37
						23,14	38
						24,01	39
						24,89	40
						25,77	41

<sup>a</sup> Толщина стенки, превышающая стандартную, приведена здесь для справки, для специальных случаев применения. Для толщины стенки, превышающей указанную в настоящей таблице, работу удара рассчитывают по формуле, учитывающей критическую толщину стенки и группу прочности.

Таблица А.15 — Размеры и масса труб

Наружный диаметр <i>D</i> , мм	Толщина стенки <i>t</i> , мм	Внутренний диаметр <sup>a</sup> <i>d</i> , мм	Диаметр оправки <sup>b</sup> , мм	Диаметр альтернативной оправки, мм	Масса <sup>c</sup> 1 м трубы, кг/м
26,67	2,87	20,93	18,55	—	1,68
26,67	3,91	18,85	16,47	—	2,19
33,40	3,38	26,64	24,26	—	2,50
33,40	4,55	24,30	21,92	—	3,24
42,16	3,18	35,80	33,42	—	3,06
42,16	3,56	35,04	32,66	—	3,39

## Продолжение таблицы А.15

Наружный диаметр <i>D</i> , мм	Толщина стенки <i>t</i> , мм	Внутренний диаметр <sup>a</sup> <i>d</i> , мм	Диаметр оправки <sup>b</sup> , мм	Диаметр альтернативной оправки, мм	Масса <sup>c</sup> 1 м трубы, кг/м
42,16	4,85	32,46	30,08	—	4,46
48,26	3,18	41,90	39,52	—	3,54
48,26	3,68	40,90	38,52	—	4,05
48,26	5,08	38,10	35,72	—	5,41
48,26	6,35	35,56	33,18	—	6,56
48,26	7,62	33,02	30,64	—	7,64
60,32	4,24	51,84	49,46	—	5,86
60,32	4,83	50,66	48,28	—	6,61
60,32	6,45	47,42	45,04	—	8,57
60,32	7,49	45,34	42,96	—	9,76
60,32	8,53	43,26	40,88	—	10,89
73,02	5,51	62,00	59,62	—	9,17
73,02	7,01	59,00	56,62	—	11,41
73,02	7,82	57,38	55,00	—	12,57
73,02	8,64	55,74	53,36	—	13,72
73,02	9,96	53,10	50,72	—	15,49
73,02	11,18	50,66	48,28	—	17,05
88,90	5,49	77,92	74,74	—	11,29
88,90	6,45	76,00	72,82	—	13,12
88,90	7,34	74,22	71,04	—	14,76
88,90	9,52	69,86	66,68	—	18,64
88,90	10,92	67,06	63,88	—	21,00
88,90	12,09	64,72	61,54	—	22,90
88,90	13,46	61,98	58,80	—	25,04
101,60	5,74	90,12	86,94	—	13,57
101,60	6,65	88,30	85,12	—	15,57
101,60	8,38	84,84	81,66	—	19,27
101,60	10,54	80,52	77,34	—	23,67
101,60	12,70	76,20	73,02	—	27,84
101,60	15,49	70,62	67,44	—	32,89
114,30	5,21	103,88	100,70	—	14,02
114,30	5,69	102,92	99,74	—	15,24
114,30	6,35	101,60	98,42	—	16,91
114,30	6,88	100,54	97,36	—	18,23
114,30	7,37	99,56	96,38	—	19,44
114,30	8,56	97,18	94,00	—	22,32

Продолжение таблицы А.15

Наружный диаметр <i>D</i> , мм	Толщина стенки <i>t</i> , мм	Внутренний диаметр <sup>a</sup> <i>d</i> , мм	Диаметр оправки <sup>b</sup> , мм	Диаметр альтернативной оправки, мм	Масса <sup>c</sup> 1 м трубы, кг/м
114,30	9,65	95,00	91,82	—	24,90
114,30	10,92	92,46	89,28	—	27,84
114,30	12,70	88,90	85,72	—	31,82
114,30	14,22	85,86	82,68	—	35,10
114,30	16,00	82,30	79,12	—	38,79
127,00	5,59	115,82	112,64	—	16,74
127,00	6,43	114,14	110,96	—	19,12
127,00	7,52	111,96	106,78	—	22,16
127,00	9,19	108,62	105,44	—	26,70
127,00	11,10	104,80	101,62	—	31,73
127,00	12,14	102,72	99,54	—	34,39
127,00	12,70	101,60	98,42	—	35,80
139,70	6,20	127,30	124,12	—	20,41
139,70	6,98	125,74	122,56	—	22,85
139,70	7,72	124,26	121,08	—	25,13
139,70	9,17	121,36	118,18	—	29,52
139,70	10,54	118,62	115,44	—	33,57
139,70	12,70	114,30	111,12	—	39,78
139,70	14,27	111,16	107,98	—	44,14
139,70	15,88	107,94	104,76	—	48,49
139,70	17,45	104,80	101,62	—	52,61
139,70	19,05	101,60	98,42	—	56,68
139,70	20,62	96,46	95,28	—	60,55
139,70	22,22	95,26	92,08	—	64,38
168,28	7,32	153,64	150,46	—	29,06
168,28	8,94	150,40	147,22	—	35,13
168,28	10,59	147,10	143,92	—	41,18
168,28	12,06	144,16	140,98	—	46,46
177,80	5,87	166,06	162,88	—	24,89
177,80	6,91	163,98	160,80	—	29,12
177,80	8,05	161,70	158,52	158,75	33,70
177,80	9,19	159,42	156,24	—	38,21
177,80	10,36	157,08	153,90	—	42,78
177,80	11,51	154,78	151,60	152,40	47,20
177,80	12,65	152,50	149,32	—	51,52
177,80	13,72	150,36	147,18	—	55,52

## Продолжение таблицы А.15

Наружный диаметр <i>D</i> , мм	Толщина стенки <i>t</i> , мм	Внутренний диаметр <sup>a</sup> <i>d</i> , мм	Диаметр оправки <sup>b</sup> , мм	Диаметр альтернативной оправки, мм	Масса <sup>c</sup> 1 м трубы, кг/м
177,80	15,88	146,04	142,86	—	63,41
177,80	17,45	142,90	139,72	—	69,01
177,80	19,05	139,70	136,52	—	74,58
177,80	20,62	136,56	133,38	—	79,93
177,80	22,22	133,36	130,18	—	85,25
193,68	7,62	178,44	175,26	—	34,96
193,68	8,33	177,02	173,84	—	38,08
193,68	9,52	174,64	171,46	—	43,24
193,68	10,92	171,84	168,66	—	49,22
193,68	12,70	168,28	165,10	—	56,68
193,68	14,27	165,14	161,96	—	63,14
193,68	15,11	163,46	160,28	—	66,54
193,68	15,88	161,92	158,74	—	69,63
193,68	17,45	158,78	155,60	—	75,84
193,68	19,05	155,58	152,40	—	82,04
196,85	15,11	166,63	163,45	165,10	67,72
219,08	6,71	205,66	202,48	—	35,14
219,08	7,72	203,64	200,46	—	40,24
219,08	8,94	201,20	198,02	200,02	46,33
219,08	10,16	198,76	195,58	—	52,35
219,08	11,43	196,22	193,04	193,68	58,53
219,08	12,70	193,68	190,50	—	64,64
219,08	14,15	190,78	187,60	—	71,51
244,48	7,92	228,64	224,67	—	46,20
244,48	8,94	226,60	222,63	—	51,93
244,48	10,03	224,42	220,45	222,25	57,99
244,48	11,05	222,38	218,41	—	63,61
244,48	11,99	220,50	216,53	—	68,75
244,48	13,84	216,80	212,83	215,90	78,72
244,48	15,11	214,26	210,29	212,75	85,47
244,48	15,47	213,54	209,57	—	87,37
244,48	17,07	210,34	206,37	—	95,73
244,48	18,64	207,20	203,23	—	103,82
244,48	20,24	204,00	200,03	—	111,93
273,05	7,09	258,87	254,90	—	46,50
273,05	8,89	255,27	251,30	—	57,91

Окончание таблицы А.15

Наружный диаметр $D$ , мм	Толщина стенки $t$ , мм	Внутренний диаметр <sup>a</sup> $d$ , мм	Диаметр оправки <sup>b</sup> , мм	Диаметр альтернативной оправки, мм	Масса <sup>c</sup> 1 м трубы, кг/м
273,05	10,16	252,73	248,76	250,82	65,87
273,05	11,43	250,19	246,22	—	73,75
273,05	12,57	247,91	243,94	244,48	80,75
273,05	13,84	245,37	241,40	—	88,47
273,05	15,11	242,83	238,86	—	96,12
273,05	17,07	238,91	234,94	—	107,76
273,05	18,64	235,77	231,80	—	116,95
273,05	20,24	232,57	228,60	—	126,19
298,45	8,46	281,53	277,56	279,40	60,50
298,45	9,52	279,41	275,44	—	67,83
298,45	11,05	276,35	272,38	—	78,32
298,45	12,42	273,61	269,64	269,88	87,61
298,45	13,56	271,33	267,36	269,88	95,27
298,45	14,78	268,89	264,92	—	103,40
339,72	8,38	322,96	318,99	—	68,48
339,72	9,65	320,42	316,45	—	78,55
339,72	10,92	317,88	313,91	—	88,55
339,72	12,19	315,34	311,37	—	98,47
339,72	13,06	313,60	309,63	311,15	105,21

<sup>a</sup>  $d = D - 2t$ .<sup>b</sup> Диаметр оправки — см. таблицу А.18.<sup>c</sup>  $m = 0,0246615 (D - t)$ ; коэффициенты для расчета массы 1 м труб из материала различных классов — см. 8.1.1.

Таблица А.16 — Группы длин

В метрах

Вид труб		Группа 1 (Г1)	Группа 2 (Г2)	Группа 3 (Г3)
Обсадные и насосно-компрессорные	Общий интервал длин, включ.	4,88 — 7,62	7,62 — 10,36	10,36 — 14,63
	Максимально допустимое отклонение для 100 % изделий для каждого 18 т позиции заказа		1,52	
Укороченные	Длина <sup>a</sup>	0,61; 0,91; 1,22; 1,83; 2,44; 3,05; 3,66		
	Предельное отклонение		± 0,076	
Трубные заготовки для муфт		По согласованию		

<sup>a</sup> По согласованию между изготовителем и потребителем укороченные трубы могут поставляться длиной от 0,61 до 0,91 м. По согласованию между изготовителем и потребителем могут поставляться укороченные трубы другой длины, чем указана в настоящей таблице.

Таблица А.17 — Предельные отклонения размеров и массы труб

Наружный диаметр $D$ , мм	Предельное отклонение при состоянии поставки					
	наружного диаметра <sup>a</sup>		толщины стенки		массы <sup>b</sup>	
	QT, HF, SA	CH	QT, HF, SA	CH	QT, HF, SA	CH
До 114,3	$\pm 0,79$ мм	$\pm 0,79$ мм	– 12,5 %	– 10 %	+6,5 % – 3,5	+6,5 % – 3,5
От 114,3	+1 – 0,5 %	+1 – 0,5 %	– 12,5 %	– 10 %	+6,5 % – 3,5	+6,5 % – 3,5

<sup>a</sup> Овальность должна быть в пределах отклонений наружного диаметра.  
<sup>b</sup> Предельные отклонения для одной трубы. Для каждой 18 т позиции заказа предельное отклонение не должно превышать 1,75 %.

Таблица А.18 — Размеры стандартных оправок

В миллиметрах

Вид труб	Наружный диаметр труб $D$	Размеры оправки, не менее	
		длина	диаметр
Обсадные	До 219,08 включ.	152	$d$ — 3,18
	Св. 219,08	305	$d$ — 3,97
Насосно-компрессорные	До 73,03 включ.	1067	$d$ — 2,38
	Св. 73,03	1067	$d$ — 3,18

Примечание — Значения  $d$  указаны в таблице А.15.

Таблица А.19 — Размеры альтернативных оправок

Наружный диаметр труб $D$ , мм	Толщина стенки труб $t$ , мм	Размеры оправки, мм, не менее		Масса 1 м труб, кг/м
		длина	диаметр	
177,80	8,05	152	158,75	33,70
177,80	11,51	152	152,40	47,20
196,85	15,11	152	165,10	67,72
219,08	8,94	152	200,02	46,33
219,08	11,43	152	193,68	58,53
244,48	10,03	305	222,25	57,99
244,48	13,84	305	215,90	78,72
244,48	15,11	305	212,75	85,47
273,05	10,16	305	250,82	65,87
273,05	12,57	305	244,48	80,75
298,45	8,46	305	279,40	60,50
298,45	12,42	305	269,88	87,61
298,45	13,56	305	269,88	95,27
339,72	13,06	305	311,15	105,21

Таблица А.20 — Вид и периодичность испытаний труб

Вид испытания или контроля		Требования к испытанию <sup>a</sup>	Периодичность испытания <sup>b</sup>	Метод испытаний	Требования
Анализ плавки		о <sup>d</sup>	1 на плавку	9.3.2	7.1
Анализ изделия	Выплавка без переплава	о <sup>d</sup>	2 на плавку	9.3.2	7.1
	Выплавка с переплавом	о <sup>d</sup>	1 на сплиток	9.3.2	7.1
Испытание на растяжение при комнатной температуре		о <sup>d</sup>	1 на партию <sup>c</sup>	9.5.2	7.2
Испытание на растяжение при повышенной температуре		н <sup>d</sup>	1 на партию <sup>c</sup>	9.5.2	7.2
Контроль твердости		о <sup>d</sup>	1 серия на партию <sup>c</sup>	9.6.2	7.3
Испытание на ударный изгиб или на сплющивание		о <sup>d</sup>	9.7.2	9.7.3 или 9.7.4.1	7.4 — 7.7
Контроль микроструктуры		о <sup>d</sup>	1 на партию <sup>c</sup>	9.8.2	7.9
Визуальный контроль		о	Каждое изделие	9.15	7.10, 7.11, 8.4
Гидростатическое испытание		о <sup>d</sup> (н <sup>h</sup> ) <sup>d</sup>	Каждая труба	9.14	7.12
Контроль размеров: наружного диаметра толщины стенки контроль оправкой <sup>e</sup> длины прямолинейности	о	Оба конца каждого изделия	9.9.2	Таблицы А.15 и А.17	
	о	Оба конца каждого изделия	9.9.3	Таблицы А.15 и А.17	
	о	Каждая труба	9.10	Таблицы А.15 и А.18 или А.19	
	о о	Каждое изделие Каждая труба	9.11 9.12	Таблица А.16 8.3.3	
Контроль массы		о	Каждое изделие	9.13	Таблицы А.15 и А.17
Неразрушающий контроль: UT на продольные дефекты UT на поперечные дефекты UT на расслоения UT толщины стенки <sup>g</sup> UT ручной, труб с высадкой L+T <sup>h</sup> EMI <sup>e</sup> капиллярный		о <sup>d</sup> о <sup>d</sup> о <sup>d</sup> о <sup>d</sup> о <sup>d</sup> (н <sup>h</sup> ) <sup>d</sup> н <sup>h</sup> <sup>f</sup> о (н <sup>h</sup> )	Каждое изделие Каждое изделие Каждое изделие Каждое изделие Каждое изделие Каждое изделие Только участок зачистки	9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16	7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11
MT		н <sup>h</sup> (о <sup>g</sup> )	Только участок зачистки	9.16	7.11

<sup>a</sup> о — обязательное испытание, н — необязательное испытание (по согласованию).<sup>b</sup> Определение контрольной партии — 4.1.5. Максимальное количество изделий в контрольной партии — таблица А.21.<sup>c</sup> Не менее 1 на плавку.<sup>d</sup> Записи должны быть сохранены.<sup>e</sup> Не применимо к трубным заготовкам для муфт.<sup>f</sup> Только для изделий из стали класса 1.<sup>g</sup> Обязательно для высаженных концов труб из стали класса 1.<sup>h</sup> Только для СН.

Таблица А.21 — Максимальное количество изделий в контрольной партии

Класс материала	Количество <sup>a</sup> изделий в партии, не более	
	Трубы	Трубные заготовки для муфт
1	100	20
2, 3, 4	50	10

<sup>a</sup> Оставшиеся по заказу изделия в количестве менее 20 % максимального количества изделий в партии могут быть добавлены к другой контрольной партии той же плавки.

Причина — Для укороченных труб — см. 9.2.

Таблица А.22 — Искусственные дефекты

Уровень приемки	Глубина надреза <sup>a</sup> , % не более	Длина надреза (полной глубины), мм, не более	Ширина надреза, мм, не более	Диаметр радиального сверленого отверстия <sup>b</sup> , мм
L2	5	50	1	1,6

<sup>a</sup> В процентах от номинальной толщины стенки. Предельные отклонения глубины надреза не должны превышать  $\pm 15\%$  расчетной глубины, при минимальной глубине надреза ( $0,3 \pm 0,05$ ) мм.

<sup>b</sup> Диаметр радиального сверленого отверстия (сквозного) принимают равным диаметру сверла для его выполнения.

Таблица А.23 — Уровень приемки

Класс	Метод неразрушающего контроля	Наружное несовершенство		Внутреннее несовершенство	
		продольное	поперечное	продольное	поперечное
1	UT	L2	L2	L2	L2
	MT или EMI	L2	—	—	—
2, 3, 4	UT	L2	L2	L2	L2

Таблица А.24 — Высота знаков маркировки

Наружный диаметр труб $D$	Высота знаков маркировки, мм, не менее	
	клеймением	краской или чернилами
До 101,60 включ.	4	$\geq 8$
Св. 101,60	6	$\geq 12$

Таблица А.25 — Цветовая маркировка марок сталей или сплавов

Марка материала	Цветовая маркировка
02Х13Н5М2	Белый и зеленый
03Х13Н	Белый и красный
02Х22Н5М3	Красный и красный
02Х25Н7М3	Красный и оранжевый
02Х25Н7М4	Красный и желтый
04Х26Н5М3	Зеленый и зеленый
02Х27Н31М4	Зеленый и коричневый
02Х25Н32М3	Зеленый и оранжевый
03Х22Н35М4	Белый и голубой

Окончание таблицы А.25

Марка материала	Цветовая маркировка
02Х21Н42М3	Желтый и желтый
02Х22Н50М7	Желтый и оранжевый
03Х25Н50М6	Желтый и зеленый
01Х20Н54М9	Желтый и голубой
02Х22Н52М11	Белый и коричневый
01Х15Н60М16	Желтый и коричневый

Таблица А.26 — Цветовая маркировка групп прочности

Группа прочности	Цветовая маркировка
65	Желтый
75	Голубой
80	Красный
90	Коричневый
95	Серебристый
110	Белый
125	Оранжевый
140	Зеленый

Таблица А.27 — Механические свойства при комнатной температуре изделий уровня PSL-2

Класс	Материал (таблица А.2)	Номер UNS	Группа прочности	Состоя- ние по- ставки	Предел текуче- сти $\sigma_{0.2}$ , МПа		Предел прочности <sup>a</sup> $\sigma_b$ , МПа, не менее	Удлинение <sup>b</sup> $\delta$ , %, не менее	Среднее значение твер- дости <sup>c</sup> , HRC, не более
					не менее	не более			
1	02Х13Н5М2	S41426 <sup>c</sup>	80 95	QT QT	552 655	655 724	621 724	<sup>b</sup> <sup>b</sup>	27 27
2	02Х22Н5М3	S31803 <sup>d</sup>	65 110 125	SA CH CH	448 758 862	621 965 1000	621 862 896	25 11 10	26 36 36
	02Х25Н7М3	S31260 <sup>d</sup>	75 110 125	SA CH CH	517 758 862	689 965 1000	621 862 896	25 11 10	26 36 36
	02Х25Н7М4	S32750 <sup>d</sup>	80 90 110 125	SA SA CH CH	552 621 758 862	724 724 965 1000	758 793 862 896	20 20 12 10	28 30 36 36
		S32760 <sup>d</sup>	80 90 110 125	SA SA CH CH	552 621 758 862	724 724 965 1000	758 793 862 896	20 20 12 10	28 30 36 36
		S39274 <sup>d</sup>	80 90 110 125	SA SA CH CH	552 621 758 862	724 724 965 1000	758 793 862 896	20 20 12 10	28 30 36 36

Окончание таблицы А.27

Материал (таблица А.2)		Номер UNS	Группа прочно- сти	Состоя- ние по- ставки	Предел текуче- сти $\sigma_{0,2}$ , МПа		Предел прочности <sup>a</sup> $\sigma_u$ , МПа, не менее	Удлинение <sup>b</sup> $\delta$ , %, не менее	Среднее значение твер- дости <sup>c</sup> , HRC, не более
Класс	Марка				не менее	не более			
3	02X27H31M4	N08028 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1000	793 896	11 10	33 35
	02X25H32M3	N08535 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1000	793 896	11 10	33 35
	03X22H35M4	N08135 <sup>e</sup>	110	CH	758	965	793	11	33
4	02X21H42M3	N08825 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1000	793 896	11 10	35 35
	02X22H50M7	N06985 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1034	793 896	11 10	35 37
	03X25H50M6	N06255 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1034	793 896	11 10	35 37
		N06975 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1034	793 896	11 10	35 37
	01X20H54M9	N06950 <sup>e</sup>	110 125	CH CH	758 862	965 1034	793 896	11 10	35 37
	01X15H60M16	N10276 <sup>e</sup>	110 125 140	CH CH CH	758 862 965	965 1034 1103	793 896 1000	11 10 9	35 37 38

<sup>a</sup> Требования к соотношению предела прочности и предела текучести приведены в 7.2.

$$\delta = 1944 (A^{0,2} / \sigma_u^{0,9}),$$

где  $\delta$  — минимальное удлинение, %, на расчетной длине 50,0 мм;

$A$  — площадь поперечного сечения образца для испытания на растяжение,  $\text{мм}^2$ , рассчитанная по номинальному наружному диаметру и ширине образца или номинальной толщине стенки, округленная до 10  $\text{мм}^2$  или равная 490  $\text{мм}^2$ , в зависимости от того, что меньше;

$\sigma_u$  — установленный минимальный предел прочности на растяжение, МПа.

<sup>c</sup> ISO 15156-3, таблица D.6.

<sup>d</sup> ISO 15156-3, таблица D.7.

<sup>e</sup> ISO 15156-3, таблица D.3.

<sup>f</sup> При соблюдении требований Е.2 между потребителем и изготовителем могут быть согласованы другие значения.

**П р и м е ч а н и е** — Обозначение группы прочности означает минимальный предел текучести материала, ksi, где 1 ksi = 1000 psi = 6,89476 (6,895) МПа.

Таблица А.28 — Химический состав сталей и сплавов для изделий уровня PSL-2

Класс	Структура	Марка <sup>a</sup>	Номер UNS	Массовая доля, %, не более или интервал, если не указано иное												PRE <sup>b</sup>					
				C	C <sub>r</sub>	Ni	Fe <sup>c</sup>	Mn	Si	Mo	Ca	Cu	P	S	Ti	Nb <sup>f</sup> Ta	V	W	N	Al	
1	Маркенти-ния	02Х13НМ2	S41426 <sup>d</sup>	0,03	11,5— 13,5	4,5— 6,5	Ост.	0,5	0,50— 3,0	1,5— 3,0	—	0,020	0,005	0,01— 0,50	—	0,50	—	—	—	—	—
2		02Х22НМ3	S31803 <sup>e</sup>	0,03	21,0— 23,0	4,5— 6,5	Ост.	2,0	1,00— 3,5	2,5— 3,5	—	0,030	0,020	—	—	—	—	0,08— 0,20	—	35,0— 40,0	
	Аусте- нито- фер- ритная	02Х25Н7М3	S31260 <sup>e</sup>	0,03	24,0— 26,0	5,5— 7,5	Ост.	1,0	0,75— 3,5	2,5— 3,5	—	0,2— 0,8	0,030	0,030	—	—	—	0,10— 0,50	—	37,5— 40,0	
			S32750 <sup>e</sup>	0,03	24,0— 26,0	6,0— 8,0	Ост.	1,2	0,80— 4,0	3,0— 4,0	—	0,035	0,020	—	—	—	—	0,24— 0,32	—	40,0— 45,0	
			S32760 <sup>e</sup>	0,03	24,0— 26,0	6,0— 8,0	Ост.	1,0	1,00— 4,0	3,0— 4,0	—	0,5— 1,0	0,030	0,010	—	—	—	0,20— 1,00	—	40,0— 45,0	
			S39274 <sup>e</sup>	0,030	24,0— 26,0	6,0— 8,0	Ост.	1,0	0,80— 4,0	2,5— 3,5	—	0,2— 0,8	0,030	0,020	—	—	—	1,50— 2,50	—	40,0— 45,0	
																		0,24— 0,32	—	40,0— 45,0	
			02Х27Н31М4	N08028 <sup>f</sup>	0,03	26,0— 28,0	29,5— 32,5	Ост.	2,5	1,00— 4,0	3,0— 4,0	—	0,6— 1,4	0,030	0,030	—	—	—	—	—	—
	Аусте- нитная	02Х25Н32М3	N08535 <sup>f</sup>	0,030	24,0— 27,0	29,0— 36,5 <sup>g</sup>	Ост.	1,0	0,50— 4,0	2,5— 9	—	1,50	0,030	0,030	—	—	—	—	—	—	
	основа- железа	03Х22Н35М4	N08135 <sup>f</sup>	0,03	20,5— 23,5	33,0— 38,0	Ост.	1,0	0,75— 5,0	4,0— 5,0	—	0,70	0,030	0,030	—	—	—	—	—	—	
			02Х21Н42М3	N08825 <sup>f</sup>	0,05	19,5— 23,5	38,0— 46,0	Ост.	1,0	0,50— 3,5	2,5— 3,5	—	1,5— 3,0	0,030	0,030	0,60— 1,20	—	—	—	—	0,2
			02Х22Н50М7	N06985 <sup>f</sup>	0,015	21,0— 23,5	Oct.	18,0— 21,0	1,0	1,00— 8,0	6,0— 5,0	—	0,040	0,030	—	0,50	—	1,50	—	—	
	4	основа- никеля	N06255 <sup>f</sup>	0,03	23,0— 26,0	47,0— 52,0	Ост.	1,0	0,03— 9,0	6,0— —	—	1,2	0,030	0,030	0,69	—	—	3,00	—	—	
			03Х25Н50М6	N06975 <sup>f</sup>	0,03	23,0— 26,0	47,0— 52,0	Ост.	1,0	1,00— 7,0 <sup>h</sup>	5,0— —	—	0,7— 1,2	0,030	0,030	0,70— 1,50	—	—	h	—	—

## Окончанинг таблицы А.28

Класс	Структура	Марка	Номер UNS	Массовая доля, %, не более или интервал, если не указано иное										PRE <sup>b</sup>						
				C	Cr	N	Fe <sup>c</sup>	Mn	Si	Mo	Ca	Cu	P	S	Ti	Nb + Ta	V	W	N	Al
4	Аустенитная	01Х20Н4М9	N06950 <sup>f</sup>	0,015	19,0—21,0	50,0 мнн.	15,0—20,0	1,0	1,00	8,0—10,0	2,5	0,5	0,040	0,015	—	0,50	0,04	1,00	—	—
	основа никеля	01Х15Н60М16	N10276 <sup>f</sup>	0,02	14,5—16,5	Oct <sup>g</sup>	4,0—7,0	1,0	0,08	15,0—17,0	2,5 <sup>h</sup>	—	0,030	0,030	—	—	0,35	3,00—4,50	—	—

<sup>a</sup> В обозначении марки стали или сплава:

Х — номинальное содержание хрома, %;

Н — номинальное содержание никеля, %;

М — номинальное содержание молибдена, %;

b PRE = 3 % Cr + 3,3 % Mo + 0,5 % W + 16 % N.

c Содержание элемента определяют вычитанием из 100 % массовых долей остальных элементов.

d ISO 15156—3, таблица D.6.

e ISO 15156—3, таблица D.7.

f ISO 15156—3, таблица D.3.


g Массовая доля Ni + Co — не менее 29,5 %.

h Массовая доля Mo + W — не менее 6 %.

i Массовая доля Ni + Co — не менее 52 %.


Приложение В  
(обязательное)

## Рисунки

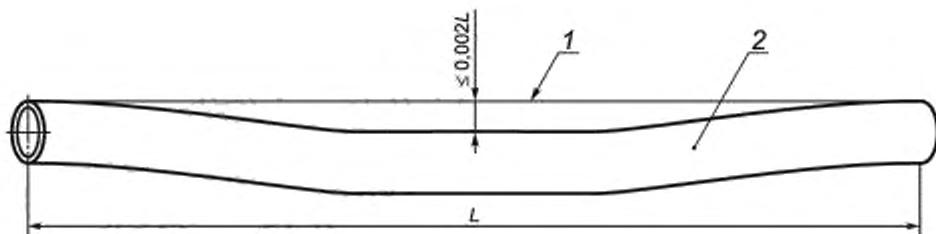

1 — натянутая струна или проволока; 2 — труба

Рисунок В.1 — Измерение отклонения от общей прямолинейности

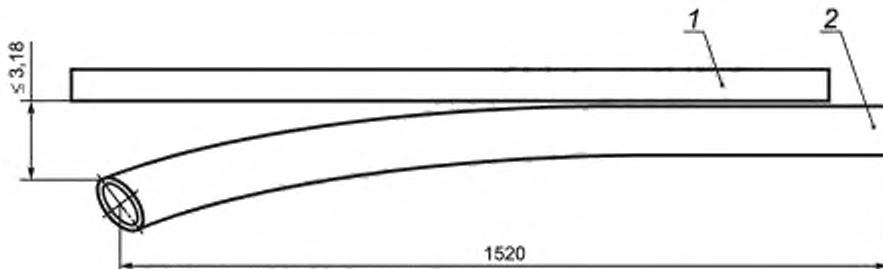

1 — поверочная линейка; 2 — труба; 3 — загнутый конец трубы

Рисунок В.2 — Измерение отклонения от концевой прямолинейности


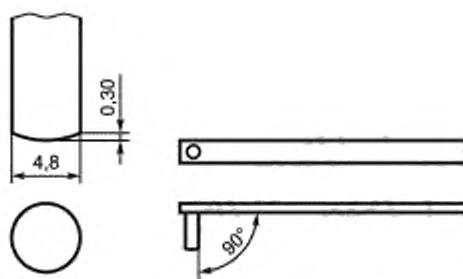


Рисунок В.3 — Пример типичного Г-образного инструмента с углом 90°

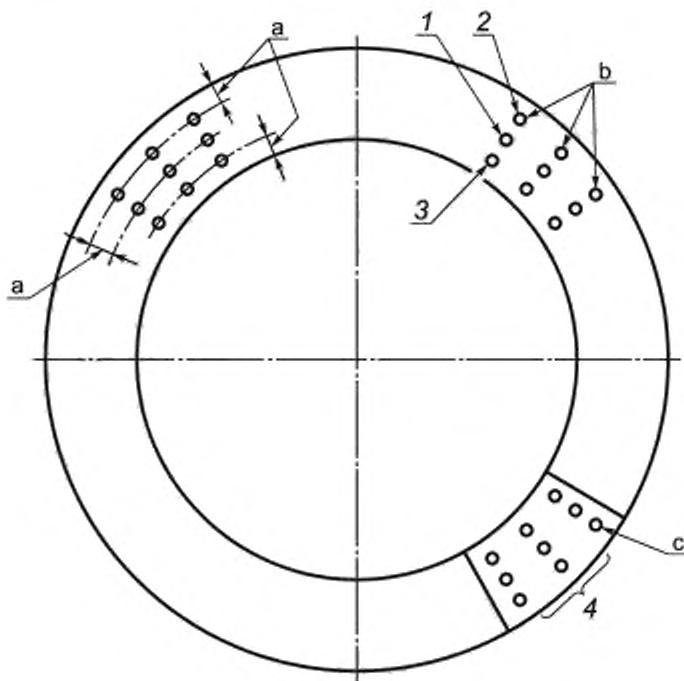

а Наружные и внутренние отпечатки выполняют на расстоянии 2,54 мм — 3,81 мм от соответствующей поверхности, следующим образом:

- при толщине стенки до 7,62 мм включительно — в один ряд;
- при толщине стенки выше 7,62 мм до 11,43 мм включительно — в два ряда;
- при толщине стенки выше 11,43 мм — в три ряда.

Если отпечаток расположен на расстоянии менее 2% диаметра отпечатка от края образца (считая от центра отпечатка) или ближе 3 диаметров отпечатка от другого отпечатка (расстояние между центрами), это может привести к ошибке измерения.


б Среднее значение твердости определяют по трем значениям твердости по Роквеллу на одном участке.

с Показания, полученные при выполнении отпечатков при определении твердости по Роквеллу, называются значениями твердости по Роквеллу.

Примечание — Испытание проводят только в одном квадранте. На настоящем рисунке четыре квадранта показаны только с целью подробной иллюстрации расположения отпечатков.


1 — отпечаток посередине толщины стенки, 2 — отпечаток вблизи наружной поверхности, 3 — отпечаток вблизи внутренней поверхности, 4 — блок отпечатков для контроля твердости

Рисунок В.4 — Контроль твердости

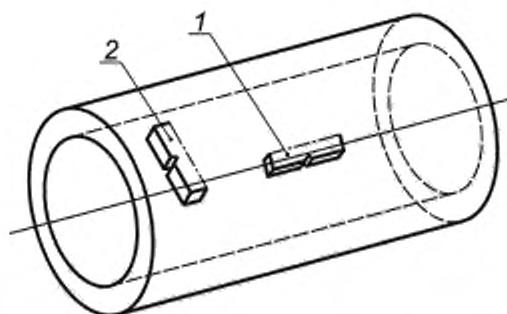


1 — продольный образец, 2 — поперечный образец

Рисунок В.5 — Ориентация образцов для испытания на ударный изгиб

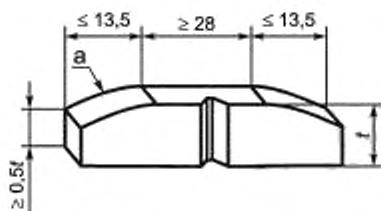

<sup>8</sup> Кривизна, обусловленная наружным диаметром изделия.

Рисунок В.6 — Допустимая кривизна образца для испытания на ударный изгиб

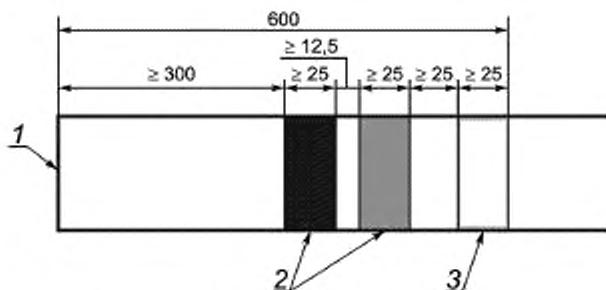

1 — торец изделия; 2 — полосы, указывающие на марку материала; 3 — полоса, указывающая на группу прочности

Рисунок В.7 — Положение полос цветовой маркировки

Приложение С  
(обязательное)

**Инспекция, проводимая потребителем**

**С.1 Извещение об инспекции**

Если инспектор, представляющий потребителя, должен контролировать изделия или присутствовать при проведении контроля, изготовитель должен известить его о времени начала изготовления изделий и проведения контроля.

**С.2 Доступ к оборудованию**

Инспектор, представляющий потребителя, должен иметь неограниченный доступ в течение всего времени выполнения заказа на любые участки предприятия, связанные с выполнением заказа. Изготовитель должен предоставить проверяющей стороне полную возможность убедиться в том, что изделия изготавливают в соответствии с настоящим стандартом. Если в заказе не указано иное, проверка должна быть проведена на месте изготовления или обработки изделий до их отгрузки, причем ее проведение не должно препятствовать процессу производства.

**С.3 Соответствие требованиям**

Изготовитель несет ответственность за соответствие всем требованиям настоящего стандарта. Потребитель имеет право проводить любые исследования, необходимые для подтверждения соответствия и может забраковать любые изделия, не соответствующие настоящему стандарту.

**С.4 Отраковка**

Если между изготовителем и потребителем не согласовано иное, то изделия, принятые на предприятии изготовителя, но оказавшиеся при последующем контроле или эксплуатации не соответствующими установленным требованиям, могут быть забракованы, а изготовитель должен быть уведомлен об этом. При проведении разрушающих испытаний, любое изделие, не соответствующее требованиям настоящего стандарта, должно быть забраковано. Действия в отношении забракованных изделий должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Приложение D  
(обязательное)

## Требования к качеству материала

## D.1 Качество макроструктуры металла

Контроль макроструктуры металла должен проводиться на темплетах от первого и последнего слитка в последовательной разливке каждой плавки металла. При непрерывной разливке контроль должен проводиться на темплетах от заготовок, представляющих начало и конец разливки.

Темплеты должны быть подвергнуты травлению в соответствии с ASTM E 340 при скорости травления, соответствующей ASTM E 381 для металла обычной выплавки или ASTM A 604 для металла, подвергаемого переплаву, и требованиям, указанным в таблицах D.1 и D.2.

Т а б л и ц а D.1 — Критерии приемки при контроле макроструктуры травлением металла обычной выплавки

Тип несовершенства макроструктуры	Степень несовершенства макроструктуры (максимальная)
Класс 1 (подповерхностный участок)	S-3
Класс 2 (произвольный участок)	R-3
Класс 3 (центральная ликвация)	C-3

Т а б л и ц а D.2 — Критерии приемки при контроле макроструктуры травлением для металла, подвергаемого переплаву

Тип несовершенства макроструктуры	Степень несовершенства макроструктуры (максимальная)
Класс 1 (ликвационная пятнистость)	A
Класс 2 (белая пятнистость)	A
Класс 3 (радиальная ликвация)	C
Класс 4 (кольцевая полосчатость)	D

Если при контроле макроструктуры металла после травления будут отмечены другие особенности, аномалии или серьезные дефекты, то металл должен быть забракован или, если допустимо, подвергнут повторному контролю, или представлен потребителю для принятия решения.

Слитки или непрерывнолитые заготовки, имеющие недопустимое качество макроструктуры, должны быть забракованы или подрезаны и подвергнуты повторному контролю до получения результатов, соответствующих критериям приемки. Таюке должен быть проведен дополнительный контроль микроструктуры других слитков или непрерывнолитых заготовок из плавки, вызывающих разногласия. Для непрерывной разливки, если обе заготовки, представляющие начало и конец разливки забракованы, допускается проведение контроля макроструктуры последующей и предыдущей заготовок. Если последовательность заготовок не прослеживается или отсутствует идентификация переднего и заднего концов заготовок, то контролю должны быть подвергнуты оба конца каждой заготовки.

## D.2 Качество микроструктуры металла

Контроль микроструктуры металла по загрязненности неметаллическими включениями должен проводиться на темплетах от первого и последнего слитка в последовательной разливке каждой плавки металла. При непрерывной разливке контроль должен проводиться на темплетах от заготовок, представляющих начало и конец разливки.

Контроль микроструктуры проводят после травления в соответствии с методом A ASTM E 45-05e3 на продольном сечении кованых или катаных образцов. Критерии приемки, соответствующие методу A ASTM E 45-05e3, указаны в таблице D.3.

Т а б л и ц а D.3 — Критерии приемки микроструктуры

Включения <sup>а</sup>	Степень загрязненности (максимальная)	
	«Толстые» включения	«Тонкие» включения
Тип А (сульфиды)	2,5	2,5
Тип В (оксиды алюминия)	2,5	3,0

Окончание таблицы D.3

Включения <sup>a</sup>	Степень загрязненности (максимальная)	
	«Толстые» включения	«Тонкие» включения
Тип С (силикаты)	2,5	2,5
Тип D (глобулы)	3,0	3,0

<sup>a</sup> Если при контроле микроструктуры металла после травления будут отмечены другие особенности, аномалии или серьезные дефекты, то металл должен быть забракован или, если допустимо, подвергнут повторному контролю, или представлен потребителю для принятия решения.

Если какой-либо темплет не соответствует установленным требованиям, слитки или непрерывнолитые заготовки могут быть подрезаны и подвергнуты повторному контролю до получения результатов, соответствующих критериям приемки. Также должен быть проведен дополнительный контроль микроструктуры слитков или непрерывнолитых заготовок той же плавки, вызывающих разногласия. Для непрерывной разливки, если обе заготовки, представляющие начало и конец разливки, забракованы, допускается проведение контроля микроструктуры последующей и предыдущей заготовок. Если последовательность заготовок не прослеживается или отсутствует идентификация переднего и заднего концов заготовок, то контролю должны быть подвергнуты оба конца каждой заготовки.

Приложение Е  
(обязательное)

**Требования к изделиям уровня PSL-2**

**E.1 Общие положения**

В настоящем приложении приведены требования к изделиям уровня PSL-2. Изделия уровня PSL-2 изготавливают по требованию потребителя или по усмотрению изготовителя. Требования уровня PSL-2 являются дополнительными по отношению к требованиям уровня PSL-1, которые являются основными для настоящего стандарта. По своему назначению изделия уровня PSL-2 должны соответствовать требованиям ISO 15156-3, в котором предусматривается, что изделия должны обладать коррозионной стойкостью и стойкостью к растрескиванию под действием окружающей среды, и в соответствии с требованиями которого они аттестованы.

Изделия уровня PSL-2 могут быть изготовлены из стали и сплава любой марки, указанной в таблице А.2, при условии выполнения всех требований ISO 15156-3 в дополнение к требованиям настоящего стандарта. Требования уровня PSL-2 к маркировке изделий и маркировке упаковки изделий приведены в Е.3 и Е.4.

**П р и м е ч а н и е** — Настоящий стандарт был подготовлен на основе ISO 15156-3:2003. Ответственность за ознакомление с изменениями, внесенными в ISO 15156-3:2003 после публикации настоящего стандарта, возлагается на потребителя и изготовителя. Таким образом, если в ISO 15156-3:2003 были внесены соответствующие изменения до публикации настоящего стандарта, такие изменения должны быть указаны в заказе, чтобы гарантировать удовлетворительное функционирование изделий при добывке нефти и газа. Коррозионно-стойкие стали и сплавы (CRA), выбранные с помощью ISO 15156-3 или NACE MR0175/ ISO 15156 являются стойкими к растрескиванию в описанных сероводородсодержащих нефтяных и газовых средах, но не обязательно устойчивыми к растрескиванию во всех условиях эксплуатации. Ответственность за выбор CRA, пригодных для конкретных условий эксплуатации, лежит на пользователе оборудования. При определении степени агрессивности сероводородсодержащих сред следует также рассматривать воздействия, которым может подвергаться оборудование при осадке или остановке систем и других событиях.

**П р и м е ч а н и е** — Некоторые из материалов высокой прочности, указанных в таблице А.2 (приложение А), не могут поставляться в качестве изделий уровня PSL-2 из-за их несоответствия требованиям ISO 15156-3.

**E.2 Изделия уровня PSL-2**

Стали и сплавы различных групп прочности, перечисленные в таблице А.2 (приложение А), оценивают на соответствие применимым требованиям ISO 15156-3. Также принимают во внимание документированную информацию о поставках (предоставленную изготовителем) и об эксплуатации изделий в качестве труб для скважин (предоставленную потребителем). На их основе подготовлены:

- таблица А.27 (приложение А), в которой приведены конкретные механические свойства при растяжении и твердость изделий;
- таблица А.28 (приложение А), в которой приведены конкретные химические составы материалов изделий (идентифицированные по номерам UNS), взятые из NACE MR0175/ISO 15156-3, часть 3, приложение D.

При подготовке таблиц А.27 и А.28 рабочая группа ISO/TC 67/SC 5/WG 3 заняла намеренно консервативную позицию, чтобы избежать применения изделий не по назначению; поэтому требования в этих таблицах являются в некоторых случаях более строгими, чем в ISO 15156-3.

С учетом опыта успешных лабораторных испытаний и/или удовлетворительного опыта эксплуатации в конкретных условиях по согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены другие значения, отличающиеся от значений, указанных в таблице А.27. Однако эти значения должны полностью соответствовать требованиям ISO 15156-3 на момент согласования. Такие изделия могут быть обозначены как изделия уровня PSL-2, но должны иметь маркировку в соответствии с применимыми требованиями Е.3 и/или Е.4. Кроме того, согласованные значения и соответствующие результаты испытаний должны быть внесены в документ о качестве изделий.

**E.3 Маркировка**

На изделия, соответствующие требованиям уровня PSL-2, наносят краской или чернилами знак L2, как указано в 11.2.4, перечисление f). Изделия, соответствующие требованиям, согласованным между изготовителем и потребителем (Е.2), вместо знака L2 маркируют знаком L2A.

**E.4 Маркировка упаковки**

На изделия, соответствующие требованиям уровня PSL-2, наносят знак L2, как указано в 14.3.2, перечисление d). Изделия, соответствующие требованиям, согласованным между изготовителем и потребителем (Е.2), вместо знака L2 маркируют знаком L2A.

**E.5 Процесс модернизации химического состава и/или групп прочности**

В таблице А.28 приведены химические составы только тех материалов из ISO 15156-3 (включая приложение D), которые надежно зарекомендовали себя при производстве и эксплуатации как материалы для групп прочности с требованиями, установленными в таблице А.27 (приложение А).

Если пользователям настоящего стандарта известны другие химические составы из ISO 15156-3, также хорошо зарекомендовавшие себя, просим предложить такие составы подкомитету ISO/TC 67/SC 5 с подтверждающими данными для определения возможности их включения в настоящий стандарт.

Если пользователи настоящего стандарта полагают, что тот или иной химический состав, приведенные в таблице А.28 (приложение А), или та или иная марка, в настоящее время включенных в таблицу А.28, следует модифицировать или изъять из настоящего стандарта, то к этому следует привлечь подкомитет ISO/TC 67/SC 5.

## Библиография

- [1] ASTM DS 56 Metals and Alloys in the Unified Numbering System (UNS)
- [2] ISO/TR 9769 Steel and iron — Review of available methods of analysis
- [3] ASTM A751 Standard Test Methods, Practices, and Terminology for Chemical Analysis of Steel Products
- [4] ASTM B 880 Standard Specification for General Requirements for Chemical Check Analysis Limits for Nickel, Nickel Alloys and Cobalt Alloys
- [5] ASTM E 1473 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Nickel, Cobalt, and High-Temperature Alloys
- [6] ISO 15156-1 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials (ИСО 15156-1 Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 1. Общие принципы выбора трещиностойких материалов)
- [7] ISO 15156-2 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing environments in oil and gas production — Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons (ИСО 15156-2 Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 2. Трещиностойкие углеродистые и низколегированные стали и использование литейного чугуна)
- [8] ISO 11960 Petroleum and natural gas industries — Steel pipes for use as casing or tubing for wells
- [9] ASTM E407 Standard Practice for Microetching Metals and Alloys

Приложение ДА  
(справочное)Сопоставимость обозначений марок материалов  
по настоящему стандарту и ISO 13680

Таблица ДА.1

Материал			
Класс	Структура	Обозначение марки по ГОСТ ISO 13680	Обозначение марки по ISO 13680
1	Мартенситная	02Х13Н5М2	CrNiMo 13-5-2
	Мартенсито-ферритная	03Х13Н	CrNiMo 13-1-0
2	Аустенито-ферритная	02Х22Н5М3	CrNiMo 22-5-3
		02Х25Н7М3	CrNiMo 25-7-3
		02Х25Н7М4	CrNiMo 25-7-4
		04Х26Н5М3	CrNiMo 26-6-3
3	Аустенитная на основе железа	02Х27Н31М4	CrNiMo 27-31-4
		02Х25Н32М3	CrNiMo 25-32-3
		03Х22Н35М4	CrNiMo 22-35-4
4	Аустенитная на основе никеля	02Х21Н42М3	CrNiMo 21-42-3
		02Х22Н50М7	CrNiMo 22-50-7
		03Х25Н50М6	CrNiMo 25-50-6
		01Х20Н54М9	CrNiMo 20-54-9
		02Х22Н52М11	CrNiMo 22-52-11
		01Х15Н60М16	CrNiMo 15-60-16

Приложение ДБ  
(справочное)Сведения о соответствии межгосударственных стандартов  
ссылочным международным стандартам

Таблица ДБ.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 6508-1 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method	MOD	ГОСТ 9013—59 (ИСО 6508:86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ISO 6892-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature	MOD	ГОСТ 10006—80 (ИСО 6892:84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение. ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892:84) Металлы. Методы испытания на растяжение
ISO 10474 Steel and steel products — Inspection documents	MOD	ГОСТ 31458—2012 (ИСО 10474:1991) Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле
<p><b>П р и м е ч а н и е</b>      В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:      - MOD — модифицированные стандарты.</p>		

УДК 621.774.3:622.233

ОКС 23.040.10

В62

ОКП 13 2100  
13 2780

Ключевые слова: трубы из коррозионно-стойких высоколегированных сталей и сплавов, обсадные трубы, насосно-компрессорные трубы, укороченные трубы, трубные заготовки для муфт, трубы без резьбы, класс материала, марка материала, размеры, масса, химический состав, механические свойства, коррозионная стойкость, микроструктура, качество поверхности, обработка поверхности, маркировка, покрытие, документ о качестве

---

Редактор *Н.А. Аргунова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *С.И. Фурсова*  
Компьютерная верстка *А.А. Ворониной*

Сдано в набор 22.03.2017. Подписано в печать 21.04.2017. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 6,73. Тираж 34 экз Зак. 807.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)