
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНСТИТУТ «СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ»



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 79814898
129–
2009

Опоры станционных трубопроводов
атомных станций
на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см²)

ОПОРЫ ПРИВАРНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ, НЕПОДВИЖНЫЕ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Типы и основные размеры

Издание официальное

Санкт-Петербург
2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН отделом разработки оборудования и нормативно-технической документации ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект»

2 СОГЛАСОВАН с Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО Атомэнергопроект»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» от 10.12.2009 г. № 317

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту предоставляется в ежегодно обновляемом перечне действующей нормативно-технической документации ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» на сайте www.szemp.ru

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организации-разработчика

Введение

Настоящий стандарт создан с целью систематизации требований нормативной базы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к объектам стандартизации, и может применяться другими организациями в порядке и на условиях оговоренных ГОСТ Р 1.4-2004 (пункты 4.17 и 4.18).

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Опоры станционных трубопроводов
атомных станций
на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см²)

ОПОРЫ ПРИВАРНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ, НЕПОДВИЖНЫЕ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Типы и основные размеры

Дата введения – 2010 – 02 – 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на приварные скользящие, направляющие и неподвижные опоры станционных трубопроводов атомных станций (АС) низкого давления с условными проходами от DN 50 до DN 1600 и температурой рабочей среды не более 200 °C, отнесенные к группам В и С «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» – ПНАЭ Г-7-008 [1], утвержденных Госатомнадзором России.

Настоящий стандарт может быть также применен для станционных трубопроводов АС, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии» – НП-045 [2], утвержденные Госатомнадзором России, строительные нормы и правила – СНиП 3.05.05 [3], утвержденные Госстроем СССР, и «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» – ПБ 03-585 [4], утвержденные Госгортехнадзором России.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий;

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сле-

дует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.101 и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 опора: Металлоконструкция, служащая для установки и закрепления трубопровода в проектное положение.

3.1.2 трубопровод: Совокупность деталей и сборочных единиц из труб с относящимися к ним элементами, предназначенная для транспортировки рабочей среды от одного оборудования к другому.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

PN – номинальное (условное) давление по ГОСТ 26349;

DN – условный проход (номинальный размер) по ГОСТ 28338;

Dн – наружный диаметр трубопровода;

НУЭ – нормальные условия эксплуатации;

ПЗ – проектное землетрясение;

МРЗ – максимальное расчетное землетрясение;

Pz – вертикальная допускаемая нагрузка;

Pу – горизонтальная боковая допускаемая нагрузка;

Px – горизонтальная осевая допускаемая нагрузка.

4 Общие положения

4.1 Опоры приварные скользящие, направляющие и неподвижные изготавливаются по технической документации организации-разработчика настоящего стандарта.

4.2 Материал опор, способы сварки и сварочные материалы по СТО 79814898 128-2009 [5].

4.3 Технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение опор и гарантии Изготовителя по ТУ 34-10-10380-04 [6].

4.4 Допускается по требованию заказчика поставка корпуса опоры (поз.1) с подушкой (поз. 3) на прихватках в двух местах. Высота углового шва прихватки равна 3^{+1} мм, его длина – (30 ± 5) мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4.5 Масса опор – теоретическая и приведена для справок.

5 Типы и основные размеры

5.1 Типы опор:

- скользящие;
- неподвижные;
- скользящие-направляющие.

5.2 Расчетные допускаемые нагрузки на опоры приведены в таблицах 1, 2, 3.

Т а б л и ц а 1 – Допускаемые нагрузки для скользящих опор

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов из стали		D _h , мм	Допускаемые вертикальные нагрузки Р _z , кН		
углеродистой	коррозионно-стойкой		НУЭ	НУЭ+МРЗ	НУЭ+ПЗ
001	002	89	9,8	13,5	14,3
003	004	108	19,8	27,3	29,0
005	006				
007	008	159	21,9	30,2	32,0
009	010	219	47,0	64,9	68,6
011	012	273	59,9	82,7	87,5
013	014	325	95,0	131,1	137,7
015	016	377	91,0	125,6	133,0
017	018	426	113,5	156,8	160,0
019	020	530	150,1	201,9	213,3
021	022	630	157,2	217,2	229,4
023	024	720	193,2	273,8	289,1
025	026	820			
027	028	920			
029	030	1020	195,0	276,3	291,7
031	032	1220	232,5	321,5	340,0
033	034	1420	249,5	345,0	365,0
035	036	1620	273,5	378,0	400,0

Т а б л и ц а 2 – Допускаемые нагрузки для неподвижных опор

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов из стали		Dн, мм	Допускаемые нагрузки, кН					
			НУЭ		НУЭ+МРЗ		НУЭ+ПЗ	
углеродистой	коррозионно- стойкой		Pz*=Px	Py	Pz*=Px	Py	Pz*=Px	Py
037	038	89	6,0	3,0	8,5	4,5	9,0	5,0
039	040	108	6,5	4,0	9,5	5,5	10,0	6,0
041	042	133	7,0		10,0		10,5	
043	044	159	12,0	5,0	17,0	7,0	18,0	7,5
045	046	219	23,0	8,5	32,0	12,0	34,0	13,0
047	048	273						
049	050	325	24,0	11,5	33,0	16,0	35,0	17,0
051	052	377						
053	054	426	24,5		34,0		36,0	
055	056	530	31,0	11,5	43,5	16,0	46,0	17,0
057	058	630	53,0	20,5	74,0	28	78,0	30,0
059	060	720	59,0	27,0	81,0	37,5	86,0	40,0
061	062	820	69,5	31,0	96,5	43,5	102,0	46,0
063	064	920	75,0	37,5	104,0	52,0	110,0	55,0
065	066	1020	89,0	41,0	123,0	56,5	130,0	60,0
067	068	1220	102,5	47,5	142,0	66,0	150,0	70,0
069	070	1420	109,0	54,5	151,0	75,5	160,0	80,0
071	072	1620	123,0	61,5	170,0	85,0	180,0	90,0


*Допускаемая нагрузка в вертикальном направлении вверх составляет не более 50 % вертикальной прижимающей допускаемой нагрузки.

Т а б л и ц а 3 – Допускаемые нагрузки для скользящих-направляющих опор


Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов из стали углеродистой		Dн, мм	Допускаемые нагрузки, кН						
			НУЭ		НУЭ+МРЗ		НУЭ+ПЗ		
			Pz	Py	Pz	Py	Pz	Py	
073	074	89	7,0	3,0	9,0	4,5	10,0	5,0	
075	076	108	12,0	4,5	17,0	6,5	18,0	7,0	
077	078	133	13,0		18,0		19,0		
079	080	159	15,5	4,0	21,0	6,0	22,0	6,5	
081	082	219	17,0	8,0	23,5	11,0	25,0	12,0	
083	084	273	24,5		34,0		36,0		
085	086	325	26,0	10,0	36,0	14,0	38,0	15,0	
087	088	377	41,0		56,5				
089	090	426			12,0		60,0		
091	092	530	44,5	12,5	61,5	17,5	65,0	18,5	
093	094	630	46,5	13,0	64,0	18,0	68,0	19,0	
095	096	720	54,5	20,5	75,5	28,0	80,0		
097	098	820	61,5	24,0	85,0	33,0	90,0	35,0	
099	100	920	68,0	27,0	94,5	37,5	100,0	40,0	
101	102	1020	71,5	29,0	99,0	40,5	105,0	43,0	
103	104	1220	123,0	46,5	170,0	64,0	180,0	68,0	
105	106	1420	126,5	66,0	175,0	90,0	185,0	95,0	
107	108	1620		72,5		100,0		106,0	

5.3 Основные размеры опор должны соответствовать:

- рисунку 1 и таблице 4 – для скользящих опор;
- рисунку 2 и таблице 5 – для неподвижных опор;
- рисунку 3 и таблице 6 – для скользящих-направляющих опор.

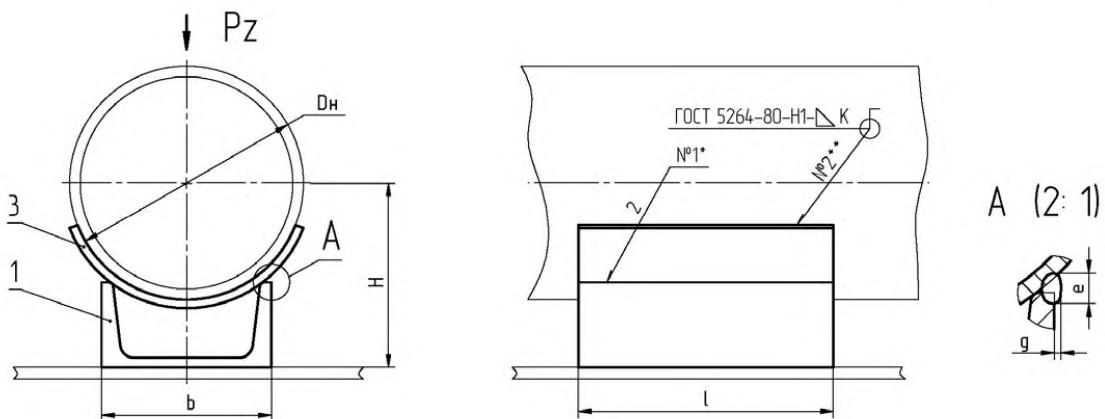

а) для DN от 80 до 700

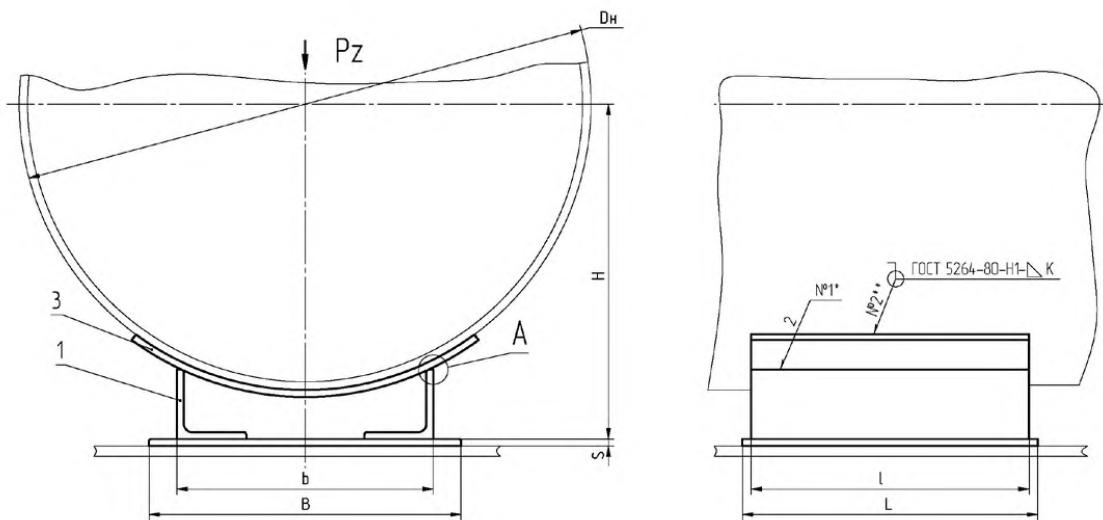

б) для DN от 800 до 1600

Размеры для справок.

1 – Корпус
3 – Подушка

Рисунок 1 – Опора приварная скользящая

(Измененная редакция, Изм. № 1)

* Сварка ручная дуговая.


** Допускается сварное соединение по ГОСТ 14771.

Таблица 4 – Основные размеры приварных скользящих опор


Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера опоры для трубопровода из стали		Dн	b	B	I	L	H	S	K	е, не более	g	Масса, кг
углеродистой	коррозионно-стойкой										Номин.	Пред. откл.
001	002	89	80	100	100	100	100	100	100	60	2	1,0
003	004	108								73		
005	006	133								88		
007	008	159								103		
009	010	219								136		
011	012	273		160	200	200	200	200	200	167		
013	014	325								197		
015	016	377								227		
017	018	426								257		
019	020	530								320		
021	022	630	240	300	350	350	350	350	350	368	3	5,15
023	024	720								418		
025	026	820								468		
027	028	920								523		
029	030	1020								558		
031	032	1220								643	12	1,2
033	034	1420	470	570	450	500	450	500	450	728		
035	036	1620								839		

(Измененная редакция, Изм. № 1)

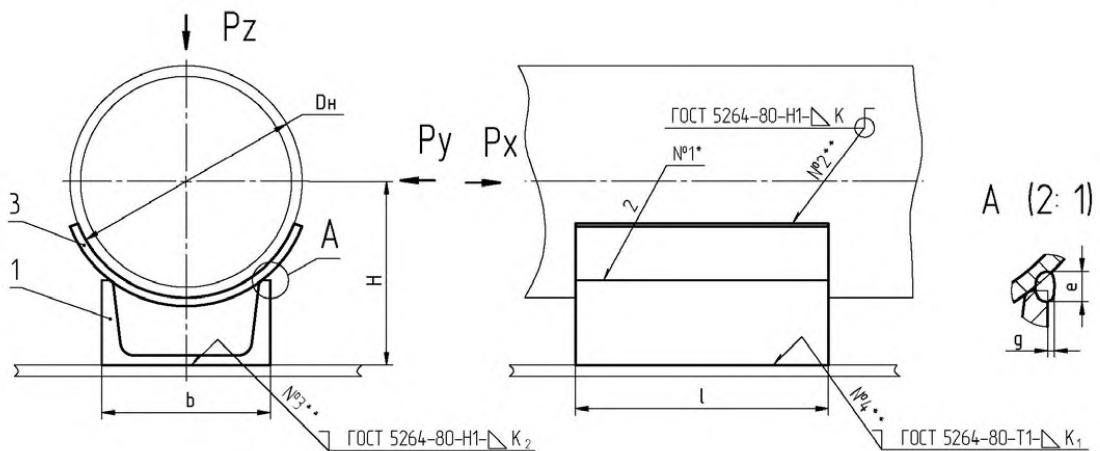

а) для DN от 80 до 700

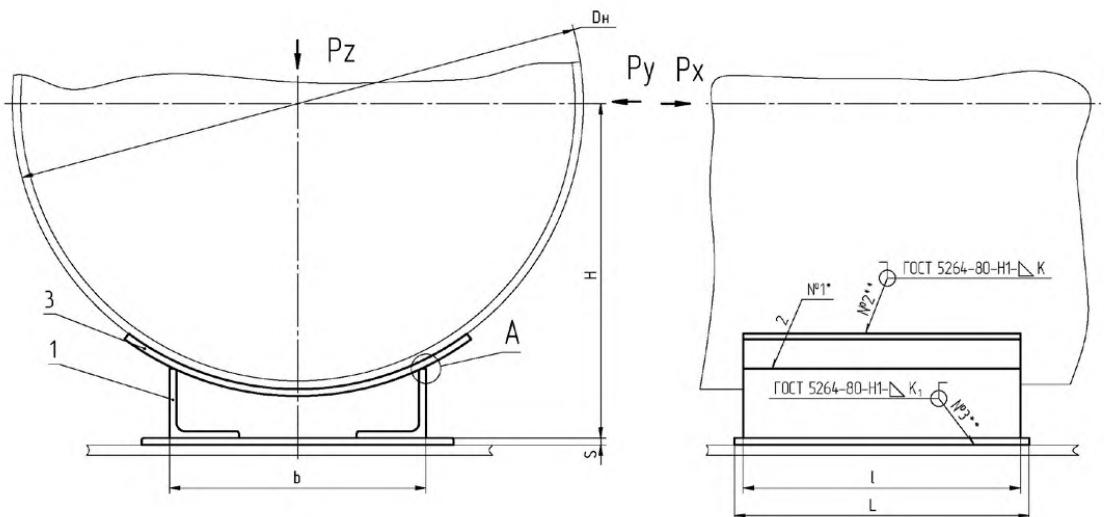

б) для DN от 800 до 1600

Размеры для справок.

1 – Корпус
3 – Подушка

Рисунок 2 – Опора приварная неподвижная

(Измененная редакция, Изм. № 1)

* Сварка ручная дуговая.


** Допускается сварное соединение по ГОСТ 14771.

Т а б л и ц а 5 – Основные размеры приварных неподвижных опор


Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера опоры для трубопровода из стали		Dн	b	B	I	L	H	S	K	K ₁	K ₂	e, не более	g		Масса, кг
углеродистой	коррозионно-стойкой												Номин.	Пред. откл.	
037	038	89	80	100	100	100	100	100	3	4	4	7	2	1,0	
039	040	108													
041	042	133													
043	044	159													
045	046	219													
047	048	273		160	160	160	160	160	6	10	10	10	3	5,15	
049	050	325													
051	052	377													
053	054	426													
055	056	530													
057	058	630	200	200	200	200	200	200	8	10	14	14	3	6,25	
059	060	720													
061	062	820													
063	064	920													
065	066	1020													
067	068	1220													
069	070	1420													
071	072	1620													

(Измененная редакция, Изм. № 1)

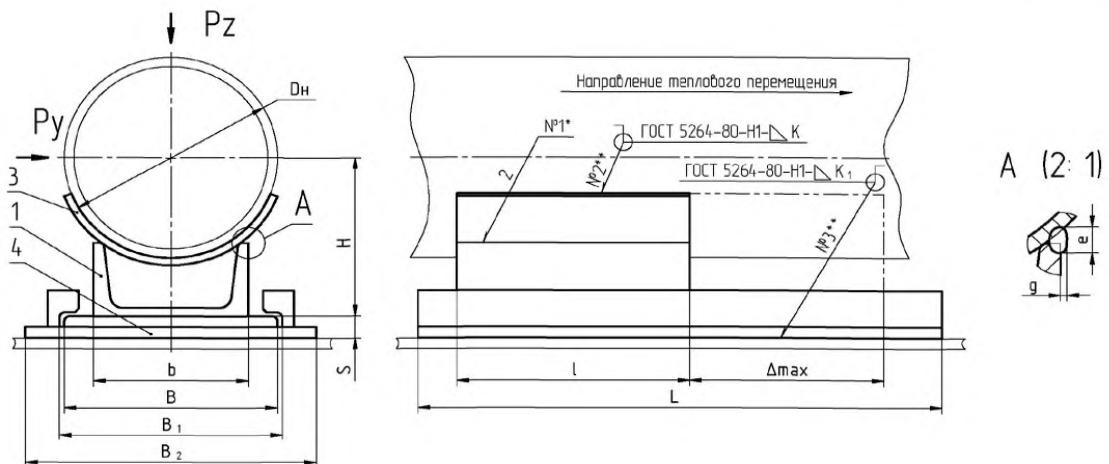

а) для DN от 80 до 700

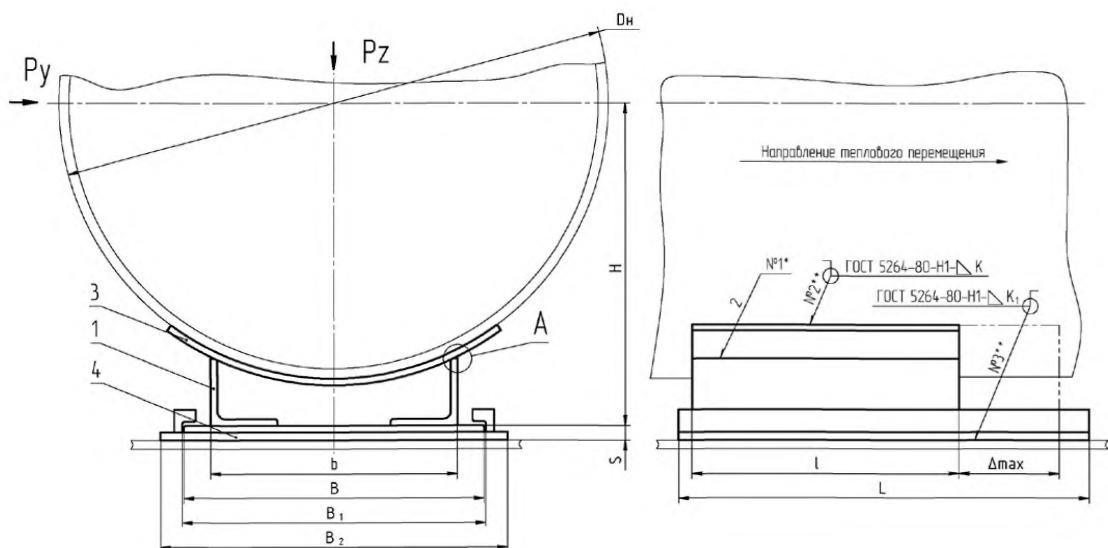

б) для DN от 800 до 1600

Размеры для справок.

1 – Корпус

3 – Подушка

4 – Плита направляющая

Рисунок 3 – Опора приварная скользящая – направляющая

(Измененная редакция, Изм. № 1)

**Сварка ручная дуговая.

** Допускается сварное соединение по ГОСТ 14771.

Т а б л и ц а 6 – Основные размеры приварных скользящих – направляющих опор

Размеры в миллиметрах

Обозначение типо-размера опоры для трубопроводов из стали		Dh	b	B	B ₁	B ₂	S	I	L	H	Максимальное тепловое перемещение Δ _{max}	K	K ₁	e, не более	g		Масса, кг
Углеродистой	коррозионно-стойкой														Номин.	Пред. откл.	
073	074	89	80	110	115	150	10	120	260	60	100	3	6	7	2	+1 -2	4,4
075	076	108								73							4,8
077	078	133	100	130	135	180	12			88							6,1
079	080	159								103							6,9
081	082	219	120	150	155	200	14	170	310	136		6	8	10	10	+1 -3	10,0
083	084	273	160	200	205	260	18	220	360	167							18,4
085	086	325								197							19,5
087	088	377	200	240	245	300		270	410	227							27,9
089	090	426							460	257	150	10	14	10	14	+1 -3	31,3
091	092	530	240	280	285	350	20			320							39,6
093	094	630	300	345	350	450	22	370	560	368							59,4
095	096	720								418							64,4
097	098	820	370	450	455	520		400	640	468							76,4
099	100	920		470	480	550				523							83,7
101	102	1020	470	570	580	650				558							94,3
103	104	1220	570	670	680	750				643							125,9
105	106	1420	670	770	780	850	24	740	839	728	200	10	12	16	4	±2	139,3
107	108	1620								839							

(Измененная редакция, Изм. № 1)

5.4 Условное обозначение опор:

Примеры

1 Опора приварная скользящая для трубопровода с условным проходом DN 1200 из углеродистой стали

Опора 031 СТО 79814898 129-2009

то же, для трубопровода из коррозионно-стойкой стали

Опора 032 СТО 79814898 129-2009

2 Опора приварная неподвижная для трубопровода с условным проходом DN 1000 из углеродистой стали

Опора 065 СТО 79814898 129-2009

то же, для трубопровода из коррозионно-стойкой стали

Опора 066 СТО 79814898 -129-2009

3 Опора приварная скользящая-направляющая для трубопровода с условным проходом DN 1000 из углеродистой стали

Опора 101 СТО 79814898 129-2009

то же, для трубопровода из коррозионно-стойкой стали

Опора 102 СТО 79814898 129-2009

5.5 Изготовление опор выполнять по чертежу Л8-1306.00.000.

(Введен дополнительно, Изм. № 1)

Библиография

[1] ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

[2] НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

[3] СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

[4] ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

[5] СТО 79814898 128-2009 Опоры станционных трубопроводов атомных станций на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см²). Общие технические требования

[6] ТУ 34-10-10380-04 Опоры и подвески станционных трубопроводов с параметрами среды Рраб. ≤ 2,2 Мпа ТЭС и АЭС из унифицированных деталей .Технические условия

ОКС 23.040.01

ОКП 69 3710

27.120.01

Ключевые слова: трубопроводы атомных станций, опоры приварные, типы, основные размеры

(Измененная редакция, Изм. № 1)