

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМ АРХИТЕКТУРА

---

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по проектированию учреждений  
начального и среднего  
профессионального образования

**Выпуск 1**

**Общие требования.  
Общие и общеобразовательные помещения**

---

**2006**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМ АРХИТЕКТУРА

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по проектированию учреждений  
начального и среднего  
профессионального образования

Выпуск 1

Общие требования.  
Общие и общеобразовательные помещения

2006

## **Предисловие**

1. **Разработаны** ФГУП «Институт общественных зданий» Росстроя (канд. арх. Рождественский Д.А. -- научный руководитель, канд. арх. Гарнец А.М., инж. Сигачева Л.В., при участии арх. Софронова Е.В., арх. Одинцовой О.П.) с участием Департамента образования г. Москвы (канд. пед. наук Александров А.Е., канд. псих. наук Павлов И.С., пед. Данилова Т.В., пед. Семаго Е.В.).
2. **Подготовлены** к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры.
3. **Согласованы** с Департаментом образования г. Москвы, Москомархитектурой.
4. **Утверждены** приказом Москомархитектуры № 150 от 01.08.2006

Настоящие Рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

## **Введение**

Рекомендации по проектированию учреждений начального и среднего профессионального образования состоят из двух выпусков:

**Выпуск 1.** Общие требования. Общие и общеобразовательные помещения.

**Выпуск 2.** Профилирующие учебно-производственные помещения.

Рекомендации разработаны с учетом современного этапа развития начального и среднего профессионального образования в г. Москве, характеризующегося:

- объединением близких по профилю учебных учреждений в колледжи – программно-отраслевые и территориально-отраслевые комплексы;
- объединением начального, и среднего уровней профессионального образования под эгидой одного учебного учреждения (колледжа) и приближения уровня образования в колледже к вузовскому;
- повышением уровня развития технологии образования и методов управления образовательным процессом;
- повышением требований к объектам нового строительства реконструкции учебных зданий.

Настоящий – первый выпуск Рекомендаций затрагивает общие вопросы проектирования учреждений начального и среднего профессионального образования и функциональной группы их общеобразовательных помещений. Специальные требования, зависящие от отраслевой принадлежности учебных учреждений, и вопросы проектирования функциональной группы профилирующих учебно-производственных помещений будут рассмотрены во втором Выпуске настоящих Рекомендаций.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Область применения .....	6
2. Нормативные ссылки .....	6
3. Основные положения .....	8
4. Организация сети .....	10
5. Требования к размещению и организации участка .....	11
6. Объемно-планировочные решения .....	16
7. Основные группы помещений .....	20
Учебные помещения для теоретических занятий .....	20
Учебно-спортивные помещения .....	22
Зрелищно-клубные помещения .....	24
Помещения библиотеки .....	25
Помещения административно-хозяйственного и общественного назначения .....	26
Предприятия общественного питания .....	27
Вспомогательные помещения .....	28
Общежития .....	29
8. Требования к пожарной безопасности .....	29
9. Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий .....	31
Естественное и искусственное освещение .....	32
Водоснабжение и канализация .....	33
Отопление, вентиляция и кондиционирование .....	34
Электротехнические устройства .....	35
Отделка помещений .....	37
Энергосбережение .....	37

<i>Приложение 1</i> Примерные площади участков учреждений начального и среднего профессионального образования	38
<i>Приложение 2</i> Примерный состав открытых плоскостных спортивных сооружений учреждений начального и среднего профессионального образования	39
<i>Приложение 3</i> Варианты блокировки основных групп помещений при различных объемно-планировочных решениях зданий	40
<i>Приложение 4</i> Рекомендуемые удельные показатели площади учебных помещений	41
<i>Приложение 5</i> Рекомендуемый состав учебно-спортивных залов	42
<i>Приложение 6</i> Примерный состав и площади вспомогательных помещений при спортивных залах	43
<i>Приложение 7</i> Примерный состав и площади зрелищно-клубных помещений	44
<i>Приложение 8</i> Примерный состав и площади основных групп помещений учебной библиотеки	45
<i>Приложение 9</i> Примерный состав и площади административно-хозяйственных помещений	46
<i>Приложение 10</i> Примерный состав и площади помещений общественного назначения	48
<i>Приложение 11</i> Примерный состав площади и количество санитарных приборов вспомогательных помещений	49
<i>Приложение 12</i> Расчетные показатели температуры воздуха и воздухообмена в помещениях различного функционального назначения	50
<i>Рис 1</i> Минимальные параметры размещения мебели и оборудования в кабинете и лаборатории	52
<i>Рис 2</i> Минимальные параметры размещения мебели и оборудования в лекционных аудиториях	53
<i>Рис 3</i> Планировка кабинета общеобразовательных дисциплин	54
<i>Рис 4</i> Планировка кабинета общетехнических и специальных дисциплин	55
<i>Рис 5</i> Планировка лаборатории физики	56
<i>Рис 6</i> Планировка лаборатории химии	57
<i>Рис 7</i> Планировка лекционной аудитории на 50 мест	58
<i>Рис 8</i> Планировка лекционной аудитории на 120 мест	59

## **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1. Рекомендации разработаны для г. Москвы и распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых зданий и комплексов учреждений начального и среднего профессионального образования, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.2. Рекомендации устанавливают основные требования к размещению, участку, функциональным группам помещений, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию и внутренней среде учебных учреждений

## **2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

2.1. В настоящих Рекомендациях приведены ссылки на следующие документы:

СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СНиП 2.08.02-89\* "Общественные здания и сооружения";

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СНиП 2.08.01-89\* "Жилые здания";

СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение";

СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

СНиП 23-03-2003 "Зашита от шума";

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственно-созданному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов";

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы";

ПУЭ "Правила устройства электроустановок". 2002 г.;

НПБ 88-01\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";

НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";

МГСН 1.01-99 "Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы";

МГСН 2.01-99 "Энергосбережение в зданиях";

МГСН 4.17-98 "Культурно-зрелищные учреждения";

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";

МГСН 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей";

МГСН 4.14-98 "Предприятия общественного питания";  
СП 31-112-2004 (1) "Физкультурно-спортивные залы";  
СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания";  
СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения";  
СН 441-72\* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений";

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Учреждения начального и среднего профессионального образования осуществляют подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

3.2. В учебных учреждениях начального и среднего профессионального образования обучаются выпускники II или III ступеней общеобразовательных учреждений.

3.3. Продолжительность обучения, в зависимости от ранее полученного обучаемым образования (полное или неполное общее среднее, специальное образование и т.д.) специальности и уровня получаемого образования, составляет от 1 до 4 лет.

3.4. Основным видом образовательного учреждения (базовой структурной единицей) начального и среднего профессионального образования в г.Москве является колледж.

3.5. Колледжи, подразделяются на:

- имеющие одно основное структурное подразделение;
- имеющие несколько основных структурных подразделений (отделений), как правило, разрозненных по территории города и различающихся между собой составом специальностей.

3.6. Колледжи, сформированные из нескольких отделений (колледжи-комплексы), подразделяются на:

– *территориально-отраслевые комплексы*, готовящие специалистов для предприятий и учреждений, расположенных в пределах конкретной территории. Отделения таких комплексов сосредоточены, как правило в одной части города, например, – в пределах одного административного округа или нескольких близрасположенных районов;

– *программно-отраслевые комплексы*, готовящие специалистов для конкретных отраслей производства или городского хозяйства в целом, отделения которых, как правило, рассредоточены по г. Москве.

3.7. Контингенты обучающихся (студентов) вновь строящихся начальных и средних профессиональных учебных учреждений определяются заданиями на их проектирование, исходя из градостроительных, демографических и социально-экономических условий строительства.

3.8. *Расчетный контингент* учреждений начального и среднего профессионального образования, определяется как сумма контингентов обучающихся (студентов) дневного отделения и 15% от контингента заочного отделения.

3.9. Контингенты обучающихся (студентов) реконструируемых учреждений начального и среднего профессионального образования рекомендуется укрупненно определять исходя из имеющихся учебных помещений – с учетом обеспечения ориентировочного удельного показателя – 12 м<sup>2</sup> общ. площади на одного обучающегося (студента) расчетного контингента (без учета учебно-производственных помещений).

3.10. Колледжи, не имеющие отделений, а также отделения колледжей – комплексов рекомендуется проектировать с контингентами не более 1000 обучающихся (студентов).

3.11. Численность учебной группы составляет 25 обучающихся (студентов).

## **4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ**

4.1. При укрупненном расчете сети учреждений начального и среднего профессионального образования, следует руководствоваться показателем МГСН 1.01.99 – 50-60% охвата детей в возрасте от 15 до 17 лет, проживающих в обслуживаемых районах города.

4.2. Формирование сети начальных и средних профессиональных образовательных учреждений следует проводить с учетом размещения в городе предприятий различных отраслей городского хозяйства и промышленности, социальных особенностей районов города и реальных возможностей обеспечения обучающихся (студентов) учебной производственной базой и общежитиями.

4.3. В составе колледжей – комплексов рекомендуется предусматривать головное отделение, на базе которого целесообразно размещать подразделения административно-хозяйственного и вспомогательного обеспечения колледжа (дирекция, хозяйственная часть, объединенная, бухгалтерия, объединенный отдел кадров, объединенная библиотека, объединенный архив, объединенная психологическая служба, объединенный штаб ГО), и подразделения совместного использования всеми отделениями колледжа (приемная комиссия, подготовительное отделение (курсы), общие кафедры, фонд лекционных аудиогорий).

4.4. Учебные учреждения начального и среднего профессионального образования подразделяются по принадлежности к следующим отраслям народного хозяйства:

- экономика и управление;
- сфера обслуживания;
- энергетика;
- машиностроение и мегаллообработка;
- транспорт;
- радиотехника и связь;
- информатика и вычислительная техника;
- строительство и архитектура;

- технология производства продовольственных и потребительских товаров;
- культура и искусство;
- педагогика;
- прочие (пожарная безопасность, полиграфическое дело, народные промыслы, социальные вопросы, библиотечное дело и др.).

## **5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА**

5.1. Здания и сооружения учебных учреждений начального и среднего профессионального образования должны размещаться на обособленных участках

5.2. При новом строительстве учебные учреждения или их отделения следует размещать приближенно

- учреждения отраслей – энергетика, машиностроение и металлообработка, транспорт, радиотехника и связь, строительство и архитектура, технология производства продовольственных и потребительских товаров – к соответствующим отраслевым производственным предприятиям;
- учреждения сферы обслуживания – к соответствующим объектам системы обслуживания населения;
- учреждения культуры и искусства – к объектам культурно-просветительного назначения;
- педагогические учебные учреждения – к базовым дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям (школам, гимназиям, педагогическим лицеям), с целью формирования с ними учебно-педагогических комплексов

На размещение учебных учреждений отраслей экономики и управления, информатики и вычислительной техники подобные требования не распространяются.

5.3. Размещение учреждений начального и среднего профессионального образования на территориях санитарно-защитных зон промышленных

предприятий не допускается за исключением санитарно-защитных зон предприятий I и II класса вредности на основании СанПиН 2.2.1/2 1.1.1031-1.

5.4 При размещении в городе учреждений начального и среднего профессионального образования или отделений колледжей, рекомендуется предусматривать их кооперирование с другими начальными и средними профессиональными учебными учреждениями с целью объединения вспомогательного хозяйства, жилой и спортивной зон, а также – с ВУЗом (факультетом ВУЗа) той же отрасли. При этом, в соответствии с МГСН 1 01-99, студенческие общежития рекомендуется объединять в студенческие городки с комплексным обслуживанием, включенным в единую систему культурно-бытового обслуживания города.

5.5 Участки учреждений начального и среднего профессионального образования не допускается пересекать городскими улицами или дорогами.

5.6 Отступ зданий учреждений начального и среднего профессионального образования от проезжей части рекомендуется принимать,

- от скоростных дорог и магистралей непрерывного движения – не менее 50 м,
- от улиц и дорог местного значения – не менее 25 м.

5.7 При меньших отступах необходимо использовать градостроительные приемы и конструктивные средства защиты от шума в соответствии с требованиями СниП 23-03-2003

5.8 На участке учреждений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать следующие *основные функциональные зоны*: учебную, учебно-производственную, спортивную, жилую (при наличии общежитий).

5.9 На участке или вблизи от него в зависимости от профиля и условий строительства учебного учреждения допускается предусматривать *вспомогательные функциональные зоны* хозяйственную, учебного полигона, парковки автомобилей, а также, при необходимости, – зону перспективного развития учебного учреждения

5 10 Размеры участков учреждений начального и среднего профессионального образования, следует принимать в соответствии с Приложением 1 к настоящему выпуску Рекомендации

5 11 Размеры и состав функциональных зон участков учреждений начального и среднего профессионального образования определяются заданием на проектирование с учетом состава специальностей, площади выделяемого для строительства участка, его рельефа и конфигурации, потребности учреждений в общежитиях, плотности застройки участка и др. факторов

5 12 При объединении участков нескольких учреждений начального и среднего профессионального образования, их площадь допускается сокращать, но не более, чем на 20%

5 13 При проектировании генерального плана учреждения начального и среднего профессионального образования учебную зону рекомендуется размещать приближенно к учебно-производственной и спортивной зонам жилую – приближенно к спортивной зоне, зону учебного полигона – к учебно-производственной зоне, зону автостоянок – к учебной зоне и главному входу, зону перспективного развития учреждения – со стороны учебной и учебно-производственной зон

5 14 В зависимости от профиля учреждений начального и среднего профессионального образования в учебной зоне допускается предусматривать открытую выставочную площадку для размещения крупногабаритных образцов техники, механизмов и устройств, площадь которой определяется при составлении задания на проектирование

5 15 Плотность застройки учебной зоны учреждений начального и среднего профессионального образования определяется проектным решением. Рекомендуемая плотность застройки учреждений, размещаемых на свободной территории – не более 40%, размещаемых в затесненных условиях – не более 60%

5 16 В спортивной зоне допускается размещать как открытые наземные, так и крытые спортивные сооружения и площадки

5.17. Площадки для спортивных игр с мячом и сооружения для метания спортивных снарядов следует размещать в удалении от здания учебного учреждения на расстояние не менее 25 м. При наличии между площадками и зданием ограждения высотой 3 м – на расстояние не менее 15 м.

5.18. Площадки и открытые спортсооружения для занятий гимнастикой, легкой атлетикой и др занятий, проводимых без использования спортивных снарядов, – на расстояние не менее 10 м.

5.19. Наземные, спортивные сооружения и площадки спортивной зоны рекомендуется размещать со стороны спортивных помещений учебного корпуса. Размещение спортсооружений и спортплощадок со стороны других учебных и вспомогательных помещений учебного корпуса или общежитий допускается с соблюдением мер защиты от шума, предусмотренных СниП 23-03-2003.

5.20. Ориентировочный перечень открытых плоскостных, спортивных сооружений спортивной зоны учреждений начального и среднего профессионального образования приведен в Приложении 2 к настоящему Выпуску Рекомендаций

5.21. Жилую зону учреждений начального и среднего профессионального образования рекомендуется размещать в удалении от учебно-производственной зоны и предусматривать для нее отдельный въезд на территорию.

5.22. При недостаточной площади участка жилую зону допускается размещать на отдельной территории, находящейся в пределах 40-минутной транспортно-пешеходной доступности от учебного учреждения.

5.23 При новом строительстве и развитии московских колледжей – территориально - отраслевых и программно – отраслевых комплексов, на единой территории, жилую зону рекомендуется предусматривать общей для всех его отделений.

5.24. В жилых зданиях учреждений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать помещения для студентов,

преподавателей, обслуживающего персонала и гостей учебного учреждения. Допускается выделение зоны жилых домов преподавателей.

5.25. Хозяйственная зона организуется на площадях учебно-производственной и учебной зоны поблизости от столовой учебного учреждения и въезда на его территорию.

5.26 В хозяйственной зоне, как правило, размещаются ремонтные и эксплуатационные службы, складские помещения. Площадь хозяйственной зоны, рекомендуется принимать в размере 10-15% от суммарной площади учебной и учебно-производственной зон.

5.27. Зону учебного полигона следует предусматривать, как правило, для учреждений начального и среднего профессионального образования отраслей "Транспорт" и "Строительство", размещая ее на примыкающем к основным зонам участке или отдельной территории.

5.28. Площадь зоны учебного полигона определяется заданием на проектирование в соответствии с технологическими требованиями (ориентировочно в пределах от 0,5 до 1,0 га).

5.29. Зону парковки автотранспорта сотрудников и обучающихся (студентов) учреждений начального и среднего профессионального образования следует размещать на периферии участка на примыкающей или на отдельной территории вблизи него.

5.30. Площадь парковки определяется в соответствии с требованиями МГСН 1.01-99, из расчета – 1 машиноместо на 7 обучающихся (студентов) расчетного контингента и удельного показателя площади зоны –  $22,5 \text{ м}^2$  на 1 машиноместо.

5.31. Зона перспективного развития учебного учреждения предусматривается при наличии свободной территории и предназначается для будущего расширения учебной и учебно-производственной зоны. Площадь зоны перспективного развития ориентировано определяется в размере 20% от суммарной площади учебной, и учебно-производственной зон.

5 32 Обустройство участков учреждений начального и среднего профессионального образования следует проектировать с учетом требований СниП 35-01-2001.

5 33 На участке учреждений начального и среднего профессионального образования предусматривается возможность подъезда к зданиям и объезда вокруг зданий пожарных машин, с учетом требований СниП 21-01-97\*

5 34 Участки учреждений начального и среднего профессионального образования должны иметь ограждение по всему периметру. Тип ограждения определяется по СН 441-72\*

5 35 Площадь озеленения участка учреждений начального и среднего профессионального образования должна составлять не менее 50% от его площади без учета площади застройки. Деревья должны размещаться в удалении от окон учебных помещений на расстояние не менее 15 м, а кустарники – не менее 5 м

5 36 На участке со стороны главного входа учебного учреждения рекомендуется предусматривать площадку для проведения общественных мероприятий

## 6. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

6 1 Помещения учреждений начального и среднего профессионального образования подразделяются на следующие основные функциональные группы:

- учебные помещения для теоретических занятий;
- учебно-производственные;
- учебно-спортивные;
- зрелищно-клубные;
- помещения библиотеки;
- административно-хозяйственного и общественного назначения;
- помещения с головой;
- вспомогательные;
- жилые.

6 2 Для загесненных градостроительных условий и расчетных контингентов учреждений начального и среднего профессионального образования или их отделений до 600 обучающихся (студентов), допускаются компактные объемно-планировочные решения с размещением всех подразделений в едином здании, включая общежитие

6 3 Для относительно свободных градостроительных условий и расчетных контингентов учебных учреждений более 600 обучающихся (студентов) рекомендуются объемно-планировочные решения с выделением учебного, учебно производственного и общественно-бытового блоков

6 4 В случае использования спортивных и зрелищно-клубных помещений учебных учреждений жилыми близлежащими городских территорий, учебные учреждения предлагается проектировать с выделенными блоками этих помещений. В выделенных блоках по заданию на проектирование допускается предусматривать более развитый состав помещений для физкультурно-оздоровительных и клубно-досуговых занятий, а также вспомогательных помещений

6 5 Варианты блокировки групп помещений при различных объемно-планировочных решениях зданий учреждений начального и среднего профессионального образования приведены в Приложении 3 к настоящему Выпуску Рекомендаций

6 6 При проектировании крупных учебных учреждений и их отделений допускается предусматривать отдельные блоки лекционных аудиторий, спортивного зала (залов), актового зала, столовой

6 7 Помещения административно-хозяйственного назначения рекомендуется размещать в единой зоне здания

6 8 Учебные корпуса учреждений начального и среднего профессионального образования следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2 08 02-89\*, как правило высотой не более 9 этажей. Высота помещений для теоретических занятий учреждений начального и среднего профес-

ционального образования принимается в соответствии с требованиями СниП 2 08 02-89, не менее 3 м от пола до потолка

6 9 Высоту лабораторий с крупногабаритным оборудованием, учебно-производственных мастерских, книгохранилищ библиотеки с двухъярусными стеллажами, лекционных аудитории вместимостью более 75 мест, спортивных и актовых залов следует принимать в соответствии с технологическими требованиями, как правило, - не менее 4 м от пола до потолка

6 10 При размещении общежития в едином здании с учебными подразделениями, высоту жилых помещений допускается принимать – 3 м от пола до потолка

6 11 Учебные помещения следует размещать в надземных этажах

6 12 Учебные помещения следует изолировать от помещений, являющихся источниками шума (мастерские, учебно-спортивные и актовые залы) и запахов (столовые, виварии и др.) с учетом требований СанПиН 2 4 3 1186-03

6 13 Помещения лабораторий специальных дисциплин и учебно-производственные помещения мастерских с тяжелым оборудованием следует размещать на первом или цокольном этажах бесподвальных зданий или в подвале (СниП 2 08 02-89\*)

6 14 Лаборатории общетехнических и специальных дисциплин, а также – оснащенные тяжелым и крупногабаритным оборудованием, рекомендуется размещать в блоке с учебно-производственными мастерскими

6 15 Спортивные залы рекомендуется размещать на **нижних** этажах здания

6 16 Допускается размещение спортивных залов над помещениями, кроме учебных, при условии соблюдения требований защиты от шума, определяемыми СниП 23 03-2003

6 17 В здании спортивные залы рекомендуется размещать со стороны открытых плоскостных спортивных сооружений

6.18. Актовый зал рекомендуется располагать на нижних этажах здания и блокировать его со спортивным залом, предусматривая для них общее фойе. На верхних этажах актовый зал допускается располагать при условии обеспечения безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями СниП 2.08.02-89\*.

6.19. Столовую рекомендуется размещать на нижних этажах здания поблизости от вестибюля. Допускается размещать столовую на двух смежных этажах: на одном – производственные и складские помещения, на другом – обеденный зал с кухней и моечной.

6.20. При размещении учебно-спортивных и зрелищно-клубных помещений, планировочными средствами следует, обеспечивать возможность их автономного использования.

6.21. В зданиях учебных учреждений, для обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, независимо от их этажности рекомендуется предусматривать лифты.

6.22. При размещении общежитий на участке учебного учреждения допустимо их размещение в едином объеме с учебными помещениями или в отдельном здании. Общежитие должно иметь отдельные вход и выход.

6.23. Отдельно стоящие здания общежитий проектируются по СниП 2.08.01-89\*.

6.24. Объединение учебного здания с общежитием является предпочтительным, т.к. исключает дублирование ряда помещений общего назначения (клубно-кружковой работы, столовой, спортзала, административно-служебных вспомогательных и других помещений), обеспечивает сокращение площади участка и общей площади здания до 20%.

6.25. Перечень помещений, которые допускается размещать в подвальном и цокольном этажах, приведен в СниП 2.08.02-89\*.

6.26. Размещение в основном учебном здании помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов не допускается.

## **7. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ**

### **Учебные помещения для теоретических занятий.**

7.1. Учебные помещения для теоретических занятий включают:

- кабинеты и лаборатории общеобразовательного, общепрофессионального и специального циклов;
- групповые и поточные (лекционные) аудитории.

7.2. Состав учебных помещений для теоретических занятий определяется в соответствии с учебными планами и программами, исходя из условий проведения занятий в одну смену.

7.3. Проектирование учебных кабинетов, лабораторий и групповых аудиторий рекомендуется осуществлять с учетом эргонометрических параметров, приведенных на рис.1 настоящего Выпуска Рекомендаций.

7.4. При учебных кабинетах, компьютерных классах и лекционных аудиториях вместимостью более 75 мест рекомендуется предусматривать, препараторские площадью не менее  $18\text{ м}^2$ .

7.5. При учебных лабораториях следует предусматривать лаборантские площадью не менее  $32\text{ м}^2$ .

7.6. Кабинет гостиования рекомендуется принимать площадью не менее  $36\text{ м}^2$ .

7.7. Залы дипломного и курсового проектирования должны рассчитываться на 30% от числа дипломников. Рекомендуемая вместимость залов составляет от 12 до 50 мест.

7.8. В соответствии с заданием на проектирование в учебных помещениях предусматриваются условия для обучения студентов с нарушениями опорно-двигательной системы. Состав, площади и планировка таких помещений определяются СНиП 35-01-2001 и СП 35-101-2001.

7.9. Планировка учебных кабинетов, лабораторий, групповых и полугрупповых аудиторий должна обеспечивать боковое освещение учебных мест естественным светом с левой стороны, или смешанное освещение – верхнее с боковым. Освещение только верхним естественным светом, допускается в

лекционных аудиториях вместимостью более 100 мест, залах курсового и дипломного проектирования.

7.10. При проектировании компьютерных классов следует руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

7.11. Объем воздуха лекционных аудиторий, при отсутствии принудительного вентилирования, должен составлять не менее  $4 \text{ м}^3$  на 1 место.

7.12. Препараторские при лекционных аудиториях и компьютерных классах должны иметь не менее двух выходов: один – в аудиторию, другой – в коридор (рекреацию).

7.13. В лекционных аудиториях вместимостью до 75 мест включительно допускается устройство горизонтального пола.

7.14. Уровень пола перед доской лекционных аудиторий, лабораторий и учебных кабинетов может быть поднят на высоту до 30 см. над уровнем остальной горизонтального пола. Ширина повышенной части пола должна составлять не менее 150 см. ширина прохода между повышенной частью и первым рядом мест – не менее 110 см.

7.15. В аудиториях с амфитеатром при наличии демонстрационного стола, пол от меловой доски до второго ряда мест должен быть горизонтальным.

7.16. Лекционные аудитории вместимостью до 75 мест рекомендуется размещать в блоке (зоне) учебных помещений. Аудитории большей вместимости – в блоке общественно-бытовых помещений.

7.17. Проектирование лекционных аудиторий рекомендуется осуществлять с учетом эргономических параметров, приведенных на рис.2 настоящего Выпуска Рекомендаций.

7.18. Учебные помещения общих и специальных дисциплин начального и среднего профессионального образования рекомендуется группировать по кафедральному принципу.

7.19. В структуре учреждений начального и среднего профессионального образования рекомендуется предусматривать следующие кафедры:

- общеобразовательных дисциплин,
- иностранного языка,
- информатики и вычислительной техники (информационных технологий),
- общей физической подготовки,
- естественно-научных дисциплин,
- общетехнических дисциплин,
- социально-гуманитарных дисциплин,
- специальных дисциплин (в зависимости от количества и состава специальностей)

7.20 В составе помещений кафедр рекомендуется предусматривать кабинет заведующего кафедрой – 18 м<sup>2</sup>, кабинеты преподавателей из расчета 4 м<sup>2</sup> на рабочее место, учебно-методический кабинет – 54 м<sup>2</sup>

7.21 Кабинеты и лаборатории общетехнических и специальных дисциплин, оснащенные тяжелым крупногабаритным оборудованием, рекомендуется размещать в блоке с учебно-производственными мастерскими

7.22 Рекомендуемые удельные показатели площади учебных помещений для теоретических занятий приведены в Приложении 4 к настоящему Выпуску Рекомендаций

7.23 Примеры планировки учебных помещений для теоретических занятий приведены на рис. 3-8 настоящего Выпуска Рекомендаций

### **Учебно-спортивные помещения**

7.24 Размеры и устройство спортивных залов, бассейнов и вспомогательных помещений при них определяются в соответствии с требованиями СП 31-112-2004, СП 31-113-2004 и СанПиН 2 1 2 1188-03

7.25 Состав спортивных помещений учреждений начального и среднего профессионального образования определяется заданием на проектирование в зависимости от величины расчетного контингента и учебной программы физвоспитания. Примерный состав спортивных помещений приведен в Приложении 5 к настоящему Выпуску Рекомендаций

7.26 Примерный состав вспомогательных помещений при учебно-спортивных залах приведен в Приложении 6 к настоящему Выпуску Рекомендаций

7.27. В составе вспомогательных спортивных помещений независимо от количества спортивных залов учебного учреждения следует также предусматривать:

– кладовую для хранения спортивного инвентаря открытых спортсооружений площадью не менее 18 м<sup>2</sup>;

– помещения для хранения уборочного инвентаря – не менее 4 м<sup>2</sup>.

Кроме того следует предусматривать кладовую для хранения лыж и коньков: для колледжей с расчетным контингентом до 300 студентов – площадью 30 м<sup>2</sup>, с расчетным контингентом 301-400 студентов – площадью 40 м<sup>2</sup>, с контингентом 401-600 студентов – 60 м<sup>2</sup>, с контингентом 601-1000 студентов – 80 м<sup>2</sup>.

7.28 В игровых и универсальных спортивных залах следует предусматривать зоны для установки:

- спортивных тренажеров;
- помоста для занятий тяжелой атлетикой;
- ринга для занятий боксом;
- ковра для занятий борьбой.

7.29 Вход в спортивный зал из раздевальных комнат должен быть организован непосредственно, либо через обособленный от других помещений коридор.

7.30 Допускается объединение спортивных залов в единый трансформируемый зал-манеж (суммарной площади) и объединение вспомогательных помещений.

7.31. В отдельно стоящих корпусах спортивных залов и бассейна следует предусматривать дополнительный вестибюль с гардеробом.

7.32 При спортивных залах допускается предусматривать стационарные или трансформируемые места для зрителей.

7.33. Необходимость строительства бассейна и его параметры определяются заданием на проектирование, исходя из учебных программ.

7.34. На группу учреждений начального и среднего профессионального образования должен предусматриваться учебный тир. Дистанция стрельбы и число стрелковых мест определяется заданием на проектирование.

7.35. По заданию на проектирование в спортивных залах может предусматриваться специальное тренажерное оборудование, предназначенное для занятий инвалидов.

### **Зрелищно-клубные помещения**

7.36. К зрелищно-клубным помещениям относятся: актовый зал с эстрадой и вспомогательными помещениями, фойе - танцевальный зал со вспомогательными помещениями, клубно-кружковые комнаты со вспомогательными помещениями.

7.37. Количество мест в актовом зале принимается равным  $\frac{1}{3}$  от расчетного контингента обучающихся (студентов) учебного учреждения.

7.38. Площадь актового зала без эстрады определяется из расчета 0,65  $\text{м}^2$  на одно место в зале.

7.39. При проектировании актовых залов с подъемом пола высотой в этаж следует предусматривать эвакуацию  $\frac{2}{3}$  зрителей через нижний этаж, и  $\frac{1}{3}$  зрителей – через верхний этаж.

7.40. Балконы актовых залов вместимостью более 50 мест должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

7.41. Требования к проектированию актовых залов принимаются в соответствии со СНиП 2.08.02-89\* и Пособием по проектированию культурно-зрелищных учреждений.

7.42. Площадь фойе – танцевального зала определяется из расчета 0,2 $\text{м}^2$  на одно место в зале.

7.43. При проектировании клубно-кружковых помещений допускается вынесение комнат для технического творчества из клубного блока и приближение их к учебно-производственным мастерским.

7.44. Примерные состав и площади зрелищно-клубных помещений приведены в Приложении 7 к настоящему Выпуску Рекомендаций.

### **Помещения библиотеки**

7.45. Библиотеку следует размещать изолированно от актового и спортивного залов, столовой и учебно-производственных мастерских.

7.46 Библиотека должна иметь отдельный служебный вход.

7.47. Антресоли в читальных залах должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

7.48. В библиотеке следует предусматривать условия для работы студентов с электронными носителями информации и интернетом (медиатеку) с использованием оснащенных компьютерами индивидуальных кабин. Индивидуальные кабины рекомендуется размещать в специально выделенной зоне читальных залов. Количество оснащенных кабинами читательских мест, рекомендуется принимать не более 30% от общего количества читательских мест библиотеки.

7.49. Устройство прохода через помещения библиотеки в другие помещения учебного учреждения не допускается.

7.50. В колледжах – территориально-отраслевых и программно-отраслевых комплексах, библиотека может предусматриваться, как в каждом отделении колледжа, так и при головном отделении, как объединенная библиотека, а также – в сочетании этих двух вариантов Выбор варианта устройства библиотеки определяется при разработке задания на проектирование.

7.51. Библиотеки учреждений начального и среднего профессионального образования проектируется из расчета количества читателей, равного сумме 100% расчетного контингента студентов и 100% количества преподавателей.

7 52 Количество читательских мест библиотеки определяется из расчета не менее 9% от количества читателей

7 53 Величина книжного фонда библиотеки укрупнено принимается из расчета 50 единиц на 1 читателя

7 54 При реконструкции и расширении существующих библиотек учебных учреждений площадь книгохранилища следует принимать с учетом реального книжного фонда, но не менее расчетной

7 55 Площадь читального зала следует принимать из расчета не менее 2,4 м<sup>2</sup> на 1 обычное читательское место и не менее 6,0 м<sup>2</sup> на 1 индивидуальную кабину

7 56 Площадь помещений закрытого хранения книжного фонда следует принимать из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1000 единиц хранения

7 57 Площадь помещений открытого хранения книжного фонда следует принимать из расчета не менее 4,5 м<sup>2</sup> на 1000 единиц хранения

7 58 Примерные площади основных групп помещений библиотек учреждений начального и среднего профессионального образования приведены в Приложении 8 к настоящему Выпуску Рекомендаций

#### **Помещения административно-хозяйственного и общественного назначения.**

7 59 Помещения административно-хозяйственного и общественного назначения рекомендуется размещать на нижних этажах зданий поблизости от весибюля и общих коммуникаций

7 60 Состав помещений административно-хозяйственного и общественного назначения определяется заданием на проектирование, исходя из организационной структуры учебного учреждения

7 61 Примерный состав площади административно-хозяйственных помещений приведены в Приложении 9 к настоящему Выпуску Рекомендаций

7.62. Помещения сгоршего мастера и мастеров производственного обучения рекомендуется размещать в блоке учебно-производственных мастерских.

7.63. Для кабинета директора и заместителя директора по учебной работе, а также, - для кабинетов заместителей директора по направлениям деятельности допускается предусматривать общую приемную.

7.64. Примерный состав и площади помещений общественного назначения приведены в Приложении 10 к настоящему Выпуску Рекомендаций.

7.65. При проектировании территориально-отраслевых и программно-отраслевых колледжей комплексов, площади помещений объединенной бухгалтерии, объединенного отдела кадров, объединенного штаба ГО, психологической службы и других объединяемых подразделений (кроме архива) следует рассчитывать по формуле  $\Sigma \times 0,7$ , где  $\Sigma$  – сумма площадей таких помещений, условно определенных для каждого из отделений комплекса.

7.66. Площадь объединенного архива территориально или программно-отраслевого комплекса следует определять как сумму площадей архивов отделений учебного учреждения.

### **Предприятия общественного питания**

7.67. Основным видом предприятия общественного питания в учреждениях начального и среднего профессионального образования является столовая. Состав и площади помещений столовой определяются заданием на проектирование.

7.68. Столовая включает: обеденные залы (для обучающихся студентов и преподавателей), производственные, складские и административные помещения.

7.67. Площадь обеденных залов (без раздаточной) определяется из расчета  $1,3 \text{ м}^2$  на одно место в зале.

7.68. Площадь обеденного зала, требуемая для размещения I инвалида – колясочника составляет  $3,2 \text{ м}^2$ .

7 69 Количество мест в обеденных залах следует принимать из расчета –  $\frac{1}{3}$  расчетного контингента обучающихся (студентов)

7 70 Площадь обеденных залов для преподавателей принимается для учреждений с расчетным контингентом до 600 студентов –  $18 \text{ м}^2$ , свыше 600 студентов –  $24 \text{ м}^2$

7 71 При обеденных залах должны предусматриваться умывальники из расчета – 1 умывальник на 20 мест в обеденном зале, но не менее одного

7 72 Планировочная структура и оборудование производственных помещений столовой принимается в зависимости от принципа работы с готовой – на сырье или на полуфабрикатах и определяется при составлении задания на проектирование

7 73 Столовые, работающие на готовой продукции или полуфабрикатах высокой степени готовности, а также столовые, работающие на сырье, вместимостью не более 50 мест, рекомендуется проектировать встроенным в учебный корпус. Столовые, работающие на сырье, вместимостью более 50 мест, рекомендуется проектировать присоединенными к учебным корпусам или в отдельно стоящих зданиях связанных с учебными корпусами отапливаемыми переходами.

7 74 Наибольшее расстояние от отдельно стоящей столовой до учебных и учебно-производственных корпусов не должно превышать 300 м

7 75 Состав и площади производственных, складских и административных помещений столовых определяются на основании МГСН 4 14-98 и СанПиН 2 4 3 1186-03.

#### **Вспомогательные помещения**

7 76 Состав и площади вспомогательных помещений, а также – количество приборов в уборных и душевых определяются заданием на проектирование, а также - приложением 11 к настоящему Выпуску Рекомендаций.

7.77. Туалеты для преподавателей и персонала следует предусматривать при каждом туалете для студентов и оборудовать писсуаром, унитазом и умывальником.

7.78. При женских туалетах следует предусматривать кабины личной гигиены женщин площадью не менее  $3\text{ м}^2$ , оснащенные гигиеническим душем, унитазом и умывальником.

7.79. Помещения для хранения домашней и рабочей одежды, оснащенные душевыми, рекомендуется размещать при учебно-производственных мастерских.

7.80. Помещения, медицинского обслуживания рекомендуется размещать на нижних этажах, proximity от спортивных и учебно-производственных помещений.

### **Общежития**

7.81. Состав и площади помещений общежитий и находящихся в них подразделений культурно-бытового обслуживания обучающихся (студентов) рекомендуется принимать по СНиП 2.08.01-89\*.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

8.1. Объемно-планировочные решения зданий учреждений начального и среднего профессионального образования должны соответствовать противопожарным требованиям СНиП 21-01-97\* и СНиП 2.08.02-89\*.

8.2. Сквозные проезды в зданиях учреждений начального и среднего профессионального образования должны иметь ширину не менее  $3,5\text{ м}$  и высоту – не менее  $4,25\text{ м}$ .

8.3. Ширина коридоров, обеспечивающих доступ к учебным помещениям, а также – переходов между зданиями учреждений начального и среднего профессионального образования должна быть не менее  $2,2\text{ м}$ . Ширина других коридоров – не менее  $1,4\text{ м}$ .

8.4. Ширина рекреаций при одностороннем расположении учебных кабинетов, лабораторий и аудиторий должна составлять не менее 2,8 м, а при двухстороннем расположении этих помещений – не менее 4,0 м.

8.5. Ширина выходов из учебных помещений с числом учащихся 15 и более человек, должна быть не менее 0,9 м.

8.6. Планировка учебных помещений, в которых предусматривается пребывание студентов – инвалидов с недостатками опорно-двигательной системы, должна обеспечивать разворот инвалидной коляски, требующий в плане свободной окружности диаметром 1,5 м

8.7 В дверных проемах учебных помещений, где предусматривается пребывание студентов – инвалидов с недостатками опорно-двигательной системы, следует исключить пороги. Допускается установка резиновых порогов.

8.8. Из подвальных и цокольных этажей здания учреждений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать не менее двух выходов непосредственно наружу. При необходимости, сообщение к помещениям первого этажа предусматривать через отдельные лестничные марши, не связанные с общими лестничными клетками.

8.9. Условия эвакуации людей, инженерные решения, пожарная безопасность конструкций и элементов зданий, а также – применяемые строительные материалы должны соответствовать требованиям СНиП 21-01-97\* и СНиП 2.08.02-89\*.

8.10. Пожарные краны следует размещать в соответствии со СНиП 2.04.01-85\*.

8.11. Проектирование систем тепловой и дымовой пожарной сигнализации, а также – системы автоматического пожаротушения следует осуществлять с учетом НПБ 104-03, НПБ 88-01\* и НПБ 110-03.

## **9. ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОСНАЩЕНИЮ ЗДАНИЙ**

9.1 При проектировании учебных кабинетов лабораторий и аудиторий следует предусматривать следующие функциональные зоны.

- зону преподавателя,
- зону студентов,
- зону хранения учебных материалов и пособий,
- зону учебной экспозиции

9.2 Место преподавателя оборудуется столом и стулом, а также в зависимости от вида учебного помещения, - демонстрационным столом, пультом управления ТСО и зашториванием, компьютером

9.3. Рабочие места студентов в учебных кабинетах, оснащенных персональными компьютерами и кабинете черчения оборудуются одноместными столами, а в лингафонных кабинетах – одноместными столами или индивидуальными кабинами. В остальных учебных кабинетах лабораториях, групповых и полугрупповых аудиториях – двухместными столами Эргономические параметры расстановки мебели и оборудования в названных помещениях приведены на рис.1 настоящие о Выпуске Рекомендаций

9.4 Рабочие места в лекционных аудиториях оборудуются индивидуальными пюпитрами Эргонометрические параметры расстановки мебели и оборудования в лекционных аудиториях приведены на рис.2 настоящих Рекомендаций

9.5 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению учебно-производственных помещений учреждений начального и среднего профессионального образования приводятся в Выпуске 2 настоящих Рекомендаций

9.6 При проектировании и оснащении учебно-спортивных помещений и бассейнов следует руководствоваться СНиП 31-112-2004 и СП 31-113-2004

9.7. При планировке зрелищно-клубных помещений, помещений библиотеки, столовой, административно-хозяйственного и общественного назначения следует руководствоваться СНиП 2.08.02-89\* и пособиями к нему.

### **Естественное и искусственное освещение**

9.10. Естественное и искусственное освещение помещений учреждений начального и среднего профессионального образования проектируется в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95\*.

9.11. Планировка учебных кабинетов, лабораторий и аудиторий, размещение в них мебели и оборудования должны осуществляться с учетом бокового освещения рабочих мест студентов естественным светом с левой стороны.

9.12. При недостаточности бокового естественного освещения в учебных помещениях допускается предусматривать дополнительное верхнее естественное освещение или дополнительное искусственное освещение, совмещенное с естественным.

9.13. В учебных помещениях, оснащенных персональными компьютерами, в аудиториях вместимостью 100 и более мест, в залах курсового и дипломного проектирования допускается предусматривать только верхнее, естественное освещение.

9.14. Требования к проектированию различных вариантов освещения учебных помещений принимаются по СНиП 23-05-95\* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

9.15. Ориентацию окон залов и кабинетов черчения, рисунка, дипломного и курсового проектирования, а также – технических помещений столовой следует принимать - на север, северо-восток или северо-запад, ориентацию учебных помещений, оснащенных персональными компьютерами - на север или северо-восток. При другой ориентации указанных помещений, окна должны быть защищены от прямого солнечного света. Ориентацию окон

остальных учебных помещений рекомендуется принимать - на юг, юго-восток или восток

9 16 Инсоляция учебных помещений предусматривается в соответствии с СанПиН 2 2 1/2 1 1 1076-01

9 17 При освещении коридора естественным светом с одного торца, длина его не должна превышать 24 м, при освещении с двух горцов – 48 м, при большой длине коридора следует предусматривать световые карманы. Расстояние между световыми карманами не должно превышать 24 м, а между световым карманом и окном в торце коридора – 36 м.

9 18 Допускается освещать коридоры вторым светом путем устройства светопрозрачных проемов или фрамуг в перегородках

9 19 Помещения, в которых используются средства проекции на экран, должны быть оборудованы устройствами зашторивания светопроеемов

### **Водоснабжение и канализация**

9.20. В зданиях учреждений начального и среднего профессионального образования должны быть предусмотрены хозяйственно-питьевое противопожарное и горячее водоснабжение, канализация и водостоки в соответствии со СНиП 2 04 01-85\*

9 21 Подводка холодной воды должна предусматриваться к раковинам лабораторных столов в лабораториях общеобразовательных и специальных дисциплин, к смывным бочкам уборных, в помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря

9 22 Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться к раковинам в кабинетах черчения, изобразительного искусства, залах курсового и дипломного проектирования, клубных помещениях технического и художественного творчества, учебно-производственных мастерских, учительской, столовой, кухне и помещениях технического персонала, к водоразборным кранам, предназначенным для хозяйственных нужд; к душевым кабинам и приборам кабин личной гигиены женщин, к умывальникам уборных

и медицинского пункта; к оборудованию столовых и буфетов, к которому подводка холодной и горячей воды предусматривается технологическими требованиями.

9.23. Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов, не должна превышать 55  $^{\circ}\text{C}$ .

9.24. Внутреннюю канализацию для отвода хозяйственно-бытовых и лабораторных сточных вод рекомендуется проектировать объединенной.

#### **Отопление, вентиляция и кондиционирование.**

9.25. Отопление и вентиляцию зданий учреждений начального и среднего профессионального образования следует проектировать в соответствии со СНиП 41-01-2003.

9.26. На вводах тепловых сетей в здания в соответствии со СНиП 41-02-2003 допускается предусматривать помещения для тепловых пунктов (ЦТП и ИТП).

9.27. Не допускается размещение тепловых пунктов и насосных под учебными помещениями и библиотекой.

9.28. Тип системы отопления (водяное, воздушное или воздушное смещенное с приточной вентиляцией) определяется заданием на проектирование на основании СНиП 41-01-2003 в зависимости от функционального назначения помещений.

9.29. Расчетную температуру наружного воздуха следует принимать в соответствии со СНиП 41.01-2003.

9.30. Вентиляция помещений учреждений начального и среднего профессионального образования в зависимости от их назначения осуществляется механическим (принудительным) или естественным (через оконные проемы) способами.

9.31. Механическая вытяжная вентиляция предусматривается: в лабораториях общеобразовательных и специальных дисциплин, в которых проводится работа с вредными веществами и моечных лабораторной посуды (вы-

тяжные шкафы); в учебно-производственных мастерских; в лекционных аудиториях вместимостью 75 и более мест; в актовых залах; в бассейнах; обеденном зале и кухне столовой; медпункте; гардеробной; кинопроекционной; уборных; помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря.

В остальных помещениях предусматривается естественная вентиляция.

9.32. В лабораториях профессионального цикла и учебно-производственных мастерских, работа в которых связана с выделением вредных веществ пыли или повышенного тепла (электросварка, электромонтажные работы, резка металла и т.д.), помимо общей предусматривается местная механическая вентиляция – рабочие столы оборудуются местными отсосами воздуха.

9.33. Расчетные параметры температуры воздуха и воздухообмена помещений различного функционального назначения принимаются в соответствии со СНиП 2.08.02-89\*, СанПиН 2.4.3.1186-03 и Приложением 12 к настоящему Выпуску Рекомендаций.

9.34. Кондиционирование помещений учреждений начального и среднего профессионального образования допускается осуществлять с использованием сплит - систем в соответствии заданием на проектирование и техническими условиями их эксплуатации, при условии согласования с органами госсанэпиднадзора.

### **Электротехнические устройства**

9.35. Системы электрооборудования и электроосвещения зданий учреждений начального и среднего профессионального образования и их территории проектируются в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и СНиП 23-05-95\*.

9.36. Люминесцентные светильники в учебных помещениях должны оснащаться пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума и лампами рассеянного света.

9.37. В учебных помещениях следует предусматривать не менее трех электрических розеток, размещаемых на разных стенах. Для размещения электророзеток не рекомендуется использовать наружные стены

9.38. Электророзетки в учебных помещениях рекомендуется устанавливать на высоте 0,2 м, а электровыключатели - на высоте 1,8 м от пола.

9.39. Электрощитовые рекомендуется размещать в подвале или на 1 этаже

9.40. Городские и местные телефонные сети учебных учреждений проектируются в соответствии с Нормами технического проектирования, утвержденными Министерством связи Российской Федерации. Аппараты городской и местной телефонной сети рекомендуется предусматривать в кабинетах директора и его заместителей, руководителей отделений и других структурных подразделений колледжей, бухгалтерии, библиотеке, столовой, кабинете врача, комнатах персонала.

9.41. Радиоточки городского и местного вещания следует предусматривать в учебных помещениях и других помещениях массового пребывания студентов, преподавателей и сотрудников. Для местного радиовещания следует предусматривать радиоузел - дикторскую.

9.42. Телевизоры городской и местной телевизионной сети следует размещать в учебных и основных административно-хозяйственных помещениях

9.43 Установка электрочасов предусматривается в вестибюле, фойе, актовом, спортивном и обеденном залах, учебных мастерских.

9.44. Установка электрозвонков предусматривается в вестибюлях и рекреациях.

9.45. Для персональных компьютеров преподавателей, сотрудников рекомендуется устройство выделенных линий выхода в Интернет и объединение в единую компьютерную сеть.

9.46. Устройствами охранной сигнализации рекомендуется оснащать: кабинетарию и кабинет директора, бухгалтерию, кассу, отдел кадров, меди-

цинский пункт, общеобразовательные и специальные лаборатории с лаборантскими, книгохранилище библиотеки, электрощитовую, кладовые учебно-производственных мастерских, другие помещения, где сосредоточены материальные ценности и вредные вещества. Проектирование системы охранной сигнализации следует осуществлять на основе рекомендаций ГУВД г. Москвы.

9.47. Проектирование систем пожарной сигнализации следует осуществлять, в соответствии с п.8.11 настоящих Рекомендаций.

9.48. Молниезащита учебных учреждений должна предусматриваться при размещении на крыше телевизионных антенн и стоек телефонной сети в соответствии с РД 34.21.122-87.

#### **Отделка помещений.**

9.49. Отделка помещений должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в зависимости от их назначения.

9.50. Применение полимерных материалов и видов отделки допускается по согласованию с ТУ Роспотребнадзора г. Москвы и Управлением государственного противопожарного надзора ГУ МЧС России по г. Москве.

#### **Энергосбережение.**

9.51. Здания учреждений начального и среднего профессионального образования проектируются с учетом требований энергосбережения в соответствии с МГСН 2.01-99.

**Примерные площади участков учреждений начального и среднего профессионального образования**

Отрасли образовательных учреждений	Условия размещения	Площадь участка в зависимости от расчетного контингента студентов, га			
		до 300 студ	400 студ	600 студ	1000 студ
Экономика и управление	На свободной территории	1,5	1,7	2,1	2,8
Информатика и вычислительная техника					
Культура и искусство					
Педагогика	В затесненной застройке	1,0	1,2	1,5	2,2
Библиотечное дело					
Социальное обслуживание					
Остальные *	На свободной территории	2,2	2,5	3,0	4,0
	В затесненной застройке	1,7	1,9	2,3	3,2

**П р и м е ч а н и я**

- Указанные площади определены для основных зон участка без учета жилой зоны,
- Для промежуточных значений расчетных контингентов величины площади участков принимаются по интерполяции

\* Учебные учреждения этих отраслей имеют дополнительную учебно-производственную зону

**Примерный состав открытых плоскостных спортивных сооружений учреждений начального и среднего профессионального образования**

Открытые плоскостные спортивные сооружения	Количество открытых плоскостных сооружений при расчетном контингенте обучающихся, шт.			
	до 300	301-400	401-600	601-1000
Спортивдро с круговой беговой дорожкой (250 м) и секторами для прыжков и метания	1	1	1	1
Площадки для игр				
волейбол	1	1	2	2
баскетбол	1	1	1	1
ручной мяч	—	—	1	1
городки	—	—	1	1
бадминтон	—	—	1	1
настольный теннис	1	1	1	1
Площадка для гимнастики	1	1	1	1
Полоса препятствий	1	1	1	1

**П р и м е ч а н и я**

1 Состав открытых плоскостных спортсооружений определяется заданием на проектирование

2 При размещении учебного учреждения в застроенной городской зоной состав спортсооружений может быть сокращен в зависимости от величины предоставленного участка

**Варианты блокировки основных групп помещений при различных  
объемно-планировочных решениях зданий**

Функциональные группы помещений	Компактное решение		Блочные решения						
	единичное	блок облекжкия	традиционное			с выделенным блоком *			
			учебный	учебно-производственное	общественно-бытовой	название блоков	жилой	учебный	учебно-производственное
Учебные	●		●				●		
Учебно-производственные	●			●				●	
Учебно-спортивные	●				●				●
Зрелищно-клубные	●				●				●
Библиотека	●				●				●
Административно-хозяйственные	●				●				●
Столовая	●				●				●
Жилые	●	(●)				●			●

П р и м е ч а н и е . Жилой блок предусматривается при необходимости

\* Назначение выделенного блока указано в п 6 4 настоящих Рекомендаций

**Рекомендуемые удельные показатели площади учебных помещений**

Помещения	Минимальная площадь, м <sup>2</sup> на место
Кабинеты универсального назначения, лаборатории общеобразовательных и общетехнических дисциплин	2,2
Кабинеты и лаборатории профессионально-технических и специальных дисциплин	2,4
Лаборатории специальных дисциплин	4,0
Аудитории на 12-13 мест	2,5
Аудитории на 25 мест	2,2
Аудитории на 50-150 мест	1,2
Кабинеты иностранного языка, лингафонные кабинеты	2,4
Компьютерные кабинеты, кабинеты информатики и вычислительной техники	6,0
Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования	2,4

**П р и м е ч а н и я**

1 Площади учебных помещений определяются заданием на проектирование, исходя из наполняемости групп и удельных показателей площади

2 Удельные показатели прияты по СНиП 2 08 02-89\*

**Рекомендуемый состав учебно-спортивных залов  
учебных учреждений различной величины**

Залы	Размеры	Количество учебно-спортивных залов при расчетном контингенте			
		до 300 стул.	301-400 стул.	401-600 стул.	601-1000 стул.
Универсальный спортивный зал (гимнастика, спортивные игры, теннис)	36×18	—	—	—	1
Универсальный спортивный зал (спортивные игры, гимнастика)	30×18	—	—	1	—
Специализированный спортив- ный зал (художественная гимна- стика, борьба, бокс и т.п.)	24×15	1	1	1	2
Зал для физкультурно- оздоровительных занятий	(18×12)	—	1	—	1

**П р и м е ч а н и я :**

1. Состав учебно-спортивных помещений определяется заданием на проектирование, исходя из условий проведения занятий обучающихся в залах – не менее 3 часов в неделю (1 час занятий в неделю на открытых спортивплощадках).
2. Допускается объединение расположенных смежно спортзалов с помощью трансформируемой перегородки.
3. Настоящее приложение не распространяется на учебные учреждения со спортивной специализацией

**Примерный состав и площади вспомогательных помещений при спортивных залах**

Помещения	Площадь помещений, м <sup>2</sup> для залов разного типа			
	36×18	30×18	24×15	18×12
Спортивный зал	648	540	360	216
Инвентарная	24	24	18	18
Раздевальные, включены Уборные	<u>212</u> 26,5×8	<u>159</u> 26,5×6	<u>106</u> 26,5×4	<u>106</u> 26,5×4
Душевые	<u>40</u> 20×2	<u>30</u> 15×2	<u>20</u> 10×2	<u>20</u> 10×2
Комната инструкторов	18	15	10	10

**П р и м е ч а н и е** Настоящее приложение не распространяется на учебные учреждения со спортивной специализацией

## Примерный состав и площади зрелищно-клубных помещений

Название помещений	Площадь помещений, м <sup>2</sup> при расчетном контингенте (обуч-ся)			
	до 300 студ.	301-400 студ.	401-600 студ.	601-1000 студ.
Актовый зал с эстрадой	90	110	180	270
Артистические	30	40	50	60
Костюмерные	10	10	$\frac{20}{(10 \times 2)}$	$\frac{20}{(10 \times 2)}$
Киноаппаратная	23	23	23	23
Дикторская - радиоузел	12	12	16	18
Кладовая при эстраде	6	8	12	18
Уборные с умывальником	6 (2 унитаза)	6 (2 унитаза)	6 (2 унитаза)	6 (2 унитаза)
Душевые с раздевальной	8 (2 душа)	8 (2 душа)	16 (4 душа)	16 (4 душа)
Фойе	30	40	60	90
Подсобное помещение при фойе	10	10	10	10
Кладовая мебели	4	4	6	8
Универсальные клубные помещения	60	60	72	90
Помещения технического творчества	30	30	40	50
Помещения художественного творчества	54	54	60	72
Кладовая инвентаря	10	10	10	10

## П р и м е ч а н и я

- Состав и площади зрелищно-клубных помещений определяются заданием на проектирование.
- Настоящее приложение не распространяется на учебные учреждения отраслей культуры и искусства.

**Примерны состав площади основных групп помещений учебной библиотеки**

Группы помещений	Площадь, м <sup>2</sup> при расчетном контингенте (обуч-ся)			
	300	400	600	1000
Помещения обслуживания читателей	195	250	390	615
Помещения книгохранения	60	80	115	190
Служебно-производственные помещения	15	18	24	40

**П р и м е ч а н и я .**

1. Состав и площади помещений учебной библиотеки определяются заданием на проектирование
2. Для промежуточных значений расчетного контингента примерные площади групп помещений учебной библиотеки определяются по интерполяции.

## Примерный состав и площади административно-хозяйственных помещений

Помещения	Площадь помещений, м <sup>2</sup> при расчетном контингенте			
	до 300 студ.	301-400 студ	401-600 студ.	601-1000 студ.
Кабинет директора	24	24	36	36
Кабинеты заместителей директора и заведующего учебной частью *	18	18	18	18
Кабинет заведующего отделением *	12	12	18	18
Кабинет начальника отдела *	9	9	12	12
Приемная директора	9	9	12	12
Учебная часть	12	12	18	18
Методический отдел	24	24	36	36
Преподавательская *	24	24	24	24
Комната старшего мастера	12	12	18	18
Комната мастеров *	18	18	24	30
Кабинет психолога и социолога	12	12	18	18
Отдел кадров	12	12	18	18
Бухгалтерия с кассой	12	12	18	18
Диспетчерская	12	12	12	12
Отдел производственной практики	12	12	18	18
Помещение компьютерной печати	12	12	18	18
Архив	12	18	24	36

Продолжение приложения 9

Помещения	Площадь помещений, м <sup>2</sup> при расчетном контингенте			
	до 300 студ	301-400 студ	401-600 студ.	601-1000 студ
Помещение технического персонала	12	12	18	18
Помещение множительной техники (ксерокопии)	18	18	18	18
Экспедиция	9	12	12	18

**П р и м е ч а н и я**

1 Состав и площади административно-хозяйственных помещений, в т ч количество помещений, помеченных звездочкой (\*), определяются заданием на проектирование

## Примерный состав и площади помещений общественного назначения

Помещения	Площадь помещений, м <sup>2</sup> при расчетном контингенте			
	до 300 студ	301-400 студ	401-600 студ	601-1000 студ
Помещение организации студенческого самоуправления (кабинет деловых игр)	24	24	36	36
Отдел маркетинга с информационно-аналитической группой	24+12	24+12	30+18	30+18
Кабинет бизнес - проектов (творческая мастерская)	24	24	36	36
Кабинет программистов	18	24	30	36
Отдел трудоустройства	12	12	18	18
Кабинет профориентации (профессиональной подготовки) с выставкой работ студентов	54	54	72	72
Приемная комиссия	18	18	24	24
Интернет - клуб	12	12	18	18
Редакционно-издательский отдел (с мини типографией)	24	36	54	72
Центр технических средств обучения	18	24	36	54

Приложение 11

Примерные состав, площади и количество санитарных приборов вспомогательных помещений

Помещения	Расчетный показатель	Площадь, м <sup>2</sup> или количество приборов, шт
Вестибюль и гардероб	1 студент	0,25
Рекреационные помещения	1 студент	0,6
Уборные	—	1 унитаз на 30 женщин, 1 унитаз и 1 писсуар на 40 мужчин; 1 умывальник на 3 унитаза, но не менее одного
Медицинский пункт.		
— кабинет врача	помещение	21
— процедурный кабинет	помещение	18
— физиотерапевтический кабинет	помещение	18
— кабинет зубного врача	помещение	14
— кабинет релаксации	помещение	24
Складские помещения:		
Кладовые, помещения уборочного инвентаря	1 студент	0,12
Помещение для хранения домашней и рабочей одежды	1 рабочее место	0,4
Душевые	—	1 душевая сцена на 15 чел. 1 умывальник на 30 чел.

П р и м е ч а н и е . Вестибюль, гардероб и уборные следует рассчитывать на количество учащихся, находящихся в здании с коэффициентом 1,2, учитывающим преподавательский состав и служебный персонал.

Приложение 12

**Расчетные показатели температуры воздуха и воздухообмена  
в помещениях различного функционального назначения**

Помещения	Температура воздуха С°	Кратность обмена в 1 час	
		Приток	Вытяжка
Учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных веществ, аудитории, залы курсового и дипломного проектирования, помещения административно-хозяйственные и общественного назначения	18	При наполняемости до 30 мест – через фрамуги	
Учебные помещения, оснащенные компьютерами	20	При наполняемости более 30 мест – по расчету, но не менее 20 м <sup>3</sup> /час на 1 чел	
Учебные мастерские	15	20 м <sup>3</sup> /час на 1 чел	
Лаборатории помещения с выделением вредных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами	18	По расчету в соответствии с технологическим заданием	
Лаборатории оснащенные приборами повышенной точности	20	По расчету в соответствии с технологическим заданием	
Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов	18	4	6
Лекционные аудитории, актовый зал	20	20 м <sup>3</sup> /час на 1 чел	
Учебно-спортивные залы	16	По расчету, но не менее 80 м <sup>3</sup> /час на занимающегося	
Залы (помещения) физкультурно-оздоровительного назначения	18	По расчету, но не менее 80 м <sup>3</sup> /час на занимающегося	
Помещения библиотечные (читальные залы, абонемент, помещения комплектования и обработки и другие помещения читательского обслуживания)	18	По расчету, но не менее 20 м <sup>3</sup> на 1 чел.	
Книгохранилище	18	По расчету	
Помещения медпункта	22	-	1,5
Душевые	25	-	5
Умывальные в отдельном помещении	22	-	1

Продолжение приложения 12

Помещения	Температура воздуха С°	Кратность обмена в 1 час	
		Приток	Вытяжка
Раздевальные	22	-	2
Уборные общего пользования	18	100 м <sup>3</sup> /час на 1 унитаз или писсуар	
Уборные индивидуального пользования	18	25 м <sup>3</sup> /час на 1 унитаз или писсуар	
Уборные при раздевальных	25	50 м <sup>3</sup> /час на 1 унитаз или писсуар	
Вестибюль, гардероб	18	-	-
Рекреационные помещения	17	-	-

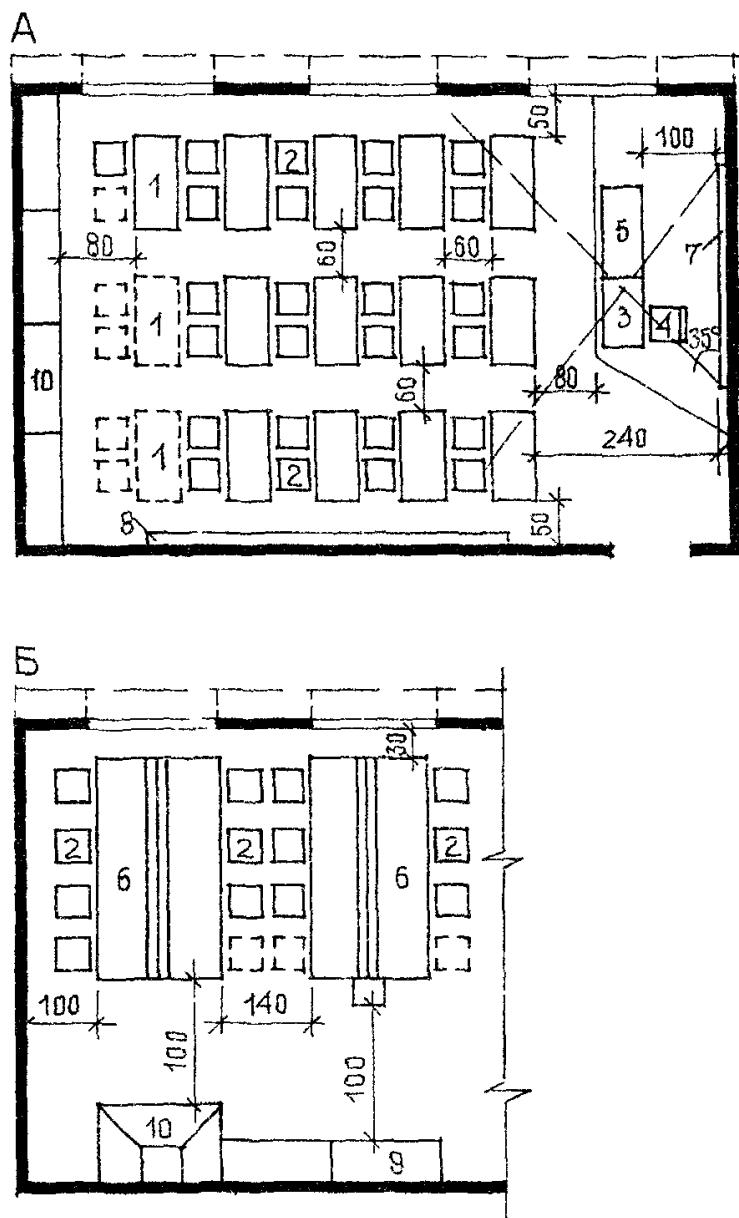


Рис. 1. Минимальные параметры размещения мебели и оборудования в кабинете и лаборатории. А – кабинет, Б – фрагмент лаборатории

1 – стол ученический 2 – стул учащегося, 3 – стол преподавателя, 5 – стол демонстрационный 6 – стол лабораторный, 7 – доска меловая, 8 – щиты экспозиционные, 9 – шкаф, 10 – вытяжной шкаф

**Примечания.**

- Размеры приведены в сантиметрах
- Здесь и далее на рисунках пунктиром показана возможность размещения дополнительных учебных мест

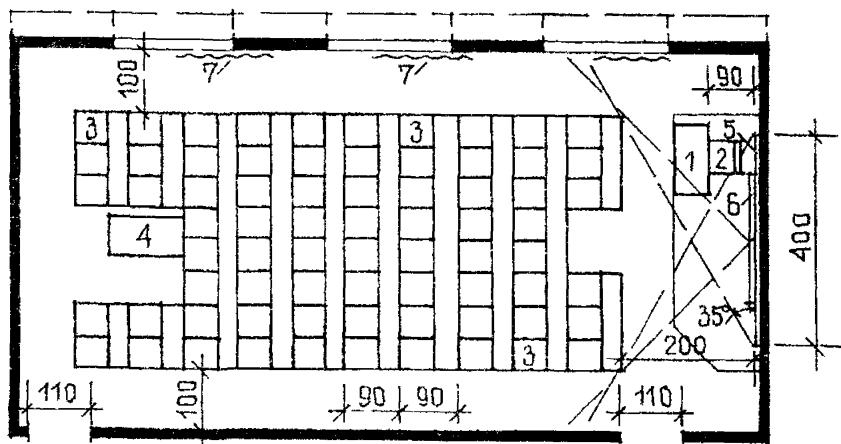
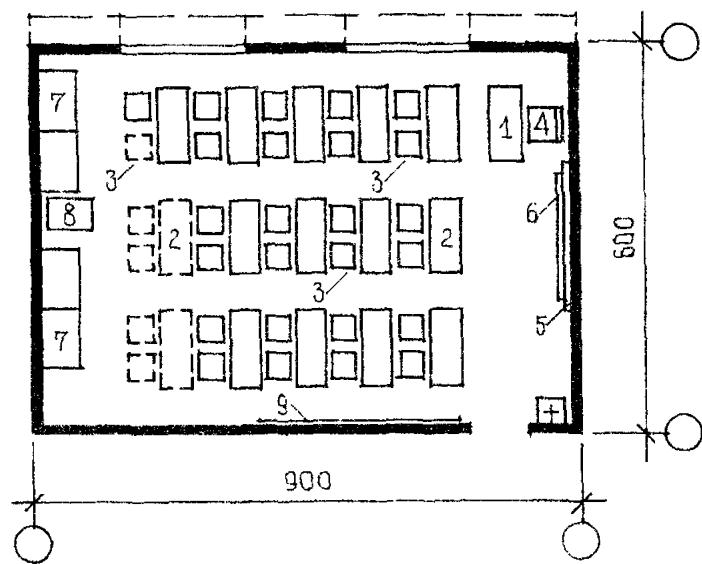


Рис. 2 Минимальные параметры размещения мебели и оборудования в лекционных аудиториях.

1 – стол преподавателя 2 – кресло преподавателя 3 – кресла с пюпитрами 4 – тумба проектора, 5 – доска меловая, 6 – экран 7 – система зашторивания

Примечание: размеры приведены в сантиметрах



**Рис. 3. Планировка кабинета общеобразовательных дисциплин.**  
1 – стол преподавателя, 2 – стол ученический; 3 – стул учащегося;  
4 – стул преподавателя; 5 – доска меловая, 6 – экран; 7 – шкаф  
пристенный, 8 – тумба для проекционных аппаратов; 9 – щиты  
экспозиционные.

**Примечание:** размеры приведены в сантиметрах.

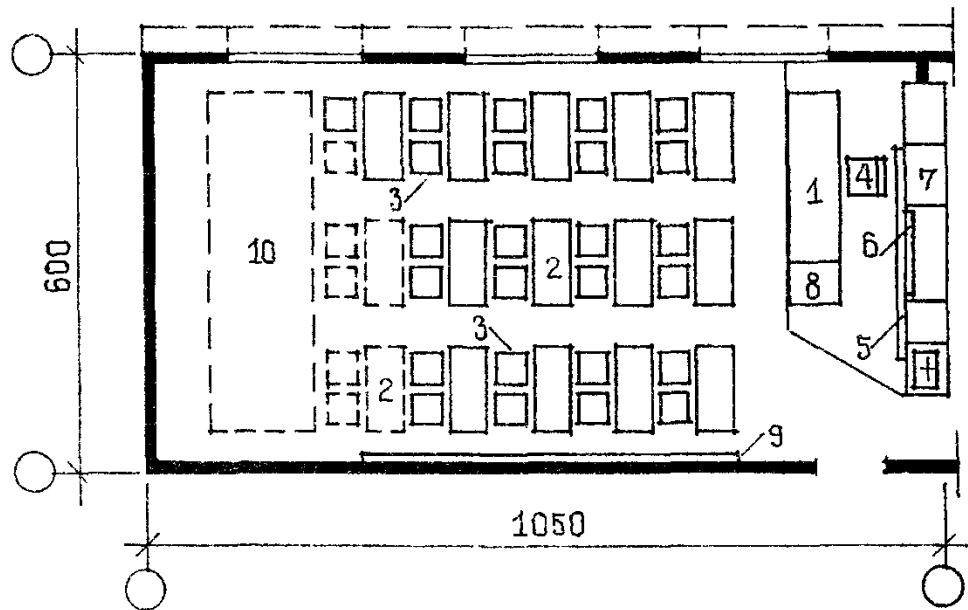


Рис. 4. Планировка кабинета общетехнических и специальных дисциплин.

1 – стол демонстрационный 2 – стол ученический, 3 – стул учащегося, 4 – стул преподавателя, 5 – доска меловая, 6 – экран; 7 – шкаф-перегородка, 8 – тумба для графопроектора, 9 – щиты экспозиционные, 10 – место для моделей и макетов

Примечание: размеры приведены в сантиметрах

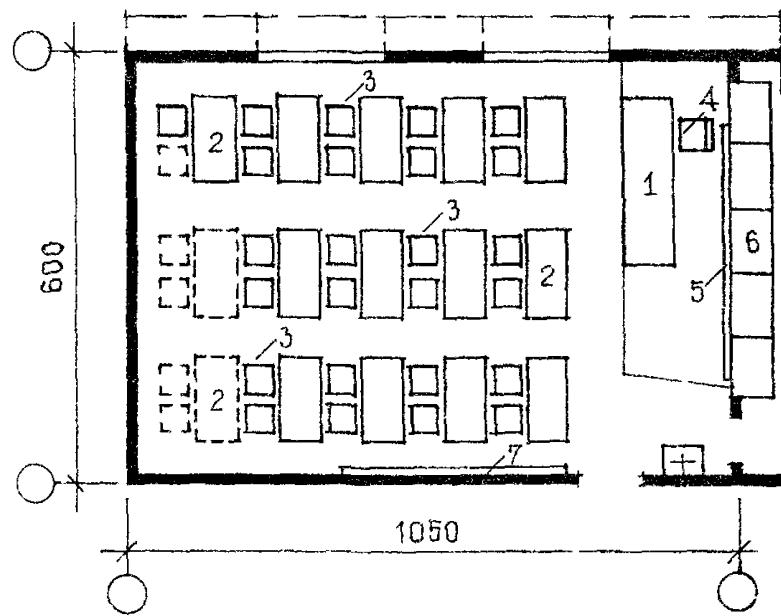


Рис. 5 Планировка лаборатории физики.

1 - стол демонстрационный 2 - стол лабораторный физический, 3 - стул учащегося 4 - стул преподавателя, 5 - доска меловая, 6 - шкаф-перегородка, 7 - щиты экспозиционные

Примечание: размеры приведены в сантиметрах

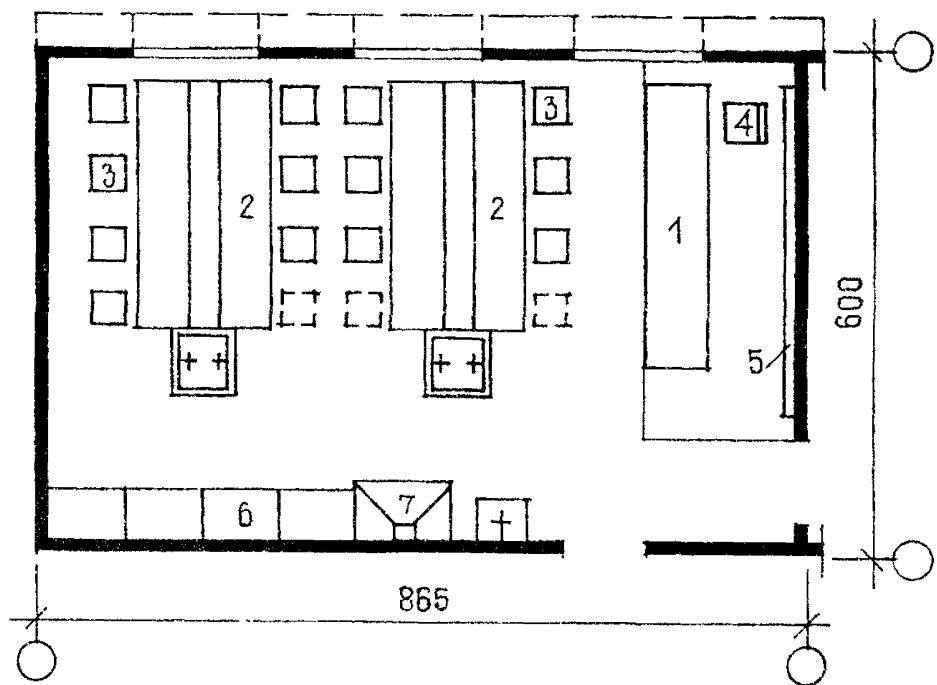


Рис. 6. Планировка лаборатории химии.

1 – стол демонстрационный, 2 – стол лабораторный химический, 3 – стул учащегося, 4 – стул преподавателя 5 – доска меловая, 6 – шкаф пристенный, 7 – шкаф вытяжной

Примечание: размеры приведены в сантиметрах

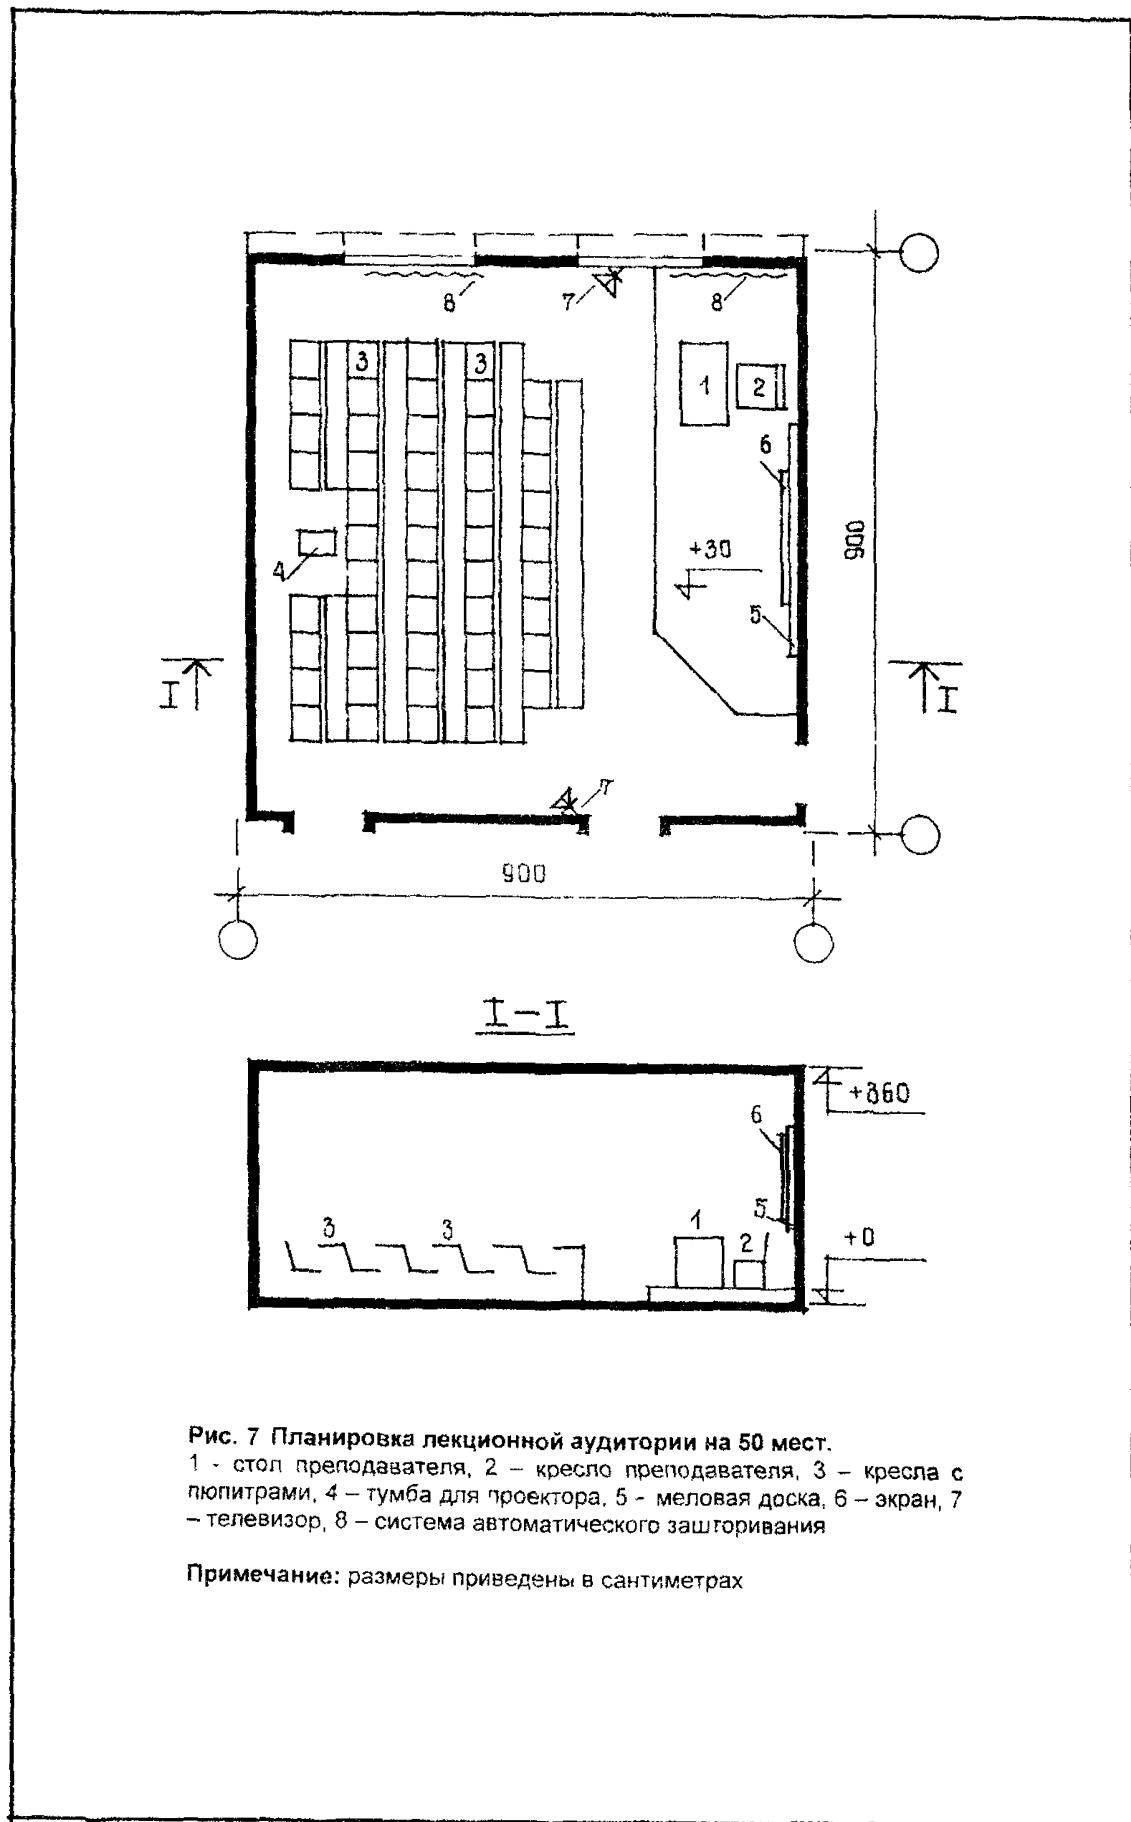


Рис. 7 Планировка лекционной аудитории на 50 мест.

1 - стол преподавателя, 2 - кресло преподавателя, 3 - кресла с люпитрами, 4 - тумба для проектора, 5 - меловая доска, 6 - экран, 7 - телевизор, 8 - система автоматического зашторивания

Примечание: размеры приведены в сантиметрах

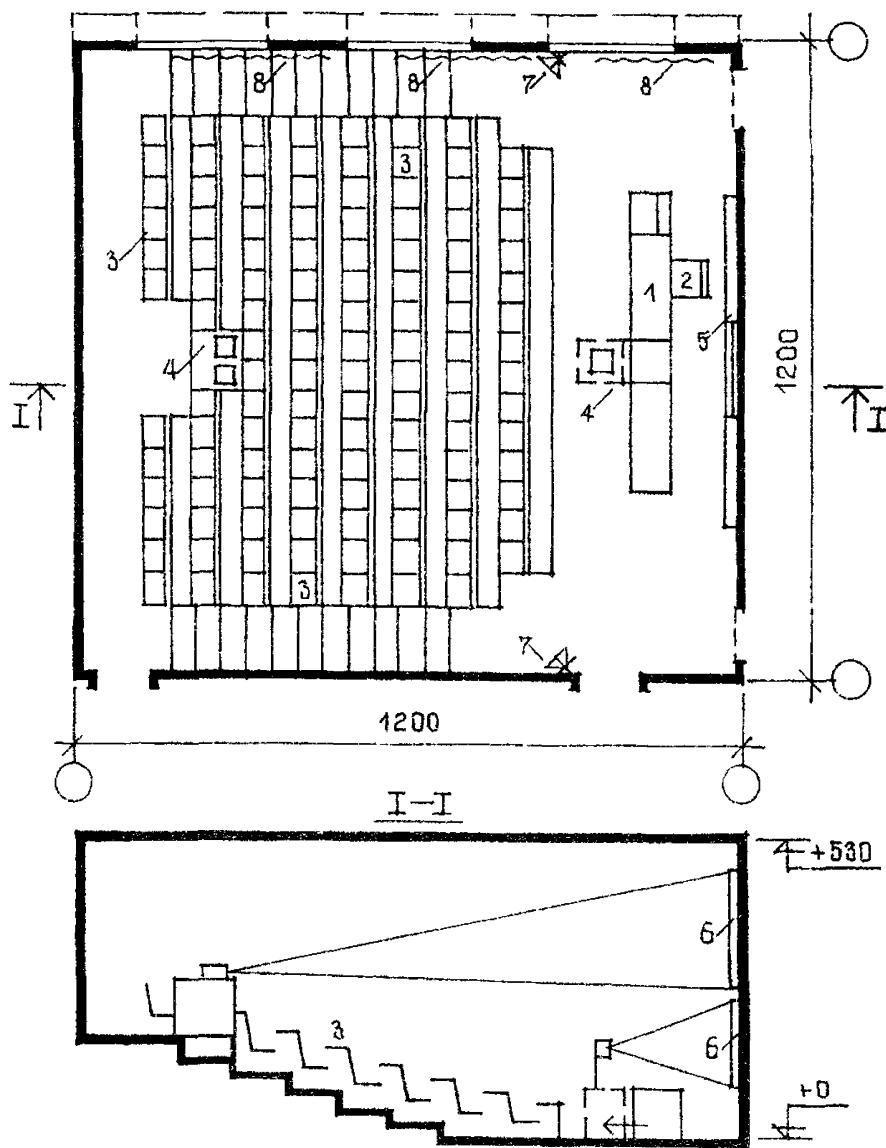


Рис. 8. Планировка лекционной аудитории на 120 мест.

1 – стол преподавателя 2 – кресло преподавателя, 3 – кресла с пюпитрами, 4 – тумба для проектора, 5 – меловая доска, 6 – экран, 7 – телевизор, 8 – система зашторивания

Примечание: размеры приведены в сантиметрах

Научно - техническое издание

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по проектированию учреждений  
начального и среднего  
профессионального образования

**Выпуск 1**  
Общие требования  
Общие и общеобразовательные помещения

**Ответственная за выпуск Бычкова Л. А.**

**ГУП города Москвы «Управление экономических исследований,  
информатизации и координации проектных работ»  
ГУП «НИАЦ»**

125047, Москва Триумфальная пл., д.1

Подписано к печати 17 08 2006 г. Бумага офсетная Формат 60x901/16.

**Право распространения указанного документа принадлежит  
ГУП «НИАЦ». Любые другие организации, распространяющие документ  
нелегально, тем самым нарушают авторские права разработчиков.  
Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме  
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное  
воспроизведение, запись или использование в любой информационной  
системе) без получения разрешения от издателя.**

**За информацией о приобретении нормативно-методической литературы  
обращаться в ГУП «НИАЦ»**

**(125047 г. Москва, Триумфальная площадь, д.1, здание Москомархитектуры,  
бзэтаж, ком.5176)  
Тел.:(495) 251-99-68. Факс: (495) 250-99-28  
e-mail: salamova@mka.mos.ru  
www. mka.mos.ru**

**ГУП «НИАЦ» принимает заказы на разработку  
методических рекомендаций по ценообразованию.**

**Тел.: (495) 250-99-28  
ГУП «НИАЦ» оказывает консультации по применению  
нормативно-методической литературы  
только своим клиентам. Тел.:(495) 250-99-28**

**ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ГУП «НИАЦ»**

1	Временные методические рекомендации по оценке на стадии ТЭО воздействия на окружающую среду (1995)
2	Временное положение о составе мероприятий по предупреждению ЧС в специальном разделе градостроительной документации (2000)
3	Временное руководство по защите от агрессивных воздействий бетонных и железобетонных элементов (2002)
4	Временные экологические требования к автозаправочным станциям на территории г. Москвы (1999)
5	Градостроительный кодекс РФ № 191 ФЗ от 29.12.2004
6	Доп №1 к МГСН 3 01 01 Жилые здания «О размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения»
7	Доп №1 к МГСН 5 01 01 Стоянки легковых автомобилей
8	Закон об авторском праве и смежных правах (с изменениями на 20.07.04)
9	Закон г. Москвы от 27.04.05 №14 «О Генеральном плане г. Москвы (основные направления градостроительного развития Москвы)»
10	Закон г. Москвы от 09.07.03 №50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство реконструкцию объектов»
11	Постановление от 28.09.04 № 671 ПП «Об обеспечении реализации Закона г. Москвы от 09.07.03 №50» (включает «Порядок подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»)
12	Постановление от 28.12.04 №954 ПП «О совершенствовании порядка выдачи Москомархитектурой документов в режиме «одного окна»
13	Постановление от 25.01.05 №43 ПП «О порядке рассмотрения обращений по размещению градостроительных объектов в Москве»
14	Изменения к МГСН 1 01 99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машиномест для объектов жилого общественного и производственного назначения (постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 № 769 ПП)
15	Изменения к МГСН 1 01 99 о нормативах требований по проектированию размещения общественных туалетов на территории города Москвы (постановление Правительства Москвы от 06.09.2005 № 684 ПП)
16	Изменения к МГСН 1 01 99 о территориях морфотипов исторической застройки (постановление Правительства Москвы от 11.10.2005 № 773-ПП)
17	Изменения №1 к МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
18	Изменения №1 к МГСН 4 12 97 Лечебно профилактические учреждения
19	Изменения №1 и Изменения №2 к МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговли <span style="float: right;">цена за одну брошюру</span>
20	Изменения №3 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
21	Изменения №1 к МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания
22	Изменения №2 к МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания
23	Изменения и дополнения №1 к МГСН 5 02 99 Проектирование городских мостовых сооружений
24	Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям (2004)
25	Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений (2001)
26	Инструкция по составу порядку отбора и комплектования проектной документации для территориального страхового фонда документации города Москвы (2005)
27	МГСН 1 01 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
28	Схема расположения морфотипов застройки центральной части города (к МГСН 1 01 99)
29	МГСН 1 02 02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
30	МГСН 1 03 02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пешеходных переходах
31	МГСН 1 04 2005 Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий, комплексов высотных градостроительных комплексов в городе Москве
32	МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях Нормативы по теплозащите и тепловоодоэлектроснабжению
33	МГСН 2 04 97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
34	МГСН 2 06 99 Естественное искусственное и совмещенное освещение
35	МГСН 2 07 01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
36	МГСН 2 08-01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
37	МГСН 2 09 03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
38	МГСН 3 01 01 Жилые здания
39	МГСН 4 01 94 Хосписы
40	МГСН 4 02 94 Дома интернаты для детей инвалидов
41	МГСН 4 03 94 Дома интернаты для инвалидов и престарелых
42	МГСН 4 04 94 Многофункциональные здания и комплексы
43	МГСН 4 05 95 Школы, интернаты для детей инвалидов
44	МГСН 4 06 03 Общеобразовательные учреждения
45	МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
46	МГСН 4 08 97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
47	МГСН 4 09 97 Здания органов социальной защиты населения
48	МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений
49	МГСН 4 11 97 Здания сооружения и комплексы похоронного назначения
50	МГСН 4 12 97 Лечебно-профилактические учреждения
51	МГСН 4 13 97 Предприятия розничной торговли
52	МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания
53	МГСН 4 15 98 Общеобразовательные учреждения для детей сирот
54	МГСН 4 16 98 Гостиницы

55	МГСН 4 17 98 Культурно зреищные учреждения
56	МГСН 4 18 99 Предприятия бытового обслуживания населения
57	МГСН 4 19-2005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и комплексов в Москве
58	МГСН 5 01 01 Стойки легковых автомобилей
59	МГСН 5 02 99 Проектирование городских мостов и сооружений
60	МГСН 6 01 03 Бестраншейная прокладка коммуникации и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования
61	МГСН 6 02 03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
62	МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
63	МГСН 8 01 00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
64	МГСН 301 01 96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве
65	Методическое пособие по применению МГСН 1 01 99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
66	Методические указания по составлению МГСН проектирования зданий и сооружений (ТСН г. Москвы) (2005)
67	Методические рекомендации по составу и учету затрат включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
68	Методика назначения объема инженерно-геологических изысканий (2000)
69	Методика и нормативы для определения затрат на проведение торгов и конкурсов (2000)
70	Методика разработки документов системы качества проектной продукции (этапы СК 4.4) на основе стандартов ИСО 9000
71	Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
72	Методика расчета обеспеченности жилого застроек районов Москвы школами, детскими садами и поликлиниками (2004)
73	МПР 2 2 04 02 01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
74	МПР 2 2 07 98 Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
75	МПР 2 2 08 98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
76	МПР 2 2 16 00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ГПД и ПД
77	МПР 2 3 02 02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей актов линий градостроительного регулирования
78	МПР 3 1 03 93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
79	МПР 3 1 06 97 Сборник БУГс для определения стоимости строительства объектов, возводимых на садоводческих участках
80	МПР 3 1 10 02-04 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве
81	МПР 3 1 12 96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
82	МПР 3 2 01 04 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработки предпроектной и проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в г. Москве
83	МПР 3 2 03 1 2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
84	МПР 3 2 03 1 1 03 Временные рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
85	МПР 3 2 04 02 04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
86	МПР 3 2 05 02 00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
87	МПР 3 2 06 05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей с изменением №1 от 24.05.2005 и изменением №2 от 11.11.2005
88	МПР 3 2 07 02 02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий и сооружений и предприятий
89	МПР 3 2 09 02 00 Рекомендации по определению стоимости работ связанных с согласованием ГПД и ПД для строительства
90	МПР 3 2 12 02 00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых консалтинговых услуг менеджмента и др. услуг
91	МПР 3 2 13 02 00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
92	МПР 3 2 13 1 02 00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
93	МПР 3 2 14 05 Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территории (парки, сады, скверы, бульвары и др.)
94	МПР 3 2 16 02 02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
95	МПР 3 2 18 02 01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г. Москвы (2-я редакция)
96	МПР 3 2 18 02-02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колористики фасадов зданий и сооружений
97	МПР 3 2 19 04 Методические рекомендации по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и
98	МПР 3 2 22 02 00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов

Также в продаже имеются протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении (495) 251 99 58, местный тел. 389, факс (495) 250 99 28

Консультации по применению тел. (495) 250 99 28

Адрес м. Маяковская, Триумфальная пл. д. 1 Здание Москомархитектуры

далее через гардероб до лифта, 5 этаж, ком. 517Б

ПРИЕМНЫЕ ДНИ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ

Часы работы с 10 до 17. Обед с 13 до 13<sup>45</sup>

Для приобретения литературы в НЕ приемные дни необходимо предварительно заказать пропуск по тел. 251 99 58

При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность