

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМАРХИТЕКТУРА

---

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по проектированию  
физкультурно-спортивных  
сооружений  
социально-гарантированного  
обслуживания населения  
г.Москвы

---

**2004**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМАРХИТЕКТУРА

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по проектированию  
физкультурно-спортивных  
сооружений  
социально-гарантированного  
обслуживания населения  
г.Москвы

2004

### Предисловие

1. Разработано ГУП МНИИП объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4» Москомархитектуры (архитектор Емельянова И.А. при участии архитектора Кошевого И. А. ).
2. Подготовлено к изданию Управлением перспективного проектирования, нормативов и координации проектно-изыскательских работ Москомархитектуры.
3. Согласовано с Комитетом физической культуры и спорта города Москвы, Москомархитектурой.
4. Утверждено приказом Москомархитектуры от 14.07.04 г., № 107.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

## Содержание

Стр.

|   |    |
|---|----|
| 1. Область применения.....  | 4  |
| 2. Концептуальные положения социально-гарантированного обслуживания населения Москвы физкультурно-спортивными сооружениями.....   | 5  |
| 3. Номенклатура и основные показатели учреждений.....   | 7  |
| 4. Требования к размещению и участкам комплексов физкультурно-спортивных сооружений учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания .....  | 12 |
| 5. Рекомендуемые составы, габариты и площади физкультурно-спортивных сооружений и вспомогательных помещений учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания .....  | 16 |
| 5.1. Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные помещения....   | 16 |
| 5.2. Вспомогательные помещения .....  | 35 |
| 6. Требования к объемно-планировочным решениям сооружений социально-гарантированного обслуживания.....  | 38 |
| 7. Функционально-технологические схемы основных типов учреждений, примеры архитектурно-планировочных решений учреждений .....   | 41 |
| 8. Ссылки на нормативно-методические документы.....   | 43 |
| Приложение 1. Сводные градостроительные расчетные показатели комплексов физкультурно-оздоровительных сооружений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания .....   | 44 |
| Приложение 2. Рекомендуемые составы и площади открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений для кварталов и микрорайонов с затесненной застройкой (для районов центра и примагистральных территорий районов сложившейся застройки).....                 | 45 |
| Приложение 3. Рекомендуемые составы и площади физкультурно-оздоровительных и вспомогательных помещений приближенного обслуживания в составе центра обслуживания инвалидов и пенсионеров.....  | 48 |
| Приложение 4. Рекомендуемые составы и площади физкультурно-оздоровительных и вспомогательных помещений блоков молодежного фитнес-центра в составе молодежного клуба приближенного обслуживания ..   | 50 |
| Приложение 5. Рекомендуемый состав физкультурно-спортивных и вспомогательных помещений геронтологического центра в составе клуба обслуживания инвалидов и пенсионеров (для жилых групп, включающих специализированные жилые дома с квартирами для инвалидов)..... | 52 |
| Приложение 6. Рекомендуемый состав и площади помещений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов.....  | 55 |
| Приложение 7. Рекомендуемый состав и площади помещений бассейнов оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания микрорайонов.....   | 62 |
| Приложение 8. Предложения по вариантам размещения и планировочным решениям открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений массового использования.....   | 66 |
| Приложение 9. Иллюстрации.....  | 69 |

## 1. Область применения

1.1. Рекомендации по проектированию физкультурно-спортивных сооружений социально-гарантированного обслуживания населения г. Москвы разработаны в дополнение и развитие положений МГСН 1.01-99 и МГСН 4.08-97 распространяются на проектирование новых зданий и комплексов этих сооружений, соответствующих современной номенклатуре физкультурно-спортивных занятий различных социально-возрастных контингентов населения Москвы, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность на местном уровне в рамках системы социально-гарантированного обслуживания, и реконструкцию существующих сооружений социально-гарантированного обслуживания.

1.2. Рекомендации распространяются на проектирование социально-гарантированных объектов приближенного и повседневного обслуживания, размещаемых в кварталах и микрорайонах города в пределах радиуса неизходной доступности до 500 м.

1.3. Рекомендации не распространяются на объекты периодического обслуживания, размещаемые в жилых районах города.

1.4. Рекомендации предназначаются для использования при разработке и экспертизе предпроектной и проектной градостроительной документации и проектировании зданий и комплексов физкультурно-спортивных учреждений, включенных в регламентируемую настоящим документом номенклатуру (табл. 3.1.).

1.5. Рекомендации предназначаются для использования проектными организациями, инвесторами, заказчиками (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также специалистами по организации и эксплуатации спортивных сооружений).

1.6. Положения рекомендаций следует использовать на различных стадиях градостроительного и архитектурно-строительного проектирования при определении структуры сети физкультурно-оздоровительных учреждений повседневного социально-гарантированного обслуживания, потребности в сооружениях, относящихся к данным учреждениям, вариантов их размещения, а также при разработке функциональных, объемно-пространственных и архитектурно-планировочных решений рассматриваемых учреждений.

## **2. Концептуальные положения социально-гарантированного обслуживания населения Москвы физкультурно-спортивными сооружениями.**

**2.1. Социально-гарантированное обслуживание населения города Москвы физкультурно-спортивными сооружениями** обеспечивает возможности реализации на спортсооружениях, размещаемых по месту жительства, необходимый минимум двигательной активности, а также организацию содержательного досуга населения средствами физической культуры.

**2.2. Физкультурно-спортивные сооружения социально-гарантированного обслуживания являются неотъемлемой частью комплекса учреждений физкультурно-спортивного обслуживания городского населения.**

Проектирование физкультурно-спортивных сооружений социально-гарантированного обслуживания осуществляется на различных стадиях градостроительного проектирования, в увязке с общей концепцией развития сети спортсооружений города Москвы.

**2.3. Социально-гарантированное обслуживание населения г. Москвы физкультурно-спортивными сооружениями**, осуществляющееся на местном и микрорайонном уровне ориентировано на физкультурно-оздоровительные занятия различных групп населения: детей, молодежи; лиц трудоспособного возраста; пожилых, престарелых и инвалидов. В системе социально-гарантированного обслуживания предоставляется возможность для занятий наименее социально-запущенных слоев населения: детско-подростковым группам, пенсионерам и инвалидам.

**2.4. Общая номенклатура типов физкультурно-спортивных учреждений социально-гарантированного обслуживания определяется в соответствии с требованиями различных контингентов социально-гарантированного обслуживания к форме организаций занятий, их видовой структуре и технологиям из проведения.**

**2.5. Сооружения физкультурно-спортивных учреждений социально-гарантированного повседневного обслуживания** рассчитаны как на самостоятельные, так и на организованные физкультурно-оздоровительные занятия. Организованные физкультурно-оздоровительные занятия осуществляются в структуре физкультурно-оздоровительных клубов различной направленности детско-подростковых, молодежных, семейных, геронтологических

**2.6. Физкультурно-спортивные учреждения социально-гарантированного обслуживания местного уровня**, включает социально-значимые объекты двух типов: сооружения приближенного обслуживания, размещаемые в группах жилой и смешанной жилой застройки и сооружения повседневного обслуживания, размещаемые в микрорайонах города. При этом социально-значимые объекты приближенного обслуживания следует проектировать с учетом требований детско-подростковых контингентов и маломобильных категорий населения: инвалидов, престарелых.

2.7. Архитектурно-планировочная организация физкультурно-спортивных учреждений социально-гарантированного обслуживания должна отвечать условиям размещения в различных градостроительных ситуациях, в т. ч. в жилой застройке различных районов города, включая встроенно-пристроенные, встроенные и пристроенные к жилью учреждения.

2.8. Параметры основных и вспомогательных помещений физкультурно-спортивных учреждений социально-гарантированного обслуживания, их оборудование и архитектурно-планировочная организация должны соответствовать современным технологическим требованиям к проведению массовых видов физкультурно-спортивной деятельности в системе социально-гарантированного обслуживания населения Москвы.

2.9. Архитектурно-планировочная организация зданий физкультурно-спортивных учреждений социально-гарантированного обслуживания должна отвечать требованиям доступности инвалидов и маломобильных групп населения, регламентированных СНиП 35-01-2001.

2.10. Показатели единовременных пропускных способностей спортсменов и требования к режимам их эксплуатации следует принимать на основании планово-расчетных показателей, утвержденных Государственным Комитетом Российской Федерации по физической культуре и туризму (Приложение к приказу ГКФТ России №44 от 4 февраля 1998 г.)

2.11. Допускается кооперирование учреждений социально-гарантированного обслуживания местного уровня с учреждениями иных сфер обслуживания – культуры, социального обеспечения, образования, размещенных в микрорайонах. Расчетные показатели, составы физкультурно-спортивных сооружений и вспомогательных помещений многофункциональных комплексов определяются заданием на проектирование с учетом требований к каждому из объединяемых учреждений. При кооперировании с учреждениями иного назначения следует учитывать также требования соответствующих отраслевых московских городских строительных норм и других материалов, действующих на территории города Москвы.

### **3. Номенклатура и основные расчетные показатели учреждений**

**3.1. Номенклатура комплексов физкультурно-спортивных сооружения местного уровня обслуживания, относимых к учреждениям повседневного спроса представлена социально-значимыми объектами двух уровней обслуживания:**

- 1) сооружениями приближенного обслуживания, размещаемыми в группах жилой и смешанной жилой застройки, включающими:
  - физкультурно-оздоровительные сооружения жилой группы, состоящие из физкультурно-оздоровительных помещений и открытых физкультурно-оздоровительных площадок для детей, инвалидов и престарелых;
  - молодежный фитнес-центр в составе молодежного клуба;
  - блок геронтологического оздоровительного клуба с расширенным составом помещений в составе центра обслуживания пенсионеров и инвалидов;
- 2) сооружениями повседневного обслуживания, размещаемыми в микрорайонах города, включающими:
  - физкультурно-оздоровительный клуб микрорайона, состоящий из спортивных залов, физкультурно-оздоровительных помещений; открытых плоскостных спортивных сооружений, рассчитанных как на самостоятельные, так и на организованные занятия населения микрорайона;
  - бассейны оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания.

**3.2. Основные сводные градостроительные расчетные показатели комплексов – общая площадь крытых спортивных сооружений, площадь спортивных залов и зеркала воды плавательных бассейнов на 1000 жителей, а также площадь территории участков комплексов на 1 жителя** приведены в Приложении 1

**3.3. Рекомендуемая номенклатура, вместимости и основные показатели различных типов комплексов физкультурно-оздоровительных сооружений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания.** представлены в таблице 3.1.

**3.4. Сооружения приближенного обслуживания, рассчитаны на обслуживание изолированных групп жилой и смешанной жилой застройки с численностью населения 5,0-8,0 тыс. чел.**

**3.5. Физкультурно-оздоровительные помещения приближенного обслуживания** (табл.3.1 , п.1.) рекомендуется предусматривать в изолированных группах жилой и смешанной жилой застройки, размещаемой вне территории микрорайона в окружении территории иного функционального назначения. Рекомендуется размещать физкультурно-оздоровительные помещения приближенного обслуживания во встроенных помещениях жилых зданий.

**3.6. Блок молодежного фитнес-центра** (табл. 3.1, п. 1.2.) рекомендуется предусматривать в изолированных группах жилой и смешанной жилой застройки, размещаемой вне территории микрорайона в окружении территории иного функционального назначения. В целях повышения качества обслуживания этот блок рекомендуется включать в состав молодежного клуба.

Таблица 3.1.

Рекомендуемая номенклатура и основные показатели комплексов физкультурно-оздоровительных сооружений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания.

| №<br>№<br>п/<br>п | Уровень обслуживания.<br>Наименование учреждения     | Численность<br>обслуживае-<br>мого<br>населения<br>(тыс. чел.) | Вмести-<br>мость<br>(единовреме-<br>нная<br>пропускная<br>способность<br>сооружений)<br>(чел.) | Общая<br>площадь<br>крытых<br>спортивных<br>сооружений,<br>(м кв. на 1<br>человека<br>единовремен-<br>ной<br>пропускной<br>способности) | Площадь крытых<br>спортивных сооружений (м кв. на 1- человека единовременной пропускной способности) |   | Площадь<br>открытых<br>сооружений<br>(м кв. на 1<br>человека<br>единовремен-<br>ной<br>пропускной<br>способности) |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                   |  |  |  |   | Спортивных<br>и ф.-о.<br>помещений   | Зеркала воды<br>плавательных<br>бассейнов |   |
| 1                 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   |
| 1.                | Приближенное обслуживание                            |  |  |   |  |   |   |
| 1.1               | Физкультурно-оздоровительные сооружения жилой группы |  |  |   |  |   |   |
|                   | • тип 1, всего;                                      | 5,0  | 32(21)*<br>22(15)*   | 6,2(9,5)*<br>-  | -  | -   | -   |
|                   | • в т. ч.: открытые площадки;                        |  |  |   |  |   |   |
|                   | • физкультурно-оздоровительные помещения;            |  |  |   |  |   |   |
|                   | • тип 2, всего:                                      | 8,0  | 10(6)*<br>51(33)*<br>36(24)*   | -<br>5,1(7,9)*<br>-   | 6,0 (10,0)*<br>-<br>-  | -<br>-                                    | -   |
|                   | • в т. ч.: открытые площадки;                        |  |  |   |  |   |   |
|                   | • физкультурно-оздоровительные помещения             |  |  |   |  |   |   |
|                   |  |  | 15(9)*   | -   | 6,0 (10,0)*  | -   | -   |

Продолжение Таблицы 3.1.

| 1    | 2   | 3          | 4                                   | 5                            | 6               | 7           | 8                               |
|------|---|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 1.2. | Блок молодежного фитнес-центра в составе молодежного клуба<br>- тип 1;<br>- тип 2;  | 5,0<br>8,0 | 22<br>36                            | 15,5<br>13,9                 | 6,6<br>6,8      | -<br>-      | -<br>-                          |
| 1.3. | Блок геронтологического оздоровительного в составе центра обслуживания инвалидов и пенсионеров<br>- всего, в.ч.;<br>- крытые сооружения;<br>- открытые площадки | 8,0        | 114,0(82,0)*<br>32,0<br>82,0(50,0)* | 5,3(7,3)*<br>5,3 (7,3)*<br>- | 7,8<br>7,8<br>- | -<br>-<br>- | 41,4(67,8)*<br>-<br>41,4(67,8)* |
| 2.   | Повседневное обслуживание   |            |                                     |                              |                 |             |                                 |
| 2.1. | Физкультурно-оздоровительный клуб микрорайона<br>• тип 1, всего,<br>- в т. ч.: открытые площадки;<br>- физкультурно-оздоровительные помещения;                  | 10,0–16,9  | 198<br>141<br>57                    | 6,1/6,9**<br>-<br>6,1/6,9**  | 9,5<br>-<br>9,5 | -<br>-<br>- | 40,9<br>40,9<br>-               |

Продолжение Таблицы 3.1.

| 1  | 2   | 3                      | 4                 | 5                           | 6               | 7           | 8                 |
|----|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|    | - тип 2, всего:<br>- в т. ч.: открытые<br>площадки;<br>- физкультурно-<br>оздоровительные<br>помещения; | 17,0-23,9              | 309<br>227<br>82  | 5,1/6,0**<br>-<br>5,1/6,0** | 9,0<br>-<br>9,0 | -<br>-<br>- | 34,9<br>34,9<br>- |
|    | - тип 3, всего:<br>- в т. ч.: открытые<br>площадки;<br>- физкультурно-<br>оздоровительные<br>помещения; | 24,0-30,0              | 428<br>308<br>120 | 5,1/6,0**<br>-<br>5,1/6,0** | 9,1<br>-<br>9,1 | -<br>-<br>- | 38,9<br>-<br>-    |
| 10 | 2.2 Бассейны  |                        |                   |                             |                 |             |                   |
|    | 2.2.1. Бассейн оздоровительного<br>плавания:<br>- тип 1;<br>- тип 2                                     | 10,0-16,9<br>17,0-23,9 | 18<br>24          | 38,4<br>35,4                | -<br>-          | 5,5<br>5,5  | -<br>-            |
|    | 2.2.2. Бассейн спортивно-<br>оздоровительного плавания  | 24,0-30,0              | 40                | 30,3                        | -               | 7,5         | -                 |

\* В скобках приводятся показатели спортивных сооружений при использовании их инвалидами-опорниками, передвигающимися на колясках.

\*\* В числителе дроби показатель при отсутствии в комплексе раздевальных открытых сооружений, в знаменателе – при включении в комплекс раздевальных открытых сооружений.

3.7. Встроенный блок геронтологического оздоровительного клуба с расширенным составом помещений (табл. 3.1., п.1.3.) рекомендуется размещать в группах жилой и смешанной застройки, включающих специализированные жилые дома с квартирами для престарелых и семей с инвалидами

3.8. Физкультурно – оздоровительные клубы микрорайона – многофункциональные комплексы, в зависимости от типа (табл. 3.1., п.2.1.) рассчитанные на повседневное обслуживание населения жилых микрорайонов с численностью 10 – 30 тыс. чел., осуществляющего физкультурно-спортивную деятельность как в режиме клубной деятельности оздоровительной направленности, так и в режиме самостоятельных индивидуальных занятий и занятий самодеятельных групп. Физкультурно-оздоровительные клубы рассчитаны на обслуживание всех категорий населения микрорайонов. Расчетные показатели клубов микрорайонов определены, исходя из суммарных нормативных показателей сооружений приближенного и повседневного обслуживания. Физкультурно-оздоровительные клубы включают спортивные залы, физкультурно-оздоровительные помещения, открытые плоскостные спортивные сооружения, площадки активного отдыха.

3.9. Бассейны оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания (табл.3.1, п.2.2), рассчитаны на повседневное обслуживание населения микрорайонов с численностью 17,0-23,9 тыс. чел. – бассейны оздоровительного плавания - и 24,0-30,0 тыс. чел - бассейны спортивно-оздоровительного плавания. Бассейны рассчитаны также на проведение учебных занятий по плаванию общеобразовательных школ, размещаемых в микрорайоне.

3.10. В конкретных градостроительных условиях допускается объединение физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона и бассейна в комплекс повседневного обслуживания.

3.11. Для новых районов по согласованию с Департаментом образования и Центром Госсанэпиднадзора города Москвы рекомендуется объединение физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона с общеобразовательной школой с организацией комплекса взаимосвязанного обслуживания школьников и населения микрорайонов.

3.12. В конкретных градостроительных условиях, для новых районов и районов сложившейся застройки, при достаточной величине участка школ, рекомендуется по согласованию с Департаментом образования города Москвы размещение микрорайонных бассейнов на участках общеобразовательных школ с организацией обслуживания школьников и населения микрорайонов.

**4. Требования к размещению и участкам комплексов сооружений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания.**

4.1. Размещение физкультурно-спортивных сооружений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания следует производить на основании требований МГСН 1.01-99, МГСН 4.08-97 и других нормативных документов, действующих на территории города Москвы.

4.2. Физкультурно-спортивные сооружения приближенного и повседневного обслуживания следует размещать с учетом типа застройки и радиуса пешеходной доступности.

4.3. Сооружения приближенного обслуживания следует формировать в изолированных группах жилой и смешанной жилой застройки, размещаемых в окружении территорий иного функционального назначения. Рекомендуемый радиус пешеходной доступности для сооружений приближенного обслуживания – 300 м.

4.4. Сооружения повседневного обслуживания, следует размещать в микрорайонах города с радиусом пешеходной доступности 500 м.

4.5. Крытые физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного обслуживания следует размещаться во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов.

Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного обслуживания размещаются, как правило, на придомовых территориях.

4.6. Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения микрорайона, относимые к объектам повседневного обслуживания, также рекомендуется размещать на придомовых территориях.

4.7. Размещение крытых спортивных сооружений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов, относящихся к повседневному обслуживанию в зависимости от типа комплекса и градостроительной ситуации может производиться:

- во встроенно-пристроенных к жилью помещениях;
- в составе кооперированного учреждения обслуживания повседневного спроса.

4.8. Допускается предусматривать отдельностоящие крытые спортивные сооружения (примущественно, бассейны) при условии соблюдения суммарного нормативного показателя территорий участков объектов микрорайонного обслуживания в общем балансе территорий микрорайона.

4.9. Номенклатура и площади помещений встроенно-пристроенных учреждений определяются заданием на проектирование с учетом Приложения 5 МГСН 3.01-01

4.10. Встроено-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения и встроено-пристроенные клубы рекомендуется размещать в жилых домах формирующих фронт застройки жилых улиц. Не допускается размещение подъездов и подходов к встроено-пристроенным объектам на придомовой территории.

4.11. Общими принципами размещения открытых плоскостных сооружений на территории микрорайона являются:

- организация функционального зонирования территории с учетом специфических требований, предъявляемых к размещению отдельных функциональных элементов;
- размещение открытых плоскостных сооружений с учетом необходимой ориентации, требуемых разрывов между жилыми и общественными зданиями и плоскостными сооружениями;
- проектирование необходимых ветрозащитных и шумозащитных насаждений и устройств;
- организация возможной блокировки открытых плоскостных сооружений с учетом их зимнего использования;
- организация оптимальной взаимосвязи зоны открытых сооружений и раздевальных.

4.12. Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений и блокированных плоскостных сооружений следует производить с учетом нормативных разрывов от жилых домов, регламентируемых требованиями п. 5.11. МГСН 1.01-99, равных 20-40 м. Рекомендуются следующие величины разрывов:

- для сооружений для спортивных игр и роллерспорта, в зависимости от их шумовых характеристик, -30-40м;
- для сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических упражнений, физкультурно-рекреационных площадок для детей - 20м.

Для сооружений приближенного обслуживания, размещаемых в жилых группах и используемых, преимущественно, детьми и инвалидами допускается сокращение нормативного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными сооружениями, размещенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м.

4.13. Рекомендуемая ориентация открытых площадок для спортивных игр – С-Ю. В условиях затесненной застройки ориентация для крупногабаритных сооружений не лимитируется.

4.14. При реконструкции и развитии сети существующих спортивных сооружений микрорайонов при отсутствии участков для компактного размещения всех открытых сооружений, рекомендуется формирование двух-трех блоков открытых площадок, достаточных по площади для организации их зимнего использования.

В районах центра и на примагистральных территориях с высокой плотностью застройки допускается рассредоточенное размещение открытых плоскостных сооружений.

4.15. При определении вариантов планировочных решений комплексов открытых сооружений микрорайона на придомовых территориях рекомендуется группировать сооружения в функциональные блоки в соответствии с их преимущественным использованием теми или иными контингентами: детьми, молодежью и взрослым населением, инвалидами, пожилыми и престарелыми.

4.16. Дорожку здоровья рекомендуется прокладывать в структуре озелененных территорий микрорайона. Допускается ее совмещение с пешеходными тропинками.

4.17. При проектировании физкультурно-оздоровительных сооружений микрорайонов (преимущественно бассейнов) на обособленных участках, или в составе кооперированных комплексов с учреждениями обслуживания повседневного спроса (в т. ч. общеобразовательными школами и молодежными клубами), размещаемым на обособленных участках, рекомендуется в зависимости от состава сооружений выделять следующие зоны:

- зону крытых сооружений;
- зону открытых плоскостных сооружений;
- хозяйственную зону;
- зону отдыха.

4.18. При проектировании кооперированных комплексов физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов и спортивных сооружений общеобразовательных школ (п.3.11.) рекомендуется зону открытых плоскостных сооружений размещать вблизи блока общеподразделений или специализированного блока крытых физкультурно-спортивных сооружений.

При этом площадки для младших школьников должны размещаться обособленно.

Зону открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на участке общеобразовательной школы рекомендуется размещать смежно с зоной отдыха.

Хозяйственную зону комплекса рекомендуется совмещать с хозяйственной зоной общеобразовательной школы.

4.19. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений комплексов для обслуживания школьников и населения жилых районов на участках общеобразовательных школ следует осуществлять с учетом требования МГСН 4.06.-03, согласно которому не допускается размещение открытых сооружений со стороны окон классных помещений. Рекомендуемое минимальное расстояние от окон других школьных помещений до площадок для игр с мячом и метания спортивных снарядов – 25 м (при наличии ограждения высотой 3м – 15м). Для других видов спорта это расстояние может быть сокращено до 10м.

4.20. При объединении физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов с учреждениями иных видов обслуживания допускается сокращение показателя площади территории на 10-20 %.

4.21. Подъезды, проезды и ограждения обособленных участков следует проектировать с учетом требований п.3.2.17 Пособия к МГСН 4.08-97. Выпуск 1. «Общие положения. Сооружения, приближенные к жилью. Физкультурно-оздоровительные клубы микрорайонов. Детско-юношеские спортивные школы».

4.22. В зимнее время рекомендуется использование площадки мини-футбола для хоккея и фигурного катания.

Рекомендуется также предусматривать зимнее использование блокированных открытых плоскостных сооружений ( за исключением площадок и полей с синтетическим и газонным покрытием) для заливки катка массового катания.

4.23. Открытые плоскостные сооружения учреждений должны быть обеспечены поливочным водопроводом. Радиус обслуживания поливочного крана 30 м.

4.24. Пример размещения физкультурно-оздоровительных помещений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания в сложившейся жилой застройке района «Аэропорт» представлен в Приложении 9, рис. 1.

4.24. Пример включения в структуру существующей застройки физкультурно-спортивных площадок приближенного обслуживания представлен в Приложении 9, рис. 2.

4.25. Варианты размещения открытых плоскостных спортивных сооружений повседневного обслуживания в застройке кварталов и микрорайонов различных типов представлены Приложении 9, рис.3-6.

4.26. Пример размещения открытых плоскостных спортивных сооружений повседневного обслуживания на участке общеобразовательной школы приведен в Приложении 9, рис. 7.

**5. Рекомендуемые составы, габариты и площади физкультурно-спортивных сооружений и вспомогательных помещений учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания**

**5.1. Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные помещения.**

**Общие требования**

5.1.1. Физкультурно-спортивные учреждения социально-гарантированного приближенного и повседневного обслуживания различных типов включают открытые плоскостные физкультурно-спортивные и физкультурно-рекреационные сооружения, помещения физкультурно-оздоровительного назначения, многофункциональные и специализированные спортивные залы и бассейны с ваннами различного назначения.

5.1.2. При проектировании учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания составы и параметры спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных помещений определяются заданием на проектирование с учетом рекомендаций, приведенных в таблицах 5.1.-5.7.

5.1.3. Рекомендуемые ориентировочные составы и параметры физкультурно-оздоровительных помещений и открытых плоскостных сооружений приближенного обслуживания для изолированных жилых групп с численностью населения 5,0 и 8,0 тыс. чел., представлены в таблице 5.1.

5.1.4. Рекомендуемые ориентировочные составы и параметры физкультурно-оздоровительных помещений молодежного фитнес-центра приближенного обслуживания для изолированных групп жилой и смешанной застройки с численностью населения 5,0 и 8,0 тыс. числ. представлены в таблице 5.2.

5.1.5. Рекомендуемый ориентировочный состав и параметры физкультурно-оздоровительных сооружений геронтологического оздоровительного клуба с расширенным составом помещений для жилой группы со специализированными жилыми домами для престарелых и семей с инвалидами приведены в таблице 5.3.

5.1.6. Ориентировочные составы крытых физкультурно-оздоровительных сооружений и помещений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов с различными диапазонами обслуживаемого населения приводятся в таблице 5.4.

5.1.7. В Таблице 5.5. приводятся ориентировочные рекомендуемые составы открытых плоскостных сооружений микрорайонов, размещаемых в районах новой застройки. Для условий затесненной застройки в кварталах центра и на примагистральных территориях сложившихся районов допускается формирование клубов с сокращенным составом открытых сооружений, в соответствии с рекомендациями Приложения 2

5.1.8. В Таблице 5.6. приводятся составы и параметры микрорайонных бассейнов оздоровительного и спортивного плавания.

Таблица 5.1.

Рекомендуемые ориентировочные составы и параметры физкультурно-оздоровительных сооружений приближенного обслуживания

| №№<br>п/п | Наименование и<br>габариты соору-<br>жения  | Показатели сооружений при числен-<br>ности жилой группы (тыс. чел.) |   |  |   | Примечание   |  |
|-----------|---|---|---|--|---|--|--|
|           |   | 5,0   |   | 8,0                                      |   |  |  |
|           |   | Кол-во<br>Пло-<br>щадь<br>(шт./м<br>кв.)                            | Е.П.С.<br>спорт-<br>соору-<br>жений<br>(чел)* | Кол-во<br>Пло-<br>щадь<br>(шт./м<br>кв.) | Е.П.С.<br>спорт-<br>соору-<br>жений<br>(чел)* |  |  |
| 1         | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |  |
| 1.        | Физкультурно-оздоровительные помещения  |   |   |  |   |  |  |
| 1.1.      | Многофункциональное помещение физкультурно-оздоровительных занятий                                  | 1/60,0  | 10(6)**                                       | 1/90,0                                   | 15(9)**                                       | Помещение произвольных габаритов при минимальных размерах сетки колонн 6,0 x 6,0 м |  |
| 2.        | Открытые площадки   |   |   |  |   |  |  |
| 2.1.      | Комплексная площадка для игр детей и общефизической подготовки<br>• 10,0 x 8,0 м<br>• 12,0 x 10,0 м | 1/80,0  | 8   | -  | -   | На площадке устанавливаются простейшие гимнастические устройства                   |  |
| 2.2.      | Комплексная площадка для спортивных игр<br>• 15,0 x 10,0 м<br>• 20,0 x 13,0 м                       | 1/150,0   | 10(5)**                                       | 1/260,0                                  | 16(8)**                                       | В т. ч. для спортивных инвалидов   |  |
| 2.3.      | Площадка настольного тенниса<br>• 4,5 x 9,0 м   | 1/40,5  | 4(2)**  | 2/81,0                                   | 8(4)**  | В т. ч. для использования инвалидами   |  |
| Итого:    |   | 270,5   | 22(15)**                                      | 461,0                                    | 36(24)*                                       |  |  |
| Всего:    |   |   | 32(21)*                                       |  | 51(33)*                                       |  |  |

\*) Е.П.С. – единовременная пропускная способность спортсооружений.

\*\*) В скобках дана пропускная способность сооружений при их использовании инвалидами-колясочниками

Таблица 5.2.

Рекомендуемые ориентировочные составы и параметры физкультурно-оздоровительных помещений молодежного фитнес-центра приближенного обслуживания в составе молодежного клуба

| №№<br>п/п | Наименование и га-<br>бариты сооружения   | Показатели сооружений при численно-<br>сти жилой группы (тыс. чел.) |                     |  |                     | Примечание  |  |
|-----------|---|---|---------------------|--|---------------------|---|--|
|           |   | 5,0   |                     | 8,0                                      |                     |   |  |
|           |   | Кол-во<br>пло-<br>щадь<br>(шт./м<br>кв.)                            | Е. П. С.*<br>(чел.) | Кол-во<br>пло-<br>щадь<br>(шт./м<br>кв.) | Е. П. С.*<br>(чел.) |   |  |
| 1         | 2   | 3   | 4                   | 5  | 6                   | 7   |  |
| 1.        | Помещение фитнеса<br>(для групповых<br>занятий)<br>• 9,0 x 9,0 м<br>• 12,0 x 12,0 м | 1/81,0  | 10                  | -  | -                   |   |  |
| 2.        | Помещение боди-<br>билдинга   | 1/40,0  | 6                   | 1/60,0                                   | 10                  | Помещение<br>произволь-<br>ных габари-<br>тов, при ми-<br>нимальных<br>размерах<br>сетки ко-<br>лонн 6х6м |  |
| 3.        | Помещение инди-<br>видуальных фитнес-<br>занятий с использо-<br>ванием тренажеров   | 1/24,0  | 6                   | 1/40,0                                   | 8                   | Помещение<br>произволь-<br>ных габари-<br>тов, при ми-<br>нимальных<br>размерах<br>сетки ко-<br>лонн 6х6м |  |
| Итого:    |   | 145,0   | 22                  | 244,0                                    | 36                  |   |  |

\*) Е.П.С. – единовременная пропускная способность спортивных сооружений

Таблица 5.3.

Рекомендуемый ориентировочный состав и параметры физкультурно-спортивных сооружений геронтологического физкультурно-оздоровительного центра в составе центра обслуживания инвалидов и пенсионеров (для жилых групп, включающих специализированные жилые дома с квартирами для инвалидов и пенсионеров)

| №№<br>п/п | Наименование и<br>габариты сооруже-<br>ния   | Показатели сооруже-<br>ний различных типов<br>центров |                   | Примечание  |
|-----------|--|---|-------------------|---|
|           |  | Кол-во<br>Площадь<br>(шт./м<br>кв.)                   | Е.П.С.*<br>(чел.) |   |
| 1         | 2  | 3   | 4                 | 7   |
| 1.        | Крытые залы и по-<br>мещения   |   |                   |   |
| 1.1.      | Помещение физ-<br>культурно-<br>оздоровительных<br>занятий, ОФП<br>• 12,0 x 9,0 м                    |   |                   | Высота помеще-<br>ния 4,8 м   |
| 1.2.      | Зал лечебной гим-<br>настики   | 1/60,0  | 10                | Зал произвольных<br>размеров при ми-<br>нимальных раз-<br>мерах сетки ко-<br>лонн 6,0 x 6,0 м |
| 1.3.      | Зал механотерапии  | 1/60,0  | 10                | Зал произвольных<br>размеров при ми-<br>нимальных раз-<br>мерах сетки ко-<br>лонн 6,0 x 6,0 м |
| 1.4.      | Помещение инди-<br>видуальных заня-<br>тий лечебной гим-<br>настикой                                 | 1/20,0  | 2                 |   |
|           | Итого:   | 248,0   | 32                |   |
| 2.        | Специализирован-<br>ные открытые физ-<br>культурно-<br>спортивные со-<br>оружения для ин-<br>валидов |   |                   |   |
| 2.1.      | Площадки для<br>спортивных игр<br>инвалидов  |   |                   |   |

## Продолжение таблицы 5.3.

| 1      | 2   | 3                             | 4                    | 5  |
|--------|---|-------------------------------|----------------------|--|
| 2.1.1. | Комплексная площадка для: <ul style="list-style-type: none"> <li>гандбола, баскетбола на колясках, тенисса, квадретби 42,0 x 21,0 м;</li> <li>волейбола, ринго, бадминтона 28,0 x 16,0 м</li> </ul>   | 1/882,0<br>1/448,0            | 24(10)**<br>24(10)** | Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |
| 2.1.2. | Площадка настольного тенниса <ul style="list-style-type: none"> <li>4,5 x 9,0 м</li> </ul>  | 2/81,0                        | 8(4)**               | Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |
| 2.2.   | Площадки для легкой атлетики  |                               |                      |  |
| 2.2.1. | Площадка для слалома на инвалидных колясках 27,0x15,0 м   | 1/405,0                       | (10)**               | Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |
| 2.2.2. | Полоса препятствий <ul style="list-style-type: none"> <li>20,0 x5,0 м</li> </ul>  | 1/100,0                       | (4)**                | Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |
| 2.4.   | Места для легкой атлетики для инвалидов с дефектами зрения: <ul style="list-style-type: none"> <li>прямая беговая дорожка <ul style="list-style-type: none"> <li>60x12,0 м;</li> <li>места для прыжков в длину</li> </ul> </li> <li>35,0x8,0 м;</li> <li>места для прыжков в высоту <ul style="list-style-type: none"> <li>19,0 x 25,0</li> </ul> </li> </ul> | 1/720,0<br>1/280,0<br>1/475,0 | 6<br>3<br>3          | Для инвалидов с дефектами зрения                         |
| Итого: |   | 4231,0                        | 82(50)**             |  |
| Всего: |   |                               | 114(82)**            |  |

\*) Е.П.С - Единовременная пропускная способность спортивооружений

\*\*) В скобках дана пропускная способность сооружений при их использовании инвалидами-колясочниками

Таблица 5.4.

Рекомендуемые ориентировочные составы и параметры крытых спортивных сооружений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов

| №№<br>п/п | Наименование и<br>габариты сооружения  | Показатели сооружений при численности обслуживающего<br>населения |                  |                                     |                  |                                     |                  | Примечание  |  |
|-----------|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|--|
|           |  | 10,0-16,9 тыс. чел.   |                  | 17,0-23,9 тыс. чел.                 |                  | 24,0-30,0 тыс.чел.                  |                  |   |  |
|           |  | Кол-во<br>площа-<br>дь<br>(шт./м<br>кв.)                          | Е.П.С*<br>(чел.) | Кол-во<br>площадь<br>(шт./м<br>кв.) | Е.П.С*<br>(чел.) | Кол-во<br>площадь<br>(шт./м<br>кв.) | Е.П.С*<br>(чел.) |   |  |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5                                   | 6                | 7                                   | 8                | 9   |  |
| 1.        | Зал спортивн ,ОФП<br>• 18x15 м;<br>• 24x15 м;<br>• 30x18 м   | 1/270,0   | 25               | -                                   | -                | -                                   | -                | Высота зала 4,8 м<br>Высота зала 6,0 м<br>Высота зала 6,0 м |  |
| 2.        | Зал фитнеса (Групповые<br>занятия аэробикой,<br>хореография)<br>• 9,0 x 9,0 м;<br>• 12,0 x12,0 м;<br>• 15,0 x 15,0 м | 1/81,0  | 10               | -                                   | 1/144,0          | 18                                  | -                | Высота зала 3,9 м<br>Высота зала 3,9 м<br>Высота зала 4,8 м |  |
| 3.        | Зал единоборств<br>• 12,0x9,0 м;<br>• 15,0x9,0 м;<br>• 15,0x12,0 м   | 1/108,0   | 12               | -                                   | 1/135,0          | 15                                  | -                | Высота зала 3,9 м<br>Высота зала 3,9 м<br>Высота зала 3,9 м |  |

Продолжение таблицы 5.4.

| 1  | 2   | 3           | 4      | 5           | 6      | 7          | 8      | 9   |
|----|---|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|---|
| 4. | Помещение индивидуальных занятий с использованием тренажерной техники | 1/40,0      | 6      | 1/60,0      | 10     | 1/80,0     | 14     | Помещение произвольных размеров при минимальной сетке колонн 6х6м,<br>Высота помещения – не менее 2,7 м |
| 5. | Помещение настольного тенниса<br>• на 1 стол;<br>• на 2 стола         | 1/40,0<br>- | 4<br>- | 1/40,0<br>- | 4<br>- | -<br>172,0 | -<br>8 | Высота помещения – не менее 2,7 м   |
|    | Итого:  | 539,0       | 57     | 739,0       | 82     | 1097,0     | 120    |   |

\*) Е. П. С. – единовременная пропускная способность спортивных сооружений

Таблица 5.5.

Рекомендуемые ориентировочные составы и параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений  
физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов

| №№<br>п/п | Наименование и габариты<br>сооружения | Показатели сооружений при численности обслуживающего<br>населения |                  |                                     |                  |                                    |                  | Примечание |  |
|-----------|---------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------|--|
|           |                                       | 10,0-16,9 тыс.<br>чел.  |                  | 17,0-23,9 тыс. чел.                 |                  | 24,0-30,0 тыс. чел.                |                  |            |  |
|           |                                       | Кол-во<br>пло-<br>щадь<br>(шт./м<br>кв.)                          | Е.П.С*<br>(чел.) | Кол-во<br>площадь<br>(шт./м<br>кв.) | Е.П.С*<br>(чел.) | Кол-во<br>площадь<br>(шт./м<br>кв) | Е.П.С*<br>(чел.) |            |  |
| 1.        | 2.                                    | 3.  | 4.               | 5.                                  | 6.               | 7.                                 | 8                | 9.         |  |
| 1.        | Сектор «Спорт для всех»               |   |                  |                                     |                  |                                    |                  |            |  |
| 1.1.      | Площадки спортивных игр               |   |                  |                                     |                  |                                    |                  |            |  |
| 1.1.1     | Бадминтона                            |   |                  |                                     |                  |                                    |                  |            |  |
| 1.1.2.    | • 15,0 x 8,0 м;<br>Тенниса            | 2/240,0   | 16               | 2/240,0                             | 16               | 3/360,0                            | 24               |            |  |
|           | • 36,0x18,0 м                         | 1/648,0   | 6                | 2/1296,0                            | 12               | 3/1944,0                           | 18               |            |  |
| 1.2.      | Комплексные площадки спортивных игр   |   |                  |                                     |                  |                                    |                  |            |  |
| 1.2.1.    | Тип 1- баскетбола/ волей-<br>бола     |   |                  |                                     |                  |                                    |                  |            |  |
|           | • 28,0x16,0 м;                        | 1/448,0   | 24               | 2/996,0                             | 48               | 3/1344,0                           | 72               |            |  |

Продолжение таблицы 5.5.

| 1     | 2   | 3        | 4  | 5        | 6  | 7        | 8  | 9 |
|-------|---|----------|----|----------|----|----------|----|---|
| 1.2.2 | Тип 2 - ручного мяча/ мини-футбола<br>• 40,0x20,0 м;  | 1/800,0  | 22 | 1/800,0  | 22 | 1/800,0  | 22 |   |
| 1.2.3 | Тип 3 - мини-футбола/ хоккея<br>• 61,0x30,0 м   | 1/1830,0 | 18 | 1/1830,0 | 18 | 2/3660,0 | 36 |   |
| 2.    | Сектор «детского спорта»  |          |    |          |    |          |    |   |
| 2.1.  | Площадки нетрадиционных видов спорта  |          |    |          |    |          |    |   |
| 2.1.1 | Флорбола<br>• 40,0x20,0 м;  | 1/800,0  | 10 | 1/800,0  | 10 | 1/800,0  | 10 |   |
| 2.1.2 | Стритбола<br>• 16,0x14,0 м  | 1/224,0  | 8  | 2/448,0  | 16 | 3/672,0  | 24 |   |
| 2.2.  | Роллерплощадки  |          |    |          |    |          |    |   |
| 2.2.1 | Комплексная площадка для массового катания на роликовых коньках<br>• 20,0x15,0 м;                 | 1/300,0  | 15 | -        | -  | -        | -  |   |
| 2.2.2 | Комплексная площадка для массового катания на роликовых коньках с экстрем-зоной<br>• 30,0x15,0 м; | -        | -  | 1/450,0  | 30 | 1/450,0  | 30 |   |

Продолжение таблицы 5.5.

| 1      | 2  | 3      | 4 | 5       | 6  | 7         | 8  | 9   |
|--------|--|--------|---|---------|----|-----------|----|---|
| 2.2.3  | Дорожки для слалома:<br>Горизонтальная<br>• 7,0x40,0 м;<br>Наклонная<br>• 7,0x70,0 м | -      | - | 1/450,0 | 30 | 1/450,0   | 30 |   |
| 2.3.   | Площадки физкультурно-развлекательных занятий  |        |   |         |    |           |    |   |
| 2.3.1  | Крокета  | 1/55,0 | 6 | 2/110,0 | 12 | 2/110,0   | 12 |   |
| 2.3.2  | Ринго  | 1/98,0 | 4 | 2/196,0 | 8  | 2/196,0x2 | 8  |   |
| 2.3.3  | Стенбола   | -      | - | 1/100,0 | 4  | 2/200,0   | 4  |   |
| 2.3.4. | Спиральбола,<br>• 6,0 x 6,0м   | -      | - | 1/36,0  | 2  | 2/72,0    | 2  |   |
| 2.3.5. | Кеглей<br>• 22,0x4,0 м;<br>• 22,0x6,0 м<br>• 22,0 x8,0 м                             | 1/88,0 | 4 | -       | -  | -         | -  | Приводятся габариты площадки для игры в кегли на 2, 3 и 4 дорожки |

Продолжение таблицы 5.5.

| 1.   | 2.   | 3.      | 4.  | 5.     | 6.      | 7.      | 8.  | 9.   |
|------|--|---------|-----|--------|---------|---------|-----|--|
| 2.4. | Площадки комбиниро-ванные для подвижных игр и занятий на простейших снарядах:<br>• 15,0 x 10,0 м<br>• 20,0 x 15,0 м<br>• 30,0 x 15,0 м | 1/150,0 | 8   | -      | 1/300,0 | 15      | -   | 1/450,0  |
| 3.   | Трасса оздоровительного бега   |         |     |        |         |         |     | Параметры трассы оздоровительного бега определяются с учетом конкретной ситуации |
|      | Итого:   | 5769,0  | 141 | 7914,0 | 227     | 12004,0 | 308 |  |

Габлица.5.6.

Рекомендуемые составы и параметры сооружений крытых бассейнов повседневного обслуживания, размещаемых в микрорайонах

| №<br>№<br>п/п | Наименование и габариты<br>сооружения                                  | Показатели сооружений при численности обслуживающего<br>населения |                   |                                      |                   |   |                   | Примечание                   |  |
|---------------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------------|--|
|               |  | 10,0-16,9 тыс. чел.   |                   | 17,0-23,9 тыс. чел.                  |                   | 24,0-30,0 тыс.чел.                        |                   |                              |  |
|               |  | Кол-во<br>пло-<br>щадь<br>(пгт./м<br>кв.)                         | Е.П.С.*<br>(чел.) | Кол-во<br>площадь<br>(пгт./м<br>кв.) | Е.П.С.*<br>(чел.) | Кол-во<br>пло-<br>щадь<br>(пгт./м<br>кв.) | Е.П.С.*<br>(чел.) |                              |  |
| 1             | 2  | 3   | 4                 | 5                                    | 6                 | 7   | 8                 | 9                            |  |
| 1.            | Бассейн оздоровительного плавания                                      |   |                   |                                      |                   |   |                   |                              |  |
| 1.1           | Зал ванны оздоровительного плавания<br>16,6 x 6,0 м<br>• 12,0 x 24,0 м | 1/288,0   | 18                | -                                    | -                 | -   | -                 | Площадь зеркала воды 99,6 м  |  |
| 1.2           | Зал ванны оздоровительного плавания<br>16,6 x 8 м<br>• 15,0x 24,0 м    | -   | -                 | 1/360,0                              | 24                | -   | -                 | Площадь зеркала воды 132,8 м |  |
| 2.            | Бассейн спортивно-оздоровительного плавания                            |   |                   |                                      |                   |   |                   |                              |  |

Продолжение Таблицы 5.6.

| 1   | 2  | 3     | 4  | 5     | 6  | 7     | 8  | 9                               |
|-----|--|-------|----|-------|----|-------|----|---------------------------------|
| 2.1 | Зал ванны спортивно-оздоровительного плавания<br>25,0 x 12,0 м<br>- 30,0 x18,0 м |       |    |       |    |       |    | Площадь зеркала<br>воды 300,0 м |
|     | ИТОГО  | 288,0 | 18 | 360,0 | 24 | 756,0 | 40 |                                 |

\*)Е. П. С. - единовременная пропускная способность спортсооружений

**5.1.9. Специфические требования к проектированию спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных помещений различных типов, включаемых в составы учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания** приведены также в п.п. 5.1.10. –5.1.38.

#### **Физкультурно-оздоровительные сооружения, приближенные к жилью**

**5.1.10. Помещения физкультурно-оздоровительного назначения, приближенные к жилью** рассчитаны на многофункциональное использование. Занятия в помещениях могут проводиться индивидуально и малыми группами до 10 человек (до 5-6 человек - для инвалидов). Контингенты занимающихся, тип занятий, их видовая структура, состав оборудования определяются заданием на проектирование или проектом.

В помещениях физкультурно-оздоровительного назначения рекомендуется проводить следующие виды занятий: основная гимнастика; общефизическая подготовка, в т.ч. с использованием тренажерной техники; настольный теннис; элементы спортивных игр; аэробика. Наряду с физкультурно-оздоровительными занятиями, помещения могут быть использованы для проведения танцев.

Для инвалидов рекомендуется следующая номенклатура занятий: основная гимнастика; общефизическая подготовка, в т.ч. с использованием тренажеров; настольный теннис, подвижные игры; занятия по ритмике для лиц с дефектами зрения.

Для занятий общефизической подготовкой с использованием тренажерной техники в помещениях физкультурно-оздоровительного назначения рекомендуется устанавливать следующие типы тренажеров: велотренажер "Здоровье", гребные тренажеры; тренажеры вращения, тренажер многоцелевой "Стенка", тренажер "Ритм", тренажеры для бега.

Для занятий общефизической подготовкой инвалидов наряду с перечисленными типами тренажеров рекомендуются тренажеры для тренировки в ходьбе, станок хореографический с зеркалом для отработки движений, специализированные аппараты механотерапии (при организованных занятиях специализированных терапевтических групп).

Высоту помещения допускается принимать равной высоте жилого этажа.

Схемы размещения оборудования в помещениях физкультурно-оздоровительного назначения при различных вариантах их использования представлены в Приложении 9, рис. 8 -9.

**5.1.11. Комплексная площадка** проектируется из двух частей: из площадки для игр и основной гимнастики и площадки с устройствами для гимнастических упражнений. Площадка проектируется с учетом зон безопасности и обеспечивает занятия как инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (основную гимнастику и игры с мячом), так и занятия остального населения (спортивные игры: в 1-ом варианте - бадминтон, во 2-ом - бадминтон и волейбол). Площадка для волейбола имеет уменьшенные размеры за счет допустимого сокращения ширины забегов. Площадка с устройствами для гимнастических упражнений предназначена в основном для игр и гимнастических занятий детей средних и старших возрастов.

Площадки настольного тенниса рекомендуется использовать всеми категориями населения, в т. ч. инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата.

Блок открытых физкультурно-оздоровительных сооружений, приближенных к жилью, представлен в Приложении 9, рис. 10.

**Молодежный фитнес-центр в составе молодежного клуба  
приближенного обслуживания.**

5.1.12. Физкультурно-оздоровительные помещения молодежного фитнес-центра приближенного обслуживания, рассчитанного на обслуживание подростков и молодежи, проживающих в изолированных группах жилой, смешанной жилой застройки с численностью населения 5,0-8,0 тыс. чел., включают: помещение фитнеса (для групповых занятий различными видами оздоровительной аэробики, основной гимнастикой, хореографией, спортивными танцами), помещение бодибилдинга (атлетической гимнастики), помещение индивидуальных фитнес- занятий с использованием тренажеров. Длину и ширину помещений следует принимать в соответствии с таблицей 5.2.

Рекомендуемая высота помещений:

- помещение фитнеса (для групповых занятий) – 3,9 м ;
- помещение бодибилдинга – 3,0 м;
- помещение индивидуальных фитнес- занятий с использованием тренажеров. – 3,0 м.

В соответствии с заданием на проектирование, высоту встроенных помещений фитнес-центра допускается сокращать до высоты жилого этажа.

5.1.13. С целью повышения уровня комфорта обслуживания рекомендуется проектировать молодежный фитнес-центр в составе молодежного клуба приближенного обслуживания.

5.1.14. В состав оборудования помещений молодежного фитнес- центра, определяемого заданием на проектирование рекомендуется включать:

- для помещений групповых занятий фитнесом -хореографический станок, зеркала (по фронту групповых занятий), пиведскую стенку, устройства для музыкального сопровождения, стеллажи для переносного оборудования. Размер свободной площадки для групповых занятий (в т. ч. занятий в партере\*) следует определять с учетом численности группы из расчета не менее 4,5 кв. на человека;
- для помещений бодибилдинга -тренажеры для развития различных групп мышц, оборудование для поднятия тяжестей, в т. ч. гантели, гири, штанги, помосты для поднятия тяжестей, скамьи со стойками для жима лежа, стойки для приседания со штангой;
- для помещений индивидуальных фитнес- занятий с использованием тренажеров - тренажеры различных типов, в т. ч. «бегущие дорожки», «степ»-тренажеры, велотренажеры, гребные тренажеры.

\* Занятия в партере – занятия лежа или сидя на коврике.

**Физкультурно-оздоровительные сооружения геронтологического физкультурно-оздоровительного клуба в составе центра обслуживания инвалидов и пенсионеров.**

5.1.15. В состав физкультурно-оздоровительных сооружений геронтологического оздоровительного клуба, приближенного к жилью, для изолированной жилой группы, включающей специализированные жилые дома с квартирами для престарелых и семей с инвалидами входят крытые залы и помещения, а также специализированные открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения для занятий инвалидов.

В состав крытых залов и помещений включаются: помещение физкультурно-оздоровительных занятий, предназначенное для общефизической подготовки, основной гимнастики, элементов спортивных игр инвалидов и престарелых; зал лечебной гимнастики для занятий групп инвалидов и престарелых; зал механотерапии; помещение индивидуальных занятий лечебной гимнастики. Параметры помещений следует принимать в соответствии с таблицей 5.3.

5.1.16. Помещение физкультурно-оздоровительных занятий, следует оборудовать шведской стенкой, гимнастическими скамьями, стеллажами для переносного оборудования, оборудованием для проведения спортивных игр.

Зал механотерапии оборудуется аппаратами механотерапии различной направленности (определяется заданием на проектирование).

Зал групповых и индивидуальных занятий лечебной гимнастики следует оборудовать гимнастическими матами или ковриками для занятий лежа.

В Приложении 9, рис. 11 приведены схемы размещения оборудования в залах механотерапии и групповых занятий лечебной гимнастикой.

5.1.17. Рекомендуемая высота помещения физкультурно-оздоровительных занятий – 4,8 м. Для остальных помещений – 3,0 м. Допускается сокращение их высоты до высоты жилого этажа.

5.1.18. Специализированные открытые физкультурно-спортивные сооружения геронтологического оздоровительного клуба предназначены для занятий инвалидов различных нозологических категорий, в т.ч. для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (площадки спортивных игр, площадка слалома на инвалидных колясках, полоса препятствий), для инвалидов с поражением зрения (места для занятий легкой атлетикой).

Площадки спортивных игр могут также использоваться д др. группами населения.

Схемы разметки специализированных открытых сооружений для занятий инвалидов различных нозологических категорий приведены в Приложении 9, рис. 12-14.

**Физкультурно-оздоровительные клубы микрорайонов.**

5.1.19. В состав физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов включаются спортивные залы, физкультурно-оздоровительные помещения и открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения и сооружения для активного отдыха.

5.1.20. Залы спортивные, ОФП являются многофункциональными сооружениями. В зависимости от габаритов и расстановки оборудования в залах могут осуществляться следующие виды занятий: общефизическая подготовка (в т.ч. общефизическая подготовка инвалидов различных категорий), спортивные игры (волейбол, бадминтон, баскетбол), отработка элементов баскетбола, тенниса, ручного мяча, подвижные игры.

Зал фитнеса предназначен для групповых занятий аэробикой, хореографией, основной гимнастикой

Залы единоборств в зависимости от их габаритов могут быть использованы для различных видов борьбы, в т. ч. греко-римской борьбы, восточных единоборств - дзюдо, айкидо, тхэквондо, каратэ, или отработки элементов борьбы..

Помещения индивидуальных занятий с использованием тренажерной техники предназначены как для индивидуальных занятий фитнес-аэробикой, так и для индивидуальных занятий атлетической гимнастикой (бодибилдингом) и упражнений борцов различных направлений.

Помещение настольного тенниса может быть использовано также и для занятий настольным теннисом инвалидов-опорников.

5.1.21. Длину, ширину и высоту спортивных залов и физкультурно-оздоровительных помещений клубов микрорайонов следует принимать с учетом показателей, приведенных в таблице 5. 4.

5.1.22. Состав оборудования физкультурно-оздоровительных залов и помещений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов определяются заданием на проектирование с учетом следующих рекомендаций:

- для зала спортивного, ОФП – в зависимости от программы занятий и состава занимающихся в комплект оборудования может входить оборудование для спортивных игр, гимнастическое оборудование; шведские стенки, гимнастические скамейки, нестационарное оборудование, в т. ч. различного рода тренажеры,
- для помещения групповых занятий аэробикой, хореографией – в состав оборудования входит: хореографический станок, зеркала (по фронту групповых занятий), устройства для музыкального сопровождения, стеллажи для переносного оборудования;
- для залов единоборств – в зависимости от программы занятий, в состав оборудования входят: борцовские ковры или татами, маты, дополнительное оборудование;
- в помещениях индивидуальных занятий с использованием тренажерной техники – в зависимости от программы занятий клубов, в состав оборудования входят: различного рода тренажеры для занятий фитнесом, в т. ч. «бегущие дорожки», «степ»- тренажеры, велотренажеры, гребные тренажеры; силовые тренажеры для индивидуальных занятий бодибилдингом и силовых тренировок борцов тренажерами для развития различных групп мышц, оборудованием для поднятия тяжестей, в т. ч. гантелями, гирями, штангами, помостами для поднятия тяжестей, скамьями со стойками для жима лежа, стойками для приседания со штангой;
- в помещениях настольного тенниса- 1-2 стола настольного тенниса.

5.1.23. Вариант расстановки оборудования в зале ОФП 18x9м с учетом занятых инвалидов-опорников представлен в Приложении 9, рис 15.

5.1.24. Состав дополнительного оборудования зала аэробики следует определять в задании на проектирование с учетом перечня видов занятий, осуществляемых в зале.

В комплекты переносного оборудования залов аэробики включаются : слайд-доски для слайд-аэробики; мячи для занятий памп-аэробикой; комплекты амортизаторов (терасет) для теразаэробики; степ-платформы для степ-аэробики. Количество единиц переносного оборудования каждого типа должно соответствовать численности единовременно занимающихся.

Схема расстановки оборудования в помещении для групповых занятий аэробикой приводится в Приложении 9, рис.16.

5.1.25. Расстановка оборудования в залах борьбы для занятий, осуществляемых в непрерывном режиме, производится с учетом габаритов основных мест занятий – борцовских ковров или татами. Состав оборудования определяется заданием на проектирование с учетом программ занятий посетителей клуба. В комплекты дополнительного оборудования для тренировочных занятий борьбой (отработки элементов борьбы и восточных единоборств) входят: подушки на стенах (макивара), боксерские мешки, боксерские группы набивные и пневматические на платформе.

5.1.26. Схема расстановки оборудования в помещении настольного тенниса приведена в Приложении 9, рис. 17.

5.1.27. Открытые плоскостные сооружения физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов предназначены для самостоятельных и организованных физкультурно-оздоровительных занятий всех категорий населения микрорайона. Габаритные схемы открытых плоскостных сооружений микрорайонов в соответствии с рекомендуемыми составами открытых плоскостных представлены в Приложении 9, рис. 18-23.

Габаритные схемы различных устройств для роллерспорта даны в Приложении 9, рис. 24.

5.1.28. Трассы оздоровительного бега, дорожки здоровья, проектируются кольцевыми, с расположением старта –финиша вблизи вспомогательных помещений клуба.

Трассы оздоровительного бега рекомендуется прокладывать с учетом обеспечения различных по протяженности дистанций. Рекомендуемая ширина трасс не менее 1,5 м. Допускается совмещать трассы с пешеходными дорожками. В Приложении 9, рис. 25 представлена схема планировки дорожек здоровья.

5.1.29. В условиях затесненной застройки допускается размещение спортивных сооружений сокращенных габаритов в соответствии с Приложением 2 к настоящим рекомендациям. В соответствии с заданием на проектирование допускается также изменение рекомендованных в таблице 5.5. и Приложении 2 составов сооружений с увеличением доли малогабаритных площадок, при условии сохранения суммарной пропускной способности комплексов и функциональной ориентации отдельных групп сооружений на различные категории населения : детей, молодежь, инвалидов и престарелых и т. д.

различные категории населения : детей, молодежь, инвалидов и престарелых и т. д.

5.1.30. Покрытия открытых плоскостных сооружений и состав их оборудования следует определять в задании на проектирование с учетом применяемых современных материалов, изделий и устройств.

5.1.31. В зимнее время рекомендуется использование площадки мини-футбола и блокированных открытых плоскостных сооружений (за исключением площадок и полей с синтетическим и газонным покрытием) для заливки площадок хоккея, фигурного катания, керлинга, катка массового катания.

Рекомендуемые габариты площадки для хоккея и фигурного катания – 61x30 м; площадки керлинга – 40x20м.

Габариты катка массового катания не регламентируются. Площадь катка массового катания определяется из расчета 20 м кв. на 1-го занимающегося.

#### **Микрорайонные бассейны оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания.**

5.1.32. Крытые бассейны оздоровительного плавания повседневного обслуживания предназначены для осуществления физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию и купанию различных категорий населения, в т.ч. инвалидов различных нозологических групп. Состав обслуживаемых контингентов уточняется заданием на проектирование или проектом.

Крытые бассейны спортивно-оздоровительного плавания предназначаются также для учебных занятий школьников общеобразовательных школ, размещенных в микрорайоне.

Рекомендуемые параметры ванн и залов бассейнов с учетом требований к проведению физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов, в т.ч. требований к минимальной ширине обходных дорожек, приведены в таблице 5.6.

5.1.33. Рекомендуемая глубина ванн оздоровительного плавания с учетом их использования инвалидами –опорниками -1,2-1,45 м .

Рекомендуемая глубина ванны спортивно-оздоровительного плавания - 1,2 – 1,8 м. Использование ванны спортивно-оздоровительного плавания инвалидами –опорниками допускается при глубине ванны в мелкой части -1,2-1,45 м . Для занятий инвалидов-опорников в ванне спортивно-оздоровительного плавания должна быть выделена зона с минимальной глубиной 1,2 м и уклоном дна не более 10 %. Площадь зоны определяется численностью одновременно занимающихся инвалидов из расчета 5 м кв. на человека.

5.1.34. Зону занятий инвалидов в ванне спортивно-оздоровительного плавания рекомендуется выделять поплавками или флагштаками. Для крепления поплавков следует предусмотреть дополнительные закладные устройства, не выступающие из плоскости стенок ванны. Для крепления стоек для шнурков с флагштаками предусматриваются гнезда на обходной дорожке.

5.1.35. В зоне занятый инвалидов вдоль бортов ванн бассейнов рекомендуется предусматривать поручни.

5.1.36. Ванны оздоровительного плавания рекомендуется проектировать с «плечами корытцем» - бортом, выступающим над уровнем воды на 0,30- 0,35 м.

5.1.37. Вариант планировочной схемы ванны оздоровительного плавания 16,6 x 6 м с учетом физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов-опорников представлен в Приложении 9, рис. 26. В мелкой части ванны предусмотрен стационарный спуск - пологая лестница с поручнями с двух сторон на высоте 0,9 м, запроектированная вне основных контуров ванны. Рекомендуемая минимальная ширина проступей - 0,3 м. Высота подступенков - 0,14 м. В глубокой части ванны - заглубленные вертикальные лестницы. Для спуска инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата предусматриваются подъемники. Со стороны входов в зал бассейна из раздевальных, используемых инвалидами, ширина обходной дорожки должна быть не менее 4-х м. Увеличение ширины обходной дорожки с одного из торцов бассейна до 5,4 м позволяет разместить стационарные места для зрителей и отдыхающих с подогревом и площадку для разминки 6x 4 м. В зале бассейна предусматриваются места для хранения колясок, поручни вдоль стен зала на высоте 0,9 м. В ванне также предусматриваются поручни.

5.1.38. Вариант спуска определяется заданием на проектирование или проектом с учетом типа ванны и средств передвижения инвалидов к ванне бассейна. При использовании инвалидной коляски желоб для спуска в оздоровительную ванну рекомендуется устанавливать на уровне сиденья коляски - 0,5 м. При использовании тележки - желоб устанавливается на уровне обходной дорожки. Наряду с желобами для спуска в воду инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата рекомендуется использовать подъемники различных типов (механические, гидравлические, пневматические).

Спуски в ванну бассейна следует определять с учетом «Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 13. Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения», М., 1998 г.

## 5.2. Вспомогательные помещения.

5.2.1. Вспомогательные помещения, предназначаются для осуществления вспомогательных и сопутствующих видов деятельности и технического обслуживания учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного физкультурно-спортивного обслуживания

5.2.2. К вспомогательным относятся следующие группы помещений:

- вестибюльная (гардероб, вестибюль, санузлы вестибюля);
- санитарно-гигиенического назначения и отдыха занимающихся;
- инструкторские;
- раздевальные открытых сооружений;
- методического назначения; клубные комнаты;
- медицинского назначения;

- административно-хозяйственного назначения и бытового обслуживания персонала;
- технические помещения.

5.2.3. Рекомендуемые составы и площади вспомогательных помещений различных типов учреждений приближенного и повседневного социально-гарантированного физкультурно-спортивного обслуживания следует определять заданием на проектирование с учетом рекомендаций Приложений 3-7.

5.2.4. Составы и площади основных и вспомогательных помещений блоков физкультурно-оздоровительных помещений для изолированных жилых групп с численностью населения 5,0 и 8,0 тыс. чел. приведены в Приложении 3.

5.2.5. Рекомендуемые составы и площади вспомогательных помещений блоков молодежных фитнес-центров изолированных жилых групп с численностью населения 5,0 и 8,0 тыс. чел. приведены в Приложении 4.

5.2.6. Рекомендуемые состав и площади вспомогательных помещений геронтологического физкультурно-оздоровительного клуба, предусматриваемого в составе центра обслуживания инвалидов и пенсионеров для жилых групп, включающих специализированные дома с квартирами для престарелых и семей с инвалидами, представлены в Приложении 5. В состав вспомогательных помещений клуба входят помещения медицинского назначения, в т. ч кабинет врача, процедурная, массажная.

Схемы планировки массажной и кабинета тестирования с физической нагрузкой представлены в Приложении 9, рис. 27.

5.2.7. Доступ инвалидов предусматривается во все группы помещений приближенного обслуживания, за исключением помещений хозяйственного назначения.

5.2.8. Общие раздевальные рекомендуется проектировать с оборудованием, приспособленным для использования инвалидами, в соответствии с «Рекомендациями по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 13. Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения».

Допускается проектировать раздевальные с хранением одежды на крючках.

5.2.9. При проведении индивидуальных и самоорганизуемых занятий в учреждениях приближенного обслуживания допускается не предусматривать отдельного помещения инструктора.

5.2.10. В учреждениях приближенного обслуживания допускается хранение верхней одежды открытым способом на вешалке, размещенной в вестибюле, или непосредственно, в раздевальных.

Зона хранения верхней одежды проектируется с учетом доступа инвалидов к вешалке. Ширина зоны не менее 1,5 м.

В вестибюле рекомендуется предусматривать место дежурного администратора и площадь для родителей сопровождающих детей и лиц, сопровождающих инвалидов.

5.2.11. В случае размещения молодежного фитнес-центра в составе молодежного клуба допускается объединять их вестибюльные группы помещений.

5.2.12. Рекомендуемые составы и площади вспомогательных помещений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов с различной численностью обслуживаемого населения представлены в Приложении 6.

5.2.13. Вспомогательные помещения физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона, используемые инвалидами, рекомендуется проектировать с учетом требований «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 13. Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения».

Примеры планировочных решений раздельных спортивных сооружений с учетом их использования инвалидами - опорниками представлены в Приложении 9, рис.28.

5.2.14. При наличии в микрорайоне открытых плоскостных сооружений, используемых в зимнее время для устройства катка массового катания, вестибюльную группу помещений физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона рекомендуется проектировать с учетом организации трассы катка.

Вместимость раздельных открытых сооружений определяются заданием на проектирование.

5.2.15. В соответствии с заданием на проектирование в состав физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов могут быть дополнительно включены помещения культурно-спортивных игр, детские игровые помещения, помещения досуга т.д.

5.2.16. Рекомендуемые состав и площади вспомогательных помещений бассейнов оздоровительного и физкультурно-оздоровительного плавания приводятся в Приложение 7.

5.2.17. Все вспомогательные помещения бассейнов, за исключением хозяйственных и технических помещений и эксплуатационных служб проектируются с учетом доступа инвалидов в соответствии с «Рекомендациями по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 13. Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения».

5.2.18. Площади технических помещений и эксплуатационных служб определяются заданием на проектирование.

## 6. Требования к объемно-планировочным решениям сооружений социально-гарантированного обслуживанию

6.1. Архитектурно-планировочные решения учреждений социально-гарантированного приближенного и повседневного обслуживания различных типов определяются функционально-технологическими требованиями к осуществлению различных видов физкультурно-спортивной деятельности и реализации сопутствующих видов деятельности различных групп посетителей; градостроительными условиями размещения комплексов; требованиями к интеграции физкультурно-оздоровительных учреждений с общественными учреждениями и жилыми зданиями.

6.2. Крытые физкультурно-оздоровительные сооружения и помещения, вспомогательные помещения учреждений социально-гарантированного приближенного и повседневного обслуживания различных типов в зависимости от типа учреждения и градостроительных условий размещения могут проектироваться как:

- встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижних этажах жилых зданий;
- функциональные блоки в структуре кооперированных общественных зданий;
- отдельно стоящие здания (преимущественно микрорайонные бассейны, при условии соблюдения требования п. 4.8. настоящих рекомендаций).

6.4. Размещение крытых сооружений учреждений социально-гарантированного приближенного и повседневного обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в том числе реконструируемым и модернизируемым, допускается при соблюдении требований МГСН 3.01-01 и Дополнения №1 к нему к обеспечению санитарных правил по защите от шума, режиму функционирования, составу и вместимости объектов социального и общественного назначения, размещаемым на первых этажах жилых зданий.

Примеры архитектурно-планировочных решений встроенных и встроенно-пристроенных физкультурно-оздоровительных учреждений социально-гарантированного обслуживания представлены в Приложении 9, рис. 29.

6.5. Встроенные и встроенно-пристроенные к жилью функциональные блоки крытых физкультурно-спортивных сооружений учреждений социально-гарантированного обслуживания должны быть изолированы от жилых помещений и встроенных помещений предприятий других сфер обслуживания, не связанных с ними функционально, иметь собственные входы, эвакуационные выходы и вестибюльные группы помещений.

6.6. Основные и вспомогательные помещения физкультурно-оздоровительного назначения учреждения, в соответствии с требованиями МГСН 4.08-97, следует размещать в одном уровне во встроенных помещениях 1-го нежилого этажа жилого здания. Размещение помещений физкультурно-оздоровительного назначения в цокольных этажах допускается при ограничении на использование помещений детьми, соблюдении требований к освещенности, кратности обмена воздуха, принимаемых в соответствии с

пособием к СНиП 2.08.02-89 и определяется заданием на проектирование или проектом.

Допускается размещение складских помещений, помещений технических служб, технических помещений и бытовых помещений в цокольном и подвальных этажах встроенной части здания.

Не допускается размещение этих учреждений на промежуточных и последних этажах жилых зданий.

6.7. Во встроенных помещениях жилых домов с каркасной системой рекомендуется размещать физкультурно-оздоровительные помещения учреждений приближенного обслуживания с физкультурно-оздоровительными помещениями малой площади или помещениями, допускающими размещение промежуточных опор.

В жилых домах с каркасной системой во встроенной части встроенно-пристроенных молодежных фитнес-центров, клубов микрорайонов рекомендуется размещать залы индивидуальных занятий с использованием тренажерной техники, помещения индивидуальной силовой подготовки, залы малой площади, а также вспомогательные помещения, при условии соблюдения требований п. 6.4. настоящих Рекомендаций.

6.7. Залы групповых занятий аэробикой, залы борьбы и восточных единоборств, залы спортивных игр, многофункциональные залы клубов и молодежных фитнес-центров с пролетом более 9 м, рекомендуется размещать в пристранываемой к жилым домам части клубов.

6.9. Рекомендуются следующие приемы архитектурно-планировочных решений пристроенных частей встроенно-пристроенных клубов, включающих залы спортивных игр, многофункциональные залы фитнес-центров, залы борьбы (при необходимости сохранения их нормативной высоты, равной 4 м), бассейны аквааэробики:

- пристройка с выносом объемов залов со стороны торца здания, не имеющего световых проемов;
- пристройка с выносом объемов залов при условии размещения жилых квартир выше 2-го этажа здания;
- пристройка с заглублением залов.

Варианты примыкания объемов пристроенной к жилому зданию части клубов приведены в Приложении 9, рис. 30.

6.10. Функциональные группы крытых физкультурно-спортивных сооружений комплексов, предназначенных для обслуживания школьников и населения жилых районов, запроектированные в структуре общеобразовательной школы, а также блоки-пристройки к общеобразовательным школам должны обеспечивать автономную эксплуатацию: иметь собственный вход, самостоятельные эвакуационные выходы, вестибюльную группу помещений и блокирующие двери и т. п..

6.11. Для комплексов, объединяющих спортивооружения общеобразовательных школ и физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов, рекомендуется объединение в одном блоке крытых спортивных сооружений и общецелевых помещений иного функционального назначения.

6.12. Допускается объединение блока физкультурно-оздоровительных помещений приближенного обслуживания с центром обслуживания инвалидов и пенсионеров с организацией общей вестибюльной группы.

6.13. Требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха в физкультурно-оздоровительных учреждениях социально-гарантированного обслуживания, следует принимать в соответствии со СНиП 41-01-2003. При определении требований к кратности обмена воздуха, температурно-влажностному режиму помещений следует также учитывать п. п. 5.1.-5.3. справочного пособия к СНиП 2. 08. 02-89\* «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом» и п.п. 5.1.-5.3. справочного пособия к СНиП 2. 08. 02-89\* «Проектирование бассейнов».

6.14 . Требования к пожарной безопасности учреждений социально-гарантированного обслуживания следует принимать на основании СНиП 21-01-97 и п. п. 6.1-6.10. МГСН 4.08-97. В залах и помещениях учреждений рекомендуется предусматривать светоуказатели выходов.

6.15. Требования к водопроводу и канализации в учреждениях социально-гарантированного обслуживания следует определять с учетом п. п. 4.1.- 4.6., 4.8.-4.14. справочного пособия к СНиП 2. 08. 02-89\* «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом» и п.п. 4.1.-4.24. справочного пособия к СНиП 2. 08. 02-89\* «Проектирование бассейнов».

6.16. Требования к естественному и искусственному освещению помещений физкультурно-оздоровительных учреждений социально-гарантированного обслуживания следует определять с учетом п. п 3 98-3.100., 6.1-6.3, 6.5 справочного пособия к СНиП 2. 08. 02-89\* «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом» и п.п. 3.79-3.80, 3.84, 6.1-6.2, 6.4. справочного пособия к СНиП 2. 08. 02-89\* «Проектирование бассейнов».

**7. Функционально-технологические схемы основных типов учреждений, примеры архитектурно-планировочных решений учреждений.**

7.1. Проектирование зданий учреждений физкультурно-спортивного социально-гарантированного обслуживания и функциональных блоков учреждений, встроенно-пристроенных к жилым зданиям или включенным в здания кооперированных общественных учреждений, следует осуществлять с учетом функционального зонирования, выделяя, в зависимости от состава помещений различных типов учреждений, следующие основные функциональные группы:

- помещения вестибюля;
- группы помещений спортивных залов и физкультурно-оздоровительных помещений с примыкающими к ним вспомогательными помещениями санитарно-гигиенического назначения (раздевальными и душевыми), инвентарными;
- группу плавательного бассейна с ваннами различного назначения, вспомогательными санитарно-гигиеническими помещениями (раздевальными, душевыми), комнатами дежурных инструкторов и медсестер (при ваннах спортивного и оздоровительного плавания), лабораторию химического и бактериологического анализа воды;
- раздевальные открытых сооружений;
- клубные комнаты;
- помещения медицинского назначения;
- клубные помещения, помещения отдыха;
- помещения пинг-понга;
- инструкторские, помещения административно-хозяйственного назначения и бытового обслуживания персонала;
- технические помещения и эксплуатационные службы.

7.2. В Приложении 9, рис.31-35 приводятся функционально-технологические схемы основных типов учреждений социально-гарантированного физкультурно-спортивного обслуживания

7.3. Схема функционально-пространственной организации физкультурно-оздоровительных помещений, приближенных к жилью, дается на рис. 31.

7.4. Схема функционально-пространственной организации молодежного фитнес-центра приводится в Приложении 9, рис. 32.

7.5. Функциональная схема блока встроенно-пристроенного геронтологического оздоровительного клуба с расширенным составом помещений, для жилой группы, включающей специализированные жилые дома с квартирами для инвалидов и престарелых граждан представлена в Приложении 9, рис. 33.

7.6. Функциональная схема физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона дана в Приложении 9, рис. 34.

7.7. Функционально-технологическая схема помещений бассейна оздоровительного плавания приведена в Приложении 9, рис. 35.

7.8. Схемы функциональных блоков физкультурно-оздоровительного клуба при их рассредоточением размещении представлены в Приложении 9, рис. 36.

7.9. Пример планировочного решения встроенного блока физкультурно-оздоровительного помещения приближенного обслуживания приведен в Приложении 9, рис. 37.

7.10. Пример планировочного решения встроенного блока молодежного фитнес-центра в составе молодежного клуба приближенного обслуживания дан в Приложении 9, рис. 38.

7.11. Пример планировочного решения встроенно-пристроенного физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона приведен в Приложении 9, рис. 39.

7.12. В Приложении 9, рис. 40-43 даются примеры проектных предложений планировочных решений комплексов и блоков открытых плоскостных спортивных сооружений микрорайонов, размещенных в конкретных градостроительных ситуациях. В Приложении 8 приводятся краткие характеристики указанных планировочных решений.

## 8. Ссылки на нормативно-методические документы

- 8.1. СНиП 2. 07.01-89\* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- 8.2. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
- 8.3. СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения».
- 8.4. СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- 8.5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
- 8.6. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
- 8.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Москва, 2001.
- 8.8. МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы».
- 8.9. МГСН 3.01-01 «Жилые здания» с Дополнением №1 к МГСН 3.01-01.
- 8.10. МГСН 4.08-97 «Массовые типы физкультурно-оздоровительных сооружений».
- 8.11. МГСН 4.17-98 «Культурно-образовательные учреждения» ,
- 8.12. МГСН 4.14-98 «Предприятия общественного питания».
- 8.13. МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы».
- 8.14. Справочное пособие к СНиП 2.08-02.89\* «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».
- 8.15. Справочное пособие к СНиП 2.08-02.89\* «Проектирование бассейнов».
- 8.16. «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 12. Общественные здания и сооружения. Спортивные сооружения». Москва, 1998 г.
- 8.17. «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 13. Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения». Москва, 1998 г.
- 8.18. «Рекомендации по проектированию зон физкультурно-спортивных сооружений парков культуры и отдыха». Москва, 1984 г.
- 8.19. Планово-расчетные показатели количества занимающихся и режимы эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Приложение к приказу Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму №44 от 4 февраля 1998 г.
- 8.20. Пособие к МГСН 4.08-97 «Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений. Выпуск 1. Общие положения. Сооружения, приближенные к жилью. Физкультурно-оздоровительные клубы микрорайонов. Детско-юношеские спортивные школы».
- 8.21. Пособие к МГСН 4.08-97 «Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений. Выпуск 2. «Физкультурно-оздоровительные центры муниципальных районов. Комплексы физкультурно-рекреационных сооружений» .

Приложение 1.

Сводные градостроительные расчетные показатели комплексов физкультурно-оздоровительных сооружений приближенного и повседневного социальногоГарантированного обслуживания.

| №№<br>п/п | Уровень обслуживания,<br>тип комплекса   | Численность<br>обслуживаемо-<br>го населения<br>(тыс. чел.) | Общая<br>площадь<br>учреждения<br>(крытые<br>спортивные<br>сооружения,<br>вспомогательные<br>помещения)<br>(м кв./ 1000<br>жит.) | Площадь крытых<br>спортивных сооружений (м<br>кв./1000 чел.) |  | Площадь<br>территории<br>(м кв./1 жит.) |
|-----------|--|---|--|--|--|---|
|           |  |   |  | Пло-<br>щадь<br>спортивных<br>помещений                      | Зеркала<br>воды<br>плавательны-<br>х бассейнов |   |
| 1         | 2  | 3.  | 5  | 6  | 7  | 8                                       |
| 1         | Комплекс физкультурно-оздоровительных сооружений приближенного обслуживания (для изолированной жилой группы) | 5,0-8,0   | 90,0   | 38,3   | -  | 0,05-0,08                               |
| 2.        | Комплекс физкультурно-оздоровительных сооружений повседневного обслуживания                                  | 10,0-30,0   | 120,0  | 38,9   | 8,7  | 0,3-0,7                                 |

## Приложение 2.

Рекомендуемые составы и площади открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений  
для кварталов и микрорайонов с затесненной застройкой  
(для районов центра и примагистральных территорий районов сложившейся застройки)

| №№<br>п/п | Наименование и габариты<br>сооружения               | Показатели сооружений при различной числен-<br>ности обслуживаемого населения |                   |                                     |                     | Примечание |  |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--|
|           |   | 10,0-16,9 тыс.чел.  |                   | 17,0-24,0 тыс. чел                  |                     |            |  |
|           |   | Кол-во<br>площадь<br>(шт./м кв.)  | Е.П.С.*<br>(чел.) | Кол-во<br>площадь<br>(шт./м<br>кв.) | Е. П. С.*<br>(чел.) |            |  |
| 1         | 2   | 3   | 4                 | 5                                   | 6                   | 7          |  |
| 1.        | Сектор «Спорт для всех»                             |   |                   |                                     |                     |            |  |
| 1.1.      | Площадки спортивных игр<br>Настольного тенниса      |   |                   |                                     |                     |            |  |
| 1.1.1     | • 4,5x9,0 м   | 2/81,0  | 8                 | 3/121,5                             | 12                  |            |  |
| 1.1.2..   | Мини-тенниса<br>• 20,0x10,0                         | 1/200,0   | 4                 | 2/400,0                             | 8                   |            |  |
| 1.2.      | Комплексные площадки<br>спортивных игр              |   |                   |                                     |                     |            |  |
| 1.2.1.    | Тип 1<br>Бадминтона /волейбола/ринго<br>20,0x11,0   | 1/220,0   | 12                | 2/440,0                             | 24                  |            |  |
| 1.2.2.    | Тип 2<br>Ручного мяча/мини-футбола<br>• 30,0x18,0 м | 1/540,0   | 18                | 1/540,0                             | 18                  |            |  |

## Продолжение Приложения 2

| 1      | 2   | 3       | 4  | 5       | 6  | 7  |
|--------|---|---------|----|---------|----|--|
| 2.     | Сектор «детского спорта»  |         |    |         |    |  |
| 2.1.   | Площадки нетрадиционных видов спорта:                           |         |    |         |    |  |
| 2.1.1. | Флорбола  |         |    |         |    |  |
|        | • 25,0x12,0м  | 1/300,0 | 10 | 1/300,0 | 10 |  |
| 2.1.2. | Стритбола   |         |    |         |    |  |
|        | • 16,0x14,0 м   | 1/224,0 | 8  | 1/224,0 | 8  |  |
| 2.2.   | Комплексная площадка для массового катания на роликовых коньках |         |    |         |    |  |
|        | • 20,0x15,0 м   | 1/300,0 | 25 | 1300,0  | 25 |  |
| 2.3.   | Площадки физкультурно-развлекательных занятий                   |         |    |         |    |  |
| 2.3.1. | Крокета   |         |    |         |    |  |
|        | • 11,0x5,0 м  | 1/55,0  | 6  | 1/55,0  | 6  |  |
| 2.3.2. | Кеглей  |         |    |         |    |  |
|        | • 22,0x4,0 м;   | 1/88,0  | 4  | -       | -  |  |
|        | • 22,0x3,4 м  | -       | -  | 1/132,0 | 6  | Приводятся габариты площадки для игры в кегли на 2 и 3 дорожки |
| 2.3.3. | Стенбола  |         |    |         |    |  |
|        | • 10,0x10,0 м   | 1/100,0 | 4  | 1/100,0 | 4  |  |
| 2.3.4. | Спиральбола,  |         |    |         |    |  |
|        | • 6,0 x 6,0м  | 1/36,0  | 2  | 1/36,0  | 2  |  |

Продолжение Приложения 2.

| 1.   | 2.  | 3       | 4  | 5       | 6  | 7 |
|------|---|---------|----|---------|----|---|
| 2.4. | Площадки комбинированные для подвижных игр и занятий на простейших снарядах |         |    |         |    |   |
|      | • 15,0 x 10,0 м   | 1/150,0 | 10 | -       | -  |   |
|      | • 20,0 x 15,0 м   | -       | -  | 1/300,0 | 20 |   |
|      | Итого:  | 2294,04 |    | 2948,5  |    |   |

\*) Е.П.С. – единовременная пропускная способность спортивооружений.

**Приложение 3**  
**Рекомендуемые составы и площади физкультурно-оздоровительных и  
вспомогательных помещений приближенного обслуживания в составе центра  
обслуживания инвалидов и пенсионеров**

| №№<br>п/п | Наименование<br>помещений   | Площади помещений в<br>комплексах различных<br>типов (м <sup>2</sup> ) |                           | Примечание  |
|-----------|---|--|---------------------------|---|
|           |   | Тип 1 <sup>1</sup>   | Тип 2 <sup>1</sup>        |   |
| 1         | 2   | 3  | 4                         | 5   |
| 1.        | Группа помещений<br>вестибюля   |  |                           |   |
| 1.1.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вестибюль,</li> <li>в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вешалка для хра-<br/>нения одежды<br/>открытым способом;</li> <li>- место дежурного<br/>администратора;</li> <li>- зона отдыха лиц,<br/>сопровождающих<br/>инвалидов</li> </ul> </li> </ul> | 25,0<br>4,0<br>3,0<br>5,0  | 28,0<br>6,0<br>3,0<br>8,0 | Проектируется с<br>учетом<br>использования<br>инвалидами  |
| 1.2.      | Туалет<br>(мужской и женский)   | <u>10,0</u><br>5,0+5,0   | <u>10,0</u><br>5,0+5,0    |   |
|           | <b>Итого</b>  | <b>33,0</b>  | <b>36,0</b>               |   |
| 2.        | Группа помещений<br>физкультурно-оздоро-<br>вительного назначения   |  |                           |   |
| 2.1.      | Помещения физуль-<br>турно-оздоровительного<br>назначения   | 60,0   | 90,0                      | Проектируется с<br>учетом<br>использования<br>инвалидами  |
| 2.2.      | Инвентарная   | 8,0  | 8,0                       |   |
|           | <b>Итого:</b>   | <b>68,0</b>  | <b>98,0</b>               |   |
| 2.3.      | Раздевальные общие<br>(мужские и женские)<br>в т.ч.<br>Места для переодевания   |  |                           | Проектируются с<br>учетом<br>использования<br>инвалидами  |
| 2.3.1.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 5 мест</li> <li>- на 8 мест</li> </ul>  | <u>20,0</u><br>10,0x2  | -<br><u>32,0</u><br>16,0  | Хранение одежды<br>на крючках<br>В раздевальных<br>устанавливается<br>1 ножная ванна, 1<br>сушалка для<br>волос |

<sup>1</sup> См. табл.3.1.

## Продолжение Приложения 3.

| 1      | 2  | 3                         | 4                         | 5  |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 2.3.2. | Душевые<br>- на 2 сетки<br>- на 3 сетки                  | <u>10,0</u><br>5,0x2<br>- | -<br><u>16,0</u><br>8,0x2 |  |
| 2.3.3. | Санузел (с<br>умывальником в шлюзе)                      | <u>10,0</u><br>5,0x2      | <u>10,0</u><br>5,0x2      | Устанавливается<br>1 унитаз, 1<br>умывальник |
| 2.3.4  | Места для хранения<br>колясок                            | 3,0                       | 5,0                       |  |
|        | Итого:   | 43,0                      | 63,0                      |  |
| 3.     | Группа<br>административно-<br>хозяйственных<br>помещений |                           |                           |  |
| 3.1.   | Административное<br>помещение                            | 9,0                       | 9,0                       |  |
| 3.2.   | Хозяйственная кладовая                                   | 4,0                       | 4,0                       |  |
| 3.3.   | Инструкторская   | 9,0                       | 9,0                       |  |
|        | И т о г о:   | 22,0                      | 22,0                      |  |
|        | В с е г о:   | 166,0                     | 219,0                     |  |

## Приложение 4

Рекомендуемые составы физкультурно-оздоровительных и вспомогательных помещений блоков молодежного фитнес-центра в составе молодежного клуба приближенного обслуживания

| №№<br>п/п | Наименование<br>помещений   | Площади помещений в<br>комплексах различных<br>типов (м <sup>2</sup> ) |                           | Примечание                                     |
|-----------|---|--|---------------------------|--|
|           |   | Тип 1 <sup>1</sup>   | Тип 2 <sup>1</sup>        |  |
| 1         | 2   | 3  | 4                         | 5  |
| 1.        | Группа помещений<br>вестибюля   |  |                           |  |
| 1.1.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вестибюль,<br/>всего,<br/>в т.ч.:</li> <li>- вешалка для<br/>хранения одежды<br/>открытым способом;</li> <li>- место дежурного<br/>администратора;</li> <li>- зона отдыха<br/>родителей,<br/>сопровождающих<br/>детей</li> </ul> | 26,0<br>4,0<br>3,0<br>6,0  | 28,0<br>6,0<br>3,0<br>8,0 | Проектируется с<br>учетом доступа<br>инвалидов |
| 1.2.      | Туалет<br>(мужской и женский)   | <u>10,0</u><br>5,0+5,0   | <u>10,0</u><br>5,0+5,0    |  |
|           | И т о г о:  | 36,0   | 38,0                      |  |
| 2.        | Группа помещений<br>физкультурно-<br>оздоровительного<br>назначения   |  |                           |  |
| 2.1.      | Помещение фитнеса<br>(для групповых занятий) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9,0 x 9,0 м</li> <li>12,0 x12,0 м</li> </ul> Инвентарная  | 81,0<br>-<br>8,0   | -<br>144,0<br>8,0         | Проектируется с<br>учетом доступа<br>инвалидов |
| 2.2.      |   |  |                           |  |
| 2.3.      | Помещение<br>бодибилдинга   | 40,0   | 60,0                      | Проектируется с<br>учетом доступа<br>инвалидов |
| 2.4.      | Инвентарная   | 6,0  | 6,0                       |  |
| 2.5.      | Помещение<br>индивидуальных фитнес-<br>занятий с<br>использованием<br>тренажеров  | 20,0   | 40,0                      | Проектируется с<br>учетом доступа<br>инвалидов |
|           | И т о г о:  | 156,0  | 258,0                     |  |

<sup>1</sup> См. табл. 3.1

## Продолжение Приложения 4

| 1      | 2   | 3              | 4                    | 5   |
|--------|---|----------------|----------------------|---|
| 2.6.   | Раздевальные общие<br>(мужские и женские)<br>в т.ч.       |                |                      | Хранение одежды<br>на крючках   |
| 2.6.1. | Места для переодевания:<br>• на 11 мест;<br>• на 18 места | 42,0<br>21,0x2 | -<br>68,00<br>34,0x2 | В раздевальных<br>устанавливается<br>1 умывальник, 1<br>ножная ванна, 1<br>сушилка для<br>волос в мужской,<br>2 – в женской<br>раздевальной |
| 2.6.2. | Душевые:<br>• на 3 сетки;<br>• на 4 сеток                 | 16,0<br>8,0x2  | -<br>20,0<br>10,0x2  |   |
| 2.6.3  | Санузел (с<br>умывальником в пилозе)                      | 10,0<br>5,0 x2 | 10,0<br>5,0 x2       | В санузлах<br>устанавливается 1<br>унитаз, 1<br>умывальник  |
|        | Итого:  | 68,0           | 98,0                 |   |
| 3.     | Группа<br>административно-<br>хозяйственных<br>помещений  |                |                      |   |
| 3.1.   | Административное<br>помещение                             | 9,0            | 9,0                  |   |
| 3.2.   | Хозяйственная кладовая                                    | 4,0            | 4,0                  |   |
| 3.3.   | Инструкторская  | 9,0            | 9,0                  |   |
|        | Итого:  | 22,0           | 22,0                 |   |
|        | Всего:  | 282,0          | 416,0                |   |

## Приложение 5.

Рекомендуемый состав физкультурно-спортивных сооружений  
террополитического физкультурно-оздоровительного центра в составе клуба  
обслуживания инвалидов и пенсионеров (для жилых групп, включающих  
специализированные жилые дома с квартирами для инвалидов и пенсионеров)

| №№<br>п/п | Наименование<br>помещений   | Площадь по-<br>мещения, (и<br>кв.) | Примечание   |
|-----------|---|------------------------------------|--|
| 1         | 2   | 3                                  | 5  |
| 1.        | Группа помещений<br>вестибюля   |                                    |  |
| 1.1.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вестибюль,<br/>всего,<br/>в т.ч.</li> <li>• Зона отдыха лиц,<br/>сопровождающих<br/>инвалидов</li> </ul> | 20,0<br>6,0                        | Проектируется с учетом<br>использования инвалидами |
| 1.2.      | Гардероб  | 10,0                               |  |
| 1.3.      | Регистратура  | 5,0                                |  |
| 1.5.      | Туалет<br>(мужской и женский)   | <u>10,0</u><br>5,0+5,0             |  |
|           | Итого:  | 32,5                               |  |
| 2.        | Группа помещений<br>физкультурно-<br>оздоровительного<br>назначения   |                                    |  |
| 2.1.      | Помещение<br>физкультурно-<br>оздоровительных<br>заний, ОФП<br>12,0 x 9,0 м<br>Инвентарная  | 108,0                              |  |
| 2.2.      |   | 8,0                                |  |
|           | Итого:  | 116,0                              |  |

## Продолжение Приложения 5

| 1      | 2   | 3                     | 5  |
|--------|---|-----------------------|--|
| 2.3.   | Раздевальные общие<br>(мужские и женские)<br>в т.ч. |                       | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 2.3.1. | Места для переодевания<br>- на 5 мест               | <u>20,0</u><br>10,0x2 | Хранение одежды в<br>одноярусных шкафах.. В<br>раздевальных<br>устанавливается<br>1 ножная ванна, 1 сушилка<br>для волос |
| 2.3.2. | Душевые<br>- на 1 сетку;                            | <u>6,0</u><br>3,0x2   |  |
| 2.3.3. | Санузел (с<br>умывальником в плюзес)                | <u>10,0</u><br>5,0x2  | Устанавливается<br>1 унитаз, 1 умывальник  |
| 2.3.4. | Места для хранения<br>коляск                        | 3,0                   |  |
|        | Итого:  | 39,0                  |  |
| 2.4.   | Зал лечебной гимнастики                             | 60,0                  | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 2.5.   | Инвентарная   | 6,0                   |  |
|        | Итого:  | 66,0                  |  |
| 2.6.   | Раздевальные общие<br>(мужские и женские)<br>в т.ч. |                       | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 2.6.1. | Места для переодевания<br>- на 5 мест               | <u>20,0</u><br>10,0x2 | Хранение одежды в<br>одноярусных шкафах.. В<br>раздевальных<br>устанавливается<br>1 ножная ванна, 1 сушилка<br>для волос |
| 2.6.2. | Душевые<br>- на 1 сетку;                            | <u>6,0</u><br>3,0x2   |  |
| 2.6.3. | Санузел (с<br>умывальником в плюзес)                | <u>10,0</u><br>5,0x2  | Устанавливается<br>1 унитаз, 1 умывальник  |
| 2.6.4. | Места для хранения<br>коляск                        | 3,0                   |  |
|        | Итого:  | 39,0                  |  |
| 2.7.   | Зал механотерапии                                   | 60,0                  | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 2.8.   | Инвентарная   | 6,0                   |  |
|        | Итого:  | 66,0                  |  |

## Продолжение Приложения 5

| 1      | 2   | 3                     | 5  |
|--------|---|-----------------------|--|
| 2.9.   | Раздевальные общие<br>(мужские и женские)<br>в т.ч.         |                       | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 2.9.1. | Места для переодевания<br>- на 5 мест                       | <u>20,0</u><br>10,0x2 | Хранение одежды в<br>одноярусных шкафах.. В<br>раздевальных<br>устанавливается<br>1 ножная ванна, 1 сушилка<br>для волос |
| 2.9.2. | Душевые<br>- на 1 сетку;                                    | <u>6,0</u><br>3,0x2   |  |
| 2.9.3. | Санузел (с<br>умывальником в шлюзе)                         | <u>10,0</u><br>5,0x2  | Устанавливается  |
| 2.9.4. | Места для хранения<br>колясок                               | 3,0                   | 1 унитаз, 1 умывальник   |
|        | Итого:  | 39,0                  |  |
| 2.10.  | Помещение<br>индивидуальных занятий<br>лечебной гимнастикой | 20,0                  | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 3.     | Помещения<br>медицинского<br>назначения                     |                       | Проектируются с учетом<br>использования инвалидами   |
| 3.1.   | Кабинет врача   | 12,0                  |  |
| 3.4.   | Процедурная   | 12,0                  |  |
| 3.5.   | Массажная на 4 кушетки                                      | 16,0                  |  |
|        | И т о г о:  | 40,0,0                |  |
| 4.     | Группа<br>административно-<br>хозяйственных<br>помещений    |                       |  |
| 4.1.   | Административное<br>помещение                               | 9,0                   |  |
| 4.2.   | Хозяйственная кладовая                                      | 4,0                   |  |
| 4.3.   | Кладовая чистого и<br>грязного белья.                       | 4,0+4,0               |  |
| 4.4.   | Инструкторская  | 9,0                   |  |
| 4.5.   | Комната персонала   | 9,0                   |  |
|        | И т о г о:  | 39,0                  |  |
|        | В с е г о:  | 496,6                 |  |

## Приложение 6

## Рекомендуемый состав и площади помещений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов

| №<br>п/п | Наименование помещения   | Площади помещений (м <sup>2</sup> ) |                      |                      | Примечание  |
|----------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
|          |  | Тип 1 <sup>1</sup>                  | Тип 2 <sup>1</sup>   | Тип 3 <sup>1</sup>   |   |
| 1        | 2  | 3                                   | 4                    | 5                    | 6   |
| 1.       | Группа помещений вестибюля*)   |                                     |                      |                      |   |
| 1.1.     | Вестибюль,<br>в т.ч. зона отдыха<br>для родителей,<br>сопровождающих детей, и лиц,<br>сопровождающих инвалидов | <u>35,0**) 61,0</u>                 | <u>50,0**) 85,0</u>  | <u>65,0**) 106,0</u> | Все помещения для посетителей<br>проектируется с учетом<br>использования инвалидами |
| 1.2      | Гардероб верхней одежды  | <u>10,0**) 11,0</u>                 | <u>10,0**) 15,0</u>  | <u>12,0**) 22,0</u>  |   |
| 1.3      | Туалет общий (мужской и<br>женский)  | <u>5,0x2 10,0</u>                   | <u>5,0x2 10,0</u>    | <u>5,0x2 10,0</u>    |   |
| 1.4      | Регистратура   | 5,0                                 | 5,0                  | 5,0                  |   |
|          | Итого:   | <u>60,0**) 77,0</u>                 | <u>75,0**) 115,0</u> | <u>92,0**) 143,0</u> |   |

<sup>1</sup> См. табл. 3.1.

Продолжение Приложения 6.

| 1    | 2   | 3               | 4               | 5               | 6                                   |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2.   | Группа помещений физкультурно-оздоровительных залов   |                 |                 |                 |                                     |
| 2.1. | Зал спортивн, ОФП<br>• 18,0x15,0 м ;<br>• 24,0x15,0 м ;<br>• 30,0x18,0 м                                      | 270,0<br>-<br>- | -<br>360,0<br>- | -<br>-<br>540,0 | Высота залов 6,0. м.                |
| 2.2. | Инвентарная зала спортивн   | 18,0            | 18,             | 24,0            | Минимальная высота помещения -2,7 м |
| 2.3. | Зал фитнеса (групповые занятия аэробикой, хореография)<br>• 9,0 x 9,0 м<br>• 12,0 x12,0 м;<br>• 15,0 x 15,0 м | 81,0<br>-<br>-  | -<br>144,0<br>- | -<br>-<br>225,0 | Высота залов 4,8 м.                 |
| 2.4. | Инвентарная зала фитнеса  | 6,0             | 8,0             | 8,0             | Минимальная высота помещения -2,7 м |
| 2.5. | Зал единоборств<br>• 12,0x9,0 м;<br>• 15,0x9,0 м;<br>• 15,0x12,0 м  | 108,0<br>-<br>- | -<br>135,0<br>- | -<br>-<br>180,0 | Высота залов 4,8 м.                 |

#### Продолжение Приложения 6.

|        |  |                                      |  |                                     |  |
|--------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 2.6.   | Инвентарная зала единоборств   | 6,0                                  | 8,   | 8,0                                 | Минимальная высота помещения – 2,7 м   |
| 2.7.   | Помещение индивидуальных занятий с использованием тренажерной техники  | 40,0                                 | 60,  | 80,0                                | Минимальная высота помещения – 2,7 м   |
| 2.8.   | Помещение настольного тенниса<br>• на 1 стол<br>• на 2 стола   | 40,0<br>-<br>-                       | 40,0<br>-<br>-                             | -<br>72,0                           | Минимальная высота помещения – 2,7 м   |
|        | Итого:   | 569,0                                | 773,0                                      | 1137,0                              |  |
| 2.9.   | Раздевальные залы общие (мужские и женские) в т.ч.:<br>Места для переодевания:   |                                      |  |                                     | Не менее 50 % приборов предусматриваются для инвалидов. В раздевальных устанавливаются:  |
| 2.9.1. | • на 28 мест ( при занятиях инвалидов в зале ОФП);<br>• на 41 места ( при занятиях инвалидов в зале ОФП);<br>• на 60 мест ( при занятиях инвалидов в зале ОФП) | <u>90,0</u><br>45,0x2<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br><u>124,0</u><br>62,0x2<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br><u>156</u><br>78,0x2 | 1 умывальник, 2 ножные ванны ; 3 сушилки для волос в женской, 2 – в мужской раздевальной;<br>2 умывальника, 3 ножные ванны ; 5 сушилок для волос в женской, 2 – в мужской раздевальной;<br>2 умывальника, 3 ножные ванны ; 6 сушилок для волос в женской, 3 – в мужской раздевальной |

Продолжение Приложения 6.

| 1     | 2  | 3                     | 4     | 5     | 6   |
|-------|--|-----------------------|-------|-------|---|
| 2.9.2 | Душевые:<br>• на 6 сеток;<br>• на 9 сеток;<br>• на 12 сеток        | <u>30,0</u><br>15,0x2 | -     | -     | 3 душевых кабины проектируются с учетом использования инвалидами колясочниками<br>4 душевых кабины проектируются с учетом использования инвалидами колясочниками<br>6 душевых кабин проектируются с учетом использования инвалидами колясочниками     |
| 2.9.3 | Санузлы ( с умывальником в шлюзах)                                 | <u>10,0</u><br>5,0x2  | -     | -     | В санузлах устанавливаются:<br>1 унитаз в женском санузле; 1 унитаз, 1 писсуар в мужском санузле<br>2 унитаза в женском санузле; 1 унитаз, 1 писсуар в мужском санузле.<br>2 унитаза в женском санузле; 1 унитаз, 2 писсуара в мужском санузле.       |
|       | Итого:   | 130,0                 | 178,0 | 230,0 |   |
| 3.    | Раздевальные открытых сооружений общие (мужские и женские) в т.ч.: |                       |       |       | Раздевальные предусматриваются по заданию на проектирование на 50 % единовременной пропускной способности площадок спортивных игр, в т. ч. 15% мест предусматриваются для инвалидов-спортников. Не менее 50% приборов предусматривается для инвалидов |

| 1    | 2   | 3                                    | 4                | 5                     | 6   |
|------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| 3.1. | Места для переодевания<br>• на 26 мест;<br>• на 35 мест;<br>• на 51 место | <u>90,0</u><br>45,0x2<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- | В раздевальных устанавливаются 1умывальник, 1 ножная ванна, 2 сушилка для волос в мужской, 3 - в женской раздевальной 2 ножные ванны, 2 сушилки для волос в мужской, 4 - в женской раздевальной 3 ножные ванны; 3 сушилки для волос в мужской, 6 - в женской раздевальной |
| 3.2. | Душевые:<br>• на 6 сеток;<br>• на 7 сеток;<br>• на 11 сеток               | <u>30,0</u><br>15,0x2<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-      | 3 душевых кабины проектируются с учетом использования инвалидами - колясочниками<br>4 душевых кабины проектируются с учетом использования инвалидами колясочниками<br>6 душевых кабин проектируются с учетом использования инвалидами - колясочниками                     |

## Продолжение Приложения 6.

| 1    | 2  | 3                    | 4     | 5     | 6  |
|------|--|----------------------|-------|-------|--|
| 3.3. | Санузлы (с умывальником в<br>шлюзах) мужские и женские | <u>10,0</u><br>5,0x2 | -     | -     | В санузлах устанавливаются:<br>1 унитаз в женском санузле; 1 уни-<br>таз, 1 писсуар в мужском санузле<br>2 унитаза в женском санузле; 1<br>унитаз, 1 писсуар в мужском сану-<br>зле.<br>2 унитаза в женском санузле; 1<br>унитаз, 2 писсуара в мужском са-<br>нузле. |
|      | И т о г о :  | 130,0                | 148,0 | 200,0 |  |
| 4.   | Буфет  | 18,0                 | 25,0  | 40,0  | Предусматривается по заданию на<br>проектирование, как предприятие<br>быстрого питания, в расчете на 15<br>% вместимости крытых сооруже-<br>ний.   |
| 5.   | Группа клубных помещений, по-<br>мещений досуга        |                      |       |       |  |
| 5.1. | Помещение клуба  | 40,0                 | 40,0  | 40,0  |  |
| 5.2. | Вспомогательное помещение<br>клуба                     | 20,0                 | 20,0  | 20,0  |  |
| 5.3. | Места отдыха занимающихся                              | 24,0                 | 32,0  | 54,0  | На 15 % вместимости крытых со-<br>оружений.  |
| 5.4. | Игротека   | 20,0                 | 20,0  | 20,0  | Предусматривается по заданию на<br>проектирование.   |
|      | И т о г о :  | 104,0                | 110,0 | 118,0 |  |

## Продолжение Приложения 6.

| 1    | 2  | 3                 | 4                  | 5                  | 6 |
|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 6.   | Административно-хозяйственные помещения и инструкторские |                   |                    |                    |   |
| 6.1. | Административное помещение                               | 12,0              | 12,0               | 12,0               |   |
| 6.2. | Инструкторская   | 9,0               | 9,0                | 9,0                |   |
| 6.3. | Комната персонала  | 9,0               | 9,0                | 9,0                |   |
| 6.4. | Хозяйственная кладовая                                   | 4,0               | 8,0                | 8,0                |   |
|      | Итого  | 34,0              | 34,0               | 38,0               |   |
| 7.   | Технические службы, технические помещения                | 90,0              | 100,0              | 160,0              |   |
|      | Всего:   | 995,0**<br>1142,0 | 1297,0**<br>1515,0 | 1831,0**<br>2113,0 |   |

19

\*) Вестибюльная группа помещений в зимнее время используется как грелка катка массового катания.

\*\*) В числителе дроби показатель площади помещений клуба без раздевальных открытых сооружений; в знаменателе дроби показатель площади помещений клуба, включающего раздевалки открытых сооружений на 50 % единовременной пропускной способности площадок спортивных игр.

## Приложение 7.

## Рекомендуемый состав и площади помещений бассейнов оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания микрорайонов

62

| №№<br>п/п | Наименование помещения   | Площади помещений (м кв.) |                      |                      | Примечание   |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
|           |  | Тип 1 <sup>1</sup>        | Тип 2 <sup>1</sup>   | Тип 3 <sup>1</sup>   |  |
| 1         | 2  | 3                         | 4                    | 5                    | 6  |
| 1.        | Группа помещений вестибюля   |                           |                      |                      |  |
| 1.1.      | Вестибюль, в т.ч. площадь для родителей, сопровождающих детей, и лиц, сопровождающих инвалидов | 20,0                      | 20,0                 | 24,0                 | Все помещения для посетителей проектируется с учетом использования инвалидами<br>Площадь вестибюля рассчитана на 100 % вместимости бассейнов |
| 1.2.      | Гардероб верхней одежды  | 10,0                      | 10,0                 | 10,0                 | Площадь гардероба рассчитана на 200% вместимости бассейнов.  |
| 1.3.      | Туалет общий (мужской и женский)   | <u>5,0x2</u><br>10,0      | <u>5,0x2</u><br>10,0 | <u>5,0x2</u><br>10,0 |  |
| 1.4.      | Касса  | 3,0                       | 3,0                  | 3,0                  |  |
| 1.5.      | Регистратура   | 5,0                       | 5,0                  | 5,0                  |  |
|           | Итого:   | 48,0                      | 48,0                 | 52,0                 |  |
| 2.        | Группа помещений бассейна оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания               |                           |                      |                      | Залы оздоровительного и спортивно-оздоровительного плавания проектируются с учетом использования инвалидами -опорышками                      |

<sup>1</sup> См. табл. 3.1.

## Продолжение Приложения 7.

| 1    | 2  | 3              | 4     | 5     | 6  |
|------|--|----------------|-------|-------|--|
| 2.1. | Зал оздоровительного плавания<br>• с ванной 16,6×6 м - зал 24×12 м;<br>• с ванной 16,6×8 м - зал 24×15 м   | 288,0<br>-     | -     | -     | Минимальная высота зала ванны 4,8 м  |
| 2.2. | Зал спортивно-оздоровительного плавания<br>• с ванной 25×12 м - зал 30×18 м  | -              | 360,0 | -     | Минимальная высота зала ванны 5,4 м  |
| 2.3. | Инвентарная ванна  | 6,0            | 6,0   | 6,0   |  |
| 2.4. | Комната дежурного инструктора  | 8,0            | 8,0   | 8,0   |  |
| 2.5. | Комната дежурной медсестры   | 12,0           | 12,0  | 12,0  |  |
| 2.6. | Лаборатория химического и бактериологического анализа воды   | 8,0            | 8,0   | 8,0   | Для комнат дежурного инструктора и дежурной медсестры предусматривается выход непосредственно на обходную дорожку  |
|      | Итого:   | 314,0          | 394,0 | 574,0 |  |
| 3.   | Раздевальные бассейна общие (мужские и женские), в т.ч. места для переодевания:<br>• на 9 мест (в т. ч. 50 % для инвалидов, использующих кресла-коляски);<br>• на 12 мест (в т. ч. 50 % для инвалидов, использующих кресла-коляски); | 66,0<br>33,0×2 | -     | -     | Предусматривается хранение одежды в двухярусных шкафах; в раздевальных устанавливаются:<br>-1 ножная ванна, 1 сушилка для волос;<br>-1 ножная ванна, 1 сушилка для волос в мужской раздевальной, 2- в женской. |

Продолжение Приложения 7.

| 1      | 2  | 3                             | 4                              | 5                             | 6  |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 4.6.2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>на 24 места (в т.ч. 50% для инвалидов, использующих кресла-коляски);</li> </ul> <p>Душевые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>на 3 сетки;</li> </ul> | -<br><br><u>16,0</u><br>8,0x2 | -<br><br><u>20,0</u><br>10,0x2 | <u>140,0</u><br><u>70,0x2</u> | <p>-2 ножных ванны, 2 сушки для волос в мужской раздевальной, 3- в женской;</p> <p>2 душевые кабины проектируются с учетом использования инвалидами - колясочниками.</p> |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>на 4 сетки;</li> </ul>  | -                             | <u>20,0</u><br>10,0x2          | -                             | 2 душевые кабины проектируются с учетом использования инвалидами - колясочниками   |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>на 8 сеток</li> </ul>   | -                             | -                              | <u>40,0</u><br>20,0x2         | 4 душевые кабины проектируются с учетом использования инвалидами - колясочниками.  |
| 4.6.3. | Санузлы (с умывальником в шлюзах)  | <u>10,0</u><br>5,0x2          | <u>10,0</u><br>5,0x2           | <u>10,0</u><br>5,0x2          | <p>В санузлах устанавливаются: 1 унитаз – в женском санузле; 1 унитаз, 1 писсуар – в мужском</p> <p>(С учетом их использования инвалидами - опорниками)</p>              |
| 4.6.4. | Места для хранения кресел-колясок  | 4,0                           | 6,0                            | 8,0                           |  |
|        | Итого:   | 96,0                          | 120,0                          | 198,0                         |  |
| 5.     | Административно-хозяйственные помещения, инструкторские  |                               |                                |                               |  |
| 5.1.   | Кабинет директора  | 12,0                          | 12,0                           | 12,0                          |  |
| 5.2.   | Помещение администрации  | 20,0                          | 20,0                           | 20,0                          |  |
| 5.3.   | Инструкторская   | 9,0                           | 9,0                            | 9,0                           |  |

Продолжение Приложения 7.

| 1.   | 2.  | 3.     | 4.    | 5.     | 6. |
|------|---|--------|-------|--------|----|
| 5.4. | Бытовые помещения                             | 9,0    | 9,0   | 9,08,0 |    |
| 5.5. | Хозяйственная кладовая                        | 4,0    | 8,0   |        |    |
|      | Итого   | 54,0   | 54,0  | 58,0   |    |
| 6.   | Технические помещения и<br>технические службы | 75,0,0 | 90,0  | 120,0  |    |
|      | Всего:  | 587,0  | 706,0 | 1002,0 |    |

## Приложение 8

### Предложения по вариантам размещения и планировочным решениям открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений массового использования.

Для разработки предложений по вариантам размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений массового использования в жилой застройке города Москвы отобраны характерные градостроительные ситуации, отражающие различия условий формирования комплексов открытых плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города.

Задачами разработки предложений по составам открытых спортивных сооружений и планировочных решений их блоков и комплексов, размещенных в различных градостроительных ситуациях являлись:

- обеспечить спрос различных социально-возрастных категорий населения, в т. ч. детей, молодежи, взрослого населения, инвалидов и лиц пожилого возраста в различных видах двигательной активности вблизи дома;
- обеспечить многофункциональность использования спортсооружений с максимально-широким диапазоном вариантов выбора физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий;
- учесть при определении состава сооружений, размещаемых в различных ситуациях, как традиционные, так и новые, популярные среди детей и молодежи виды спорта;
- создать предпосылки для эффективного использования выделенных территорий за счет высокой пропускной способности комплексов;
- обеспечить разнообразный выбор физкультурно-спортивных занятий в условиях затесненной застройки, используя участки малой площади;
- предусмотреть возможность зимней эксплуатации спортсооружений;
- разработать планировочные решения комплексов, органично включенные в общую планировку микрорайонов и обогащающие решения их благоустройства.

Ниже приводятся краткие характеристики проектных решений.

Участок, выделенный под строительство открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений в жилом районе Кузьминки (ЮВАО) по адресу Волгоградский проспект, вл. 96, размещен в жилом массиве смежно с участком общеобразовательной школы. Площадь участка 6777 м кв. (рис.40)

Размещение участка в непосредственной близости от школы ориентировано на формирование комплекса открытых плоскостных сооружений, используемых как школьниками, так и населением микрорайона. Площадь участка позволяет запроектировать комплекс, включающий крупногабаритные площадки и сооружения, рассчитанные на разные контингенты занимающихся.

Планировочное решение комплекса базируется на принципе зонирования территории с группировкой в отдельных зонах площадок, используемых различными категориями населения.

Сектор А - сектор «Спорт для всех» включает блок летних спортивных площадок, в т. ч. : место для прыжков; 2 площадки для волейбола; площадку для ручного мяча, площадку для баскетбола. Площадки блокируются в границах используемой в зимнее время хоккейной площадки.

Сектор Б – сектор «Молодежный спорт», представлен наклонной дорожкой для скейтбординга и скоростного спуска на роликовых коньках, общей протяженностью 70 м, уклоном 10% и выражом, а также комплексной площадкой для роллерхоккея и произвольного катания на роликовых коньках. Площадка может также использоваться для флорбола и других спортив. По продольным сторонам площадки предусмотрены скамьи для зрителей. В зимнее время предполагается использование наклонной дорожки в качестве трассы для массового катания на горных лыжах, санях, сноубордах, комплексной площадки – в качестве катка массового катания.

Сектор В – блок площадок настольного тенниса, включающий 5 площадок, используемый всеми категориями населения, в т. ч лицами пожилого возраста.

Сектор Г-Д – сектор «Легкая атлетика для маломобильных граждан» представлен полосой препятствий для инвалидов-опорников, не использующих коляски, и беговой дорожкой, длиной 40 м для инвалидов с дефектами зрения.

Зоны разделены зелеными насаждениями и связаны пешеходными дорожками с площадками для отдыха. Дорожки для занятий легкой атлетикой инвалидов имеют собственные дорожки возврата, что позволяет им не пересекаться с другими потоками занимающихся.

Блок физкультурно-спортивных площадок в жилом массиве Выхино-Жулебино (ЮВАО, Ташкентский переулок, вл. 1), размещенный на участке площадью 2 640 м<sup>2</sup>, представляет собой группу сооружений, приближенных к жилью и предназначен для обслуживания детей, инвалидов и лиц пожилого возраста непосредственно в жилой группе (рис.41).

Блок представлен :

- А - комбинированной площадкой для гандбола, баскетбола на колясках для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
- Б - комплексной площадкой для игр детей и общефизической подготовки

Комбинированную площадку для гандбола, баскетбола на колясках для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата рекомендуется также использовать для спортивных игр других категорий населения .

Комплексная площадка для игр детей и общефизической подготовки включает площадку общефизической подготовки и подвижных игр, мини-площадку для катания детей на роликовых коньках и досках, площадку спиральбола. Площадка также оборудуется простейшими гимнастическими снарядами и устройствами для физических занятий и игр детей: структурами для лазания; качелями; пиведской стенкой; рукоходом; разновысокими перекладинами; простейшими тренажерами.

Блок физкультурно-спортивных площадок в жилом районе Раменки (ЗАО), по ул. Удальцова, вл. 89, размещен на участке, площадью 3770 м кв., расположением в центре жилой группы. Блок сформирован как комплекс от-

крытых спортивных сооружений местного уровня обслуживания и предназначен для использования всеми категориями населения микрорайона.

Состав сооружений и планировочное решение блока определялись с учетом задачи обеспечить максимально широкий выбор занятий и пропускную способность комплекса, размещенного на сравнительно небольшом участке территории. В состав сооружений вошли:

- А - площадка для малого тенниса;
- Б - комбинированная площадка для флорбола и ручного мяча;
- В - блок площадок для настольного тенниса;
- Г - площадка комбинированная для баскетбола и волейбола;
- Д - площадка общефизической подготовки и подвижных игр;
- Е - дорожка здоровья/


Дорожка здоровья, протяженностью 150 м, связывает площадку общефизической подготовки с полосой простейших гимнастических снарядов и устройств, дополняющих площадку. Полоса оборудуется гимнастическим бруском, шведской стенкой, рукоходом, разновысокими перекладинами, простейшими тренажерами. На данном комплексе можно реализовать 10 различных видов физкультурно-спортивных занятий. В зимнее время предлагается использование площадок для заливки катка массового катания.

Блок физкультурно-спортивных площадок, расположенный в жилом районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), по Очаковскому шоссе, вл. 11, размещен на участке площадью 1530 м кв. (рис.43). За счет применения малогабаритных площадок в условиях ограниченной площади участка достигается разнообразие номенклатуры осуществляемых физкультурно-спортивных занятий, в т.ч. по новым видам спорта и физической рекреации (стритбол, рингто, стендбол). Предоставляется возможность занятий как детям и молодежи так и взрослому населению. Планировочное решение комбинированной площадки волейбола, рингто, мини тенниса, обеспечивает возможность занятий инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также других категорий населения.

Площадки связаны прогулочными тропинками, общей протяженностью 150 м, которые можно использовать также для оздоровительного бега. Предусмотрено озеленение участка и место отдыха.

**Приложение 9.**


**Иллюстрации.**

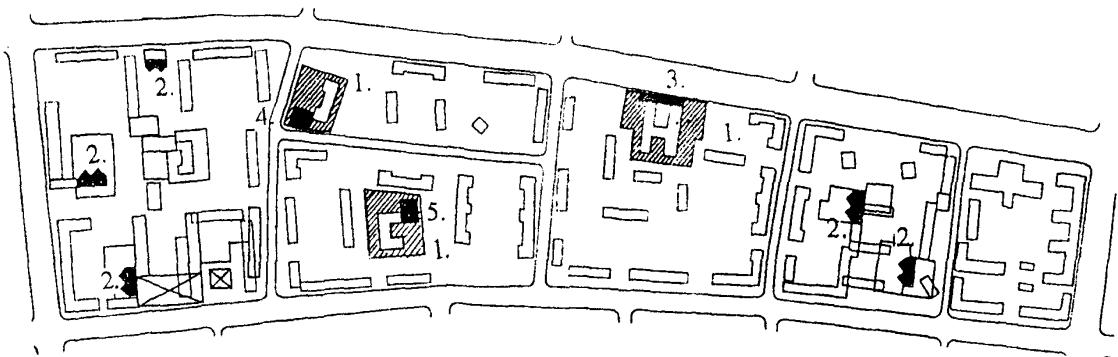

### Экспликация

1. Общеобразовательные школы.
2. Встроенно-пристроенные к жилым домам блоки физкультурно-оздоровительных помещений приближенного и повседневного обслуживания.
- 3-4. Блок-пристройки спортивных залов физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона.
5. Блок-пристройка крытого бассейна оздоровительного плавания.


Рис.1. Пример размещения физкультурно-оздоровительных помещений приближенного и повседневного социально-гарантированного обслуживания в сложившейся жилой застройке жилого района "Аэропорт"

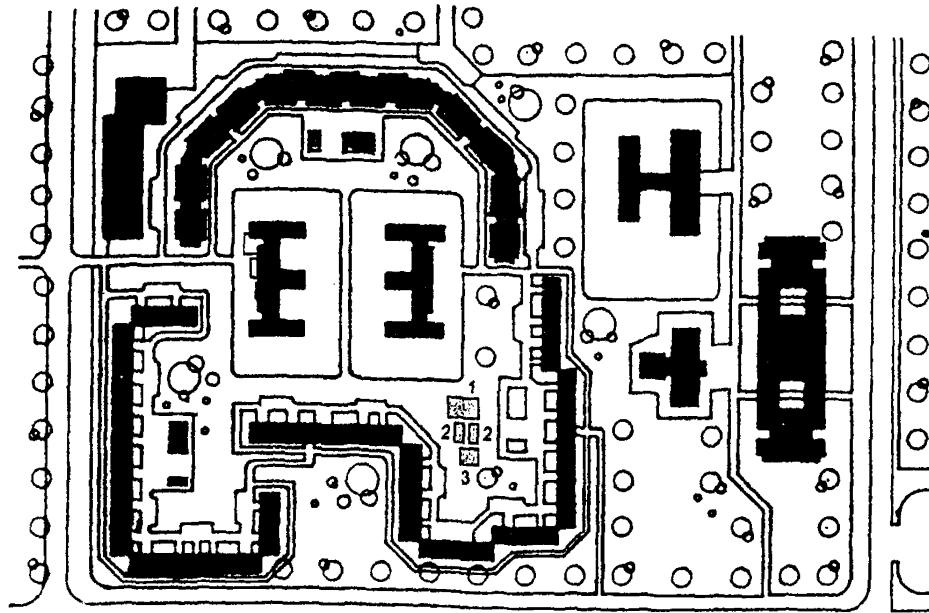

#### Экспликация

1 - комплексная физкультурно-оздоровительная площадка 10,0x15,0м; 2 - площадка для настольного тенниса 9,0x4,5м; 3 - площадка с устройствами для гимнастических упражнений 9,0x8,0м


Рис. 2. Фрагмент застройки мкрн. Ясенево (до 7,5 тыс жителей). Пример включения в структуру существующей застройки плоскостных физкультурно-спортивных сооружений

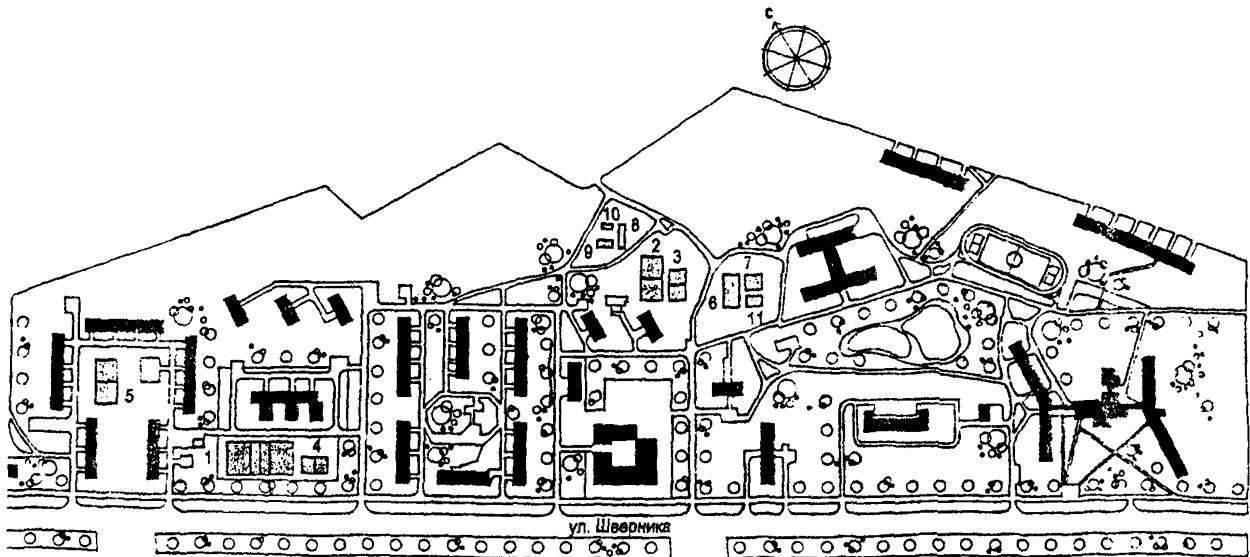

### Экспликация

1 - IV тип площадки мини-футбола/хоккея  $61,0 \times 30,0$ м; 2 - III тип площадки ручного мяча/тенниса  $40 \times 20$ м; 3 - II тип площадки волейбола/баскетбола  $28,0 \times 16,0$ м; 4 - I тип площадки волейбола/бадминтона  $24,0 \times 15,0$ м; 5 - площадка флорбола  $40,0 \times 20,0$ м; 6 - комплексная площадка для массового катания на роликовых коньках с экстрем-зоной  $30,0 \times 15,0$ м; 7 - площадка для стритбола  $16,0 \times 14,0$ м; 8 - площадка для кеглей  $22,0 \times 6,0$ м; 9 - площадка для ринго  $14,0 \times 7,0$ м; 10 - площадка для крокета  $10,0 \times 5,0$ м; 11 - комбинированная площадка для подвижных игр  $15,0 \times 10,0$ м


Рис. 3. Элемент застройки мкрн. Н. Черемушки (до 15тыс. жителей). Пример включения в структуру существующей застройки плоскостных физкультурно-спортивных сооружений

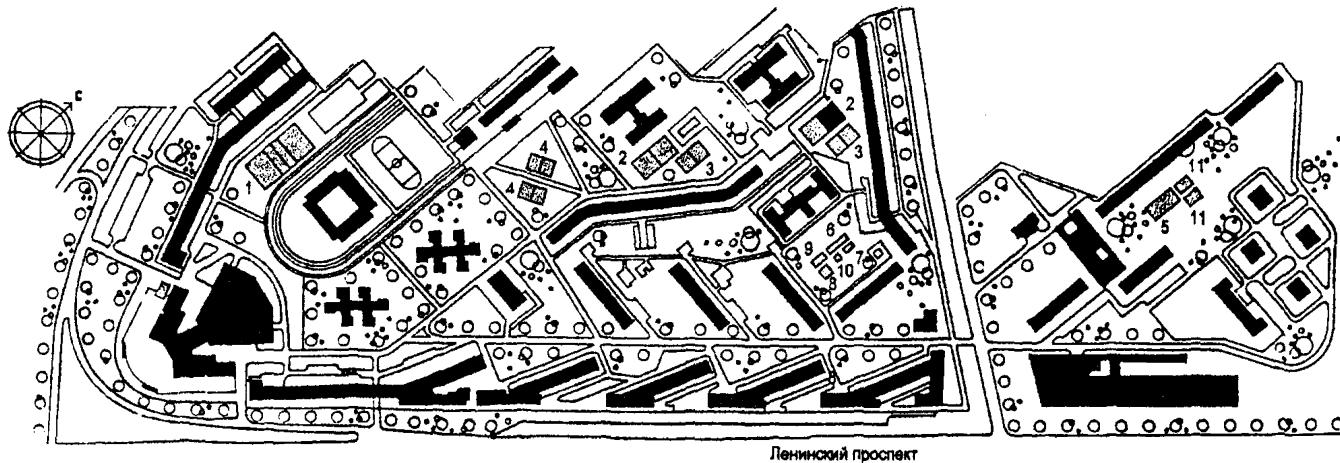

### Экспликация

1 - IV тип площадки мини-футбола/хоккея 61,0x30,0м; 2 - III тип площадки ручного мяча/тенниса 40,0x20,0м; 3 - II тип площадки волейбола/баскетбола 28,0x16,0м; 4 - I тип площадки волейбола/бадминтона 24,0x15,0м; 5 - комплексная площадка для массового катания на роликовых коньках с экстрим-зоной 30,0x15,0м; 6 - площадка для кеглей 22,0x6,0м; 7 - площадка для крокета 10,0x5,0м; 8 - площадка для стенбола 10,0x10,0м; 9 - площадка для ринго 14,0x7,0м; 10 - площадка для спиральбола 6,0x6,0м; 11 - комбинированная площадка для подвижных игр 15,0x10,0м


Рис. 4. Элемент застройки мкрн. Тропарево (до 20 тыс. жителей). Пример включения в структуру существующей застройки плоскостных физкультурно-спортивных сооружений

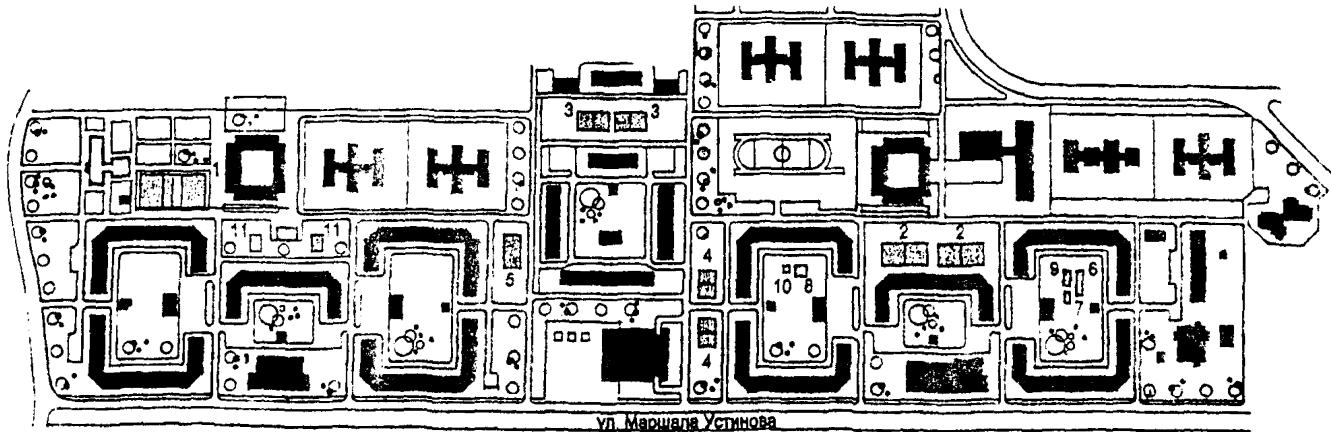

### Экспликация

1 - IV тип площадки мини-футбола/хоккея 61,0x30,0м; 2 - III тип площадки ручного мяча/тенниса 40,0x20,0м; 3 - II тип площадки волейбола/баскетбола 28,0x16,0м; 4 - I тип площадки волейбола/бадминтона 24,0x15,0м; 5 - комплексная площадка для массового катания на роликовых коньках с экстрим-зоной 30,0x15,0м; 6 - площадка для кеглей 22,0x6,0м; 7 - площадка для крокета 14,0x7,0м; 8 - площадка для стенбола 10,0x10,0м; 9 - площадка для ринго 14,0x7,0м; 10 - площадка для спиральбола 6,0x6,0м; 11 - площадка комбинированная для подвижных игр 15,0x10,0м

Рис. 5. Элемент застройки мкрн. Крылатское (до 20 тыс.жителей). Пример включения в структуру существующей застройки плоскостных физкультурно-спортивных сооружений

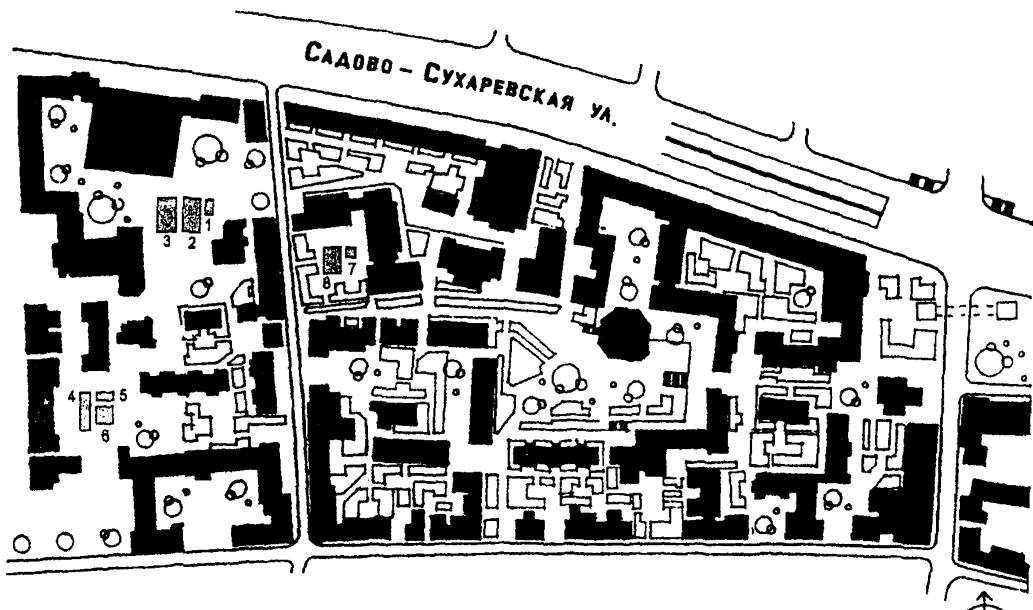

- 1 - площадка настольного тенниса 9,0x4,5м; 2 - площадка мини-тенниса 20,0x10,0м; 3 - комбинированная площадка бадминтона/волейбола/ринго 20,0x11,0м; 4 - площадка для кеглей 22,0x4,0м; 5 - площадка для крокета 10,0x5,0м; 6 - площадка для стенбола 10,0x10,0м; 7 - площадка для спиральбола 6,0x6,0м; 8 - комбинированная площадка для подвижных игр и занятий на простейших снарядах 15,0x10,0м

Рис. 6. Фрагмент застройки района Садово-Сухаревской ул. (до 7,5 тыс. жителей). Пример включения в структуру кварталов с затесненной застройкой плоскостных физкультурно-спортивных сооружений


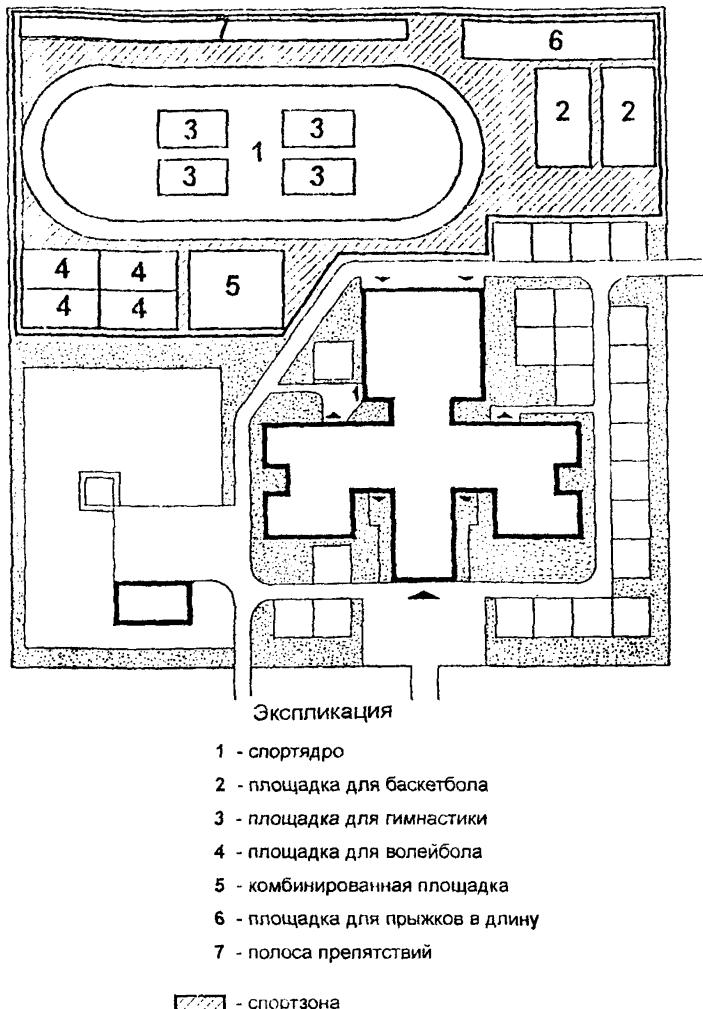


Рис. 7. Пример размещения открытых плоскостных спортивных сооружений микрорайона на участке общеобразовательной школы (с соответствующим увеличением площади участка).

## Продолжение Приложения 9


Вариант 1. Физкультурно-оздоровительные занятия инвалидов - опорников с использованием тренажерной техники.

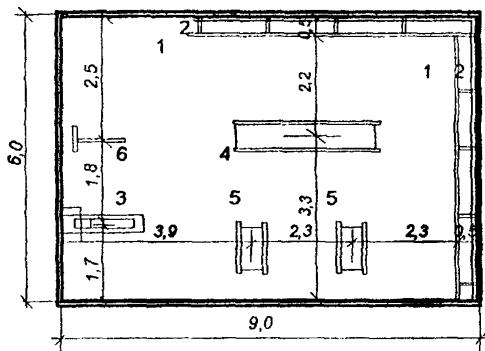

## Экспликация.

1. Станок пристенный для упражнений в ходьбе.
2. Зеркало.
3. Тренажер "Стенка".
4. Станок напольный для упражнений в ходьбе.
5. Дорожка для бега.
6. Велотренажер "Здоровье".
7. Велотренажер "Здоровье".

Вариант 2. Физкультурно-оздоровительные занятия с использованием тренажерной техники.

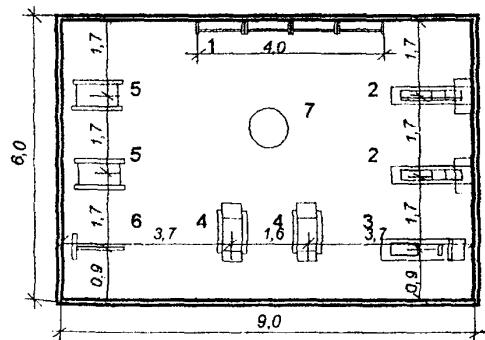


## Экспликация.

1. Гимнастическая стенка.
2. Тренажер "Стенка".
3. Тренажер "Гребля".
4. Тренажер "Ритм".
5. Дорожка для бега.
6. Велотренажер "Здоровье".
7. Тренажер вращения.

Рис. 8. Варианты оборудования физкультурно-оздоровительного помещения, приближенного к жилью.

## Продолжение Приложения 9


### Вариант 3. Групповые занятия по ритмической гимнастике, хореографии.

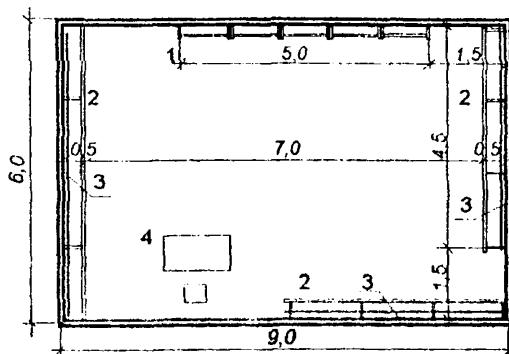

## Экспликация

1. Гимнастическая стенка.
  2. Станок хореографический.
  3. Зеркало.
  4. Место инструктора


#### Вариант 4. Настольный теннис для инвалидов -опорников.

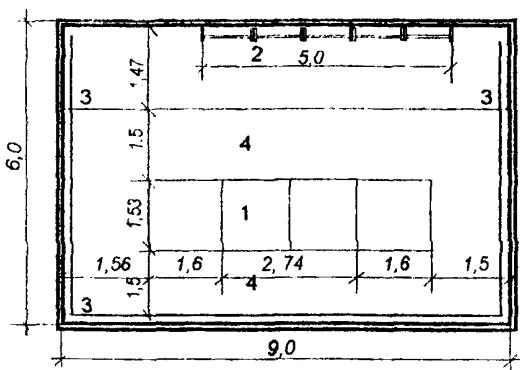

## Экспликация.

1. Стол для настольного тенниса.
  2. Гимнастическая стенка.
  3. Поручни.
  4. Зоны безопасности.

Рис.9. Варианты оборудования в физкультурно-оздоровительном помещении, приближенном к жилью.

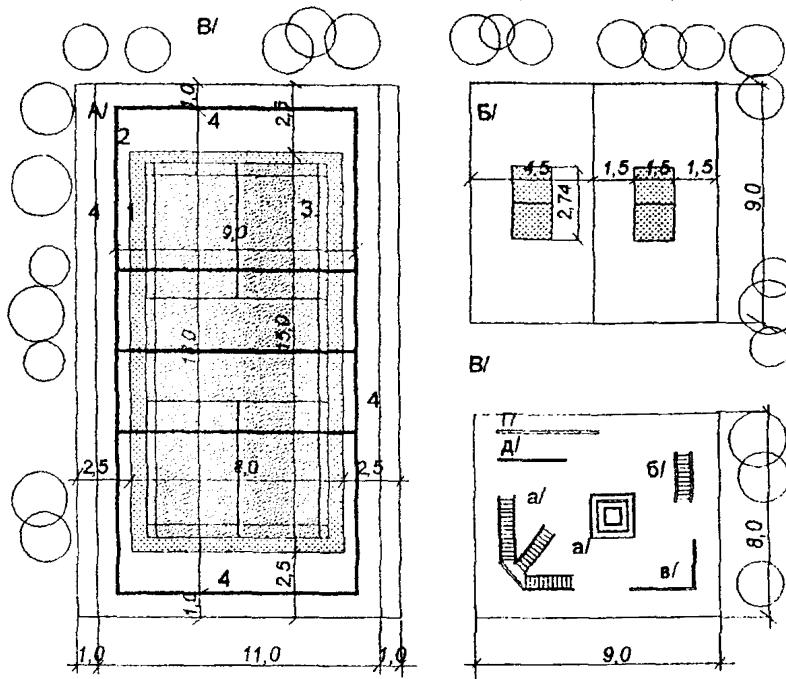

### Экспликация.

**A/ Комплексная физкультурно-оздоровительная площадка:**

1. Разметка площадки для бадминтона (15x8м).
2. Разметка площадки для волейбола с уменьшенными габаритами (20 x 11 м)
3. Площадка для основной гимнастики и игры в мяч инвалидов - опорников (15x8м).
4. Зоны безопасности.

**B/. Площадки для настольного тенниса.**


**B/ Устройства для гимнастических упражнений:**

- а/ структуры для лазания;
- б/ рукоход;
- в/ разновысокие перекладины;
- г/ шведская стенка;
- д/ бревна-балансиры.


Рис.10 . Блок открытых физкультурно-оздоровительных сооружений, приближенных к жилью, для жилой группы с численностью населения 8 тыс. чел.

### Продолжение Приложения 9

A.

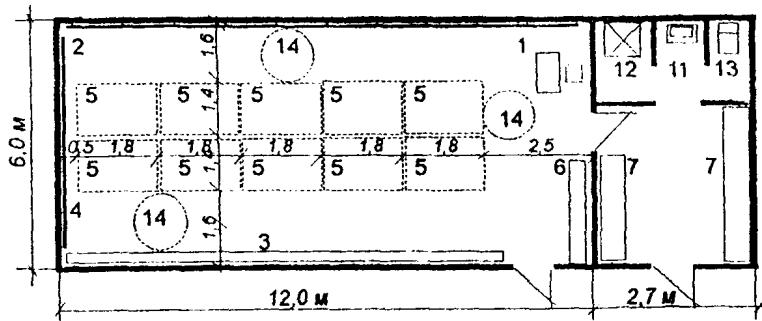

Б.

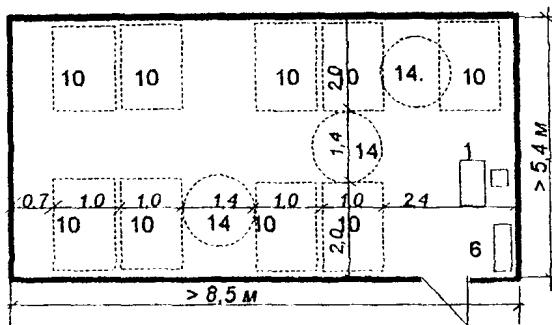

## Экспликация

1. Стол инструктора. 2. Шведская стенка.
  3. Скамейка гимнастическая. 4. Зеркало.
  5. Коврики (маты) для выполнения упражнений в положении лежа.
  6. Шкаф для гимнастического оборудования.
  7. Скамейки с крючками для перевешивания.
  8. Туалет. 9. Душевая кабина.
  10. Места установки аппаратов механотерапии. 11. Умывальник.
  12. Душевая кабина. 13. Уборная.
  14. Зона разворота инвалидной коляски.

Рис. 11 . Схемы планировок помещений геронтологического оздоровительного центра. А. Зал лечебной физкультуры с помещением для переодевания. Б. Помещение механотерапии.

| Наименование сооружения, назначение                     | Габаритная схема сооружения   |
|---|---|
| Места для прыжков в длину инвалидов с дефектами зрения  | <p>Экспликация.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Полоса ориентации.</li> <li>Обрамление прыжковой ямы.</li> <li>Дорожка для разбега.</li> <li>Зона отталкивания.</li> <li>Толчковый брус.</li> <li>Устройства для выделения толчковой зоны.</li> <li>Прыжковая яма.</li> <li>Зона безопасности.</li> <li>Возвратная дорожка.</li> </ol> |
| Места для прыжков в высоту инвалидов с дефектами зрения | <p>Экспликация.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Зона безопасности.</li> <li>Зона разбега.</li> <li>Фактурная Зона.</li> <li>Планка.</li> <li>Маты.</li> <li>Возвратная дорожка</li> </ol>  |

Рис. 12. Схемы специализированных открытых физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов различных групп. Места для прыжков инвалидов с дефектами зрения.



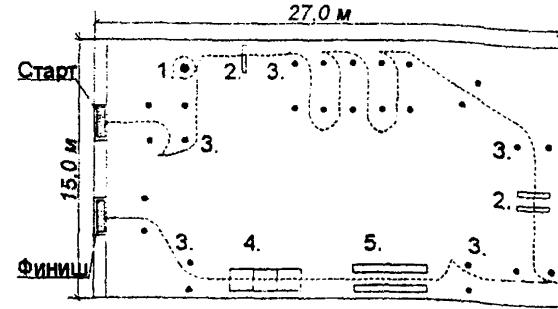
| Наименование сооружения, назначение  | Габаритная схема   |
|--|--|
| А. Площадка для сплалома для инвалидов-опорников, передвигающихся на инвалидных колясках |  <p>Экспликация</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тумба для кольцевого обезода (диаметр 0,8 м)</li> <li>2. Поперечные барьеры (доски толщиной 0,05м, шириной 0,1м).</li> <li>3. Стойки.</li> <li>4. Планус (<math>H=0,3</math>м, ширина 1м)</li> <li>5. Продольные барьеры</li> </ol> <p>Условные обозначения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- маршрут движения коляски</li> </ul> |
| Б. Полоса препятствий для инвалидов-опорников, передвигающихся без колясок               |  <p>Экспликация</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ворота.</li> <li>2. Маты для перелезания.</li> <li>3. Флаги.</li> </ol> <p>Условные обозначения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- маршрут движения инвалида-опорника</li> </ul>   |
| В. Прямая беговая дорожка для инвалидов с дефектами зрения                               |  <p>Стартовая зона</p> <p>Беговая дорожка</p> <p>Зоны безопасности</p> <p>Финишная зона</p> <p>Полосы ориентации</p> <p>Возвратная дорожка</p>   |

Рис. 13. Схемы специализированных открытых физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов различных групп. Места для занятий легкой атлетикой.





| Наименование сооружения, назначение  | Габаритная схема сооружения   |
|--|---|
| Площадка комбинированная для гандбола, баскетбола на колясках  |  <div data-bbox="1053 227 1432 409"> <p>Условные обозначения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Разметка площадки гандбола</li> <li>Разметка площадки баскетбола на колясках</li> <li>Полоса безопасности</li> </ul> </div>   |
| Площадка комбинированная для волейбола, ринго, мини-тенниса для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  <div data-bbox="1053 495 1432 642"> <p>Условные обозначения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Разметка площадки волейбола</li> <li>Разметка площадки мини-тенниса</li> <li>Разметка площадки ринго</li> <li>Полоса безопасности</li> </ul> </div> <p>Примечание. Высота сетки для ринго-2,43м, для мини-тенниса -0,8м</p> |
| Площадка для игры в кегли на 3 дорожки   |  <div data-bbox="1053 729 1432 908"> <p>Ограждение<br/><math>h = 0,8 - 1,0</math> м</p> </div>  |


Рис. 14. Схемы специализированных открытых физкультурно-спортивных сооружений для спортивных и рекреационных игр инвалидов различных групп.

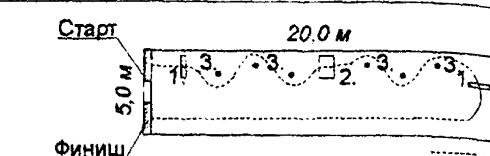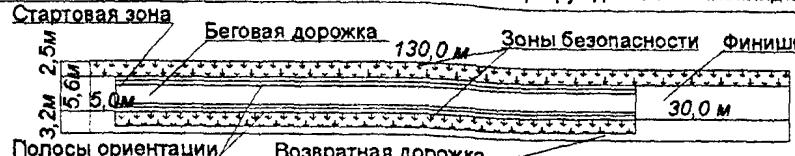

### Экспликация.

- |                           |   |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Гимнастическая стенка. | 6. Дорожка для бега.                            | 11.Рукоход.                 |
| 2. Тренажер "Стенка".     | 7. Велотренажер "Здоровье"                      | 12.Гимнастическая скамейка. |
| 3. Тренажер "Гребля"      | 8. Станок напольный для упражнений<br>в ходьбе. | 13.Гимнастическая скамейка. |
| 4. Тренажер "Ритм".       | 9. Ковер.                                       | 14.Зеркало.                 |
| 5. Место инструктора      | 10. Снаряды гимнастические<br>подвесные         | 15.Станок пристенный        |

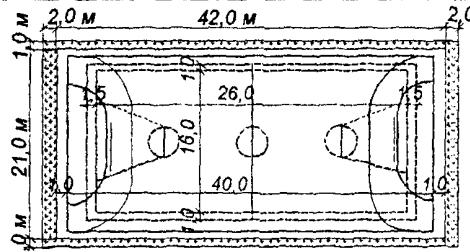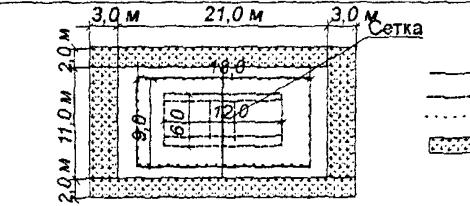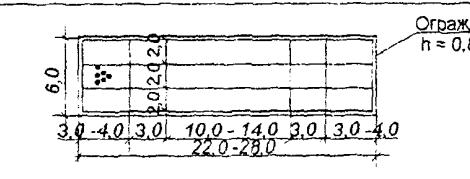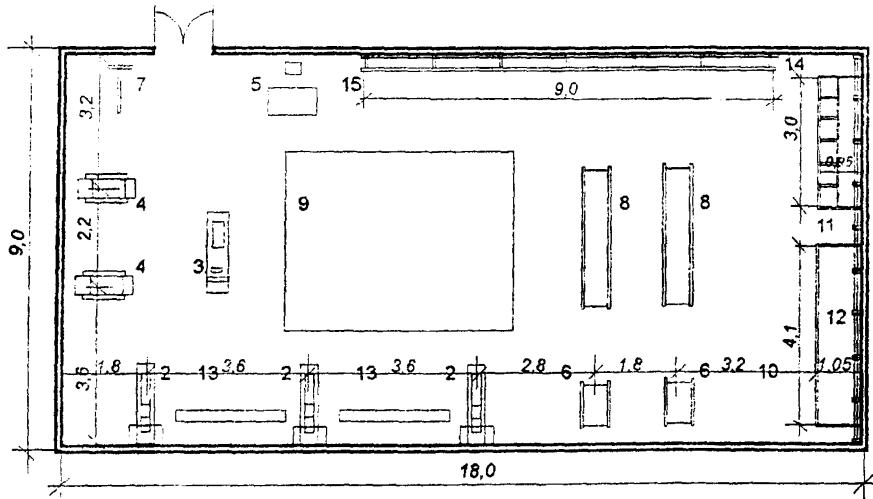
Рис.15. Пример расстановки оборудования зала общефизической подготовки (18x9м) физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона с учетом занятий инвалидов - спорников.

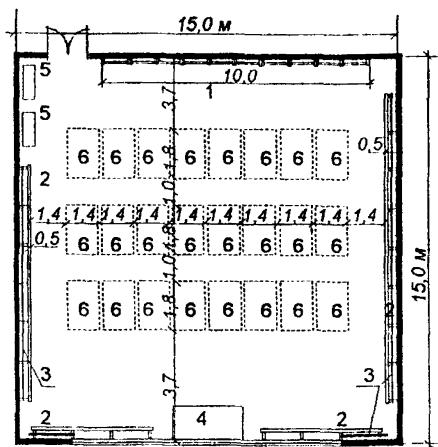

#### Экспликация

1. Гимнастическая стена.
2. Станок хореографический.
3. Зеркало.
4. Место инструктора.
5. Стеллажи для переносного оборудования.
6. Коврики для занятий в партере

Рис.16. Пример расстановки оборудования при групповых занятиях оздоровительной аэробикой в зале фитнеса физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона.

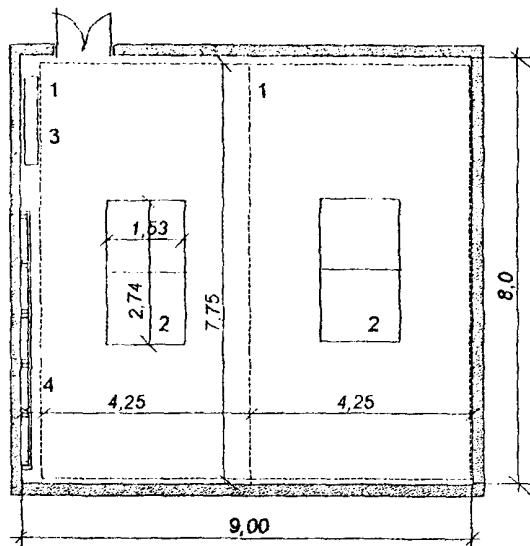

## Экспликация

1. Игровая площадка.
  2. Стол для настольного тенниса.
  3. Степлаж.
  4. Гимнастическая стенка.

Рис. 17. Пример расстановки оборудования в помещении настольного тенниса.

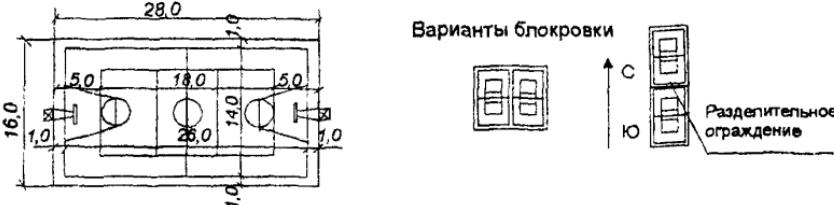
| Наименование сооружения                             | Габаритная схема сооружения  |
|---|--|
| Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола |   |
| Площадка для тенниса                                |  |
| Площадка для волейбола                              |  |

Рис. 18. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения для спортивных игр: площадка комбинированная для баскетбола, площадки для тенниса, волейбола.

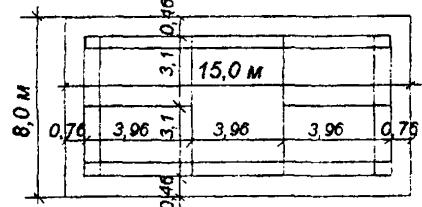

| Наименование сооружения,<br>назначение | Габаритная схема сооружения   |
|--|---|
| Площадка для гандбола                  |  <p>44,0 м<br/>23,0 м<br/>Боковая линия<br/>Линия вратарской площадки<br/>Линия ворот<br/>Линия вратарского броска<br/>Лицевая линия<br/>ограждение для перехвата мячей</p>                 |
| Площадка для бадминтона                |  <p>8,0 м<br/>15,0 м<br/>0,76, 3,96, 3,96, 3,96, 0,76 м<br/>Варианты блокировки<br/>Разделительное ограждение<br/>С Ю<br/>С Ю</p>   |
| Площадка для настольного тенниса       |  <p>7,75 м<br/>4,25 м<br/>1<br/>2<br/>Экспликация<br/>1. Площадка настольного тенниса.<br/>2. Стол для настольного тенниса<br/>Разделительное ограждение<br/>Варианты блокировки<br/>С Ю</p> |

Рис. 19. Схемы открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений для спортивных игр: гандбола, бадминтона, настольного тенниса.

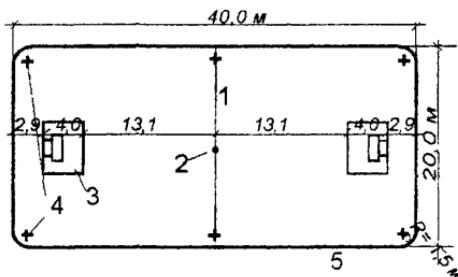
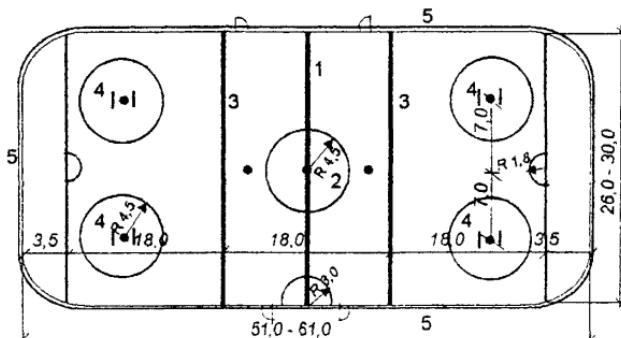
| Наименование сооружения | Габаритная схема сооружения  |
|-------------------------|--|
| Площадка флорбола       |  <p>Экспликация.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Центральная линия</li> <li>2. Центральная точка</li> <li>3. Вратарская площадка</li> <li>4. Точки ввода мяча</li> <li>5. Ограждение площадки</li> </ol> |
| Площадка хоккея         |  <p>Экспликация.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Красная линия.</li> <li>2. Центральный круг.</li> <li>3. Синие линии.</li> <li>4. Круги вбрасывания.</li> <li>5. Борта высотой 1,1-1,2 м</li> </ol>     |

Рис.20. Открытые плоскостные спортивные сооружения. Площадки флорбола и хоккея.


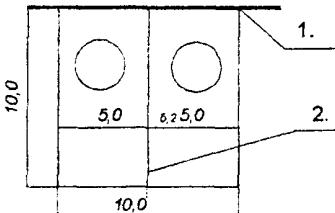

| Наименование сооружения | Габаритная схема сооружения   |
|-------------------------|---|
| Площадка для крокета    |  <p>Экспликация.</p> <p>1. Ворота</p>  |
| Площадка стенбола       |  <p>Экспликация.</p> <p>1. Стенка, высотой не менее 1,5 м</p> <p>2. Сетка <math>h = 1,0</math> м</p> |
| Площадка спиральбола    |  <p>Экспликация.</p> <p>1. Стойка с подвешенным на шнуре мячом, <math>h = 2,5</math> м</p>           |

Рис. 21. Рекреационные сооружения. Площадки подвижных игр.

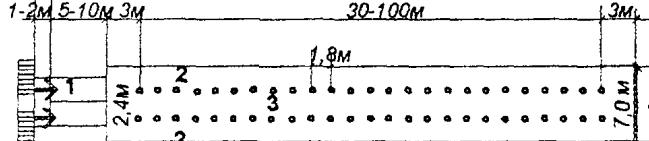
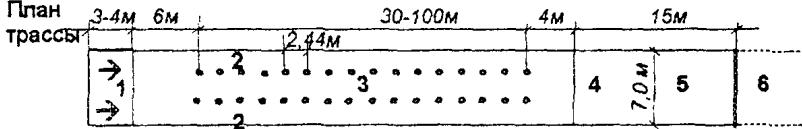
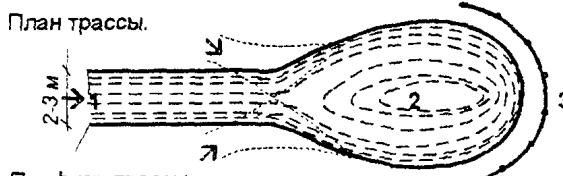
| Наименование сооружения                            | Габаритная схема сооружения  |  |  |
|--|--|--|--|
| Горизонтальная спаломная трасса для скейтбординга. |    |  | <b>Экспликация.</b><br>1. Стартовая горка, высотой 1 м<br>2. Слаломные стойки(конуса).<br>3.Трасса спалома.<br>4. Финиш.                               |
| Наклонная трасса для спалома и скоростного спуска. | <br> |  | <b>Экспликация.</b><br>1. Стартовая зона<br>2. Слаломные стойки(конуса).<br>3.Трасса спалома.<br>4. Финиш.<br>5. Зона торможения.<br>6. Выезд с трассы |
| Чаша для скейт-фристайла с прямым въездом          | <br> |  | <b>Экспликация.</b><br>1. Въезд.<br>2. Чаша для выполнения трюков.<br>3. Ограждение, высотой не менее 1 м  |

Рис. 22. Схемы сооружений для роллерспорта и скейтбординга.




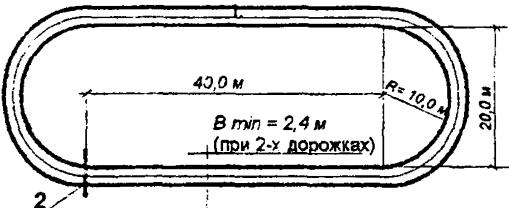
| Наименование сооружения  | Габаритная схема сооружения   |
|--|---|
| Круговая дорожка для скоростного бега на роликовых коньках                     |  <p>40,0 м<br/>R = 10,0 м<br/>B min = 2,4 м<br/>(при 2-х дорожках)</p> <p>1<br/>2</p> |
| Площадка для фигурного и массового произвольного катания на роликовых коньках. |  <p>15,0 - 30,0 м<br/>20,0 - 60,0 м<br/>0,9 м<br/>3<br/>1<br/>2<br/>3<br/>0,9 м</p>   |
| Площадка для роллерхоккея  |  <p>Не менее 18,3 м<br/>Не менее 36,5 м<br/>1<br/>2<br/>3</p>                         |

Рис. 23. Рекреационные сооружения. Сооружения для роллерспорта: скоростного бега, фигурного и массового катания на роликовых коньках, роллерхоккея.

| Схема устройства | Наименование устройства, габариты  | Схема устройства | Наименование устройства, габариты                               |
|------------------|--|------------------|---|
|                  | <b>Трамплин</b><br>h= 0,35, 0,60, 0,99<br>m=1,20, 1,75, 2,20<br>n= 1,20  |                  | <b>“Фан-горка”</b><br>h= 0,60, 0,99<br>m= 2,10, 2,80<br>n= 1,20 |
|                  | <b>Горка</b><br>h= 0,60, 0,99<br>m= 2,10, 2,80<br>n= 1,20                |                  | <b>Ремешок</b><br>h= 0,30-1,0<br>m=2,5-4,5<br>n=0,30            |
|                  | <b>Полурампа</b><br>h= 0,35, 0,60, 0,99<br>m=1,20, 1,75, 2,20<br>n= 1,20 |                  | <b>Рельсы</b><br>h= 0,30-1, 0<br>m=2,5-4,5<br>k=0,15-0,75       |
|                  | <b>“Фан-горка”</b><br>h= 0,60, 0,99<br>m= 2,10, 2,80<br>n= 1,20          |                  | <b>Рельсы “банан”</b><br>h =1,0<br>m=8,0                        |

Рис.24. Габаритные схемы различных устройств для роллерспорта.

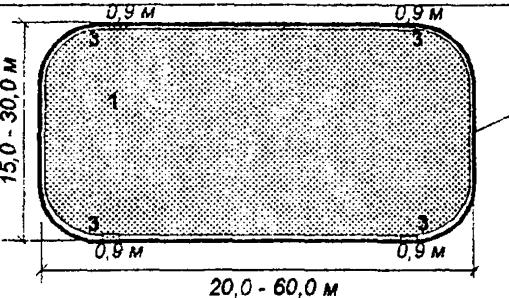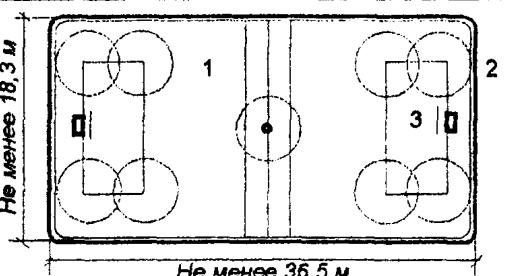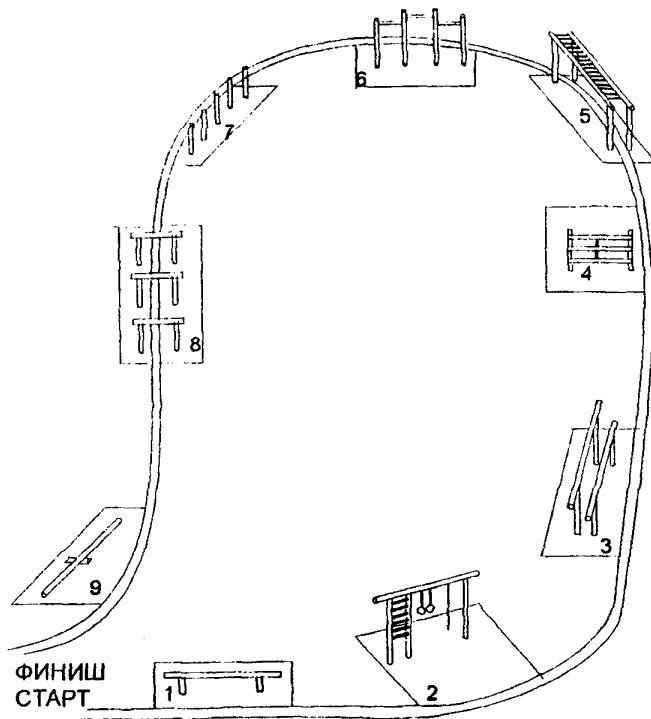


#### Экспликация

1. Гимнастический брум.
2. Гимнастический снаряд с кольцами.
3. Разновысокие брусья.
4. Снаряд для тренировки пресса.
5. Рукоход.
6. Перекладина.
7. Гимнастические столбики.
8. Барьеры.
9. Бревно-балансир.


Рис. 25 . Рекреационные сооружения. Дорожка " здоровья"

## Продолжение Приложения 9

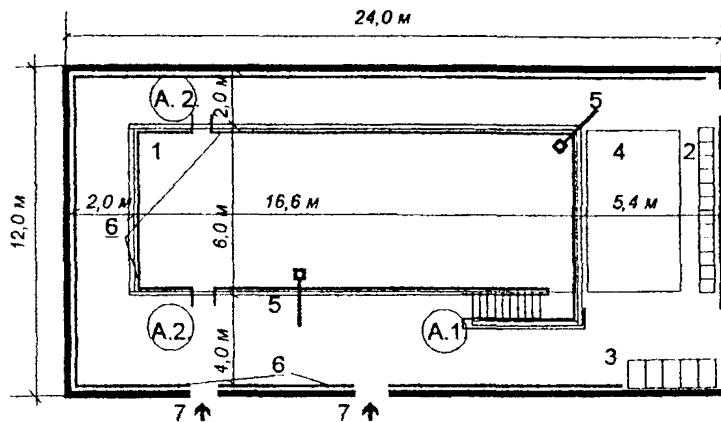

## A.1.


## Экспликация

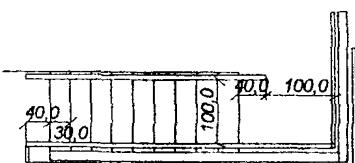


1. Ванна оздоровительного плавания 16,6 x 6,0м
2. Стационарные сиденья с подогревом.
3. Места хранения колясок.
4. Площадка для гимнастики.
5. Подъемник. 6. Поручни
7. Входы из раздевальных с местами для инвалидов.
- Б.1. Лестница в мелкой части бассейна.
- Б.2. Лестница в глубокой части бассейна.

Рис.26. Пример планировки зала бассейна с ванной оздоровительного плавания размером 16,6 x 6 м (с учетом обеспечения занятий инвалидов-опорников).

А.

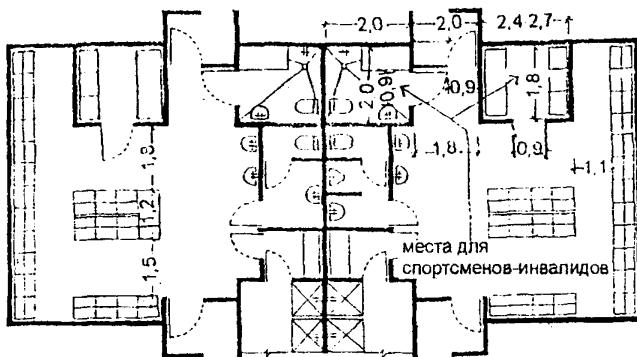

Б.

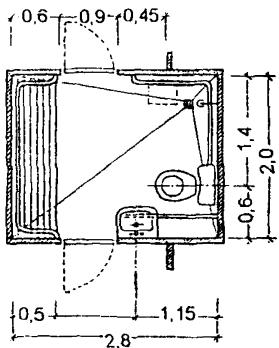

В.


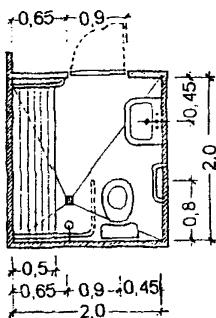



Рис. 27. Примеры планировочных решений раздевальных спортивных сооружений с учетом их использования инвалидами-опорниками.  
 А. Общая раздевальная с местами для переодевания инвалидов.  
 Б. Индивидуальная кабина для переодевания инвалидов с двумя входами - в грязной и чистой обуви. В. Индивидуальная кабина для переодевания инвалидов.

## Продолжение Приложения 9

А.

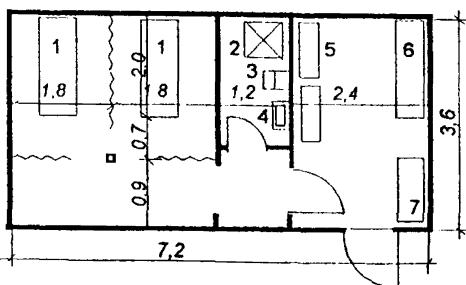

Б.

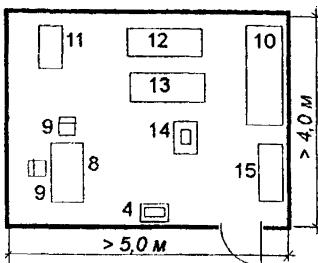

## Экспликация


1. Массажная кушетка.
2. Душевая кабина.
3. Унитаз.
4. Умывальник.
5. Бельевой шкаф.
6. Скамейка для переодевания.
7. Шкаф для верхней одежды.
8. Стол врача.
9. Стул.
10. Смотровая кушетка.
11. Электрокардиограф.
12. Спирограф.
13. Велоэргометр.
14. Фонограф.
15. Шкаф медицинский.

Рис.28. Примеры планировки массажной на две кушетки с помещением переодевания. (А) и кабинета тестирования с физической нагрузкой (Б).

## ВСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



## ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ




## Условные обозначения


- - физкультурно-оздоровительные помещения
- - подсобные помещения
- ▨ - жилые помещения
- ▨▨ - вход в жилые помещения

Рис. 29. Приемы архитектурно-планировочных решений встроенных и встроенно-пристроенных физкультурно-оздоровительных учреждений.

А.

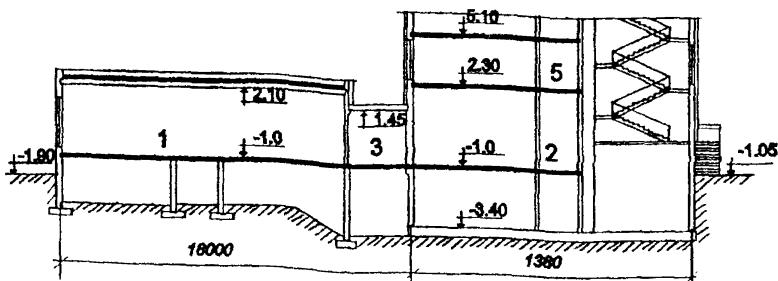

Б.

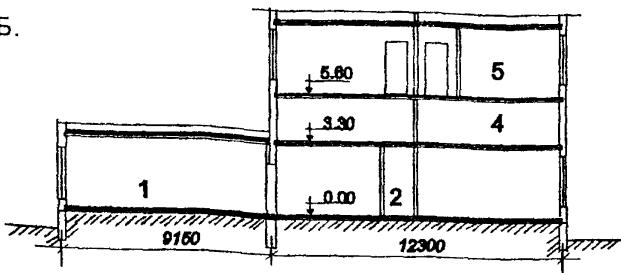


**Экспликация.**

1. Спортивный зал пристроенной части клуба.
2. Встроенная часть клуба.
3. Вспомогательные помещения пристроенной части клуба.
4. Технический этаж.
5. Жилые этажи.

Рис. 30. Варианты примыканий пристроенных объемов спортивных сооружений к жилому дому. А) Вариант с устройством "лотка". Б) Вариант с размещением технического этажа между жилыми и нежилыми помещениями

## Продолжение Приложения 9

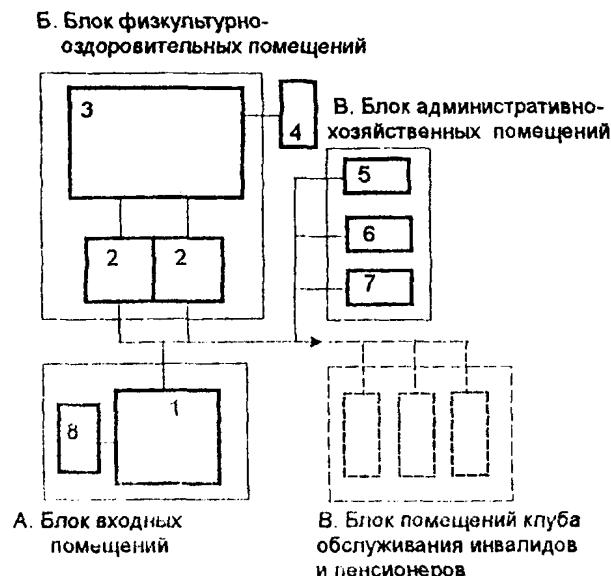

## Условные обозначения

- помещение физкультурно-оздоровительного блока
- - - - - помещение клуба обслуживания инвалидов и пенсионеров (при проектировании кооперированного учреждения)


## Экспликация помещений

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Вестибюль, гардероб.                            | 5. Административное помещение. |
| 2. Раздевальные, душевые.                          | 6. Инструкторская.             |
| 3. Помещение физкультурно-оздоровительных занятий. | 7. Хозяйственная кладовая.     |
| 4. Инвентарная.                                    | 8. Туалет .                    |

Рис. 31. Функциональная схема блока физкультурно-оздоровительных помещений, приближенных к жилью.

## Продолжение Приложения 9


## Б. Блок физкультурно-оздоровительных помещений

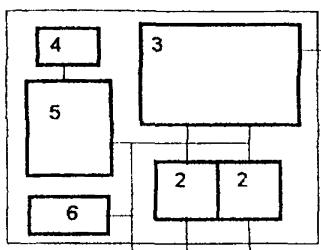

## В. Блок административно-хозяйственных помещений



## А. Блок входных помещений



## В. Помещения молодежного клуба приближенного обслуживания

## Условные обозначения


- - помещение блока молодежного клуба  
 - - - помещение молодежного клуба приближенного обслуживания  
 (при проектировании кооперированного учреждения)

## Экспликация помещений

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Вестибюль, гардероб.    | 7. Административное помещение. |
| 2. Раздевальные, душевые.  | 8. Инструкторская.             |
| 3. Помещение фитнеса.      | 9. Хозяйственная кладовая.     |
| 4. Инвентарная.            | 10. Туалет.                    |
| 5. Помещение бодибилдинга. |                                |
| 6. Тренажерный зал.        |                                |

Рис. 32. Функциональная схема блока молодежного фитнес-центра.

**Б. Блок физкультурно-оздоровительных помещений**

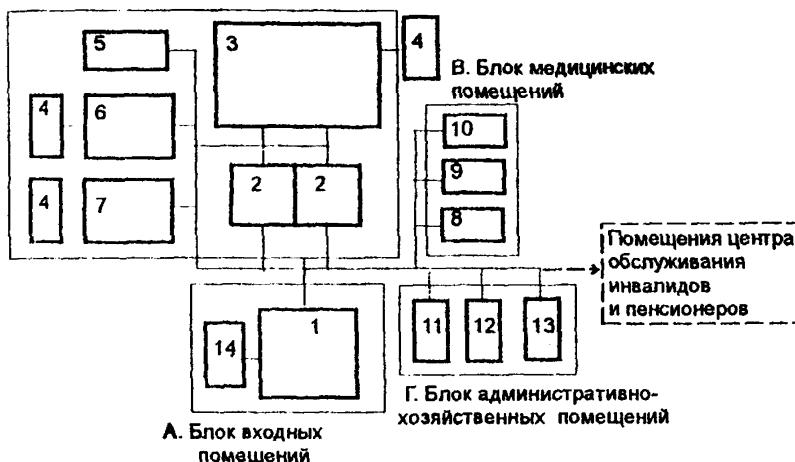


**Условные обозначения**

- помещение блока геронтологического оздоровительного клуба.
- помещение центра обслуживания инвалидов и пенсионеров, (при проектировании кооперированного учреждения).

**Экспликация помещений**

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Вестибюль, гардероб.                                   | 8. Кабинет врача.           |
| 2. Раздевальные, душевые.                                 | 9. Процедурная.             |
| 3. Помещение физкультурно-оздоровительных занятий.        | 10. Массажная               |
| 4. Инвентарная.   | 11. Администрация.          |
| 5. Зал лечебной гимнастики.                               | 12. Инструкторская.         |
| 6. Зал механотерапии.                                     | 13. Хозяйственная кладовая. |
| 7. Помещение индивидуальных занятий лечебной гимнастикой. | 14. Туалет.                 |

Рис. 33. Функциональная схема блока геронтологического оздоровительного клуба с расширенным составом помещений.

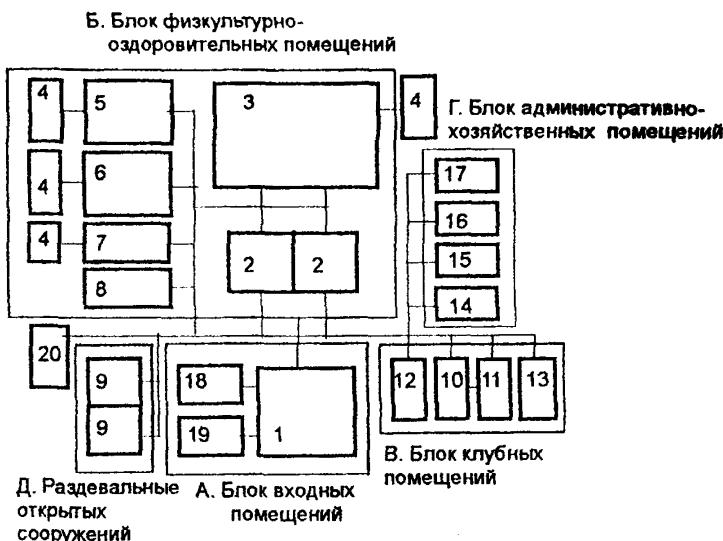

#### Экспликация помещений

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Вестибюль, гардероб.                            | 10. Клубное помещение.      |
| 2. Раздевальные, душевые залов.                    | 11. Подсобное помещение.    |
| 3. Зал спортивн, ОФП.                              | 12. Холл.                   |
| 4. Инвентарная.                                    | 13. Игровая.                |
| 5. Зал фитнеса.                                    | 14. Администрация.          |
| 6. Помещение единоборств.                          | 15. Инструкторская.         |
| 7. Помещение настольного тенниса.                  | 16. Бытовые помещения.      |
| 8. Помещение индивидуальных занятий на тренажерах. | 17. Хозяйственная кладовая. |
| 9. Раздевальные открытых сооружений.               | 18. Буфет.                  |
|  | 19. Туалет.                 |
|  | 20. Технические помещения.  |

Рис.34. Функциональная схема физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона.

## Продолжение Приложения 9

## Б. Блок бассейна оздоровительного плавания



## Экспликация помещений

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Вестибюль, гардероб.               | 12. Буфет.                  |
| 2. Раздевальные.                      | 13. Туалет.                 |
| 3. Душевые.                           | 14. Тренерская.             |
| 4. Зал подготовительных занятий.      | 15. Администрация.          |
| 5. Учебно-тренировочная ванна 25х16м. | 16. Бытовые помещения.      |
| 6. Инвентарная                        | 17. Хозяйственная кладовая. |
| 7. Комната дежурной медсестры         | 18. Кабинет врача           |
| 8. Комната дежурного инструктора      | 20. Холл /комната отдыха.   |
| 9. Лаборатория.                       |                             |
| 10. Технические помещения.            |                             |
| 11. Эксплуатационные службы.          |                             |

Рис. 35. Функциональная схема микрорайонного бассейна оздоровительного плавания.


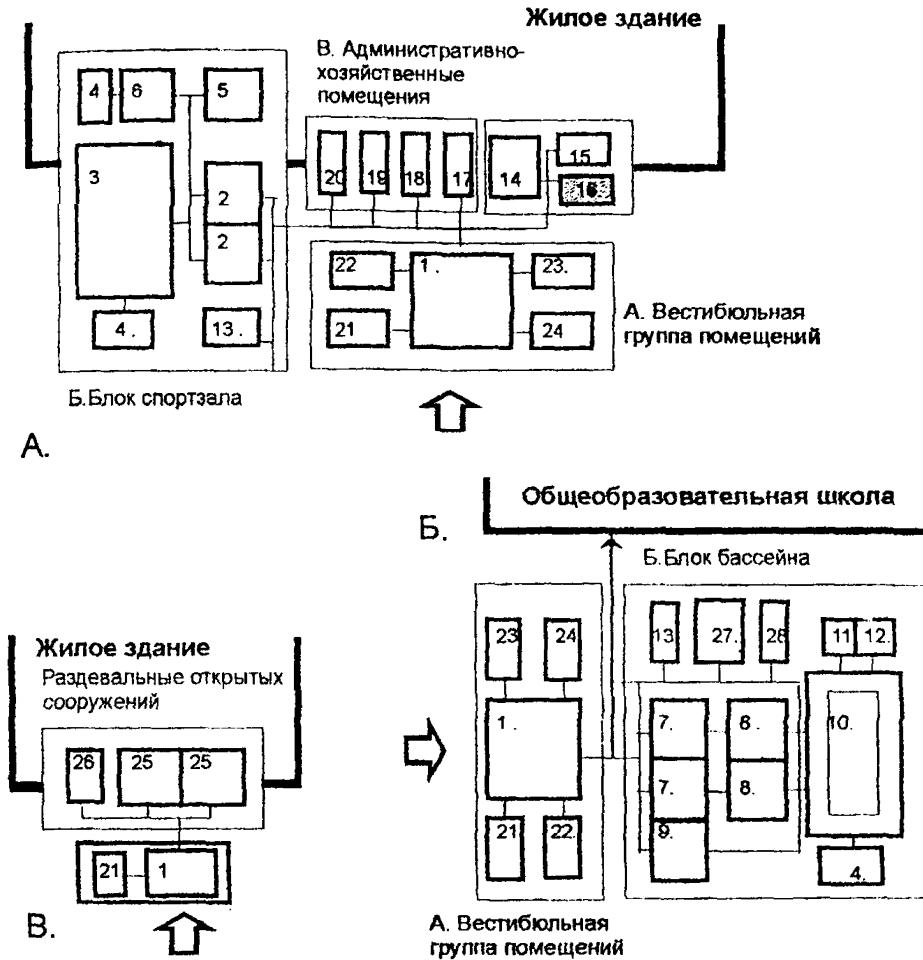


Рис. 36. Функциональные схемы встроенно-пристроенных блоков учреждений повседневного социально-гарантированного обслуживания.  
А. Блок встроенно-пристроенного к жилью физкультурно-оздоровительного зала. Б. Блок плавательного бассейна, пристроенного к школе. В. Блок раздевальных открытых сооружений.

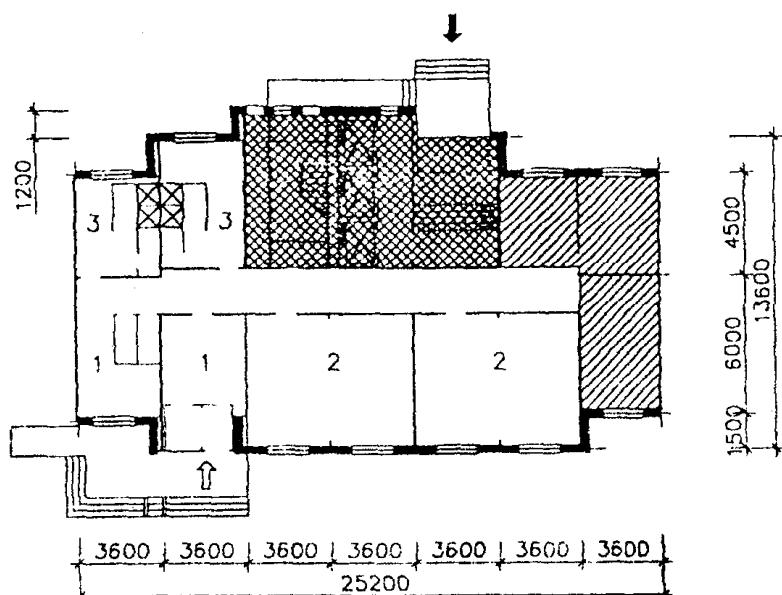

#### Экспликация помещений


1. Группа помещений вестибюля. 2. Помещение физкультурно-оздоровительного назначения.  
3. Помещения санитарно-гигиенического назначения.

#### Условные обозначения:

- группа помещений входа в жилой дом;
- помещения центра инвалидов и пенсионеров.

Рис.37. Пример планировочного решения встроенных физкультурно-оздоровительных вспомогательных помещений приближенного обслуживания в составе центра обслуживания инвалидов и пенсионеров на 1-ом этаже жилого дома.

## Продолжение Приложения 9

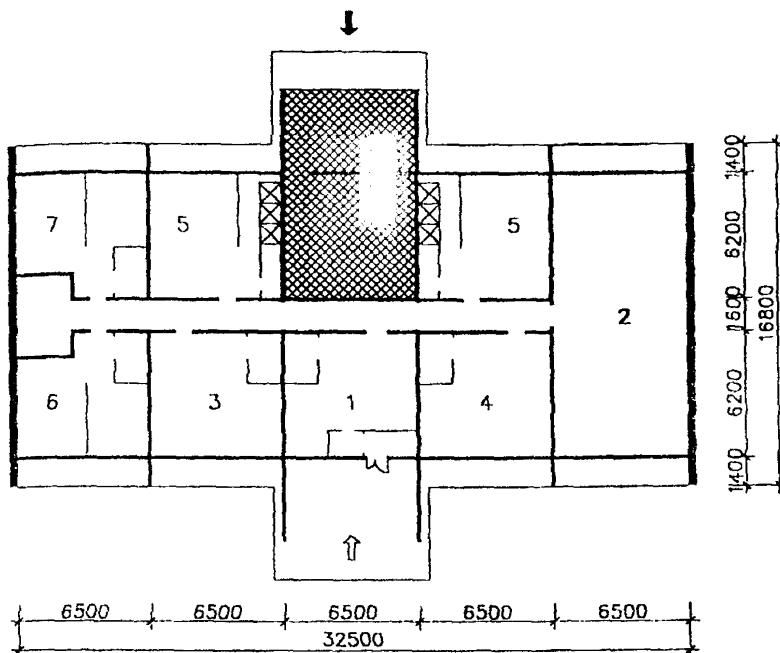


## Экспликация помещений

1. Группа помещений вестибюля.
2. Помещение фитнеса.
3. Помещение бодибилдинга.
4. Помещение индивидуальных фитнес-занятий с использованием тренажеров.
5. Помещение санитарно-гигиенического назначения.
6. Административно-хозяйственные помещения.
7. Технические помещения.

## Условные обозначения

 - группа помещений входа в жилой дом.

Рис. 38. Пример планировочного решения встроенного физкультурно-оздоровительного блока молодежного фитнес-центра в составе молодежного клуба приближенного обслуживания на 1-ом этаже жилого дома.

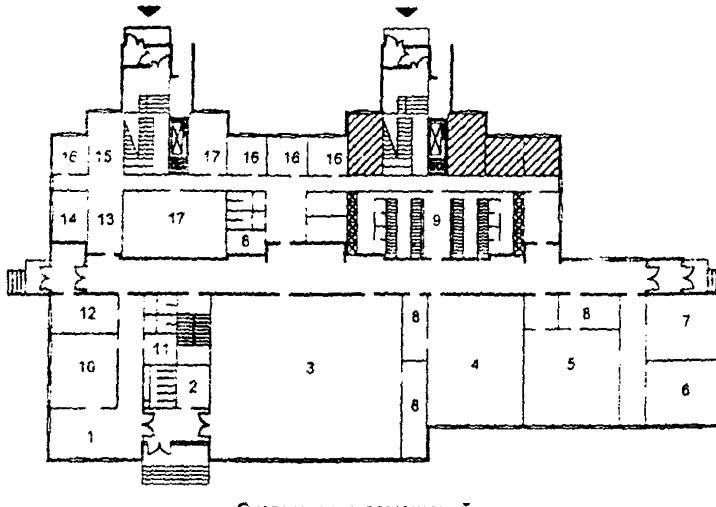

1. Группа помещений вестибюля.
2. Регистратура.
3. Зал спортигра ОФП.
4. Зал единоборств.
5. Зал фитнеса.
6. Помещение индивидуальных занятий с использованием тренажерной техники.
7. Помещение настольного тенниса.
8. Инвентарная.
9. Помещение санитарно-гигиенического назначения.
10. Помещение клуба.
11. Вспомогательное помещение клуба.
12. Буфет.
13. Холл.
14. Игровая.
15. Места отдыха занимающихся.
16. Административно-хозяйственные помещения и инструкторские.
17. Технические службы и технические помещения.


#### Условные обозначения



- помещения общественного обслуживания.
- вход в жилой дом (жилые помещения начинаются со 2-го этажа)

Рис. 39. Пример планировочного решения физкультурно-оздоровительного клуба микрорайонов, размещенного во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома.

## Продолжение Приложения 9.

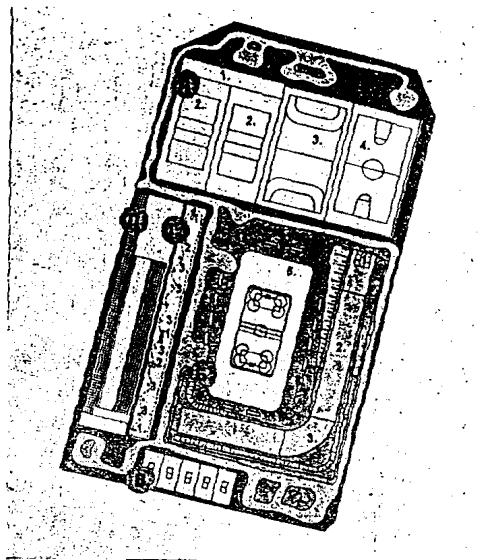

## Экспликация.

**А. Площадка для летних спортивных игр и хоккея**

1. Место для прыжков.
2. Площадка для волейбола.
3. Площадка для ручного мяча.
4. Площадка для баскетбола.

**Б. Площадка комбинированная для роллерспорта и спортигра.**


1. Въезд на дорожку скейтбордиста.
2. Дорожка скейтбордиста.
3. Вираж.
4. Выезд.
5. Площадка для роллерхоккея и произвольного катания на роликовых коньках.
6. Скамьи для зрителей.

**В. Блок площадок настольного тенниса.**

- Г. Полоса препятствий для инвалидов опорников.
- Д. Беговая дорожка для инвалидов с поражением зрения

Рис.40. Пример размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений социально-гарантированного обслуживания в градостроительной ситуации Кузьминки, Волгоградский пр., вл. 96.

## Продолжение Приложения 9.

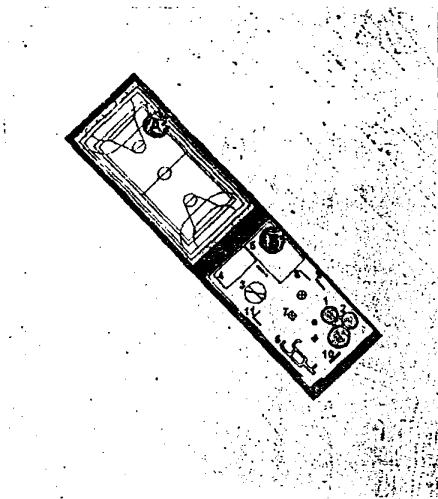


## Экспликация

**А. Площадка комбинированная для ручного мяча, баскетбола на колясках для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.**

**Б. Комплексная площадка для игр детей и общефизической подготовки**

Рис. 41. Пример размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений учреждений социально-гарантированного обслуживания в градостроительной ситуации Выхино-Жулебино, Ташкентский пер., вл.1.1.


## Продолжение Приложения 9.

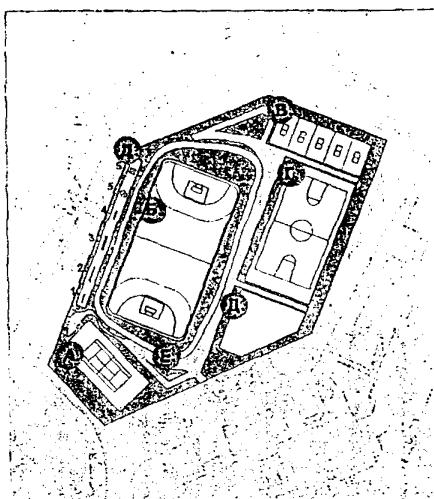

## Экспликация.

- А. Площадка для малого тенниса .
- Б. Площадка комбинированная для флорбола и ручного мяча.
- В. Блок площадок настольного тенниса.
- Г. Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола.
- Д. Комплексная площадка для и общефизической подготовки и подвижных игр.
- 1. Гимнастический брум. 2. Шведская стенка. 3. Рукоход.
- 4. Разновысокие перекладины. 5. Простейшие тренажеры.
- Е. Дорожка здоровья.

Рис. 42. Пример размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений учреждений социально-гарантированного обслуживания в предстроительной ситуации  
Раменки, ул. Удальцова, вл. 89.

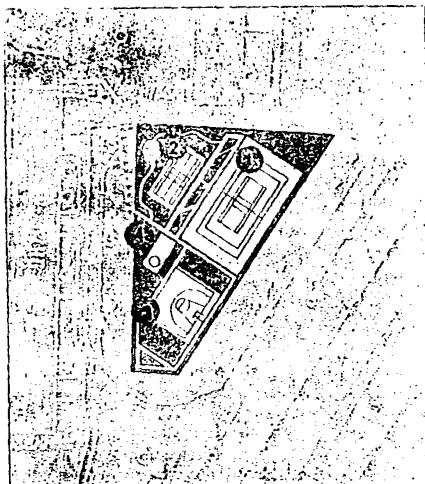

#### Экспликация.

1. Площадка комбинированная для волейбола, ринго, мини-тенниса для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
2. Площадка ринго.
3. Площадка малого тенниса.
4. Блок площадок настольного тенниса.

Рис. 43. Пример размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений учреждений социально-гарантированного обслуживания в градостроительной ситуации Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 11.

Научно-техническое издание

## РЕКОМЕНДАЦИИ

по проектированию  
физкультурно-спортивных сооружений  
социально-гарантированного  
обслуживания населения  
г.Москвы

Ответственная за выпуск Л.А. Бычкова

Управление экономических  
исследований, информатизации  
и координации проектных работ  
ГУП «НИАЦ»

125047, Москва, Триумфальная пл., д.1

Подписано к печати 26.07.04. Бумага писчая. Формат 60x84 1/6

Право распространения указанного сборника принадлежит ГУП «НИАЦ». Любые другие организации, распространяющие сборник нелегально, тем самым нарушают авторские права разработчиков.

Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме (электронной или механической, включая фотокопию, репринтное воспроизведение, запись или использование в любой информационной системе) без получения разрешения от издателя.

*За информацией о приобретении издания обращаться:*

*ГУП "НИАЦ" тел.(095)251-99-58*

*Факс: 250-99-28*

*(здание Москомархитектуры, 5 этаж ком.5176).*